

Sejřek - CZ063.3714.6101.029 - stav 1. 1. 2022

A. OBEC

Sejřek

Číslo obce PRVKUK	29
Kód obce PRVKUK	CZ063.3714.6101.029
Kód obce	596710
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1678 (6101) Bystřice nad Pernštejnem
Číslo POU Název POU	3379 Bystřice nad Pernštejnem



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ063.3714.6101.0029.01	Sejřek	14713	147133
CZ063.3714.6101.0029.02	Bor	14711	147117

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Sejřek se nachází jihovýchodně od města Bystřice nad Pernštejnem, ve vzdálenosti cca 11 km. Obec se skládá ze dvou místních částí Boru a Sejřeku. Rozsah zástavby je v rozmezí 515 - 535 m n.m.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Bor	trvale bydlící	48	48	48	46	45	43	41
	přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0	0
	celkem	48	48	48	46	45	43	41
Sejřek	trvale bydlící	111	111	111	122	123	124	124
	přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0	0
	celkem	111	111	111	122	123	124	124
Obec Sejřek celkem	trvale bydlící	159	159	159	168	168	167	165
	přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0	0
	celkem	159	159	159	168	168	167	165

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sejřek	159	168	166	164	162	165	165	165	168	169	169	169	176	176	176	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Bor	0	0	0	0	0	43	41
Sejřek	0	0	0	0	0	124	124
Obec Sejřek celkem	0	0	0	0	0	167	165

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní (městská) část Bor

V místní části Bor není vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelé jsou vodou zásobeni z vlastních zdrojů.

Místní (městská) část Sejřek

V místní části Sejřek není vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni z vlastních zdrojů. Jsou zde 2 obecní studny.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Místní (městská) část Bor

Místní část Bor bude připojena na vodovodní síť obce Olší (JM kraj).

Místní (městská) část Sejřek

Místní část Sejřek bude připojena na vodovodní síť obce Olší (JM kraj).


Navrhované zdroje pitné vody

Pro obec Sejřek se uvažuje se zásobením z ÚV Vír.

Časový harmonogram

V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Sejřek realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

Mapa

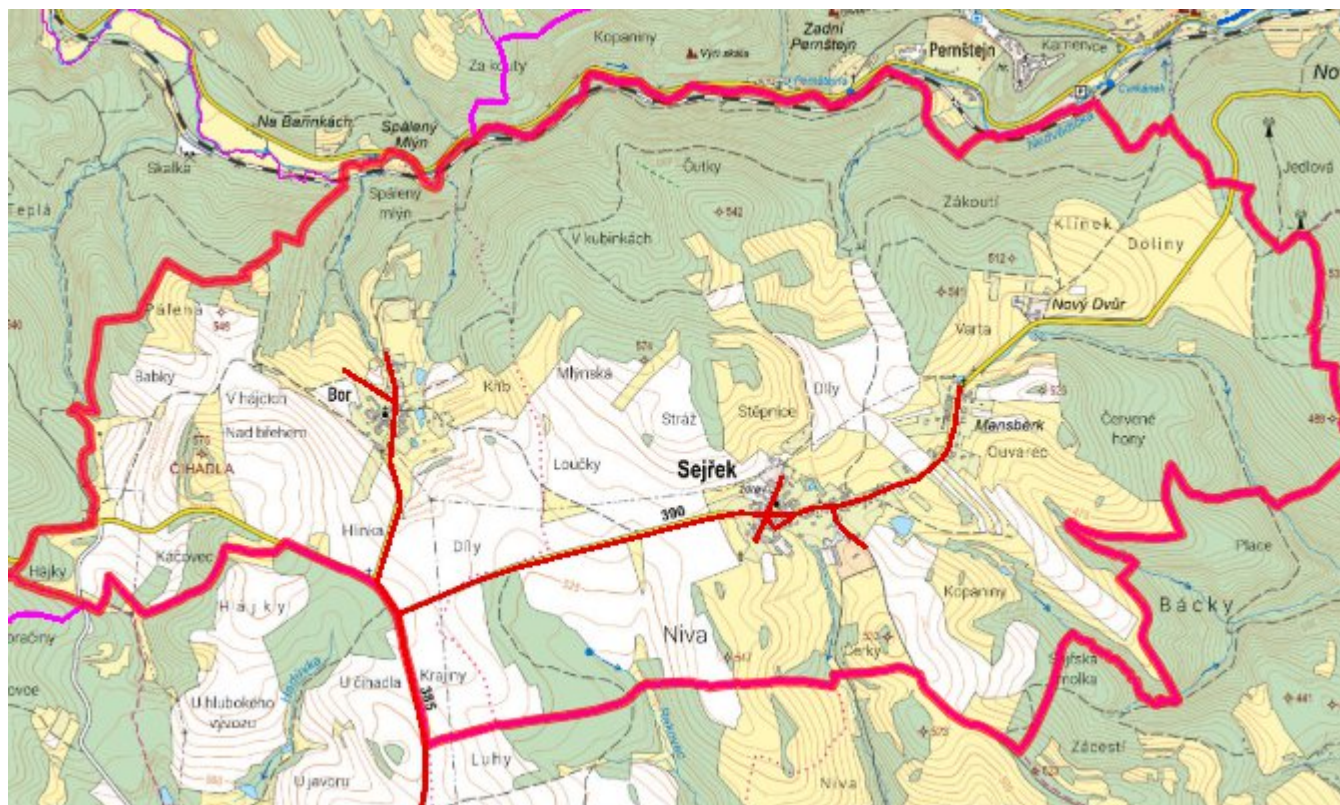

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Bor	0	0	0	0	0	0	0
Sejřek	0	0	0	0	0	0	124
Obec Sejřek celkem	0	0	0	0	0	0	124

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Místní (městská) část Bor

V místní části Bor je vybudovaná jednotná kanalizace zaústěna do Borského potoka a do vodního toku Nedvědička.

V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

Místní (městská) část Sejřek

V místní části je vybudována jednotná kanalizační síť, na kterou je napojena většina obyvatel. Kanalizace je zaústěna do vodního toku Rakovec nebo do řeky Svratky. Odpadní vody z části místní části jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.

V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Místní (městská) část Bor

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

Místní (městská) část Sejřek

Je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.

V místní části bude vybudována čistírna odpadních vod.

V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

Nově napojené obce (místní části): Sejřek


Návrhový svaz z obcí (místních částí): Bor

Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

Časový harmonogram

V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Sejřek realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

Mapa

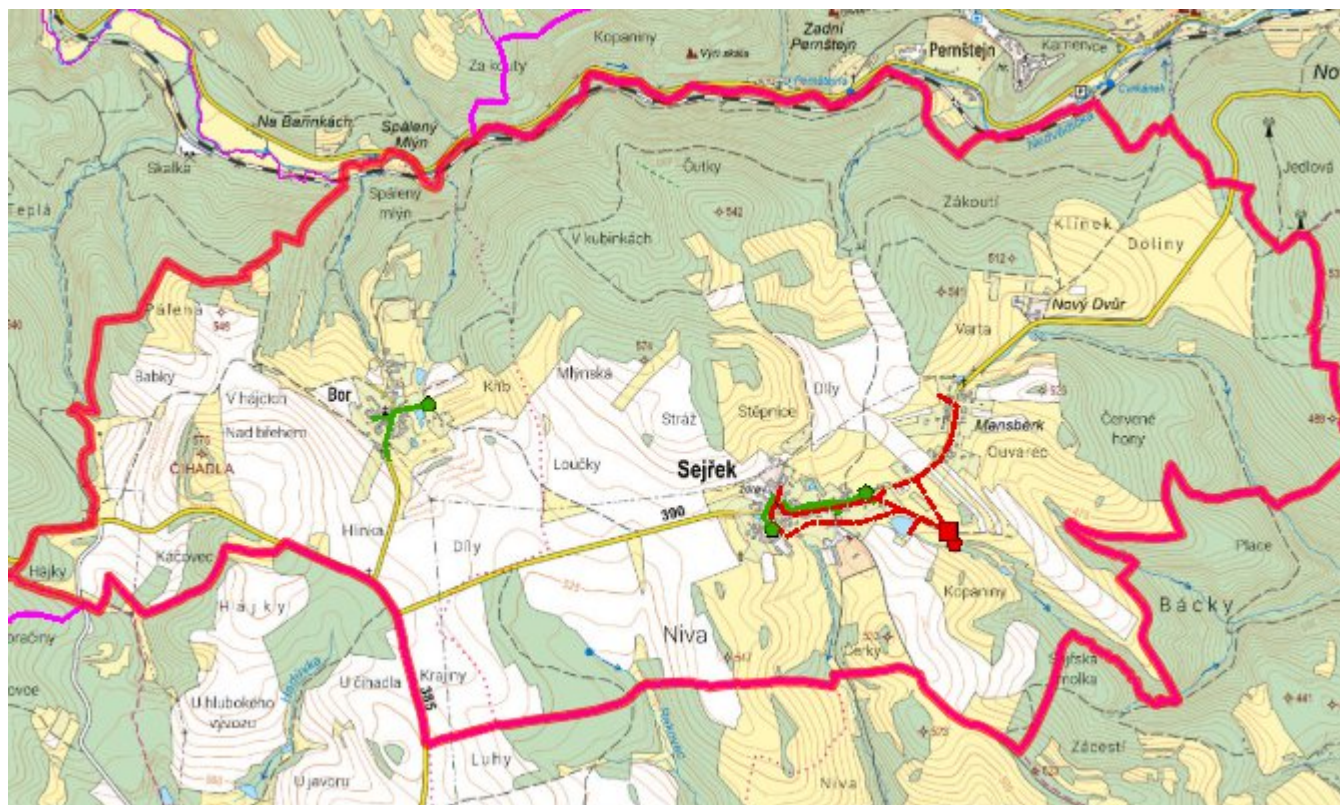

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Bor	2 000,0	-	2 000,0
Sejřek	7 000,0	12 000,0	19 000,0
Obec Sejřek celkem	9 000,0	12 000,0	21 000,0

AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
1. 1. 2022	2022	administrativní opatření	Oprava evidenčních údajů podle skutečnosti.
15. 12. 2015	0646/07/2015/ZK	usnesení zastupitelstva	Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.