


Jakubov u Mor.Budějovic - CZ063.3710.6106.251 - stav 15. 12. 2015

A. OBEC

Jakubov u Moravských Budějovic

Číslo obce PRVKUK	251
Kód obce PRVKUK	CZ063.3710.6106.251
Kód obce	590746
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1571 (6106) Moravské Budějovice
Číslo POU Název POU	3182 Moravské Budějovice

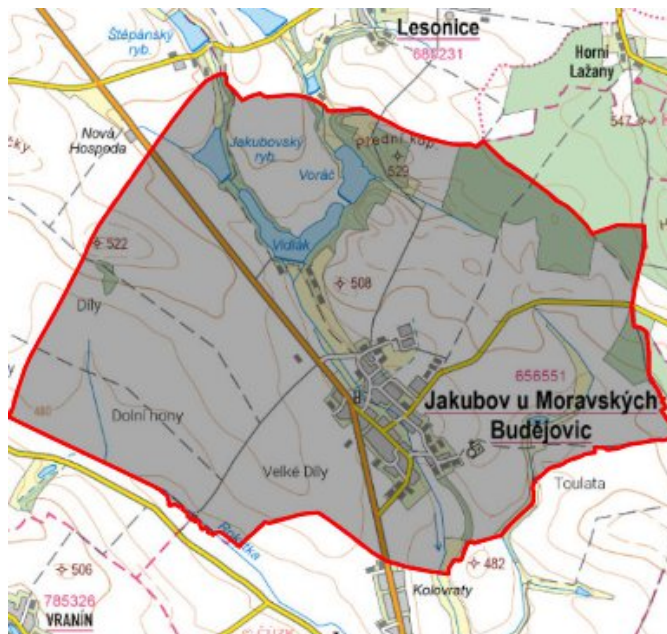

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ063.3710.6106.0251.01	Jakubov u Moravských Budějovic	05655	56553

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Jakubov u Moravských Budějovic leží severozápadně od města Moravské Budějovice ve vzdálenosti cca 5 km.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Jakubov u Moravských Budějovic	trvale bydlící	572	571	571	616	624	632	637
	přechodně bydlící	15	15	15	15	15	15	15
	celkem	587	586	586	631	639	647	652
Obec Jakubov u Moravských Budějovic celkem	trvale bydlící	572	571	571	616	624	632	637
	přechodně bydlící	15	15	15	15	15	15	15
	celkem	587	586	586	631	639	647	652

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jakubov u Moravských Budějovic	625	612	613	597	606	633	606	604	632	637	647	647	648	648	648	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Jakubov u Moravských Budějovic	-	-	-	-	-	-	637
Obec Jakubov u Moravských Budějovic celkem	-	-	-	-	-	-	637

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Jakubov u Moravských Budějovic nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých studní.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Uvažuje se s výstavbou vodovodu a jeho napojením na VDJ Vít 2000 m³ (557,0/552,0 m n.m.), plněný z třebíčské větve oblastního vodovodu Třebíč.

Navrhované zdroje pitné vody

Pro obec se uvažuje se zásobením ze společného zdroje pro oblastní vodovod Třebíč, z úpravny vody Štítary (povrchový zdroj vody vodní nádrž Vranov).

Časový harmonogram

V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Jakobov u Moravských Budějovic realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

Mapa



D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Jakubov u Moravských Budějovic	-	-	-	-	-	-	637
Obec Jakobov u Moravských Budějovic celkem	-	-	-	-	-	-	637

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec má vybudovanou jednotnou veřejnou kanalizační síť. Kanalizace je zaústěna do Jakubovského potoka.

V obci není vybudována čistírna odpadních vod.


D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splašky budou odváděny sběračem na obec Litoň a odtud na ČOV Moravské Budějovice.

Časový harmonogram

V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Jakubov u Moravských Budějovic realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

Mapa

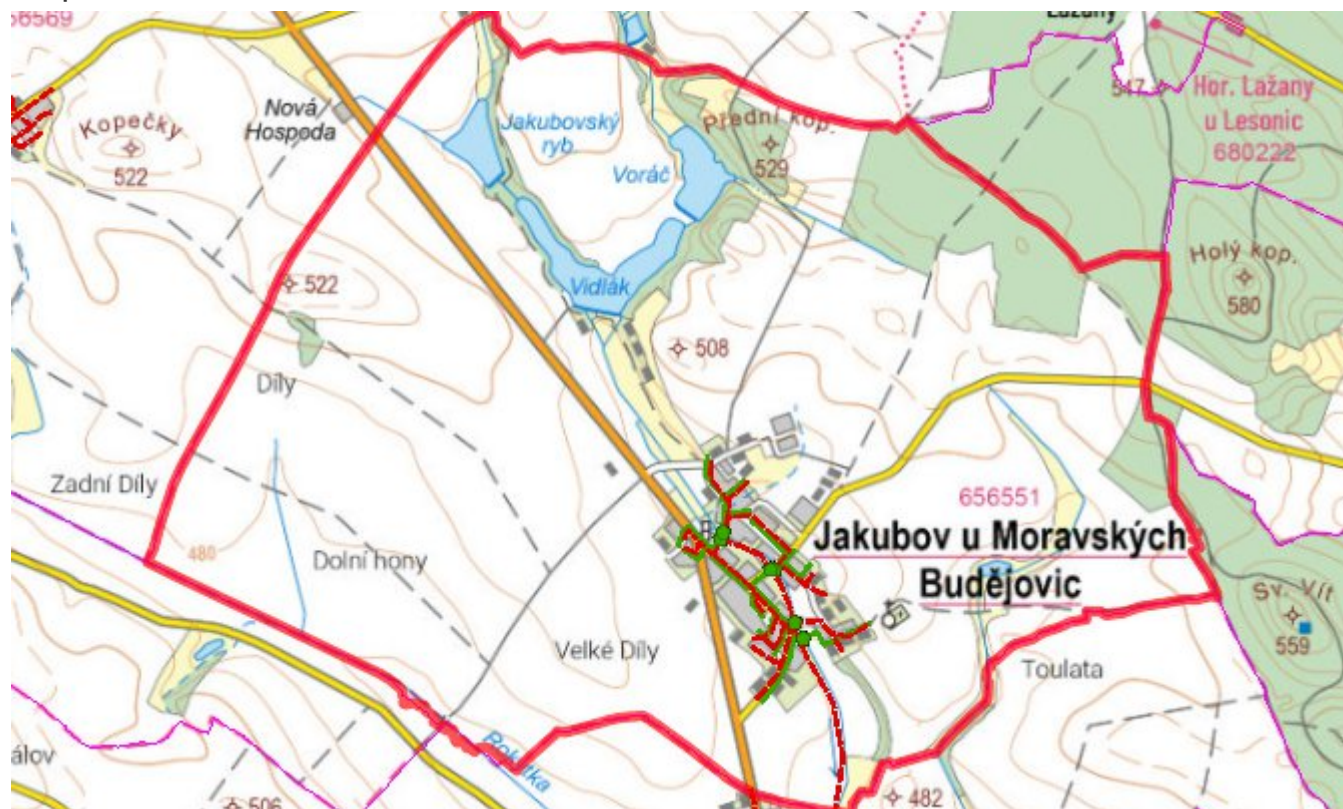

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Jakubov u Moravských Budějovic	16 500,0	23 000,0	39 500,0
Obec Jakubov u Moravských Budějovic celkem	16 500,0	23 000,0	39 500,0

AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
15. 12. 2015	0646/07/2015/ZK	usnesení zastupitelstva	Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.