

Komárovice - CZ063.3710.6106.256 - stav 15. 12. 2015

A. OBEC

Komárovice

Číslo obce PRVKUK	256
Kód obce PRVKUK	CZ063.3710.6106.256
Kód obce	590878
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1571 (6106) Moravské Budějovice
Číslo POU Název POU	3182 Moravské Budějovice



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ063.3710.6106.0256.01	Komárovice	06873	68730

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Komárovice leží západně od města Moravské Budějovice ve vzdálenosti cca 8 km.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Komárovice	trvale bydlící	118	118	118	113	109	106	102
	přechodně bydlící	10	10	10	10	10	10	10
	celkem	128	128	128	123	119	116	112
Obec Komárovice celkem	trvale bydlící	118	118	118	113	109	106	102
	přechodně bydlící	10	10	10	10	10	10	10
	celkem	128	128	128	123	119	116	112

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Komárovice	108	115	115	112	116	115	116	122	121	120	116	116	111	111	111	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Komárovice	-	-	-	-	-	-	102
Obec Komárovice celkem	-	-	-	-	-	-	102

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Komárovice nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých studní.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Zásobení obce bude řešeno vybudováním místního veřejného vodovodu a jeho napojením na rozvodnou síť obec Domamil (po jejím vybudování). Voda bude dodávána gravitačně z VDJ Vít 2000 m³ (557,0/552,0 m n.m.), plněného z třebíčské větve oblastního vodovodu Třebíč.


Navrhované zdroje pitné vody

Pro obec se uvažuje se zásobením ze společného zdroje pro oblastní vodovod Třebíč, z úpravny vody Štítary (povrchový zdroj vody vodní nádrž Vranov).

Časový harmonogram

V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Komárovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

Mapa

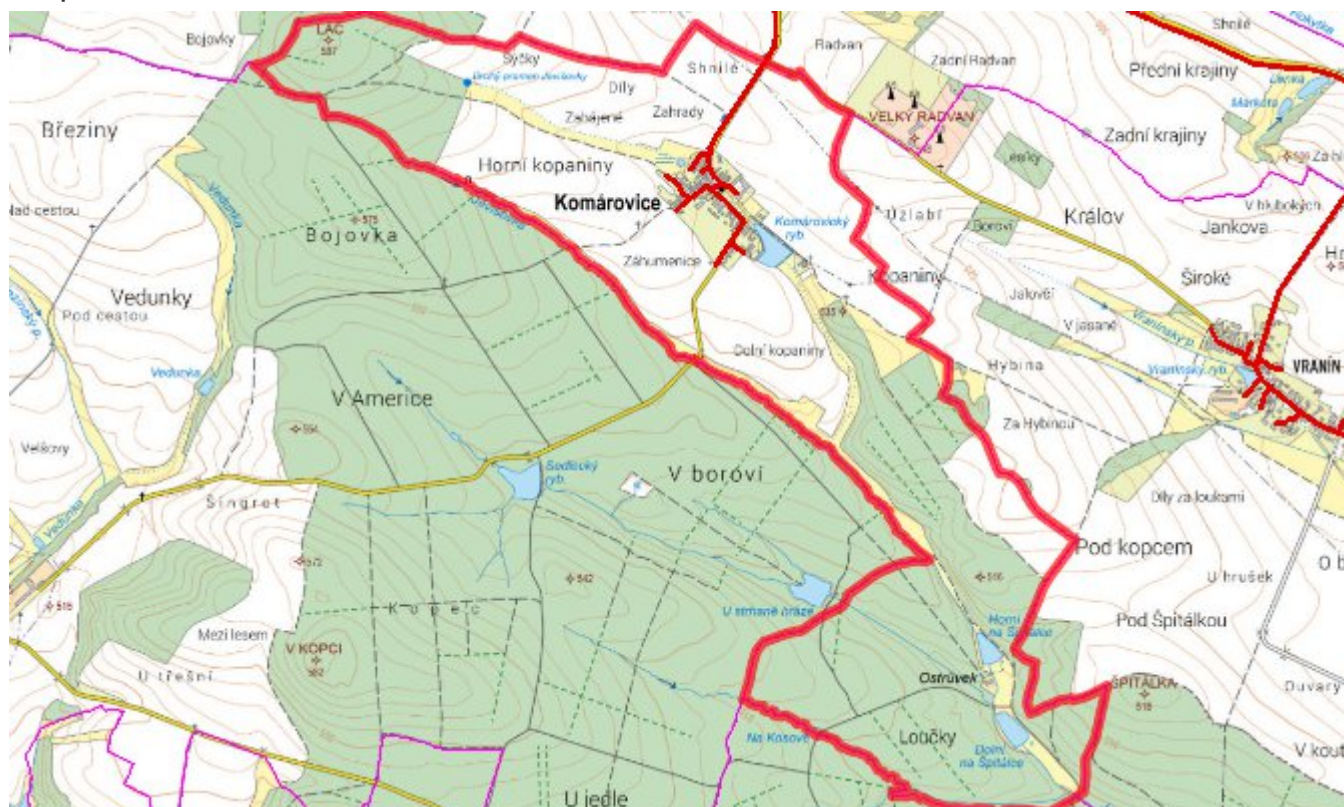

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Komárovice	-	-	-	-	-	-	102
Obec Komárovice celkem	-	-	-	-	-	-	102

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách, nebo septičích.

V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody.

V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

Nově napojené obce (místní části): Komárovice


Návrhový svaz z obcí (místních částí): není

Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

Časový harmonogram

V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Komárovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

Mapa

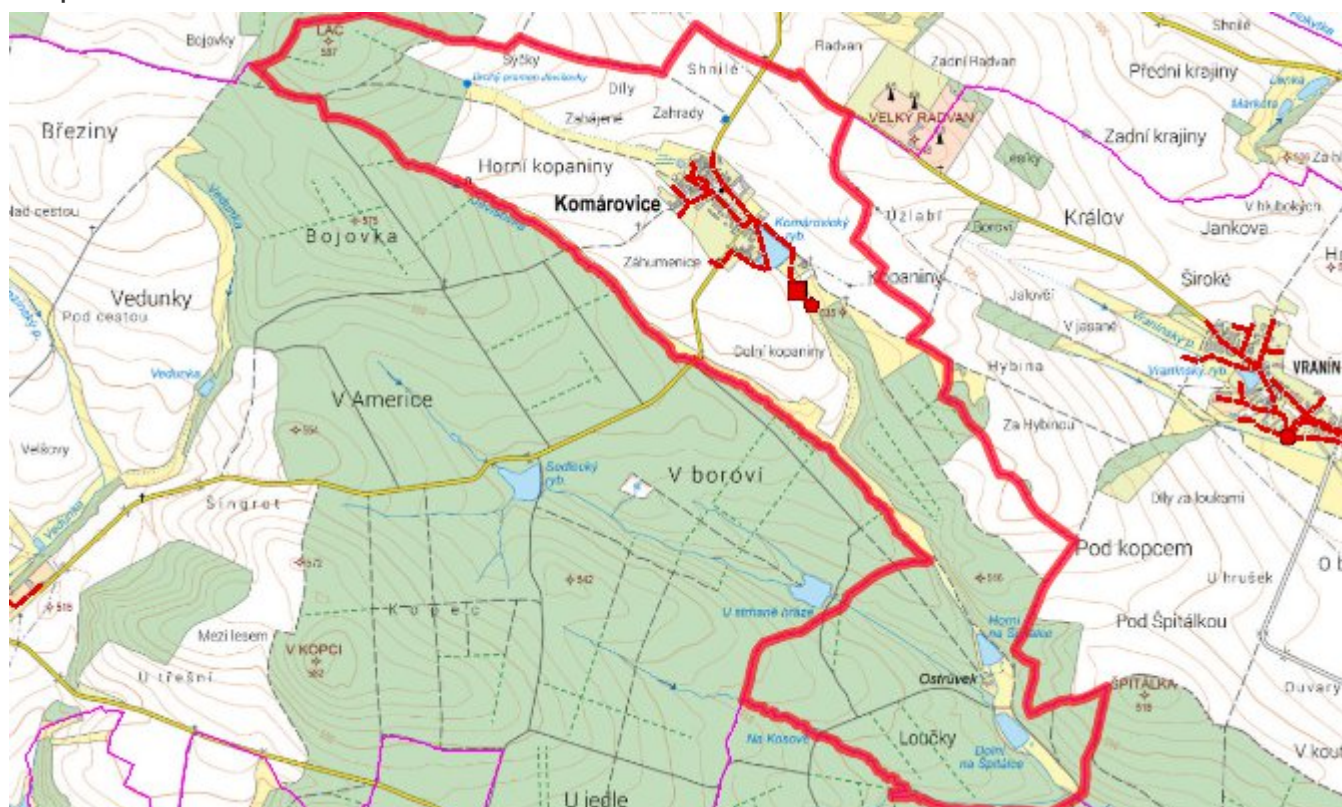

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Komárovice	7 300,0	9 500,0	16 800,0
Obec Komárovice celkem	7 300,0	9 500,0	16 800,0

AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
15. 12. 2015	0646/07/2015/ZK	usnesení zastupitelstva	Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.