



## B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
<b>Meziříčko</b>	trvale bydlící	99	99	99	96	92	88	85
	přechodně bydlící	-	-	-	-	-	-	-
	<b>celkem</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>96</b>	<b>92</b>	<b>88</b>	<b>85</b>
<b>Obec Meziříčko celkem</b>	trvale bydlící	99	99	99	96	92	88	85
	přechodně bydlící	-	-	-	-	-	-	-
	<b>celkem</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>96</b>	<b>92</b>	<b>88</b>	<b>85</b>

## B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Meziříčko	99	101	95	94	93	86	84	86	90	89	91	91	87	87	87	-

## C. VODOVODY

### C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
<b>Meziříčko</b>	-	-	-	-	-	-	85
<b>Obec Meziříčko celkem</b>	-	-	-	-	-	-	<b>85</b>

### C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Meziříčko nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých studní.

### C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající stav zásobení pitnou vodou v obci není vyhovující, do budoucna je navrženo vybudování veřejného vodovodu, napojeného přivaděčem z vodovodu obce Želetava, místní části Šašovic.


#### Navrhované zdroje pitné vody

Pro obec se uvažuje se zásobením ze stávajících podzemních zdrojů obce Želetava.

#### Časový harmonogram

V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Meziříčko realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

#### Mapa

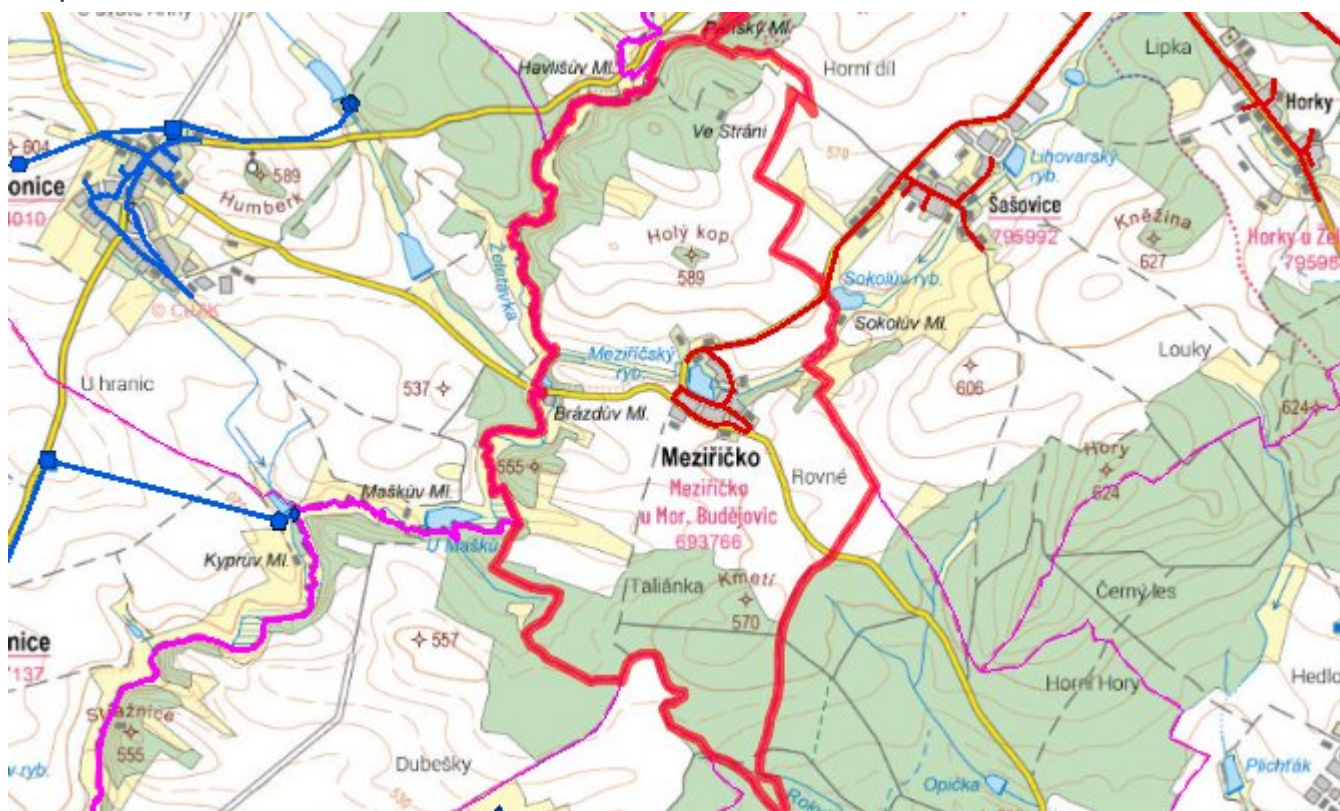

## D. KANALIZACE A ČOV

### D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Meziříčko	-	-	-	-	-	-	85
<b>Obec Meziříčko celkem</b>	-	-	-	-	-	-	<b>85</b>

## D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.

V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

## D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu


V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou sváděny do centrální jímky a odtud čerpány výtlakem na Šašovice a dále na ČOV Želetava.

Pokud nebude zajištěna napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

## Časový harmonogram

V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Meziříčko realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

## Mapa

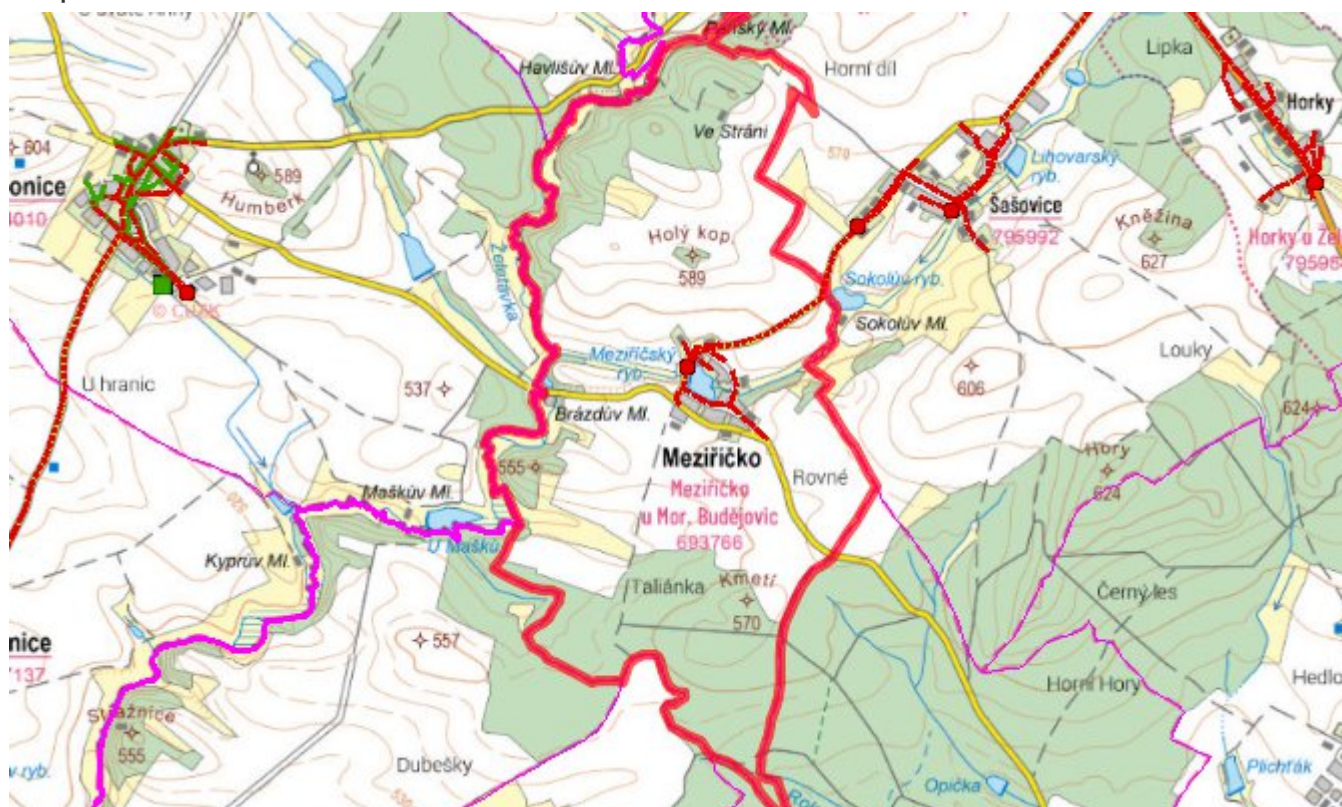

## E. EKONOMICKÁ ČÁST

Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Meziříčko	8 000,0	11 000,0	19 000,0
<b>Obec Meziříčko celkem</b>	<b>8 000,0</b>	<b>11 000,0</b>	<b>19 000,0</b>

## AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
15. 12. 2015	0646/07/2015/ZK	usnesení zastupitelstva	Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.