


Lhánice - CZ063.3710.6107.297 - stav 15. 12. 2015

A. OBEC

Lhánice

Číslo obce PRVKUK	297
Kód obce PRVKUK	CZ063.3710.6107.297
Kód obce	591025
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1589 (6107) Náměšť nad Oslavou
Číslo POU Název POU	3191 Náměšť nad Oslavou

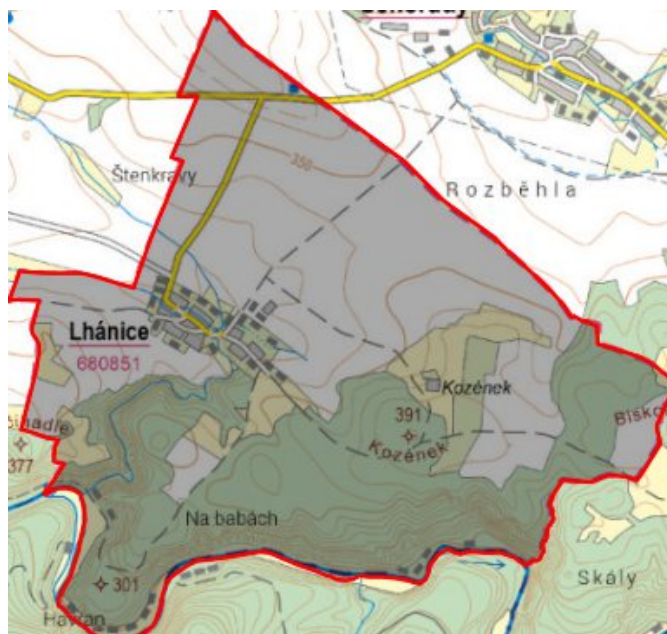

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ063.3710.6107.0297.01	Lhánice	08085	80853

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Lhánice leží jihovýchodně od města Náměšť nad Oslavou ve vzdálenosti cca 11 km. Obcí protéká vodní tok Mohelnička. Rozsah zástavby je v rozmezí 320 – 370 m n.m.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Lhánice	trvale bydlící	152	152	152	153	149	145	141
	přechodně bydlící	31	31	31	14	14	12	10
	celkem	183	183	183	167	163	157	151
Obec Lhánice celkem	trvale bydlící	152	152	152	153	149	145	141
	přechodně bydlící	31	31	31	14	14	12	10
	celkem	183	183	183	167	163	157	151

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lhánice	154	158	155	158	157	157	161	162	164	161	165	165	169	169	169	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Lhánice	111	115	121	144	140	136	132
Obec Lhánice celkem	111	115	121	144	140	136	132

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Lhánice má vybudovaný veřejný vodovod (kolaudace v roce 2005) včetně přívodního řadu, který je gravitačně zásobován z nového VDJ Senorady 100 m³. Zásobení vodou je řešeno z náměšťské větve oblastního vodovodu Třebíč.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Navrhuje se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.


Navrhované zdroje pitné vody

S novými vodními zdroji se neuvažuje.

Časový harmonogram

V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Lhánice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

Mapa

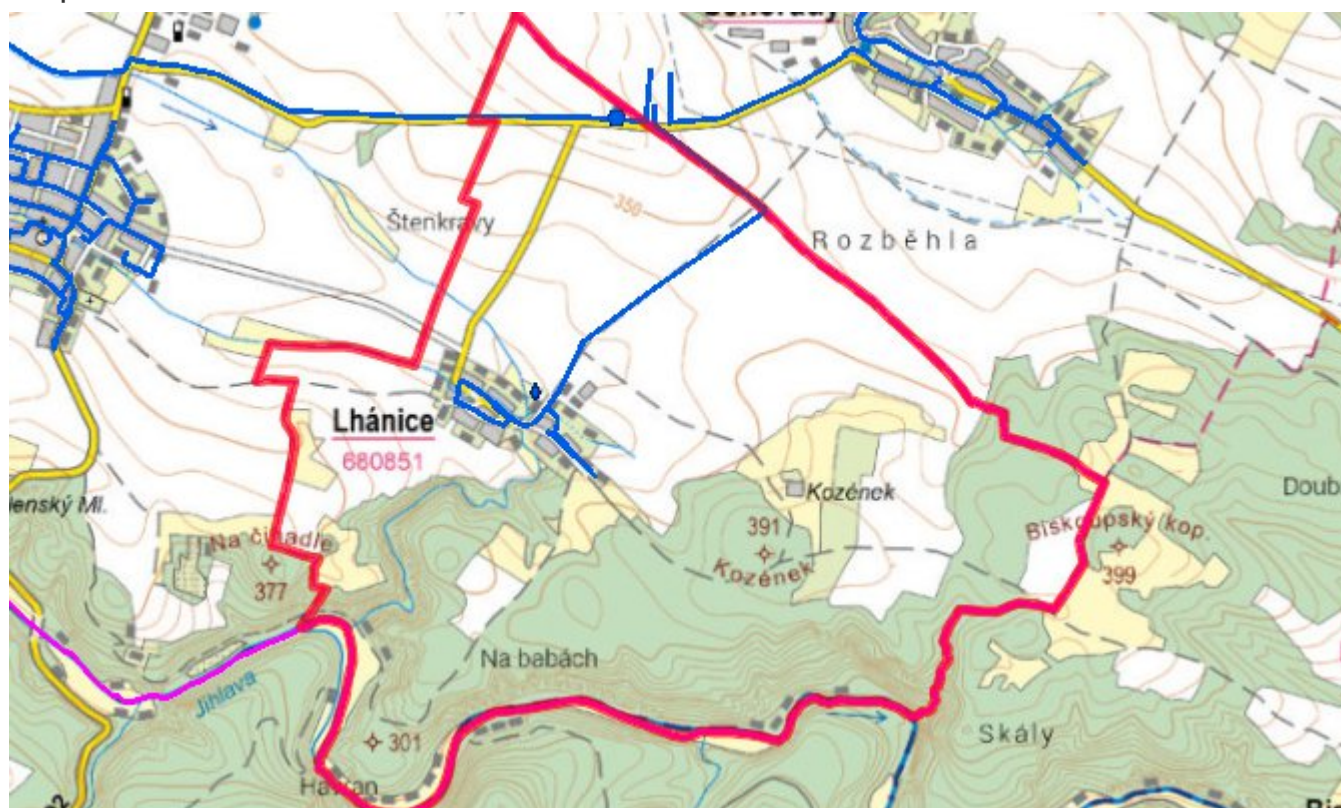

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Lhánice	-	-	-	-	-	-	132
Obec Lhánice celkem	-	-	-	-	-	-	132

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích a odtud odváděny do vodního toku. V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody.

V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

Nově napojené obce (místní části): Lhánice


Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

Časový harmonogram

V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Lhánice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

Mapa

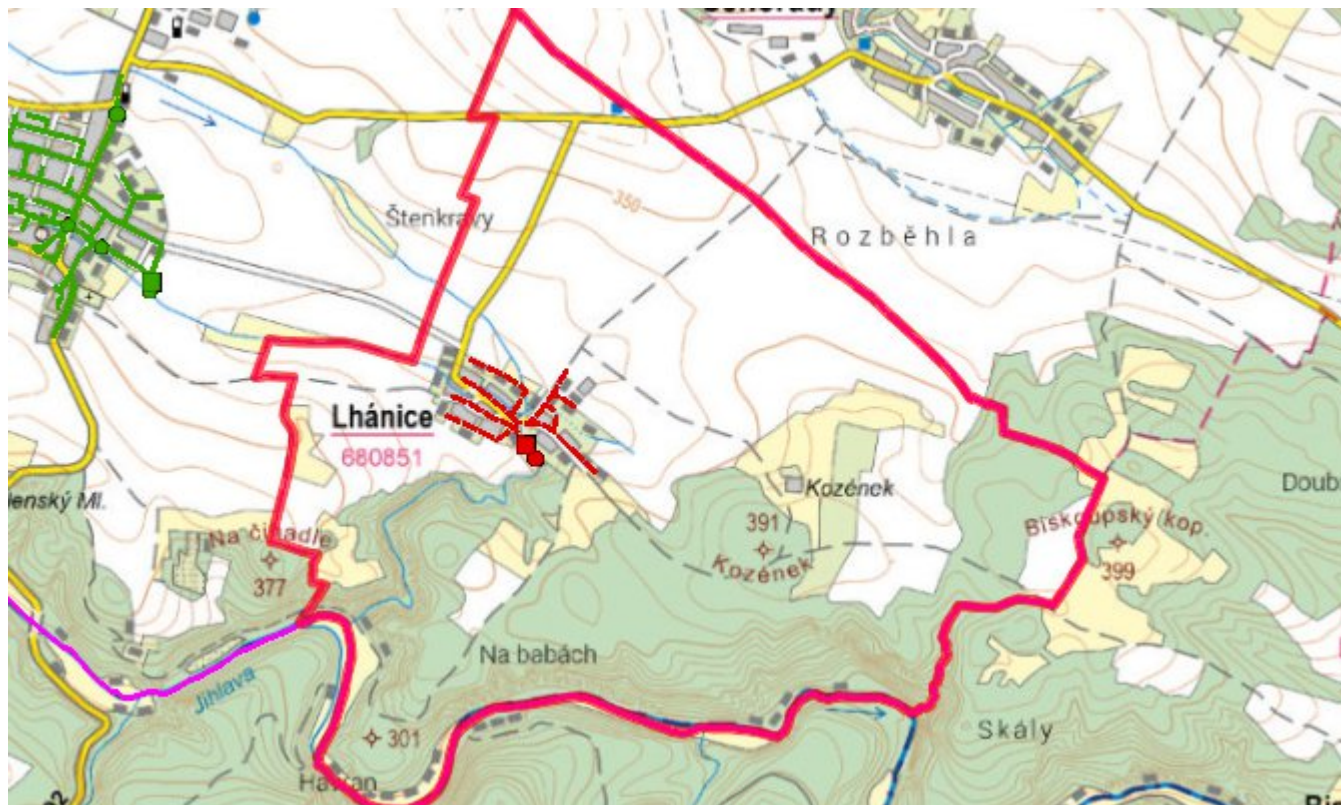

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Lhánice	-	13 000,0	13 000,0
Obec Lhánice celkem	-	13 000,0	13 000,0

AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
15. 12. 2015	0646/07/2015/ZK	usnesení zastupitelstva	Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.