


Popůvky - CZ063.3710.6107.303 - stav 15. 12. 2015

A. OBEC

Popůvky

Číslo obce PRVKUK	303
Kód obce PRVKUK	CZ063.3710.6107.303
Kód obce	591408
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1589 (6107) Náměšť nad Oslavou
Číslo POU Název POU	3191 Náměšť nad Oslavou

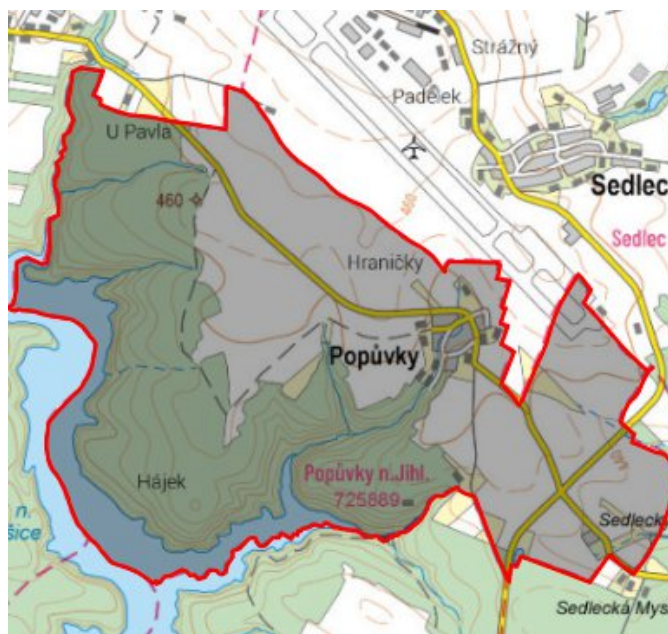

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ063.3710.6107.0303.01	Popůvky	12588	125881

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Popůvky leží jižně od města Náměšť nad Oslavou ve vzdálenosti cca 6 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 430 - 450 m n.m.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Popůvky	trvale bydlící	91	91	91	68	57	47	36
	přechodně bydlící	20	20	20	20	20	20	20
	celkem	111	111	111	88	77	67	56
Obec Popůvky celkem	trvale bydlící	91	91	91	68	57	47	36
	přechodně bydlící	20	20	20	20	20	20	20
	celkem	111	111	111	88	77	67	56

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Popůvky	88	85	82	81	77	77	74	77	78	78	72	72	68	68	68	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Popůvky	111	111	110	68	57	47	36
Obec Popůvky celkem	111	111	110	68	57	47	36

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Popůvky má vybudovaný veřejný vodovod. Zásobení vodou je řešeno napojením na náměšťskou větev oblastního vodovodu Třebíč s řídicím VDJ Babylón 1500 m³.

V roce 2010 bylo realizováno prodloužení vodovodu pro osadu Sedlecký dvůr v celkové délce 514 m.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.


Navrhované zdroje pitné vody

S novými vodními zdroji se neuvažuje.

Časový harmonogram

V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Popůvky realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

Mapa

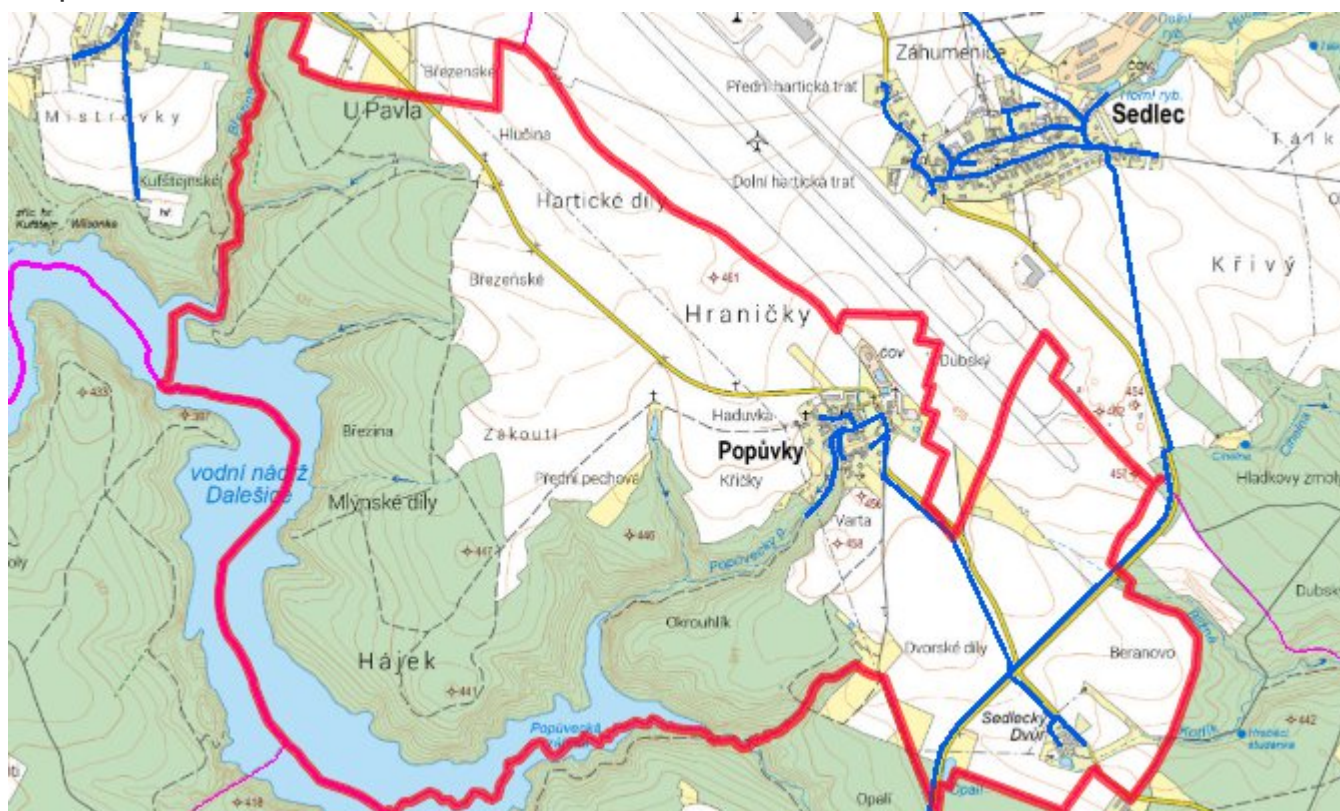

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Popůvky	-	-	-	-	-	-	36
Obec Popůvky celkem	-	-	-	-	-	-	36

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou zneškodňovány individuálním způsobem.

V obci je vybudována dešťová kanalizace s 1 čerpací stanicí a ČOV – obojí pouze stavebně (tj. bez technologické části).

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Dešťová kanalizace bude využita jako splašková.

V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

Nově napojené obce (místní části): Popůvky

Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

Časový harmonogram

V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Popůvky realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

Mapa



E. EKONOMICKÁ ČÁST

Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Popůvky	-	3 500,0	3 500,0
Obec Popůvky celkem	-	3 500,0	3 500,0

AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
15. 12. 2015	0646/07/2015/ZK	usnesení zastupitelstva	Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.