


# Bobrůvka - CZ063.3714.6108.314 - stav 28. 11. 2018

## A. OBEC

Bobrůvka

<b>Číslo obce PRVKUK</b>	314
<b>Kód obce PRVKUK</b>	CZ063.3714.6108.314
<b>Kód obce</b>	595276
<b>Číslo ORP (ČSÚ)</b> <b>Název ORP</b>	1686 (6108) Nové Město na Moravě
<b>Číslo POU</b> <b>Název POU</b>	3387 Nové Město na Moravě

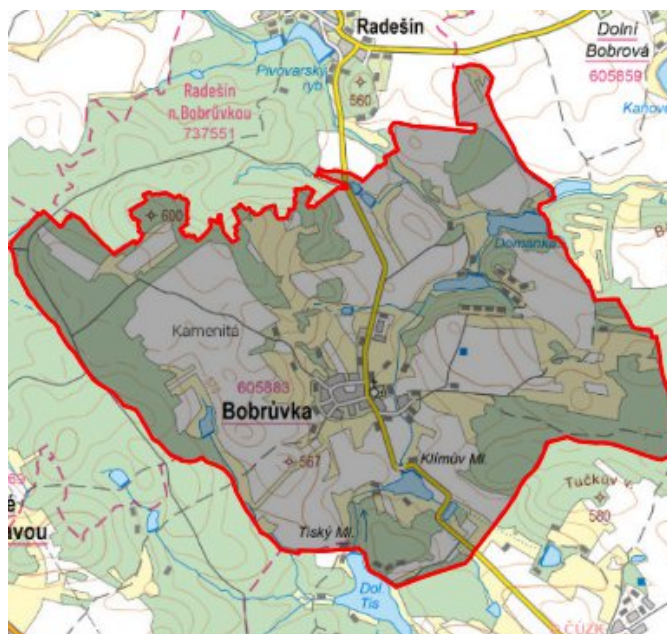

## Členění obce

<b>Úplný kód části obce PRVKUK</b>	<b>Název části obce</b>	<b>Kód části obce PRVKUK</b>	<b>Kód části obce RÚIAN</b>
CZ063.3714.6108.0314.01	Bobrůvka	00588	5886

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Obec Bobrůvka se nachází jihozápadně od města Bystřice nad Pernštejnem, ve vzdálenosti cca 15 km. Obcí protéká Luční potok. Rozsah zástavby v obci je v rozmezí 520 – 536 m n.m.

## B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
<b>Bobrůvka</b>	trvale bydlící	245	245	244	249	255	260	270
	přechodně bydlící	100	100	100	100	100	100	100
	<b>celkem</b>	<b>345</b>	<b>345</b>	<b>344</b>	<b>349</b>	<b>355</b>	<b>360</b>	<b>370</b>
<b>Obec Bobrůvka celkem</b>	trvale bydlící	245	245	244	249	255	260	270
	přechodně bydlící	100	100	100	100	100	100	100
	<b>celkem</b>	<b>345</b>	<b>345</b>	<b>344</b>	<b>349</b>	<b>355</b>	<b>360</b>	<b>370</b>

## B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bobrůvka	233	233	234	232	235	245	246	244	239	240	243	243	238	238	238	-	-

## C. VODOVODY

### C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
<b>Bobrůvka</b>	200	211	229	225	230	235	265
<b>Obec Bobrůvka celkem</b>	<b>200</b>	<b>211</b>	<b>229</b>	<b>225</b>	<b>230</b>	<b>235</b>	<b>265</b>

## C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Bobrůvka je zásobena ze tří studní o vydatnosti 0,88 l/s. Voda se čerpá do VDJ Bobrůvka 100 m<sup>3</sup> (566,93/563,63 m n.m.). Z VDJ je obec zásobena vodou gravitačně.

V roce 2006 byla uvedena do provozu nová vrtaná studna - posílení stávajícího vodního zdroje, výtlačný řad v délce 30 m a úpravna vody ve stávající manipulační komoře stávajícího VDJ.

Obec realizovala rekonstrukci VDJ včetně navýšení jeho kapacity a modernizaci úpravny vody (technologie úpravy vody). V roce 201 obec realizovala nový hydrogeologický průzkum - vrt.

V roce 2018 bylo realizováno vystrojení a připojení realizovaného vrtu do stávajícího VDJ výtlačným řaden v délce 504 m.

## C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.


### **Navrhované zdroje pitné vody**

Pro obec se uvažuje s novými vodními zdroji.

### **Časový harmonogram**

V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Bobrůvka realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

## Mapa

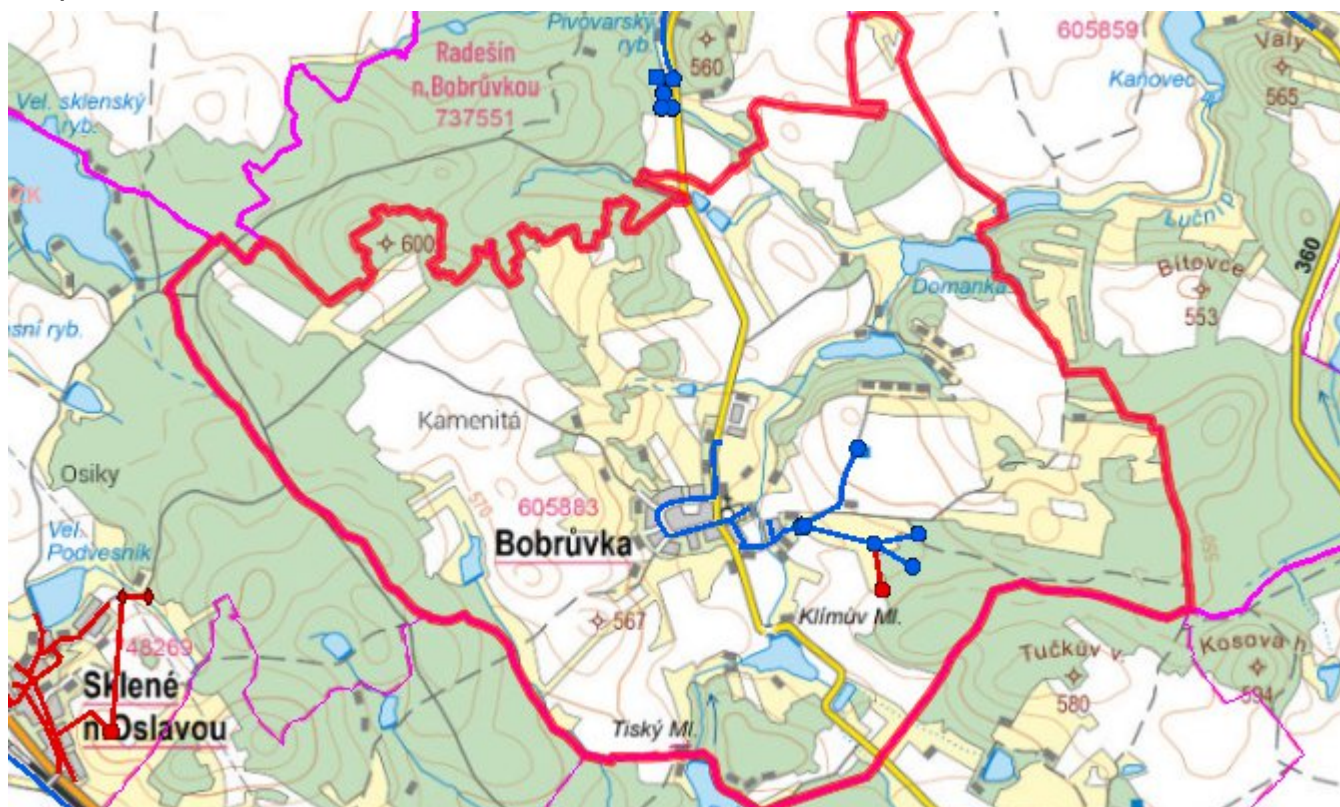

## D. KANALIZACE A ČOV

### D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
<b>Bobruvka</b>	-	-	-	225	230	235	265
<b>Obec Bobruvka celkem</b>	-	-	-	<b>225</b>	<b>230</b>	<b>235</b>	<b>265</b>

### D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec má jednotnou kanalizační síť dokončenou v roce 1969. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 2500 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 - 800.

Celá kanalizační síť je rozdělena do 4 povodí, jejichž hlavní stoky jsou zaústěny do Lučního potoka a rybníka. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septických kanalizacích přímo do zmiňovaných vodních toků.

V obci není vybudována čistírna odpadních vod.



## D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

V současnosti napojené obce (místní části): nejsou


Nově napojené obce (místní části): Bobrůvka

Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

### Časový harmonogram

V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Bobrůvka realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

### Mapa

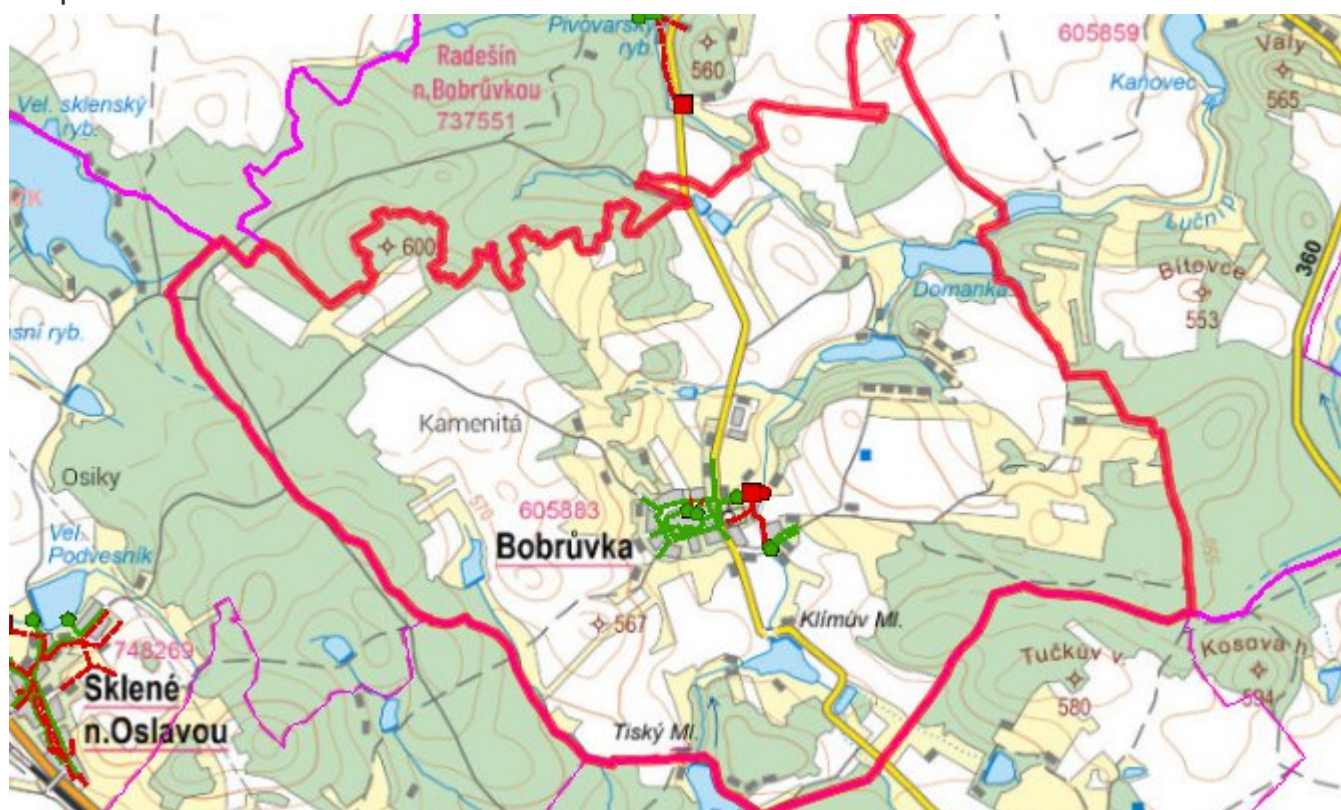

## E. EKONOMICKÁ ČÁST

Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
<b>Bobrůvka</b>	2 130,0	17 000,0	19 130,0
<b>Obec Bobrůvka celkem</b>	<b>2 130,0</b>	<b>17 000,0</b>	<b>19 130,0</b>

## AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
28. 11. 2018	62/2018	administrativní opatření	Bobrůvka - Vrtaná studna hl. 50 a výtlačný řad v dl. 503,46 m
13. 4. 2017	63/2017	administrativní opatření	Bobrůvka - rozšíření technologie úpravny vody (fosfor) - vodovod Bobrůvka
15. 12. 2015	0646/07/2015/ZK	usnesení zastupitelstva	Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.