


Líšná - CZ063.3714.6108.326 - stav 11. 7. 2017

A. OBEC

Líšná

Číslo obce PRVKUK	326
Kód obce PRVKUK	CZ063.3714.6108.326
Kód obce	596060
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1686 (6108) Nové Město na Moravě
Číslo POU Název POU	3387 Nové Město na Moravě

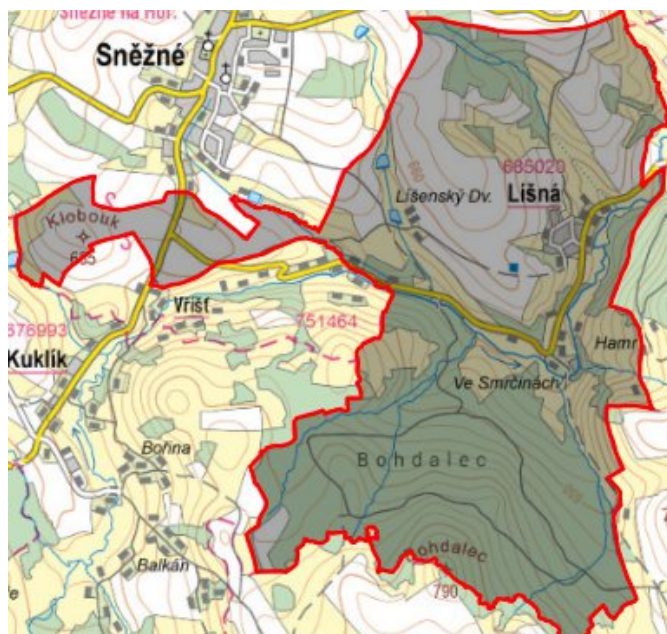

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ063.3714.6108.0326.01	Líšná	08502	85022

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Líšná se nachází severně od města Nové Město na Moravě, ve vzdálenosti cca 9 km.

Obcí protéká vodní tok Fryšávka. Rozsah zástavby je v rozmezí 590 - 635 m n.m.

Obec Líšná se nachází v CHKO Žďárské vrchy a v povodí VN Vír.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Líšná	trvale bydlící	56	56	56	62	72	77	82
	přechodně bydlící	-	-	-	-	-	-	-
	celkem	56	56	56	62	72	77	82
Obec Líšná celkem	trvale bydlící	56	56	56	62	72	77	82
	přechodně bydlící	-	-	-	-	-	-	-
	celkem	56	56	56	62	72	77	82

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Líšná	54	54	55	57	61	60	56	60	59	56	55	55	56	56	56	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Líšná	55	55	55	62	72	77	82
Obec Líšná celkem	55	55	55	62	72	77	82

C.2 Vodovody - popis stávajícího stavu

Obec Líšná má vybudovaný vodovod. Prameniště tvoří dvě kopané studny průměru 1,0 m a jímací zářez. Voda je svedena do sběrné jímky a odtud přes odkyselovací stanici do VDJ Líšná 100 m³ (652,0/648,7 m n.m.). Z vodojemu je gravitačně zásobena obec Líšná. V letním období dochází k nedostatku vody, proto byl realizován průzkumný vrt.

V roce 2017 bylo realizováno napojení nového zdroje vody - již realizovaného vrtu na stávající vodovodní síť a vodovodní řad v délce 84 m.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů (zejména VDJ). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

Navrhované zdroje pitné vody

S novými vodními zdroji se uvažuje.

Časový harmonogram

V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Líšná realizace navržených opatření předpokládá do r. 2030.

Mapa



D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Líšná	-	-	-	51	60	65	70
Obec Líšná celkem	-	-	-	51	60	65	70

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je z r. 2012 vybudována splašková kanalizační síť o délce cca 948 m a čistírna odpadních vod o kapacitě 125 EO, původní kanalizace slouží jako dešťová.

V obci je vybudována ČOV.

V současnosti napojené obce (místní části): Líšná

Nově napojené obce (místní části): nejsou

Návrhový svaz z obcí (místních částí): není


D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Předpokládá se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. V lokalitách Rabuška a Dolní Líšná budou realizovány lokální čistírny odpadních vod.

Časový harmonogram

V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Líšná realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

Mapa

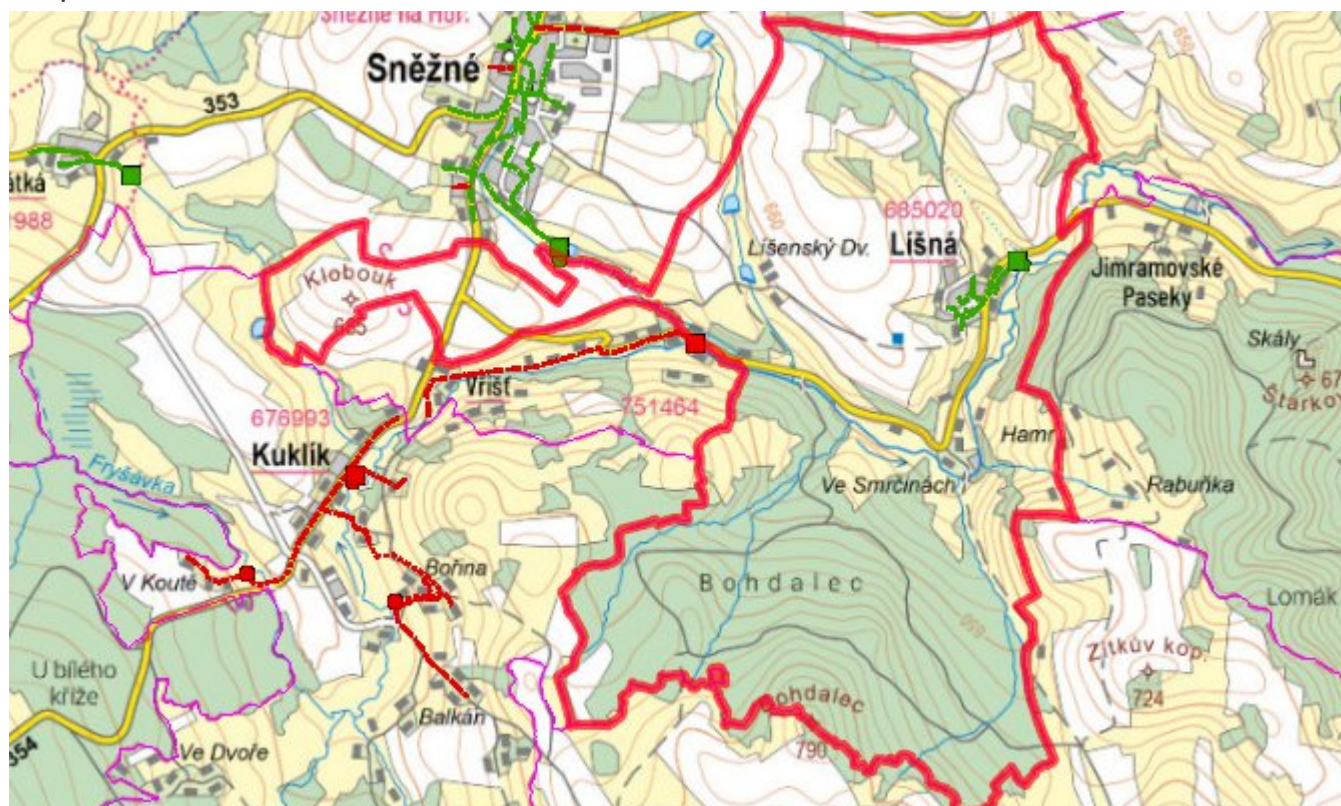

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Líšná	1 900,0	2 000,0	3 900,0
Obec Líšná celkem	1 900,0	2 000,0	3 900,0

AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
11. 7. 2017	64/2017	administrativní opatření	Líšná - Líšná - posílení vodního zdroje - napojení nového vrtu a vodovod v délce 84,0 m
15. 12. 2015	0646/07/2015/ZK	usnesení zastupitelstva	Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.