


Spělkov - CZ063.3714.6108.338 - stav 15. 12. 2015

A. OBEC

Spělkov

| | |
|--|-------------------------------------|
| Číslo obce PRVKUK | 338 |
| Kód obce PRVKUK | CZ063.3714.6108.338 |
| Kód obce | 596795 |
| Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP | 1686 (6108) Nové Město na Moravě |
| Číslo POU Název POU | 3387 Nové Město na Moravě |

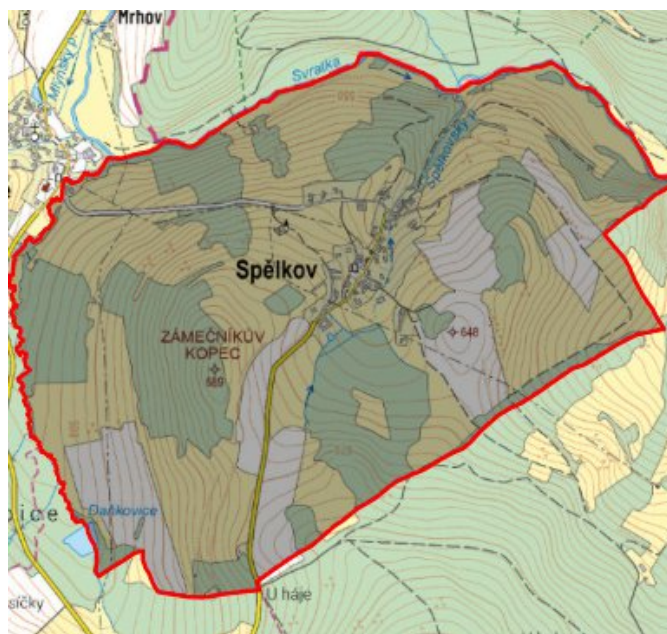

Členění obce

| Úplný kód části obce PRVKUK | Název části obce | Kód části obce PRVKUK | Kód části obce RÚIAN |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| CZ063.3714.6108.0338.01 | Spělkov | 15278 | 152781 |

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Spělkov se nachází severně od města Nové Město na Moravě ve vzdálenosti cca 15 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 580 - 630 m n.m.

Obec Spělkov se nachází v CHKO Žďárské vrchy a v povodí VN Vír.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

| Název části obce | Bydlící obyvatelé | Počet bydlících obyvatel | | | | | | |
|---------------------|-------------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2002 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Spělkov | trvale bydlící | 58 | 58 | 58 | 45 | 40 | 35 | 30 |
| | přechodně bydlící | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | celkem | 158 | 158 | 158 | 145 | 140 | 135 | 130 |
| Obec Spělkov celkem | trvale bydlící | 58 | 58 | 58 | 45 | 40 | 35 | 30 |
| | přechodně bydlící | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | celkem | 158 | 158 | 158 | 145 | 140 | 135 | 130 |

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

| Obec | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Spělkov | 47 | 50 | 47 | 45 | 45 | 42 | 41 | 43 | 44 | 44 | 40 | 40 | 36 | 36 | 36 | - | - |

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

| Název části obce | Počet připojených obyvatel | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2002 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Spělkov | 53 | 53 | 53 | 45 | 40 | 35 | 30 |
| Obec Spělkov celkem | 53 | 53 | 53 | 45 | 40 | 35 | 30 |

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Spělkov má vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem vody je pramenní jímka s jímacím zářezem. Z jímky je voda svedena přes odkyselovací stanici do VDJ Spělkov 40 m³ (643,5/641,5 m n.m.). Obec je z vodojemu zásobena gravitačně. V r. 1991 byl proveden vrt, který má vydatnost přes 1,5 l/s, bude však nutná její úprava (zvýšený obsah Fe a Mn).

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Předpokládá se napojení již vybudovaného vrtu a vybudování úpravní vody. Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.


Navrhované zdroje pitné vody

S novými vodními zdroji se neuvažuje.

Časový harmonogram

V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Spělkov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

Mapa

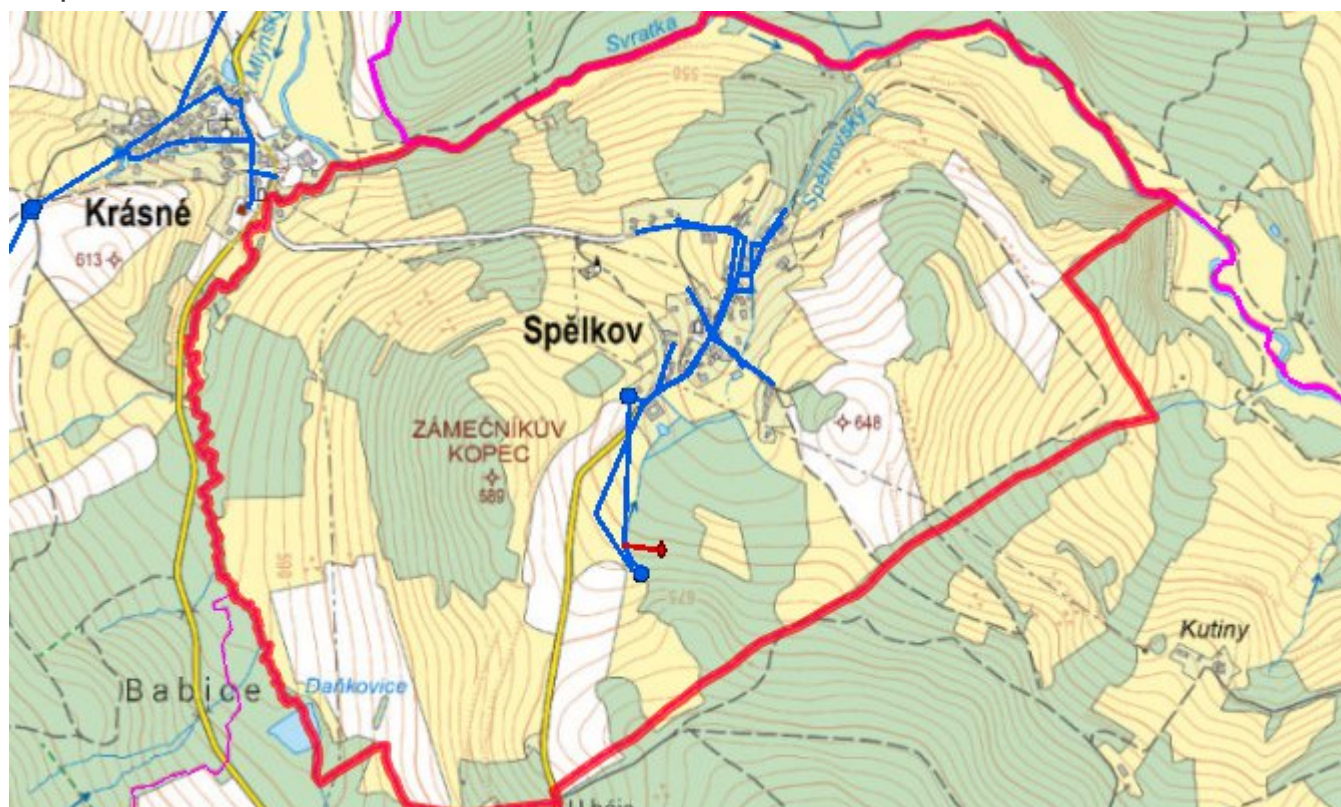

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

| Název části obce | Počet připojených obyvatel | | | | | | |
|---------------------|----------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | 2002 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Spělkov | - | - | - | - | - | - | - |
| Obec Spělkov celkem | - | - | - | - | - | - | - |

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Spělkov nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do místního vodního toku a následně do řeky Svratky. U části rodinných domků jsou odpadní vody zachycovány do bezodtokých jímek.

V obci není vybudována čistírna odpadních vod.


D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

Časový harmonogram

V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod není pro obec Spělkov k realizaci navrženo žádné opatření.

Mapa

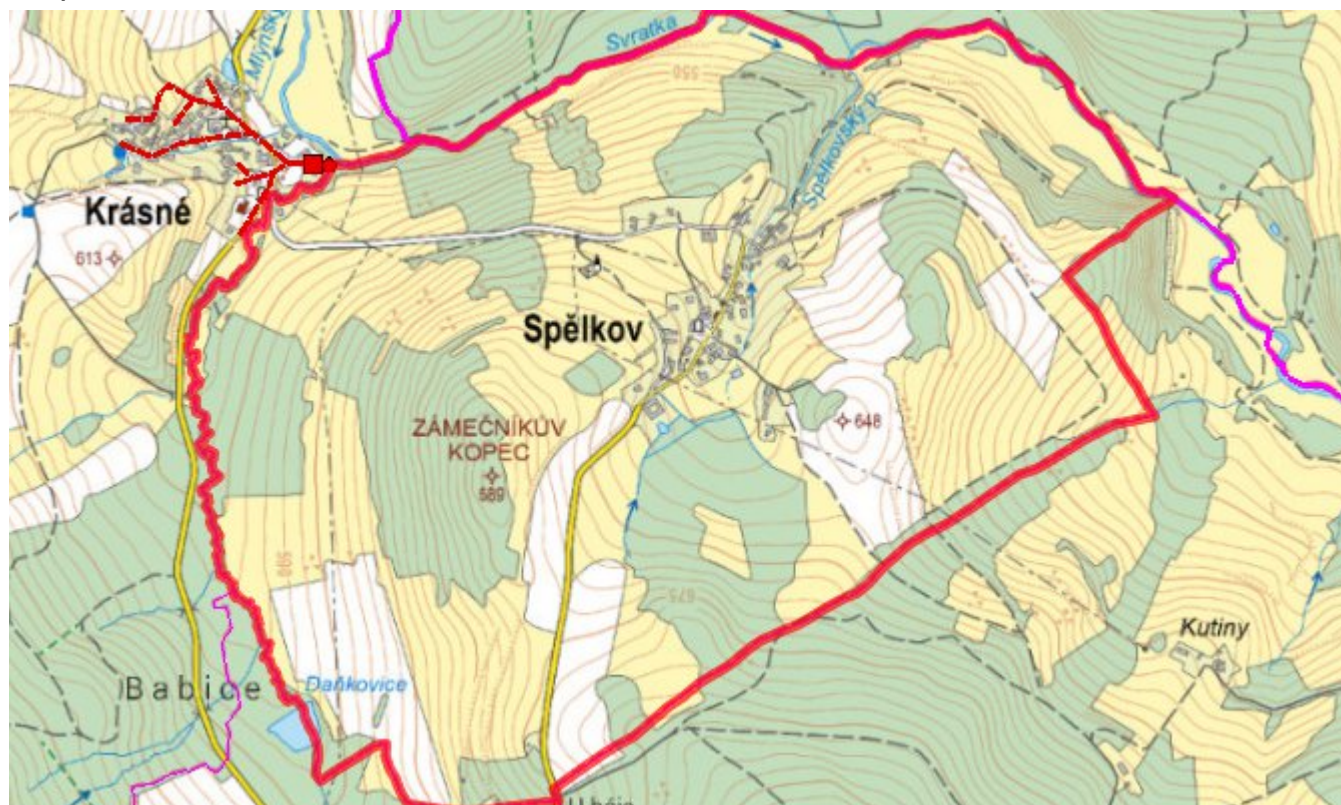

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

| Název části obce | Typ investice | | |
|----------------------------|----------------|------------|----------------|
| | Vodovody | Kanalizace | Celkem |
| Spělkov | 4 251,0 | - | 4 251,0 |
| Obec Spělkov celkem | 4 251,0 | - | 4 251,0 |

AKTUALIZACE

| Datum projednání | Číslo projednání | Typ projednání | Popis |
|------------------|------------------|-------------------------|---|
| 15. 12. 2015 | 0646/07/2015/ZK | usnesení zastupitelstva | Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce. |