

Útěchovice pod Stražištěm - CZ063.3304.6109.360 - stav 1. 1. 2022

A. OBEC

Útěchovice pod Stražištěm

Číslo obce PRVKUK	360
Kód obce PRVKUK	CZ063.3304.6109.360
Kód obce	562033
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	370 (6109) Pacov
Číslo POU Název POU	795 Pacov



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ063.3304.6109.0360.01	Útěchovice pod Stražištěm	17837	178373

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Útěchovice pod Stražištěm se nachází severně od města Pacov ve vzdálenosti cca 7 km. Obcí protéká bezejmenný vodní tok a je zde Návesní rybník. Rozsah zástavby je v rozmezí 580,0 – 616,0 m n.m.

Obec se nachází v OP VN Švihov.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Útěchovice pod Stražištěm	trvale bydlící	123	123	123	109	103	96	89
	přechodně bydlící	34	34	34	41	50	80	80
	celkem	157	157	157	150	153	176	169
Obec Útěchovice pod Stražištěm celkem	trvale bydlící	123	123	123	109	103	96	89
	přechodně bydlící	34	34	34	41	50	80	80
	celkem	157	157	157	150	153	176	169

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Útěchovice pod Stražištěm	118	117	113	115	113	113	109	105	103	100	103	103	104	104	104	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Útěchovice pod Stražištěm	119	119	119	150	153	176	169
Obec Útěchovice pod Stražištěm celkem	119	119	119	150	153	176	169

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci je vybudován vodovod. Prameniště vodovodu se sestává ze dvou částí, z původního zářezu na lesním pozemku (z děrovaných kameninových trub DN 100 mm, délky 76 m, hloubky 6 m). Ze zářezu je proveden svod z litiny DN 80 mm délky 50 m přes odkyselovací stanici do VDJ. Druhé prameniště tvoří studna z betonových skruží (DN 1500 mm, hloubka 2,8 m) v bezprostřední blízkosti obce. Studna je využívána jen ojedinelé.

VDJ 30 m³ je zemní, železobetonový. Přívodní řad do obce je z litinových trub DN 100 mm. Celková délka potrubí z litiny DN 100 a 80 mm je 1600 m.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

Výhledově se uvažuje s vybudováním nových vodních zdrojů (vrtu) případně čerpací stanice.


Navrhované zdroje pitné vody

S novými vodními zdroji se uvažuje.

Časový harmonogram

V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Útěchovice pod Stražištěm realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

Mapa

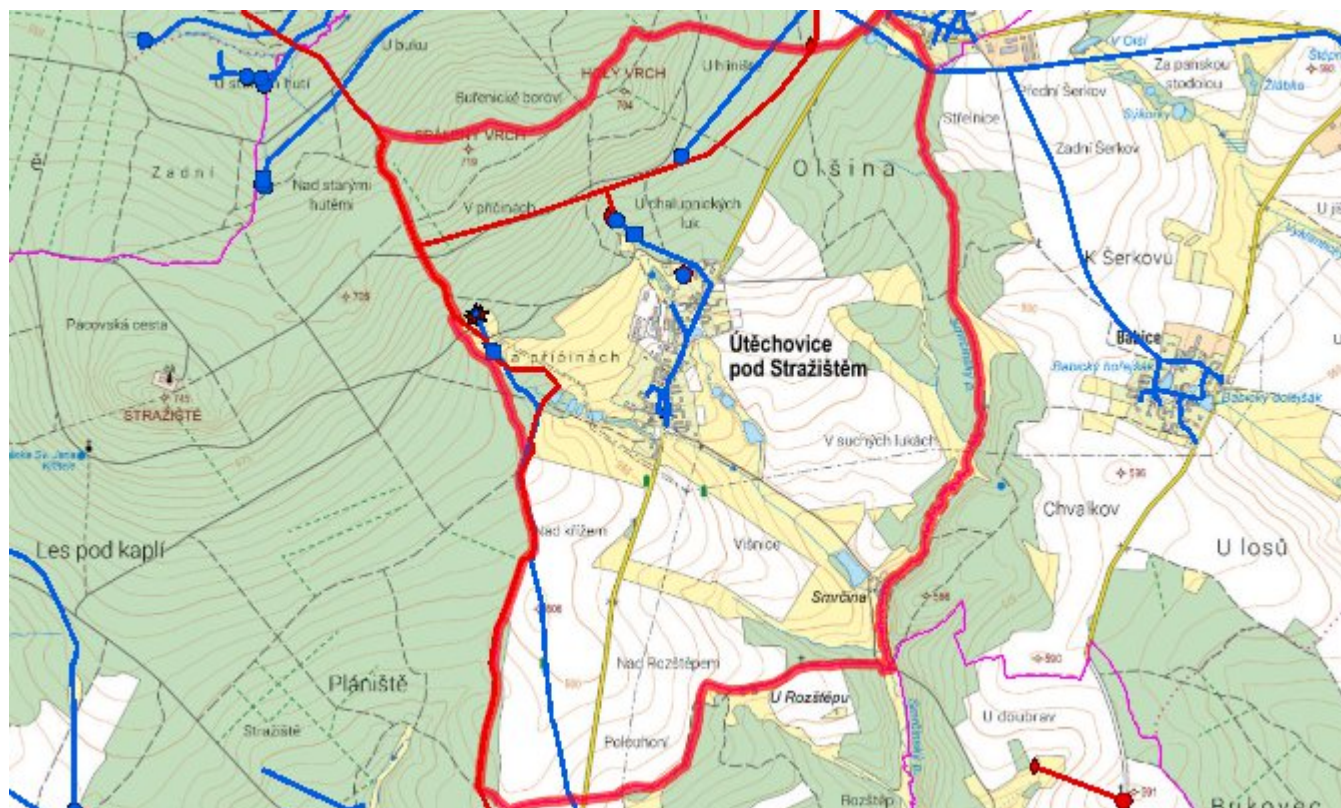

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Útěchovice pod Stražištěm	0	0	0	0	0	176	169
Obec Útěchovice pod Stražištěm celkem	0	0	0	0	0	176	169

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je jednotná kanalizace z 60.let minulého století, na kterou je napojeno 100% trvale i přechodně bydlicích obyvatel. Kanalizace má délku 1650 m a tvoří ji mělce uložené betonové potrubí profilů DN 300 – 500. Kanalizace má celkem 5 výústí, 2 do návesního rybníka a zbylé 3 do vodního toku.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci je uvažováno s výstavbou splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod o kapacitě cca 200 EO.

V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

Nově napojené obce (místní části): Útěchovice pod Stražištěm


Návrhový svoz z obcí (místních částí): nejsou

Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

Časový harmonogram

V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Útěchovice pod Stražištěm realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

Mapa

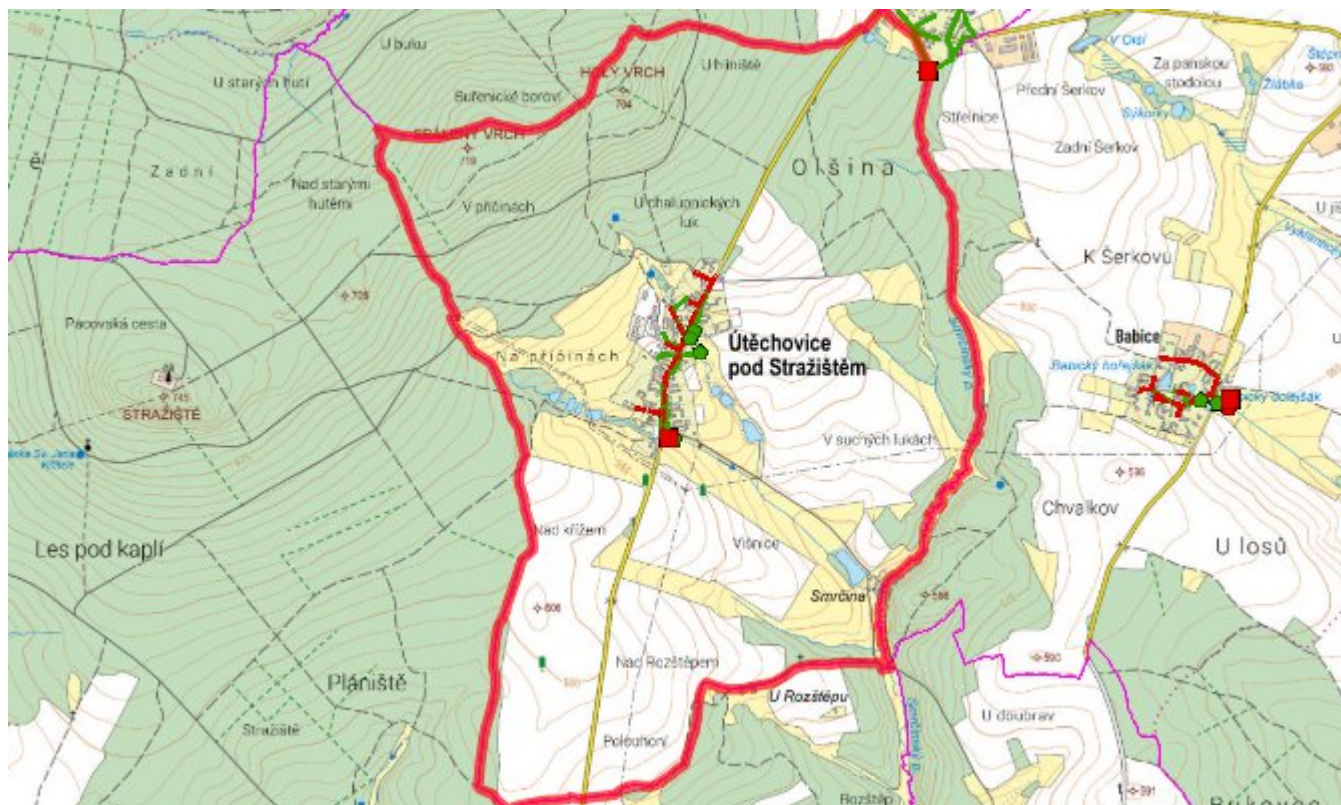

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Útěchovice pod Stražištěm	3 500,0	6 500,0	10 000,0
Obec Útěchovice pod Stražištěm celkem	3 500,0	6 500,0	10 000,0

AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
1. 1. 2022	2022	administrativní opatření	Administrativní změna - oprava statistických údajů podle skutečnosti.
15. 12. 2015	0646/07/2015/ZK	usnesení zastupitelstva	Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.