


Čížkov - CZ063.3304.6110.379 - stav 15. 12. 2015

A. OBEC

Čížkov

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Číslo obce PRVKUK | 379 |
| Kód obce PRVKUK | CZ063.3304.6110.379 |
| Kód obce | 598704 |
| Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP | 388 (6110) Pelhřimov |
| Číslo POU Název POU | 809 Pelhřimov |

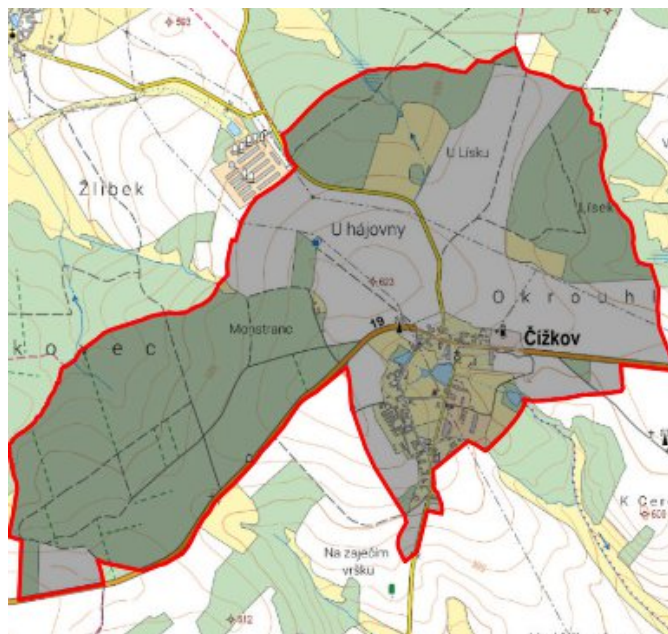

Členění obce

| Úplný kód části obce PRVKUK | Název části obce | Kód části obce PRVKUK | Kód části obce RÚIAN |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| CZ063.3304.6110.0379.01 | Čížkov | 02406 | 24066 |

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Čížkov se nachází západně od města Pelhřimov ve vzdálenosti cca 7 km. Obcí protéká bezejmenný místní vodní tok, dále jsou v obci místní rybníky. Rozsah zástavby je v rozmezí 606,0 – 618,0 m n.m.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

| Název části obce | Bydlící obyvatelé | Počet bydlících obyvatel | | | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2002 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Čížkov | trvale bydlící | 125 | 125 | 125 | 132 | 138 | 140 | 145 |
| | přechodně bydlící | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | celkem | 145 | 145 | 145 | 152 | 158 | 160 | 165 |
| Obec Čížkov celkem | trvale bydlící | 125 | 125 | 125 | 132 | 138 | 140 | 145 |
| | přechodně bydlící | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | celkem | 145 | 145 | 145 | 152 | 158 | 160 | 165 |

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

| Obec | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Čížkov | 122 | 134 | 138 | 136 | 139 | 139 | 141 | 140 | 136 | 128 | 128 | 128 | 132 | 132 | 132 | - | - |

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

| Název části obce | Počet připojených obyvatel | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| | 2002 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Čížkov | - | - | - | - | - | - | 140 |
| Obec Čížkov celkem | - | - | - | - | - | - | 140 |

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Čížkov je zásobena pitnou vodou z domovních studní.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Předpokládá se výstavba veřejného vodovodu s vlastním podzemním zdrojem, vodojemem, případně s úpravou vody.


Navrhované zdroje pitné vody

S novými vodními zdroji se uvažuje.

Časový harmonogram

V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Čížkov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

Mapa

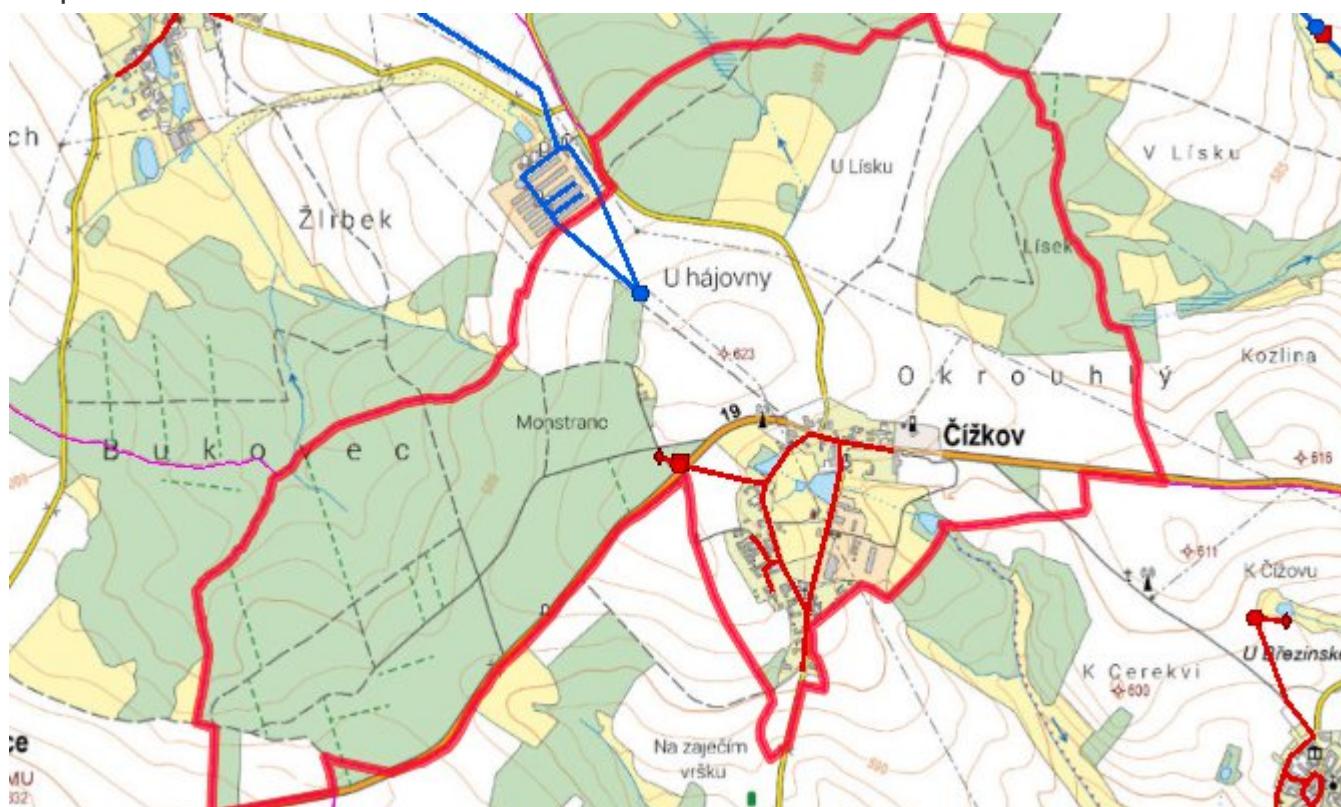

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

| Název části obce | Počet připojených obyvatel | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------|------|------|------|------|------|------------|
| | 2002 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Čížkov | - | - | - | - | - | - | 140 |
| Obec Čížkov celkem | - | - | - | - | - | - | 140 |

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Čížkov žije v současnosti 130 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 20 rekreatantů. Obec má v současnosti částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci (cca 50 %) z betonových trub. Některé odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek nebo jsou zaústěny přes domovní septiky do jednotné kanalizace.

V obci není vybudována ČOV.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci je uvažováno s výstavbou splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod. Stávající kanalizace bude sloužit jako dešťová.

V obci bude vybudována ČOV.

V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

Nově napojené obce (místní části): Čížkov


Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

Časový harmonogram

V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Čížkov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

Mapa

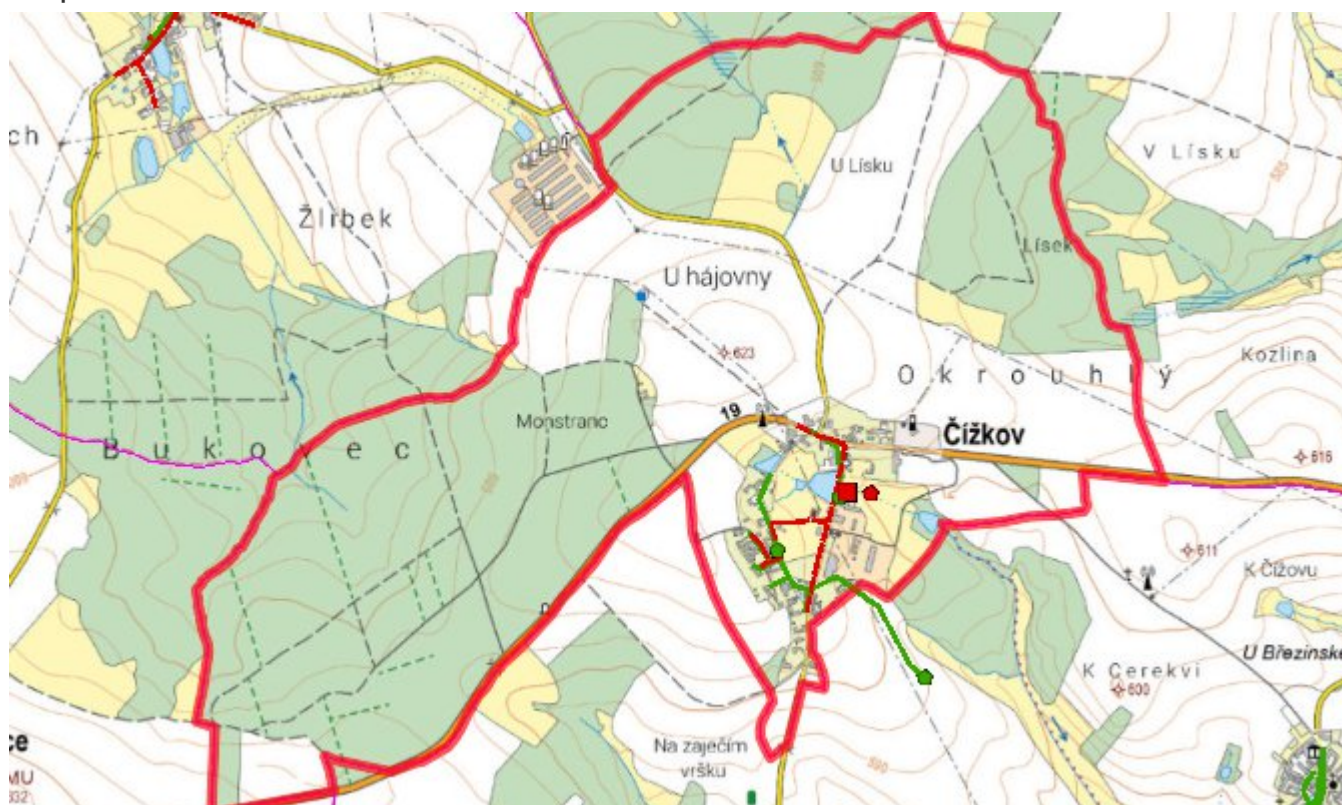

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

| Název části obce | Typ investice | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | Vodovody | Kanalizace | Celkem |
| Čížkov | 8 600,0 | 13 000,0 | 21 600,0 |
| Obec Čížkov celkem | 8 600,0 | 13 000,0 | 21 600,0 |

AKTUALIZACE

| Datum projednání | Číslo projednání | Typ projednání | Popis |
|------------------|------------------|-------------------------|---|
| 15. 12. 2015 | 0646/07/2015/ZK | usnesení zastupitelstva | Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce. |