


# Dubovice - CZ063.3304.6110.382 - stav 15. 12. 2015

## A. OBEC

Dubovice

<b>Číslo obce PRVKUK</b>	382
<b>Kód obce PRVKUK</b>	CZ063.3304.6110.382
<b>Kód obce</b>	551546
<b>Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP</b>	388 (6110) Pelhřimov
<b>Číslo POU Název POU</b>	809 Pelhřimov

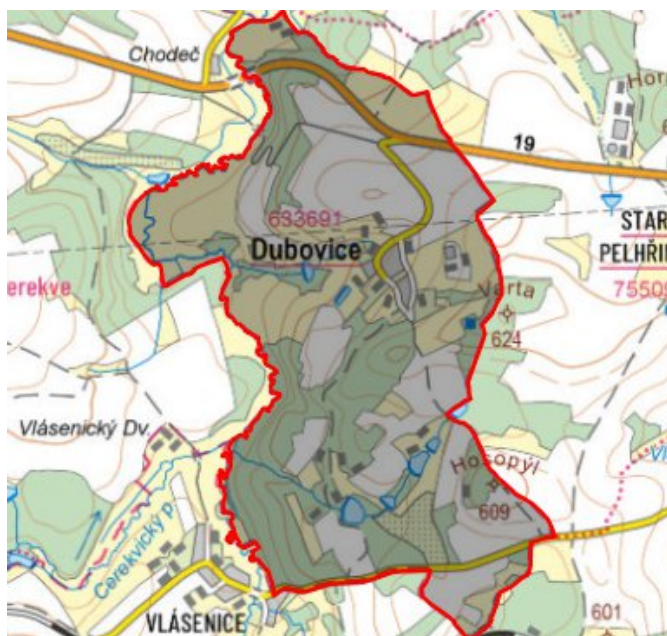

## Členění obce

<b>Úplný kód části obce PRVKUK</b>	<b>Název části obce</b>	<b>Kód části obce PRVKUK</b>	<b>Kód části obce RÚIAN</b>
CZ063.3304.6110.0382.01	Dubovice	03369	33693

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Obec Dubovice se nachází západně od města Pelhřimov ve vzdálenosti cca 3 km. V obci je Návesní rybník. Rozsah zástavby je v rozmezí 550,0 – 584,0 m n.m.

Obec se nachází v povodí VN Švihov.

## B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
<b>Dubovice</b>	trvale bydlící	63	63	63	76	79	82	84
	přechodně bydlící	10	10	10	12	12	12	12
	<b>celkem</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>88</b>	<b>91</b>	<b>94</b>	<b>96</b>
<b>Obec Dubovice celkem</b>	trvale bydlící	63	63	63	76	79	82	84
	přechodně bydlící	10	10	10	12	12	12	12
	<b>celkem</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>88</b>	<b>91</b>	<b>94</b>	<b>96</b>

## B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dubovice	71	74	74	75	74	75	73	74	74	75	78	78	81	81	81	-	-

## C. VODOVODY

### C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
<b>Dubovice</b>	73	73	73	76	79	82	84
<b>Obec Dubovice celkem</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>76</b>	<b>79</b>	<b>82</b>	<b>84</b>

### C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Dubovice má veřejný vodovod. Zdrojem je prameniště se studnami. Ze studní je voda gravitačně svedena do spotřebišť. Vzhledem k tomu, že stávající prameniště nebylo dostatečně kapacitní, v roce 2006 byly realizovány dvě vrtané studny, výtlačný vodovodní řad v délce 175 m od studní k nově vybudovanému VDJ 50 m<sup>3</sup>, zásobní řad z VDJ do obce a rozvodné řady po obci v celkové délce cca 1000 m.

## C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.


### Navrhované zdroje pitné vody

S novými vodními zdroji se neuvažuje.

### Časový harmonogram

V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Dubovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

### Mapa

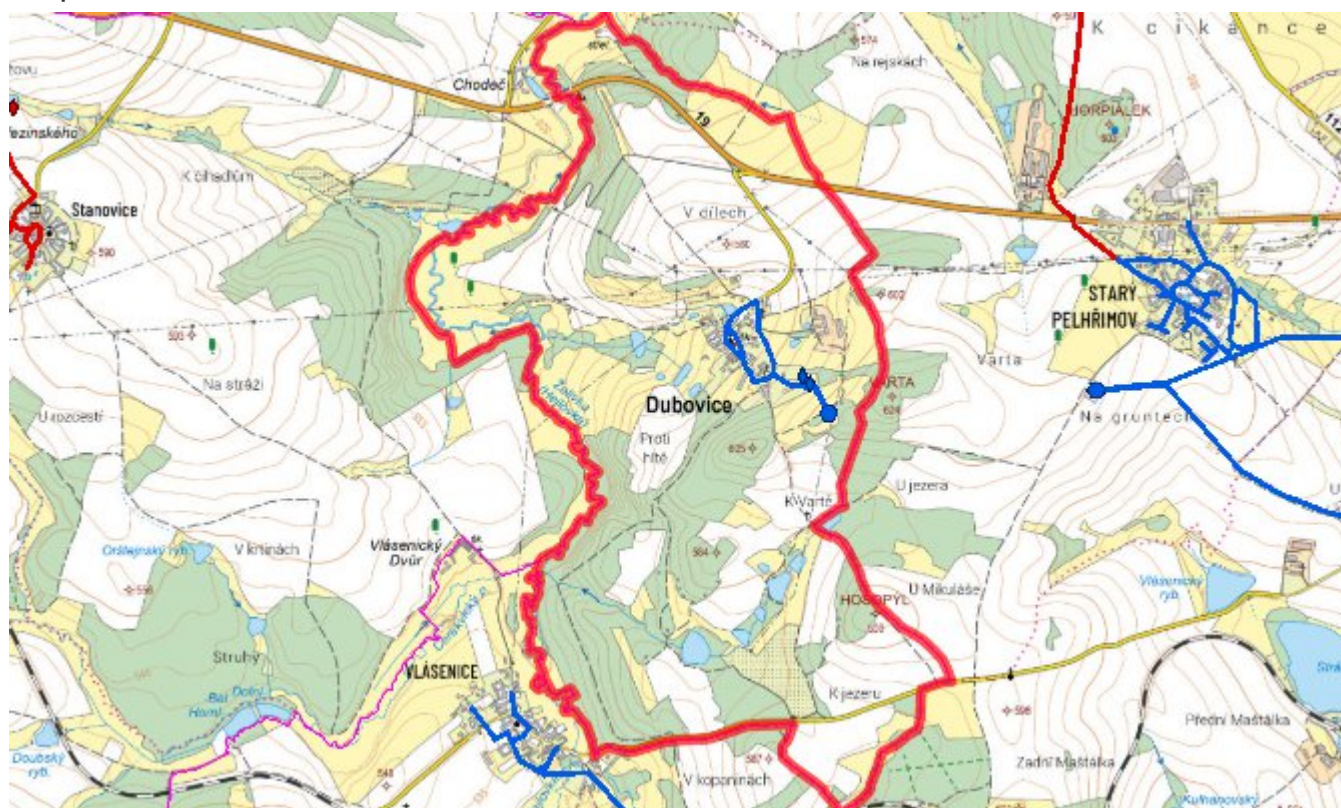

## D. KANALIZACE A ČOV

### D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Dubovice	-	-	-	-	-	-	84
<b>Obec Dubovice celkem</b>	-	-	-	-	-	-	<b>84</b>

## D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Dubovice žije v současné době 75 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 12 rekreatantů. V obci je vybudována jednotná kanalizace z betonových trub DN 300 - 500 mm celkové délky cca 400 m, do které je přes domovní septiky napojena většina obyvatel. Část obyvatelstva je vybavena jímkami na vyvážení.

V obci není vybudována ČOV.

## D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Předpokládá se dostavba a rekonstrukce jednotné kanalizace a výstavba čistírny odpadních vod.

V obci bude vybudována ČOV.

V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

Nově napojené obce (místní části): Dubovice

Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

## Časový harmonogram

V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Dubovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

## Mapa



## E. EKONOMICKÁ ČÁST

Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Dubovice	1 000,0	5 000,0	6 000,0
<b>Obec Dubovice celkem</b>	<b>1 000,0</b>	<b>5 000,0</b>	<b>6 000,0</b>

## AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
15. 12. 2015	0646/07/2015/ZK	usnesení zastupitelstva	Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.