


# Chyšná - CZ063.3304.6110.388 - stav 1. 1. 2022

## A. OBEC

### Chyšná

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>Číslo obce PRVKUK</b>             | 388                     |
| <b>Kód obce PRVKUK</b>               | CZ063.3304.6110.388     |
| <b>Kód obce</b>                      | 561321                  |
| <b>Číslo ORP (ČSÚ)<br/>Název ORP</b> | 388 (6110)<br>Pelhřimov |
| <b>Číslo POU<br/>Název POU</b>       | 809<br>Pelhřimov        |

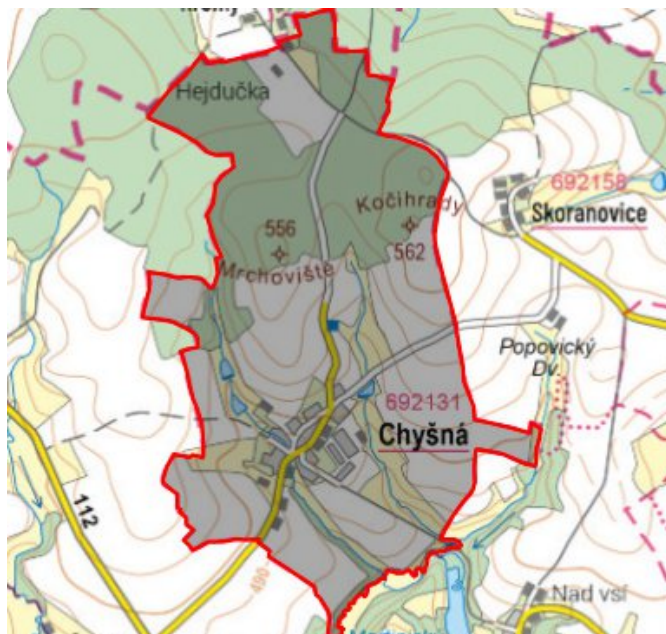

### Členění obce

| <b>Úplný kód části obce PRVKUK</b> | <b>Název části obce</b> | <b>Kód části obce PRVKUK</b> | <b>Kód části obce RÚIAN</b> |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| CZ063.3304.6110.0388.01            | Chyšná                  | 09213                        | 92134                       |

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Obec Chyšná se nachází severovýchodně od města Pacov ve vzdálenosti cca 14 km. V obci je Návesní rybník a místní bezejmenný vodní tok. Rozsah zástavby je v rozmezí 488,0 – 512,0 m n.m. Obec se nachází v OP VN Švihov.

## B.2 Demografický vývoj (prognóza)

| Název části obce   | Bydlící obyvatelé | Počet bydlících obyvatel |            |            |            |            |            |            |
|--------------------|-------------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                    |                   | 2002                     | 2005       | 2010       | 2015       | 2020       | 2025       | 2030       |
| Chyšná             | trvale bydlící    | 102                      | 102        | 102        | 115        | 115        | 115        | 115        |
|                    | přechodně bydlící | 50                       | 50         | 50         | 35         | 35         | 35         | 35         |
|                    | celkem            | 152                      | 152        | 152        | 150        | 150        | 150        | 150        |
| Obec Chyšná celkem | trvale bydlící    | 102                      | 102        | 102        | 115        | 115        | 115        | 115        |
|                    | přechodně bydlící | 50                       | 50         | 50         | 35         | 35         | 35         | 35         |
|                    | <b>celkem</b>     | <b>152</b>               | <b>152</b> | <b>152</b> | <b>150</b> | <b>150</b> | <b>150</b> | <b>150</b> |

## B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

| Obec   | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Chyšná | 97   | 103  | 100  | 108  | 113  | 110  | 112  | 107  | 107  | 101  | 97   | 97   | 100  | 100  | 100  | -    | -    |

## C. VODOVODY

### C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

| Název části obce          | Počet připojených obyvatel |          |          |            |            |            |            |
|---------------------------|----------------------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|
|                           | 2002                       | 2005     | 2010     | 2015       | 2020       | 2025       | 2030       |
| Chyšná                    | 0                          | 0        | 0        | 150        | 150        | 150        | 150        |
| <b>Obec Chyšná celkem</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>150</b> | <b>150</b> | <b>150</b> | <b>150</b> |

### C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci byla výstavba vodovodu započata ve 40. letech minulého století. Bylo vybudováno jímání vody a dále se nepokračovalo. Z jímání se napojilo několik objektů vlastními přípojkami. V roce 2005 byla realizována akumulární nádrž 2 x 50 m<sup>3</sup>, odkyselovací stanice, zásobní vodovodní řad do obce PVC DN 110 mm v délce 550 m a rozvodné řady po obci PVC DN 90 mm v celkové délce 1162 m, včetně domovních přípojek.

### C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

V obci je uvažováno s vyhledáním a výstavbou nového vodního zdroje, případně úpravy vody a přívodního řadu do VDJ. Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.


Navrhované zdroje pitné vody

S novými vodními zdroji se uvažuje.

Časový harmonogram

V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Chyšná realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

Mapa

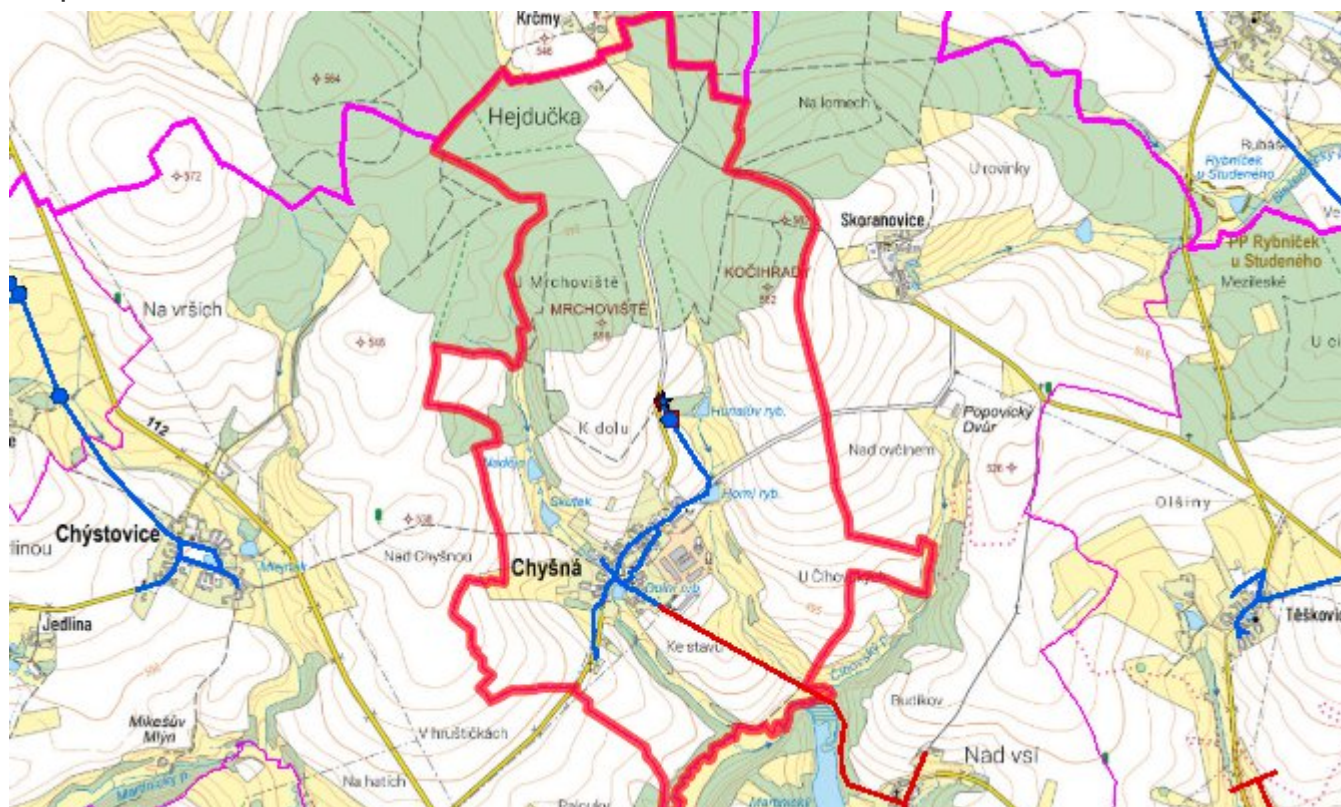

### D. KANALIZACE A ČOV

#### D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

| Název části obce          | Počet připojených obyvatel |          |          |          |          |            |            |
|---------------------------|----------------------------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|
|                           | 2002                       | 2005     | 2010     | 2015     | 2020     | 2025       | 2030       |
| <b>Chyšná</b>             | 0                          | 0        | 0        | 0        | 0        | 150        | 150        |
| <b>Obec Chyšná celkem</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>150</b> | <b>150</b> |





## E. EKONOMICKÁ ČÁST

Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

| Název části obce          | Typ investice |                |                |
|---------------------------|---------------|----------------|----------------|
|                           | Vodovody      | Kanalizace     | Celkem         |
| Chyšná                    | 900,0         | 6 500,0        | 7 400,0        |
| <b>Obec Chyšná celkem</b> | <b>900,0</b>  | <b>6 500,0</b> | <b>7 400,0</b> |

## AKTUALIZACE

| Datum projednání | Číslo projednání | Typ projednání           | Popis   |
|------------------|------------------|--------------------------|---|
| 1. 1. 2022       | 2022             | administrativní opatření | Administrativní změna - oprava evidenčních údajů podle skutečnosti.                           |
| 15. 12. 2015     | 0646/07/2015/ZK  | usnesení zastupitelstva  | Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce. |