


Horní Pohled' - CZ063.3601.6111.445 - stav 15. 12. 2015

A. OBEC

Pohled'

Číslo obce PRVKUK	445
Kód obce PRVKUK	CZ063.3601.6111.445
Kód obce	573591
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	957 (6111) Světlá nad Sázavou
Číslo POU Název POU	2020 Světlá nad Sázavou

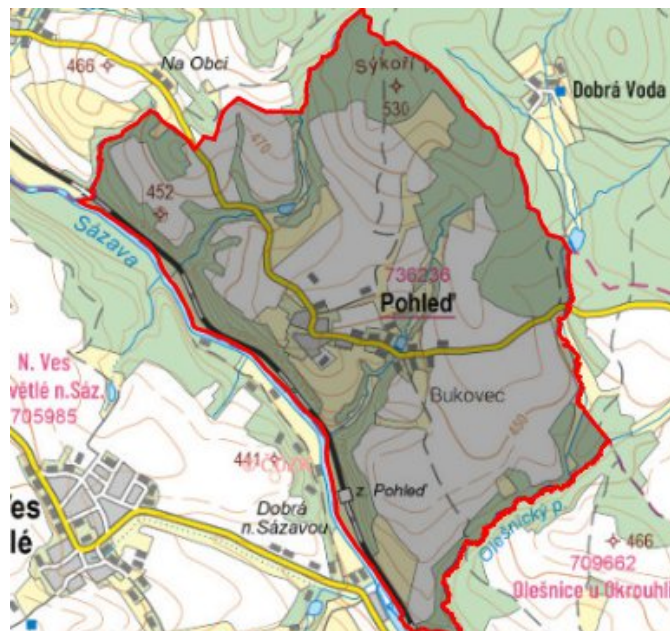

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ063.3601.6111.0445.01	Pohled'	13623	136239

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Pohled' leží jihovýchodně od města Světlá nad Sázavou. Obec nemá žádné místní části.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Pohled'	trvale bydlící	70	70	70	64	58	51	45
	přechodně bydlící	50	50	50	50	50	50	50
	celkem	120	120	120	114	108	101	95
Obec Pohled' celkem	trvale bydlící	70	70	70	64	58	51	45
	přechodně bydlící	50	50	50	50	50	50	50
	celkem	120	120	120	114	108	101	95

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pohled'	79	74	73	72	71	68	72	71	70	72	70	70	68	68	68	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Pohled'	70	70	70	64	58	51	45
Obec Pohled' celkem	70	70	70	64	58	51	45

C.2 Vodovody - popis stávajícího stavu

Obec Pohled' (436 - 465 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod, zásobený gravitačně z VD Pohled' 1 x 80 m³. Zdrojem pitné vody jsou tři místní studny (hloubka cca 4 m), z nichž je voda přes odradonovací stanici čerpána do VD.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.


Navrhované zdroje pitné vody

S novými vodními zdroji se neuvažuje.

Časový harmonogram

V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Pohled realizace navržených opatření nepředpokládá do r. 2030.

Mapa

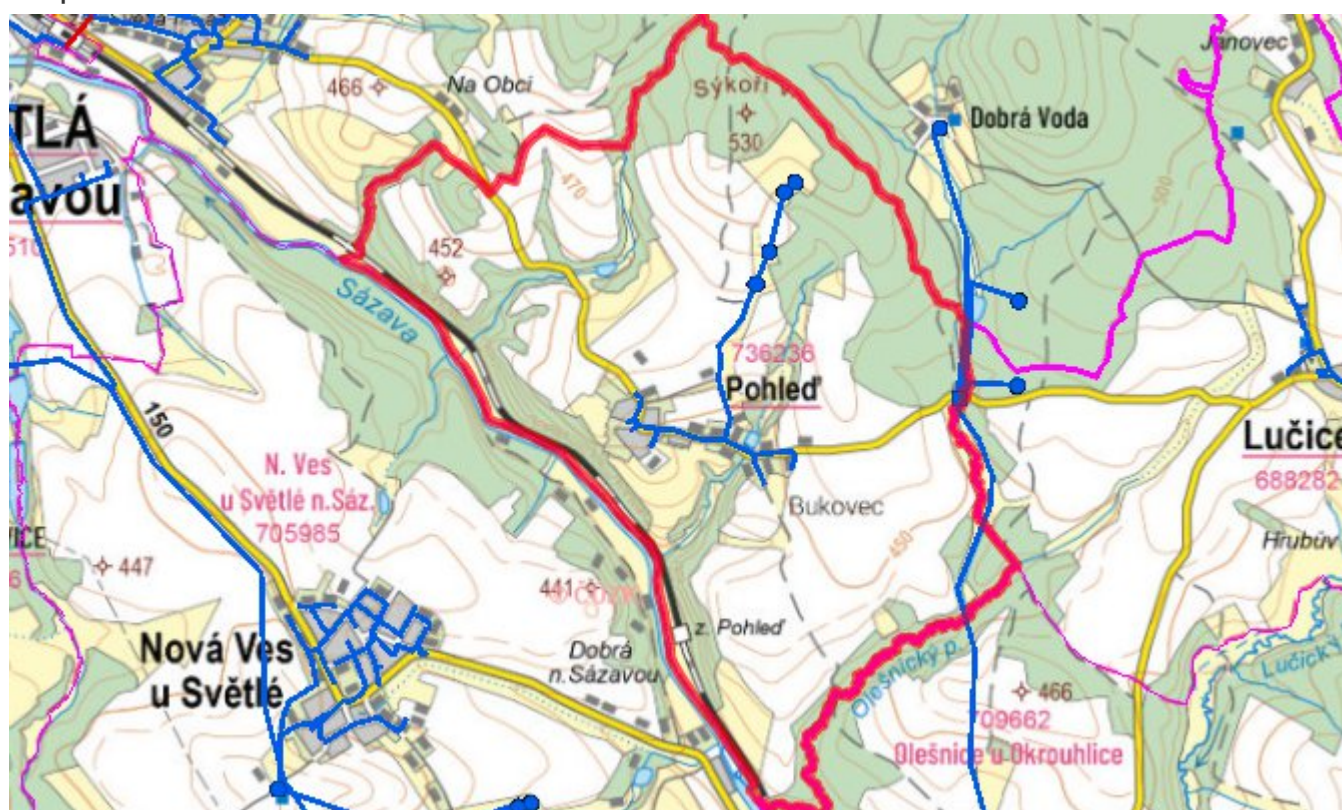

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Pohled'	-	-	-	-	-	-	-
Obec Pohled' celkem	-	-	-	-	-	-	-

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Pohled nemá vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.

V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

Časový harmonogram

V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod není pro obec Pohled navrženo žádné opatření k realizaci.

Mapa



E. EKONOMICKÁ ČÁST

Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Pohled'	-	-	-
Obec Pohled' celkem	-	-	-

AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
15. 12. 2015	0646/07/2015/ZK	usnesení zastupitelstva	Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.