


Bohuslavice - CZ063.3707.6112.470 - stav 15. 12. 2015

A. OBEC

Bohuslavice

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Číslo obce PRVKUK | 470 |
| Kód obce PRVKUK | CZ063.3707.6112.470 |
| Kód obce | 586901 |
| Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP | 1511 (6112) Telč |
| Číslo POU Název POU | 3034 Telč |

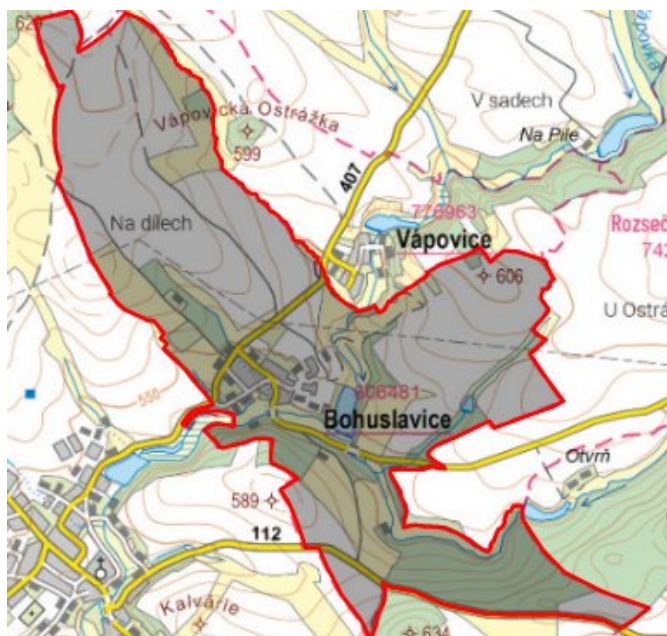

Členění obce

| Úplný kód části obce PRVKUK | Název části obce | Kód části obce PRVKUK | Kód části obce RÚIAN |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| CZ063.3707.6112.0470.01 | Bohuslavice | 00648 | 6483 |

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Bohuslavice se nachází cca 10 km jihovýchodně od města Telč. Obcí protéká vodní tok, který dále ústí do toku Vápovka. Rozsah zástavby je v rozmezí 534 - 550 m. n. m.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

| Název části obce | Bydlící obyvatelé | Počet bydlících obyvatel | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2002 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Bohuslavice | trvale bydlící | 125 | 125 | 125 | 143 | 149 | 154 | 159 |
| | přechodně bydlící | - | - | - | 35 | 35 | 35 | 35 |
| | celkem | 125 | 125 | 125 | 178 | 184 | 189 | 194 |
| Obec Bohuslavice celkem | trvale bydlící | 125 | 125 | 125 | 143 | 149 | 154 | 159 |
| | přechodně bydlící | - | - | - | 35 | 35 | 35 | 35 |
| | celkem | 125 | 125 | 125 | 178 | 184 | 189 | 194 |

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

| Obec | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Bohuslavice | 140 | 136 | 140 | 148 | 145 | 146 | 143 | 142 | 140 | 138 | 139 | 139 | 136 | 136 | 136 | - | - |

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

| Název části obce | Počet připojených obyvatel | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2002 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Bohuslavice | 125 | 125 | 125 | 168 | 184 | 189 | 194 |
| Obec Bohuslavice celkem | 125 | 125 | 125 | 168 | 184 | 189 | 194 |

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Bohuslavice je vybudovaný veřejný vodovod, který je napojen přes rozvodnou síť Nové Říše. Vodovodní řady jsou z r. 1991. Tlak v rozvodné síti je zajištěn VDJ Nová Říše 2 x 250 m³ (588,0/584,7 m.n.m).

Obec je zásobována v rámci skupinového vodovodu Nová Říše - Telč - Jihlava, zdrojem pitné vody je VN Nová Říše, odkud je voda dopravována gravitačně do ÚV Nová Říše. Celková délka vodovodní sítě činí cca 2 232 m.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.


Navrhované zdroje pitné vody

S novými zdroji se neuvažuje.

Časový harmonogram

V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Bohuslavice realizace navržených opatření předpokládá do r. 2030.

Mapa

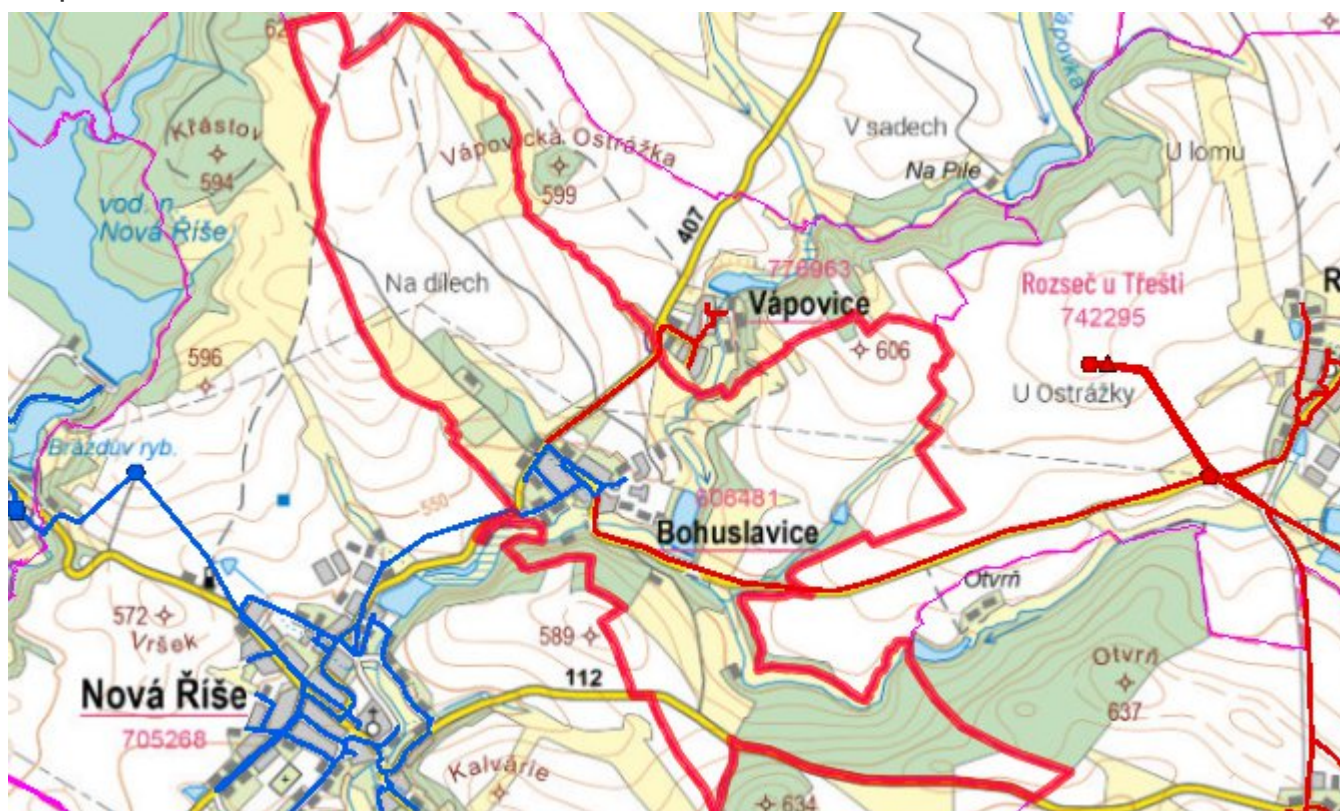

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

| Název části obce | Počet připojených obyvatel | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|------|------|------|------|------|------------|
| | 2002 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Bohuslavice | - | - | - | - | - | - | 194 |
| Obec Bohuslavice celkem | - | - | - | - | - | - | 194 |

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.

V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny sběračem na ČOV Nová říše.

Pokud nebude zajištěna výstavba kanalizace a její napojení na ČOV Nová Říše, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

Časový harmonogram

V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Bohuslavice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

Mapa



E. EKONOMICKÁ ČÁST

Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

| Název části obce | Typ investice | | |
|--------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| | Vodovody | Kanalizace | Celkem |
| Bohuslavice | 300,0 | 8 000,0 | 8 300,0 |
| Obec Bohuslavice celkem | 300,0 | 8 000,0 | 8 300,0 |

AKTUALIZACE

| Datum projednání | Číslo projednání | Typ projednání | Popis |
|------------------|------------------|-------------------------|---|
| 15. 12. 2015 | 0646/07/2015/ZK | usnesení zastupitelstva | Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce. |