

Volevčice - CZ063.3707.6112.509 - stav 15. 12. 2015

A. OBEC

Volevčice

Číslo obce PRVKUK	509
Kód obce PRVKUK	CZ063.3707.6112.509
Kód obce	588164
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1511 (6112) Telč
Číslo POU Název POU	3034 Telč



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ063.3707.6112.0509.01	Volevčice	18488	184888

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Volevčice se nachází cca 3 severně od města Telče. Obcí protéká bezejmenný vodní tok. Rozsah zástavby je 538 - 550 m. n. m.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Volevčice	trvale bydlící	56	56	56	43	39	35	31
	přechodně bydlící	-	-	-	-	-	-	-
	celkem	56	56	56	43	39	35	31
Obec Volevčice celkem	trvale bydlící	56	56	56	43	39	35	31
	přechodně bydlící	-	-	-	-	-	-	-
	celkem	56	56	56	43	39	35	31

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Volevčice	42	43	43	48	52	59	58	67	67	73	72	72	75	75	75	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Volevčice	-	-	-	-	-	-	31
Obec Volevčice celkem	-	-	-	-	-	-	31

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Volevčice není dosud vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelé obce jsou zásobeni pitnou vodou ze soukromých studní.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající stav zásobení obyvatel vodou není vyhovující, doporučujeme proto napojit obec na ÚV Nová Říše přes přivaděč Nová Říše z VDJ Hochův kopec s akumulací 2 x 250 m³ (653,0/649,7 m.n.m.) a dále přes místní část Studnice města Telče. V obci budou vybudovány rozvodné řady.


Navrhované zdroje pitné vody

Pro obec Volevčice se uvažuje se zásobením z ÚV Nová Říše.

Časový harmonogram

V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Volevčice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

Mapa

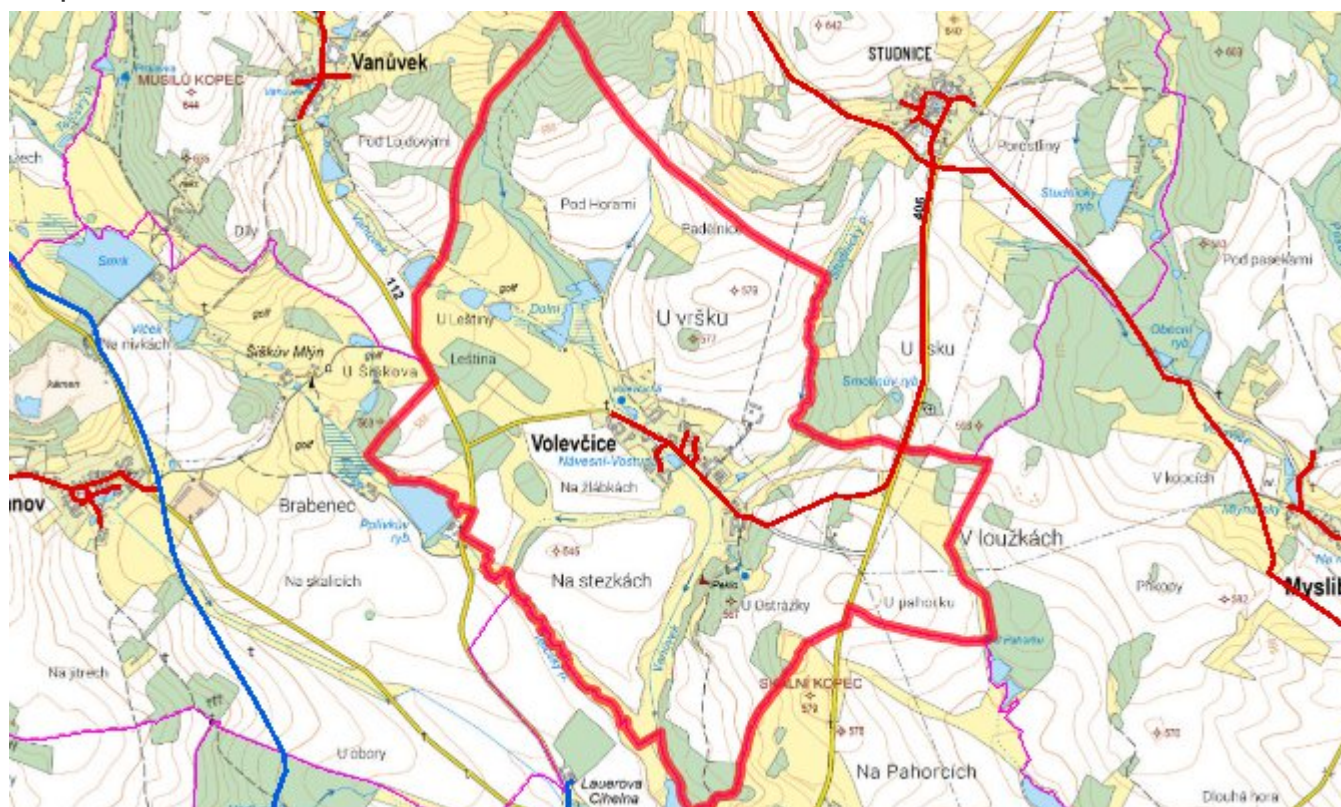

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Volevčice	-	-	-	-	-	-	-
Obec Volevčice celkem	-	-	-	-	-	-	-

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.

V obci není vybudována čistírna odpadních vod.


D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

Časový harmonogram

V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Volevčice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

Mapa

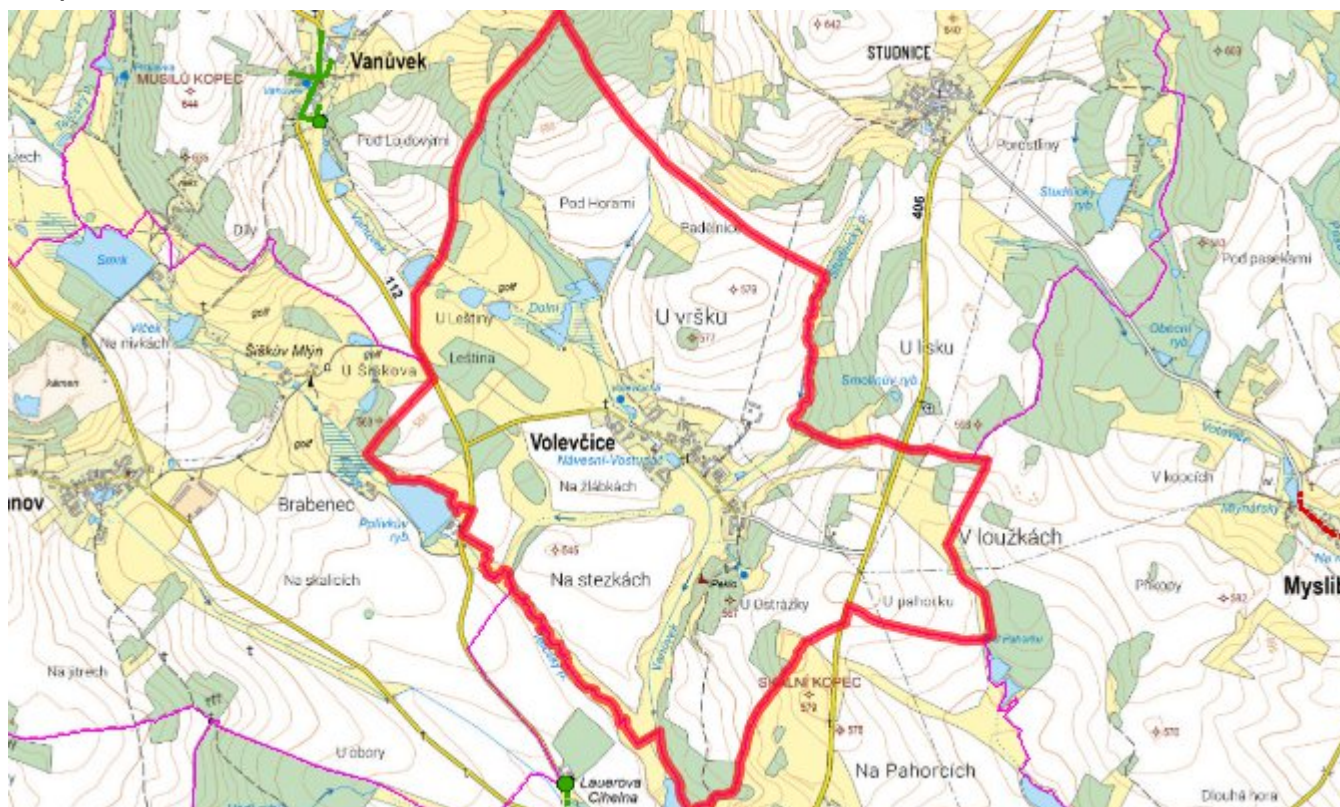

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Volevčice	3 600,0	-	3 600,0
Obec Volevčice celkem	3 600,0	-	3 600,0

AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
15. 12. 2015	0646/07/2015/ZK	usnesení zastupitelstva	Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.