


Číměř - CZ063.3710.6113.527 - stav 15. 12. 2015

A. OBEC

Číměř

Číslo obce PRVKUK	527
Kód obce PRVKUK	CZ063.3710.6113.527
Kód obce	590509
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1597 (6113) Třebíč
Číslo POU Název POU	3204 Třebíč

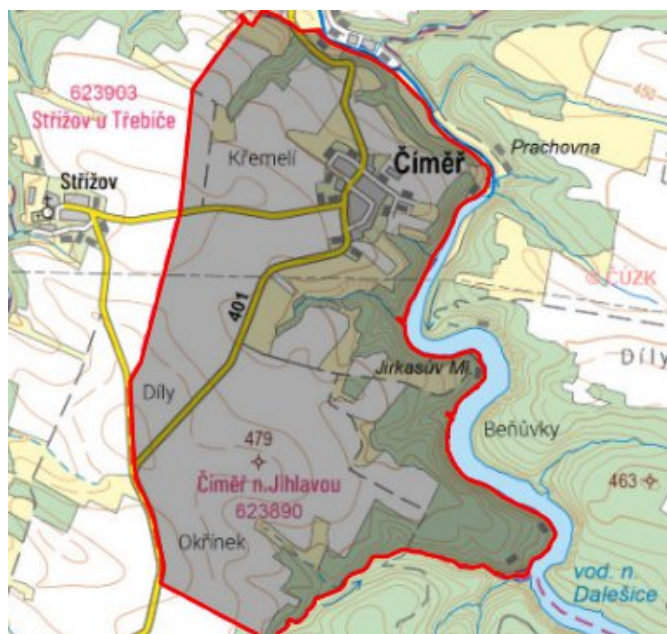

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ063.3710.6113.0527.01	Číměř	02389	23892

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Číměř leží východně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 8 km.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Číměř	trvale bydlící	215	215	215	207	204	202	198
	přechodně bydlící	20	20	20	20	20	20	20
	celkem	235	235	235	227	224	222	218
Obec Číměř celkem	trvale bydlící	215	215	215	207	204	202	198
	přechodně bydlící	20	20	20	20	20	20	20
	celkem	235	235	235	227	224	222	218

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Číměř	215	212	212	207	205	202	200	197	197	201	203	203	207	207	207	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Číměř	178	184	193	190	187	185	181
Obec Číměř celkem	178	184	193	190	187	185	181

C.2 Vodovody - popis stávajícího stavu

V obci Číměř je vybudovaný veřejný vodovod, napojený přívodním řadem na skupinový vodovod Dolní Vilémovice - Vladislav (Oblastní vodovod Třebíč) a zásobovaný z VDJ Okrašovice 100 m³ (504,0 / 501,0 m n.m.).

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.


Navrhované zdroje pitné vody

S novými zdroji se neuvažuje.

Časový harmonogram

V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Číměř realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

Mapa

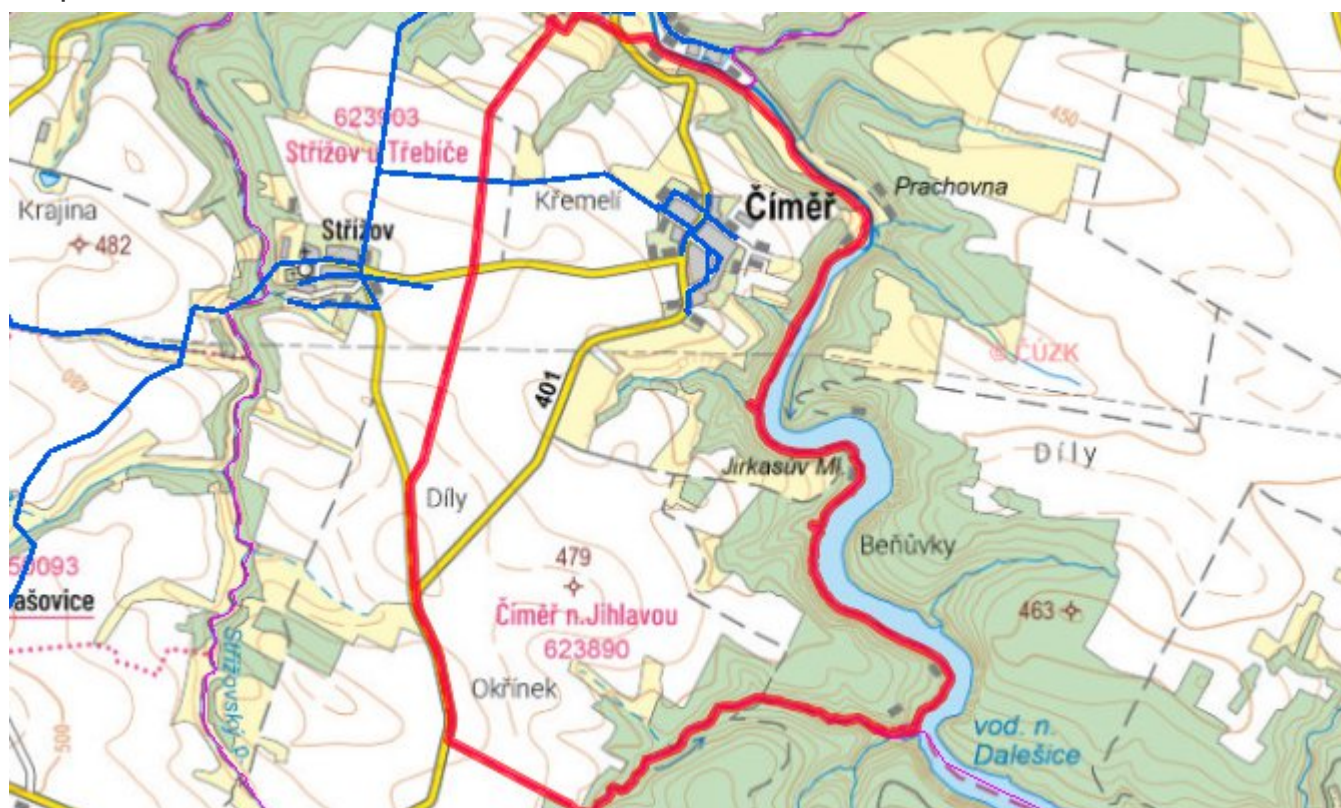

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Číměř	-	-	-	180	185	183	179
Obec Číměř celkem	-	-	-	180	185	183	179

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudovaná splašková kanalizace se třemi čerpacími stanicemi (kolaudace v r. 2013), celková délka kanalizace je 2409 m. Odpadní vody jsou čerpány na ČOV Vladislav. Na kanalizaci a ČOV je napojeno cca 85% obyvatel obce.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

Časový harmonogram

V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Číměř realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

Mapa



E. EKONOMICKÁ ČÁST

Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Číměř	300,0	-	300,0
Obec Číměř celkem	300,0	-	300,0

AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
15. 12. 2015	0646/07/2015/ZK	usnesení zastupitelstva	Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.