


# Horní Heřmanice - CZ063.3710.6113.533 - stav 5. 1. 2017

## A. OBEC

Horní Heřmanice

<b>Číslo obce PRVKUK</b>	533
<b>Kód obce PRVKUK</b>	CZ063.3710.6113.533
<b>Kód obce</b>	590631
<b>Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP</b>	1597 (6113) Třebíč
<b>Číslo POU Název POU</b>	3204 Třebíč

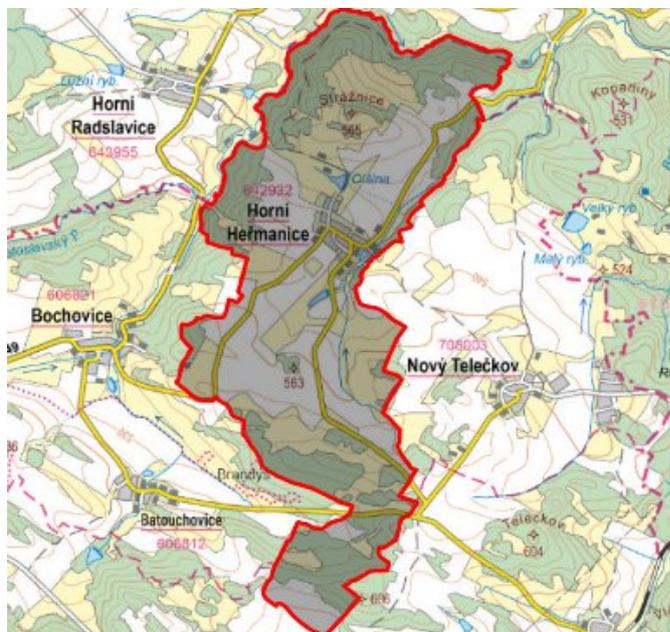

## Členění obce

<b>Úplný kód části obce PRVKUK</b>	<b>Název části obce</b>	<b>Kód části obce PRVKUK</b>	<b>Kód části obce RÚIAN</b>
CZ063.3710.6113.0533.01	Horní Heřmanice	04293	42935

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Obec Horní Heřmanice leží severně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 14 km.

## B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
<b>Horní Heřmanice</b>	trvale bydlící	133	133	133	124	115	107	98
	přechodně bydlící	25	25	25	25	25	25	25
	<b>celkem</b>	<b>158</b>	<b>158</b>	<b>158</b>	<b>149</b>	<b>140</b>	<b>132</b>	<b>123</b>
<b>Obec Horní Heřmanice celkem</b>	trvale bydlící	133	133	133	124	115	107	98
	přechodně bydlící	25	25	25	25	25	25	25
	<b>celkem</b>	<b>158</b>	<b>158</b>	<b>158</b>	<b>149</b>	<b>140</b>	<b>132</b>	<b>123</b>

## B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Horní Heřmanice	138	131	131	135	134	146	142	139	138	141	139	139	141	141	141	-	-

## C. VODOVODY

### C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
<b>Horní Heřmanice</b>	143	143	143	123	114	106	97
<b>Obec Horní Heřmanice celkem</b>	<b>143</b>	<b>143</b>	<b>143</b>	<b>123</b>	<b>114</b>	<b>106</b>	<b>97</b>

### C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Horní Heřmanice má vybudovaný veřejný vodovod, napojený přívodním řadem z obecního vodovodu obce Nový Telečkov, který je zásobován z přivaděče oblastního vodovodu Mostiště - Třebíč. Tlakové pásmo je řízeno VDJ Baliny 2 x 400 m3, Tlak vody je upraven redukčním ventilem.

## C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.


### Navrhované zdroje pitné vody

S novými zdroji se neuvažuje.

### Časový harmonogram

V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Horní Heřmanice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

### Mapa

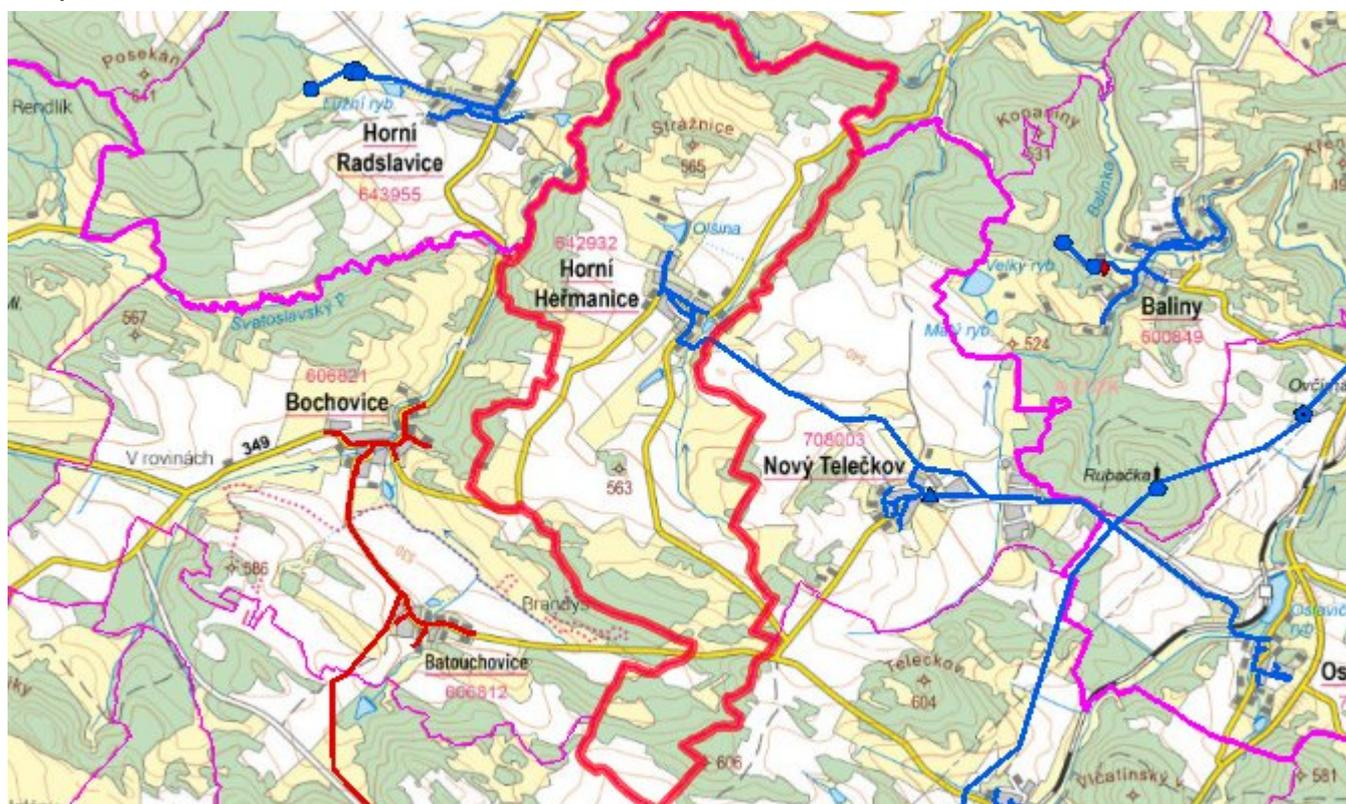

## D. KANALIZACE A ČOV

### D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Horní Heřmanice	85	85	85	82	73	65	56
<b>Obec Horní Heřmanice celkem</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>82</b>	<b>73</b>	<b>65</b>	<b>56</b>

## D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V roce 2015 byla v obci realizována výstavba splaškové kanalizace včetně 2 ČS a výtlačků.

V obci je v provozu od roku 2017 nová ČOV

V současnosti napojené obce (místní části): Horní Heřmanice

Nově napojené obce (místní části): nejsou

Návrhový svaz z obcí (místních částí): není


## D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhuje se dostavba kanalizace v lokalitách, kde dosud není vybudována.

### Časový harmonogram

V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Horní Heřmanice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

### Mapa

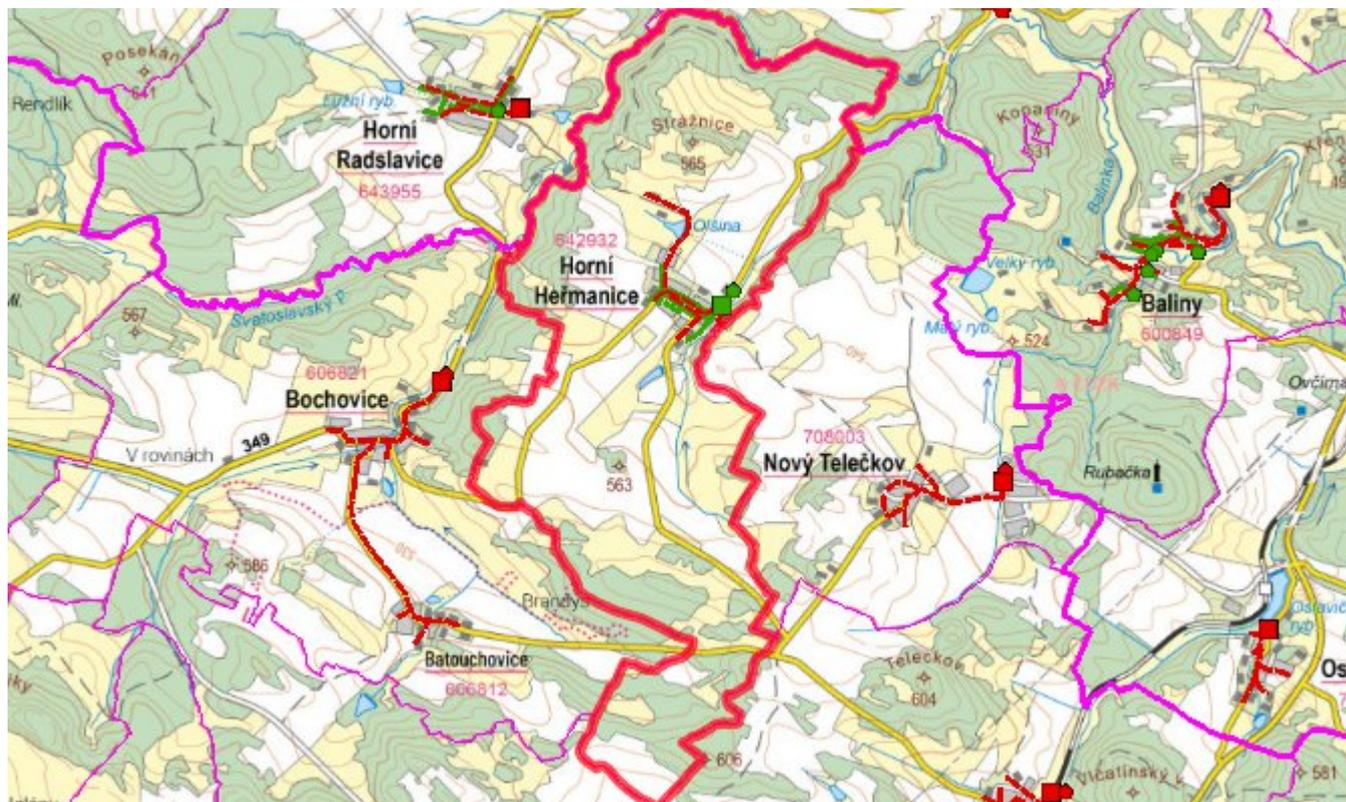

## E. EKONOMICKÁ ČÁST

Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Horní Heřmanice	-	15 500,0	15 500,0
<b>Obec Horní Heřmanice celkem</b>	-	<b>15 500,0</b>	<b>15 500,0</b>

## AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
5. 1. 2017	157/2017	administrativní opatření	Horní Heřmanice - ČOV
15. 12. 2015	158/2015	administrativní opatření	Horní Heřmanice - splašková kanalizace v celkové délce 1455,28 m vč, 2x ČS a 2x výtlak