

Kojatín - CZ063.3710.6113.545 - stav 7. 5. 2024

A. OBEC

Kojatín

Číslo obce PRVKUK	545
Kód obce PRVKUK	CZ063.3710.6113.545
Kód obce	510645
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1597 (6113) Třebíč
Číslo POU Název POU	3204 Třebíč



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ063.3710.6113.0545.01	Kojatín	15121	151211

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Kojatín leží východně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 10 km.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Kojatín	trvale bydlící	87	87	87	81	80	80	79
	přechodně bydlící	21	21	21	21	21	21	21
	celkem	108	108	108	102	101	101	100
Obec Kojatín celkem	trvale bydlící	87	87	87	81	80	80	79
	přechodně bydlící	21	21	21	21	21	21	21
	celkem	108	108	108	102	101	101	100

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kojatín	75	73	78	76	82	76	78	80	87	86	87	87	89	89	89	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Kojatín	0	0	0	0	0	0	79
Obec Kojatín celkem	0	0	0	0	0	0	79

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Kojatín nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých studní.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

V obci bude vybudován veřejný vodovod, napojený přímo na rozvodnou síť městyse Budišov. Řídícím vodojemem je VDJ Budišov 500 m³, plněný přes VDJ Hodov 500 m³ ze severní větve oblastního vodovodu Třebíč.


Navrhované zdroje pitné vody

Pro obec se uvažuje se zásobením ze společného zdroje pro severovýchod oblastního vodovodu Třebíč, ze zdroje povrchové vody - vodárenské nádrže Mostišť.

Časový harmonogram

V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Kojatín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

Mapa

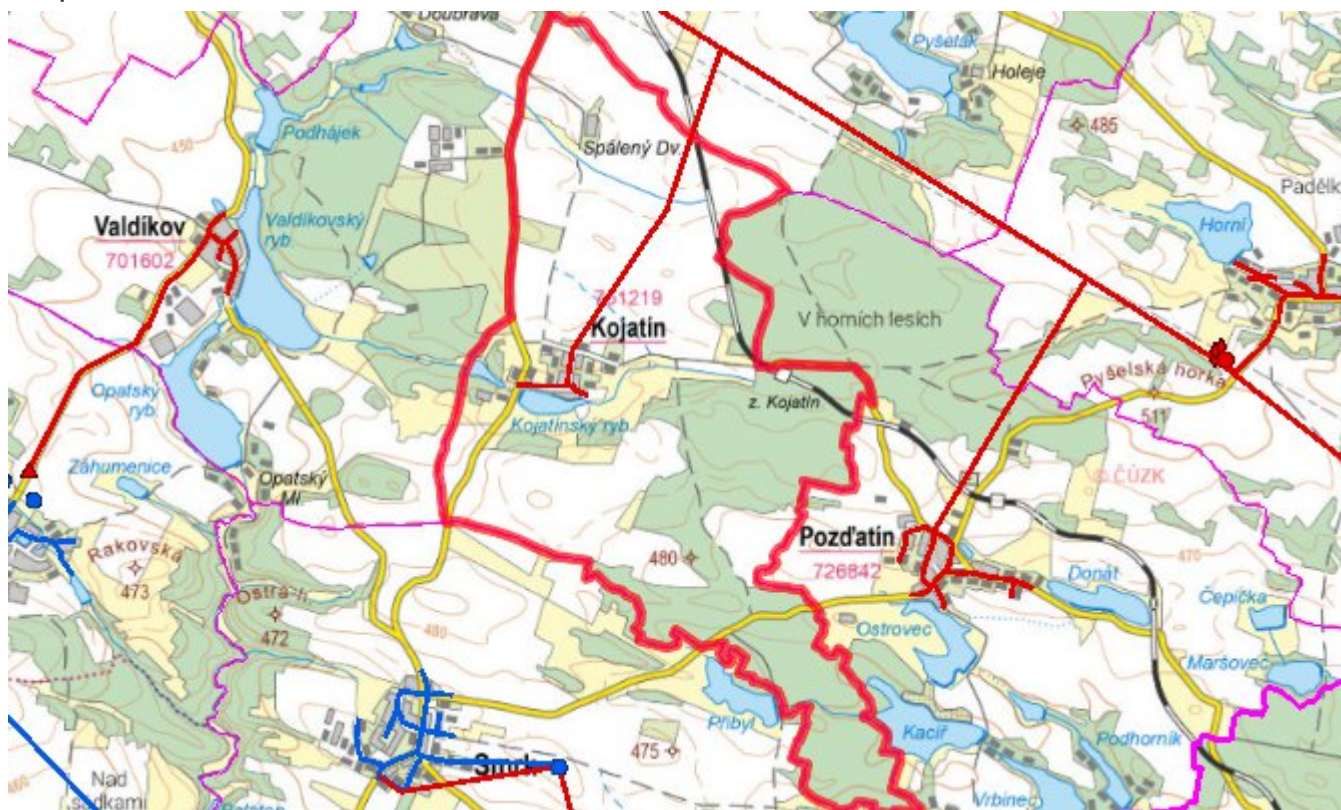

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Kojatín	0	0	0	0	0	0	0
Obec Kojatín celkem	0	0	0	0	0	0	0

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích. V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu


Předpokládá se výstavba oddílné splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod.

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

Časový harmonogram

V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Kojatín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

Mapa

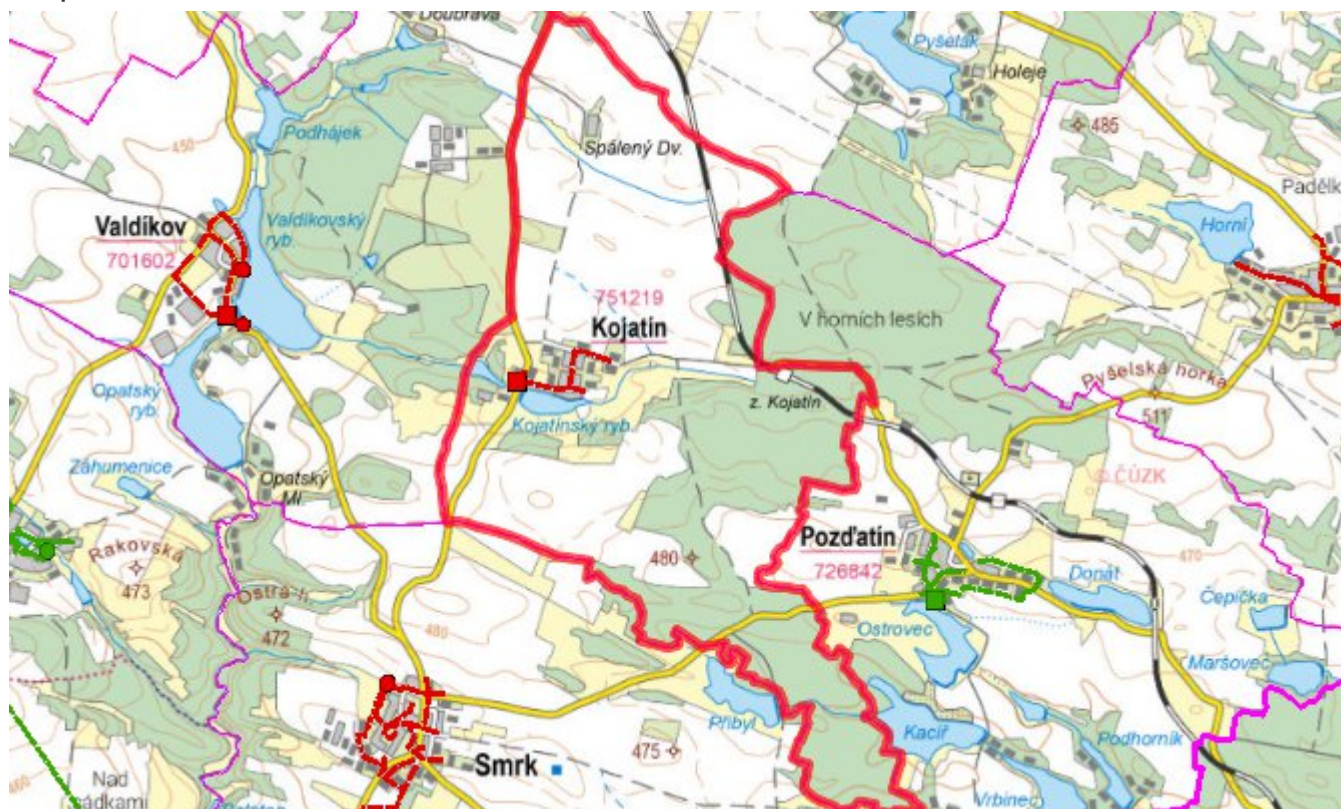

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Kojatín	11 500,0	-	11 500,0
Obec Kojatín celkem	11 500,0	-	11 500,0

AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
7. 5. 2024	0182/03/2024/ZK	usnesení zastupitelstva	Splašková kanalizace a ČOV v obci Kojatín
15. 12. 2015	0646/07/2015/ZK	usnesení zastupitelstva	Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.