

# Okřešice - CZ063.3710.6113.565 - stav 1. 1. 2021

## A. OBEC

### Okřešice

<b>Číslo obce PRVKUK</b>	565
<b>Kód obce PRVKUK</b>	CZ063.3710.6113.565
<b>Kód obce</b>	546933
<b>Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP</b>	1597 (6113) Třebíč
<b>Číslo POU Název POU</b>	3204 Třebíč



### Členění obce

<b>Úplný kód části obce PRVKUK</b>	<b>Název části obce</b>	<b>Kód části obce PRVKUK</b>	<b>Kód části obce RÚIAN</b>
CZ063.3710.6113.0565.01	Okřešice	01539	15393

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Obec Okřešice leží severně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 5 km.

## B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Okřešice	trvale bydlící	162	162	162	172	174	175	175
	přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0	0
	celkem	162	162	162	172	174	175	175
Obec Okřešice celkem	trvale bydlící	162	162	162	172	174	175	175
	přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0	0
	<b>celkem</b>	<b>162</b>	<b>162</b>	<b>162</b>	<b>172</b>	<b>174</b>	<b>175</b>	<b>175</b>

## B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Okřešice	173	172	175	173	177	175	183	184	184	190	188	188	193	193	193	-	-

## C. VODOVODY

### C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Okřešice	146	148	151	172	174	175	175
<b>Obec Okřešice celkem</b>	<b>146</b>	<b>148</b>	<b>151</b>	<b>172</b>	<b>174</b>	<b>175</b>	<b>175</b>

### C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Okřešice má vybudovaný veřejný vodovod, zásobovaný z VDJ Okřešice 100 m<sup>3</sup> (540,0 / 537,0 m n.m.). Vodojem je plněn čerpací stanicí s akumulací vodou ze severní větve oblastního vodovodu Třebíč.

### C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.


#### Navrhované zdroje pitné vody

S novými zdroji se neuvažuje.

#### Časový harmonogram

V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Okřešice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

#### Mapa

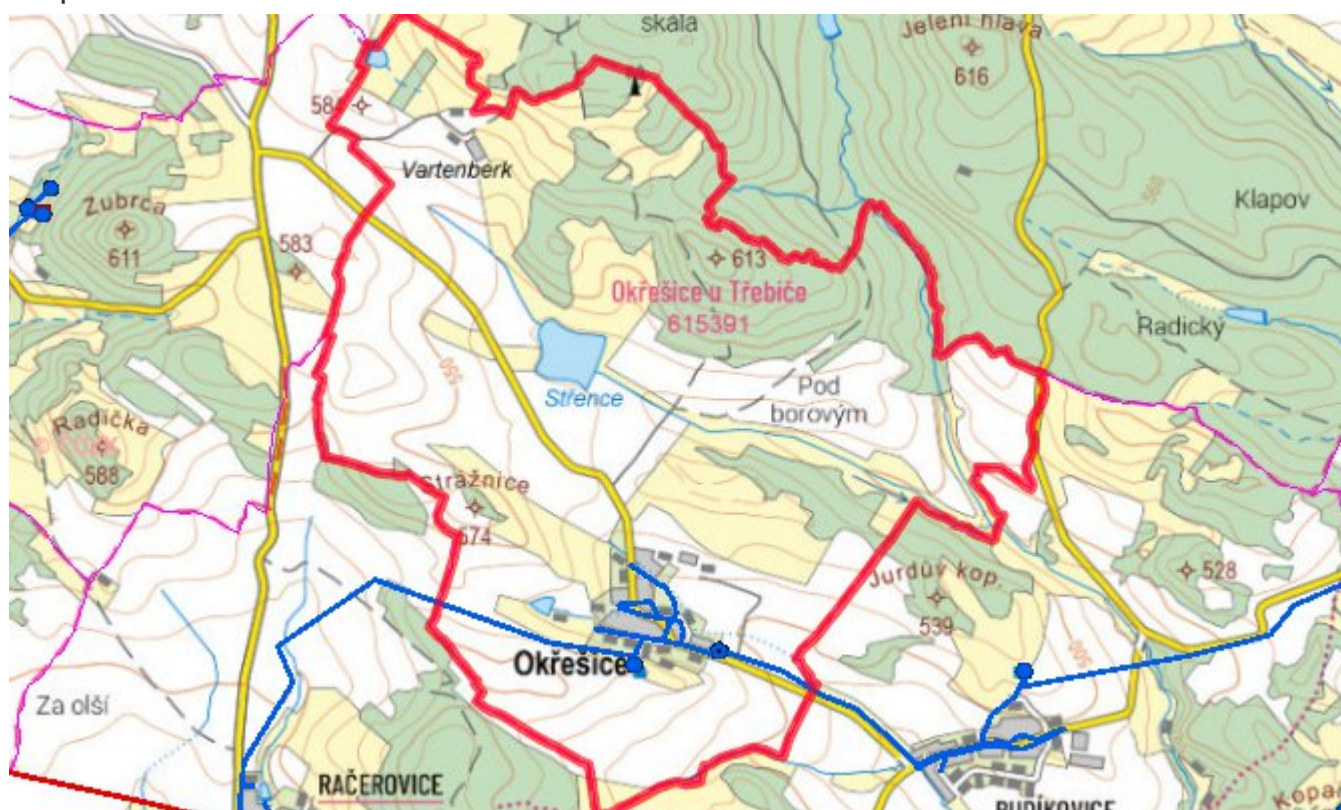

## D. KANALIZACE A ČOV

### D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Okřešice	0	0	0	0	0	0	175
<b>Obec Okřešice celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175</b>

## D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.

V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

## D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci je uvažováno s dokončením výstavby nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou sváděny do centrální jímky a odtud čerpány výtlakem na Budíkovice, Pocoucov a dále na ČOV Třebíč.

Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

### Časový harmonogram

V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Okřešice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

### Mapa



## E. EKONOMICKÁ ČÁST

Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Okřešice	-	3 500,0	3 500,0
<b>Obec Okřešice celkem</b>	-	<b>3 500,0</b>	<b>3 500,0</b>

## AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
1. 1. 2021	2021	administrativní opatření	Oprava evidenčních údajů podle skutečnosti.
7. 2. 2017	0055/01/2017/ZK	usnesení zastupitelstva	Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod - vlastní obecní ČOV.
15. 12. 2015	0646/07/2015/ZK	usnesení zastupitelstva	Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.