

Račice - CZ063.3710.6113.579 - stav 1. 1. 2022

A. OBEC

Račice

Číslo obce PRVKUK	579
Kód obce PRVKUK	CZ063.3710.6113.579
Kód obce	591521
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1597 (6113) Třebíč
Číslo POU Název POU	3158 Hrotovice



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ063.3710.6113.0579.01	Račice	13734	137341

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Račice leží jihovýchodně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 16 km.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Račice	trvale bydlící	77	77	77	77	76	75	74
	přechodně bydlící	30	30	30	30	30	30	30
	celkem	107	107	107	107	106	105	104
Obec Račice celkem	trvale bydlící	77	77	77	77	76	75	74
	přechodně bydlící	30	30	30	30	30	30	30
	celkem	107	107	107	107	106	105	104

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Račice	72	76	76	77	77	78	81	81	80	84	87	87	87	87	87	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Račice	76	76	76	74	73	72	71
Obec Račice celkem	76	76	76	74	73	72	71

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Račice má veřejný vodovod, připojený odbočkou z dukovanské větve oblastního vodovodu Třebíč. Řídicím vodojemem je VDJ Myslibořice 1000 m³ (487,0 / 482,0 m n.m.). V roce 2014 bylo realizováno prodloužení vodovodu v délce cca 149 m.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.


Navrhované zdroje pitné vody

S novými zdroji se neuvažuje.

Časový harmonogram

V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Račice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

Mapa

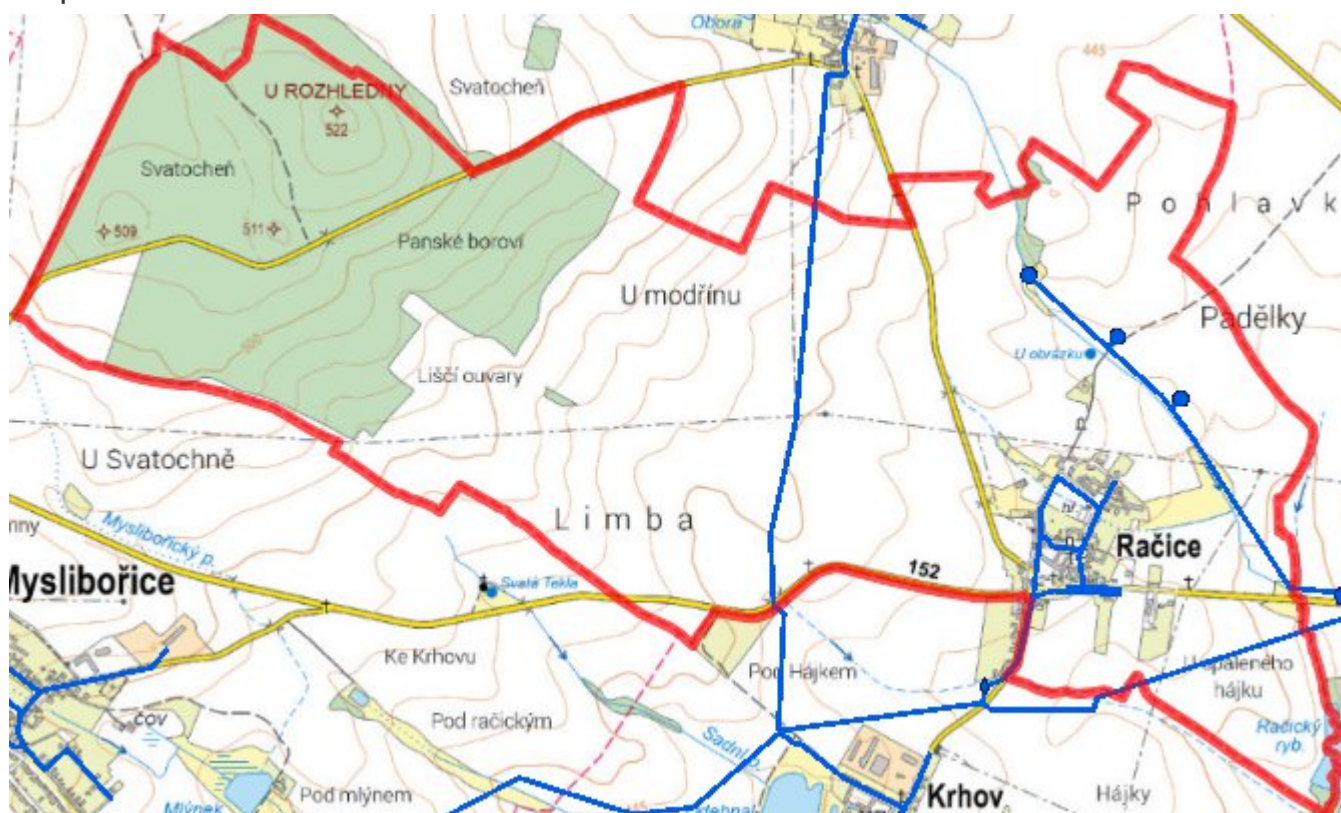

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Račice	0	0	0	0	0	0	71
Obec Račice celkem	0	0	0	0	0	0	71

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách, nebo septičích.

V obci není vybudována čistírna odpadních vod.


D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci je uvažováno s výstavbou nové splaškové kanalizace, odvádějící splaškové vody na ČOV Krhov.

Časový harmonogram

V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Račice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

Mapa

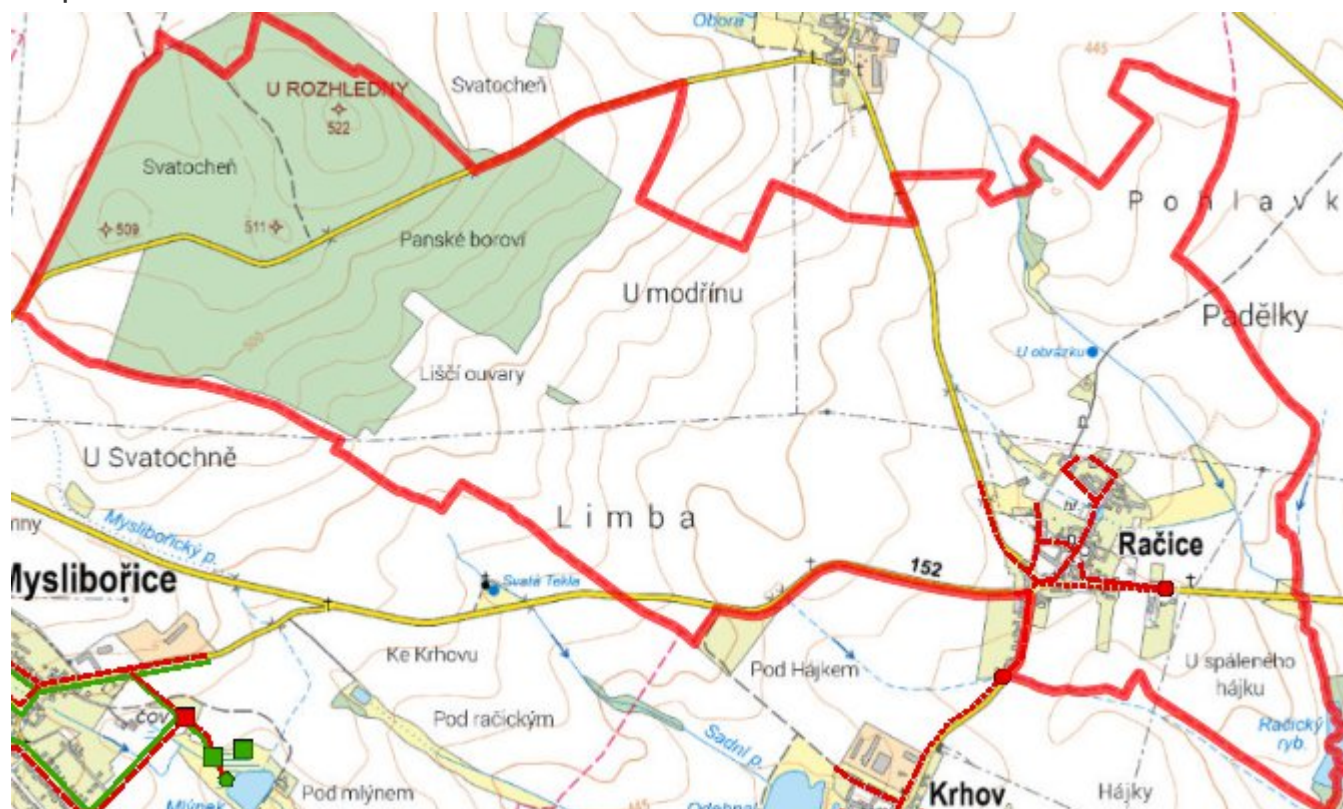

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Račice	300,0	11 900,0	12 200,0
Obec Račice celkem	300,0	11 900,0	12 200,0

AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
1. 1. 2022	2022	administrativní opatření	Oprava evidenčních údajů podle skutečnosti.
15. 12. 2015	0646/07/2015/ZK	usnesení zastupitelstva	Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.