

# Svatoslav - CZ063.3710.6113.595 - stav 15. 12. 2015

## A. OBEC

Svatoslav

<b>Číslo obce PRVKUK</b>	595
<b>Kód obce PRVKUK</b>	CZ063.3710.6113.595
<b>Kód obce</b>	591793
<b>Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP</b>	1597 (6113) Třebíč
<b>Číslo POU Název POU</b>	3204 Třebíč



## Členění obce

<b>Úplný kód části obce PRVKUK</b>	<b>Název části obce</b>	<b>Kód části obce PRVKUK</b>	<b>Kód části obce RÚIAN</b>
CZ063.3710.6113.0595.01	Svatoslav	16011	160113

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Obec Svatoslav leží severně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 12 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 540 – 570 m n. m.

## B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
<b>Svatoslav</b>	trvale bydlící	265	264	264	244	250	255	260
	přechodně bydlící	30	30	30	12	12	12	12
	<b>celkem</b>	<b>295</b>	<b>294</b>	<b>294</b>	<b>256</b>	<b>262</b>	<b>267</b>	<b>272</b>
<b>Obec Svatoslav celkem</b>	trvale bydlící	265	264	264	244	250	255	260
	přechodně bydlící	30	30	30	12	12	12	12
	<b>celkem</b>	<b>295</b>	<b>294</b>	<b>294</b>	<b>256</b>	<b>262</b>	<b>267</b>	<b>272</b>

## B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Svatoslav	244	246	246	242	248	256	251	248	242	245	262	262	252	252	252	-

## C. VODOVODY

### C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
<b>Svatoslav</b>	-	-	-	256	262	267	272
<b>Obec Svatoslav celkem</b>	-	-	-	<b>256</b>	<b>262</b>	<b>267</b>	<b>272</b>

### C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Svatoslav má vybudovaný veřejný vodovod, napojený na VDJ Svatoslav 50 m<sup>3</sup> (572,0 / 568,0 m n.m.). Zásobení vodou je řešeno napojením na vlastní místní zdroj podzemní vody o max. kapacitě 1,6 l/s, který se nachází 3 km severozápadně od obce. Voda čerpaná z vrtu je upravována v úpravně vody – odkyselovací stanici.

## C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.


### Navrhované zdroje pitné vody

S novými zdroji se neuvažuje.

### Časový harmonogram

V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Svatoslav realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

### Mapa

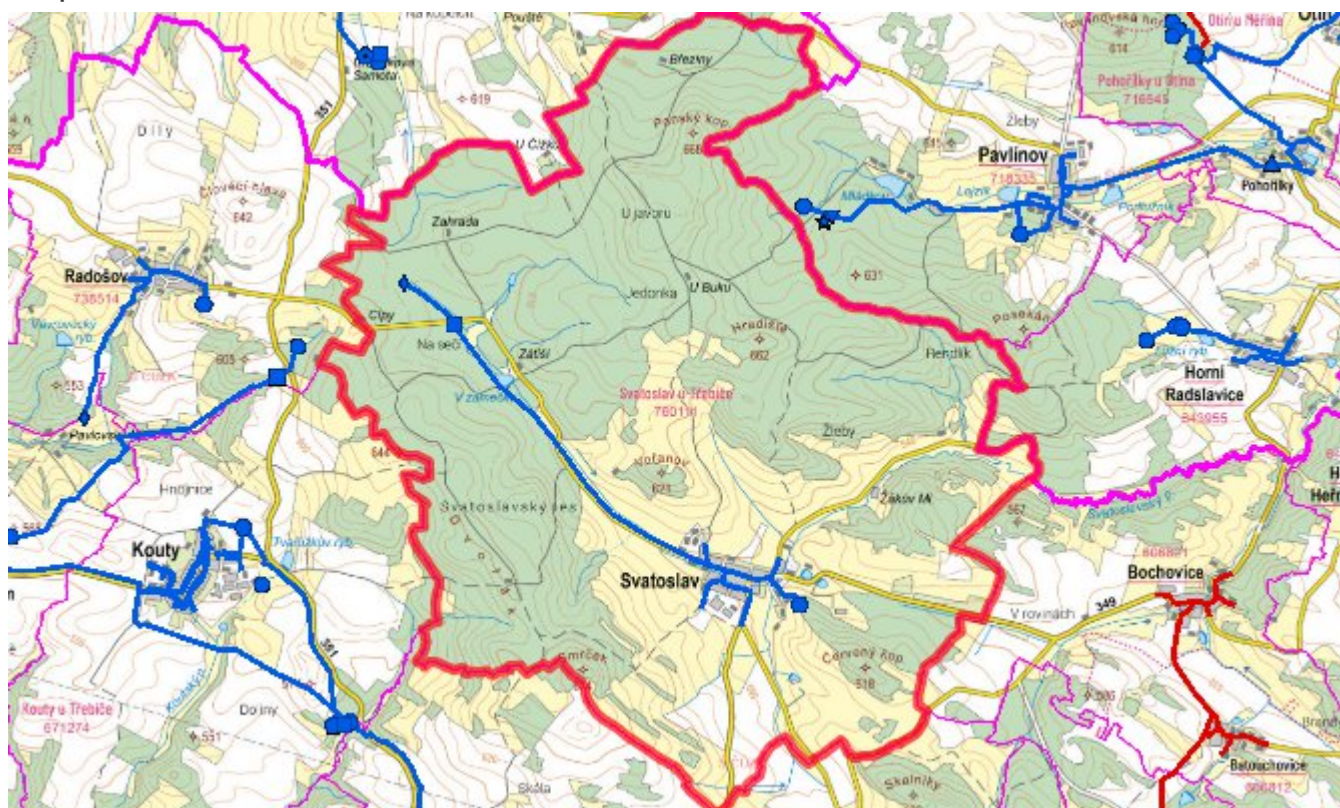

## D. KANALIZACE A ČOV

### D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Svatoslav	-	-	-	-	-	-	272
<b>Obec Svatoslav celkem</b>	-	-	-	-	-	-	<b>272</b>

## D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.

V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

## D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody.

V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

Nově napojené obce (místní části): Svatoslav


Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

## Časový harmonogram

V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Svatoslav realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

## Mapa

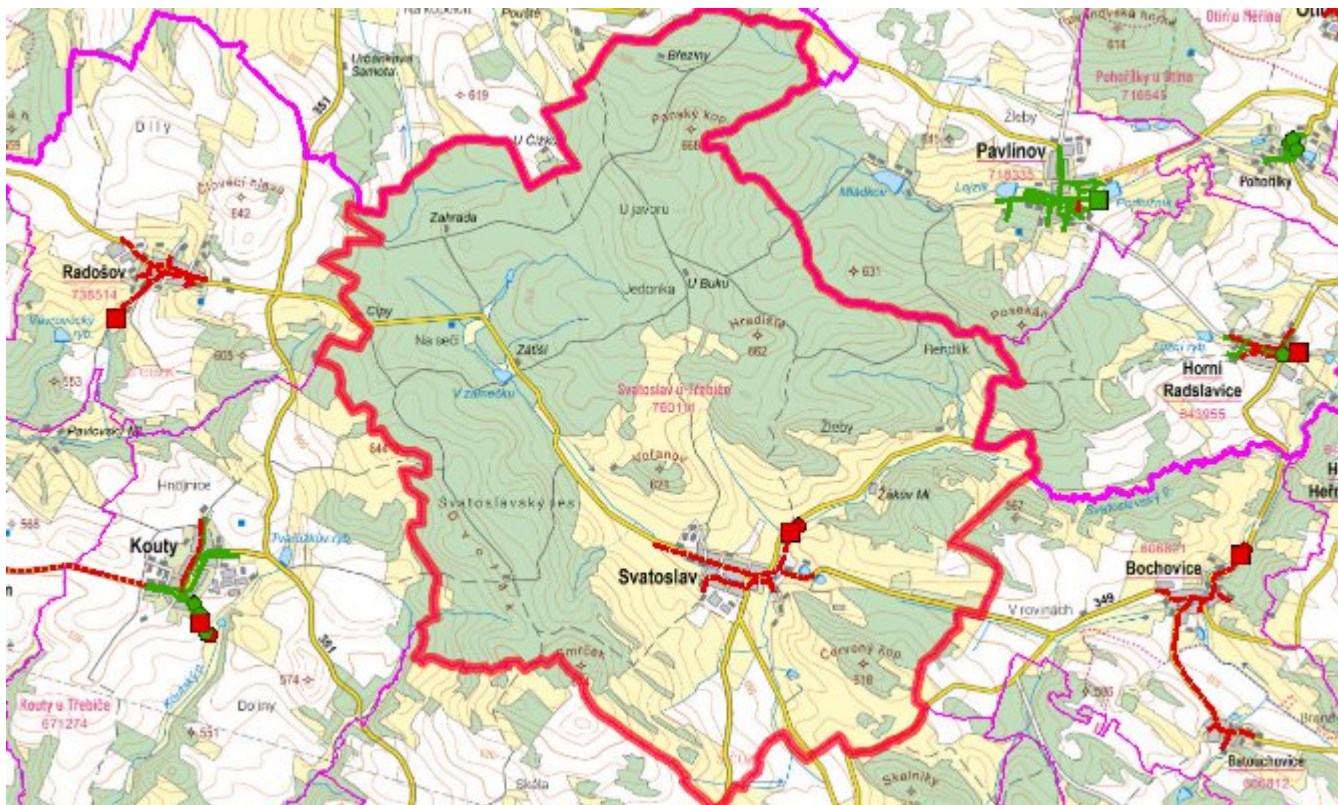

## E. EKONOMICKÁ ČÁST

Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Svatoslav	300,0	20 000,0	20 300,0
<b>Obec Svatoslav celkem</b>	<b>300,0</b>	<b>20 000,0</b>	<b>20 300,0</b>

## AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
15. 12. 2015	0646/07/2015/ZK	usnesení zastupitelstva	Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.