

Skřinářov - CZ063.3714.6114.666 - stav 1. 1. 2022

A. OBEC

Skřinářov

Číslo obce PRVKUK	666
Kód obce PRVKUK	CZ063.3714.6114.666
Kód obce	596761
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1694 (6114) Velké Meziříčí
Číslo POU Název POU	3395 Velká Bíteš



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ063.3714.6114.0666.01	Skřinářov	14890	148903

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Skřinářov se nachází východně od města Velké Meziříčí, ve vzdálenosti cca 12 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 550 - 566 m n.m.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Skřinářov	trvale bydlící	146	146	146	144	150	150	150
	přechodně bydlící	200	200	200	200	200	200	200
	celkem	346	346	346	344	350	350	350
Obec Skřinářov celkem	trvale bydlící	146	146	146	144	150	150	150
	přechodně bydlící	200	200	200	200	200	200	200
	celkem	346	346	346	344	350	350	350

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Skřinářov	139	138	138	139	144	148	150	152	156	155	150	150	150	150	150	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Skřinářov	146	146	146	144	150	150	150
Obec Skřinářov celkem	146	146	146	144	150	150	150

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Skřinářov má vybudovaný veřejný vodovod. Obec je napojena na VDJ Ořechov 2 x 150 m³ (599,9/596,9 m n.m.). Do vodojemu je voda přiváděna přes ČS z přivaděče Dobrá Voda - Velká Bíteš.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.


Navrhované zdroje pitné vody

S novými vodními zdroji se neuvažuje.

Časový harmonogram

V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Skřínářov realizace navržených opatření předpokládá do r. 2030.

Mapa

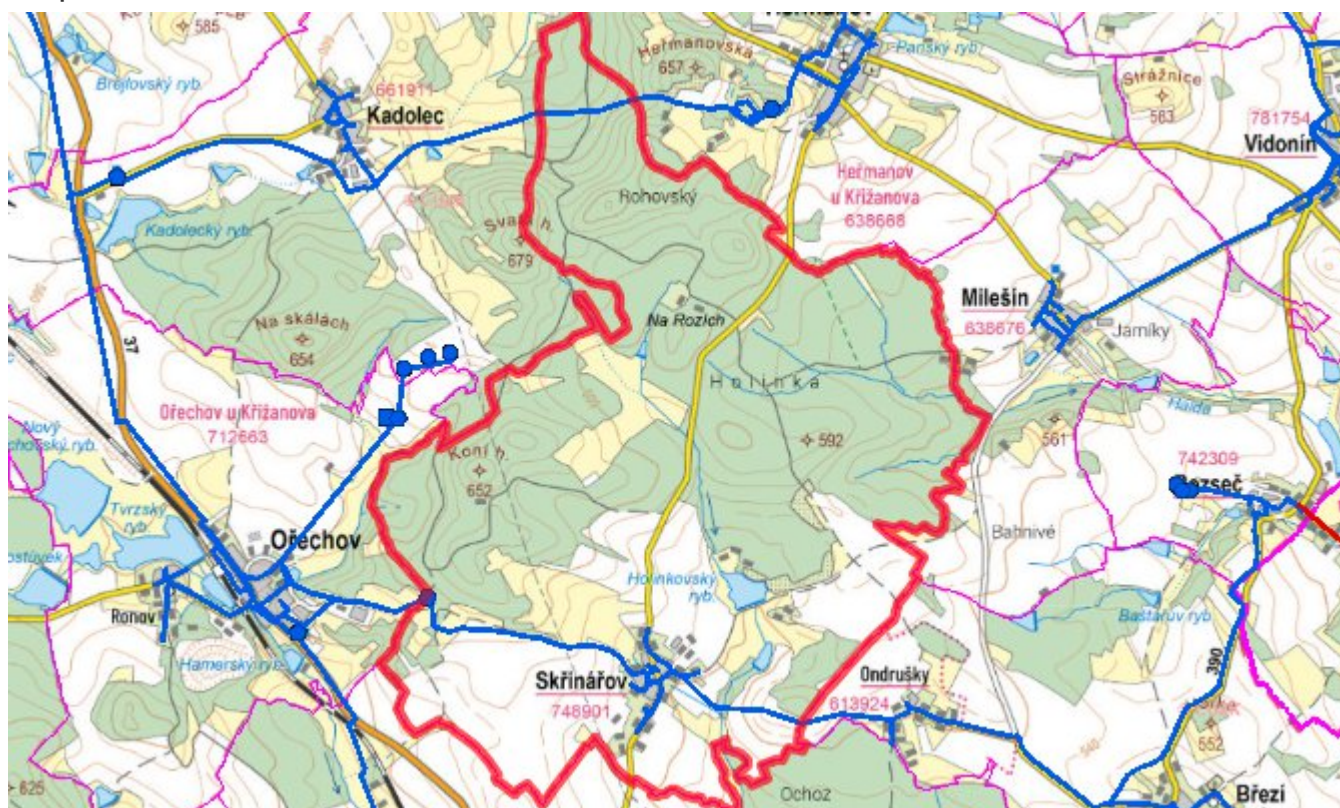

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Skřínářov	0	0	0	0	0	150	150
Obec Skřínářov celkem	0	0	0	0	0	150	150

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V minulosti byla vybudována jednotná kanalizační síť. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 1170 m, byly použity betonové trouby běžných profilů. Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Hlavní stoky jsou zaústěny do Bílého potoka. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septických kanalizacích přímo do toku nebo jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Předpokládá se výstavba nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.

V obci bude vybudována nová čistírna odpadních vod.

Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

V současnosti napojené obce (místní části): nejsou


Nově napojené obce (místní části): Skřínářov

Návrhový svaz z obcí (místních částí): není

Časový harmonogram

V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Skřínářov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

Mapa

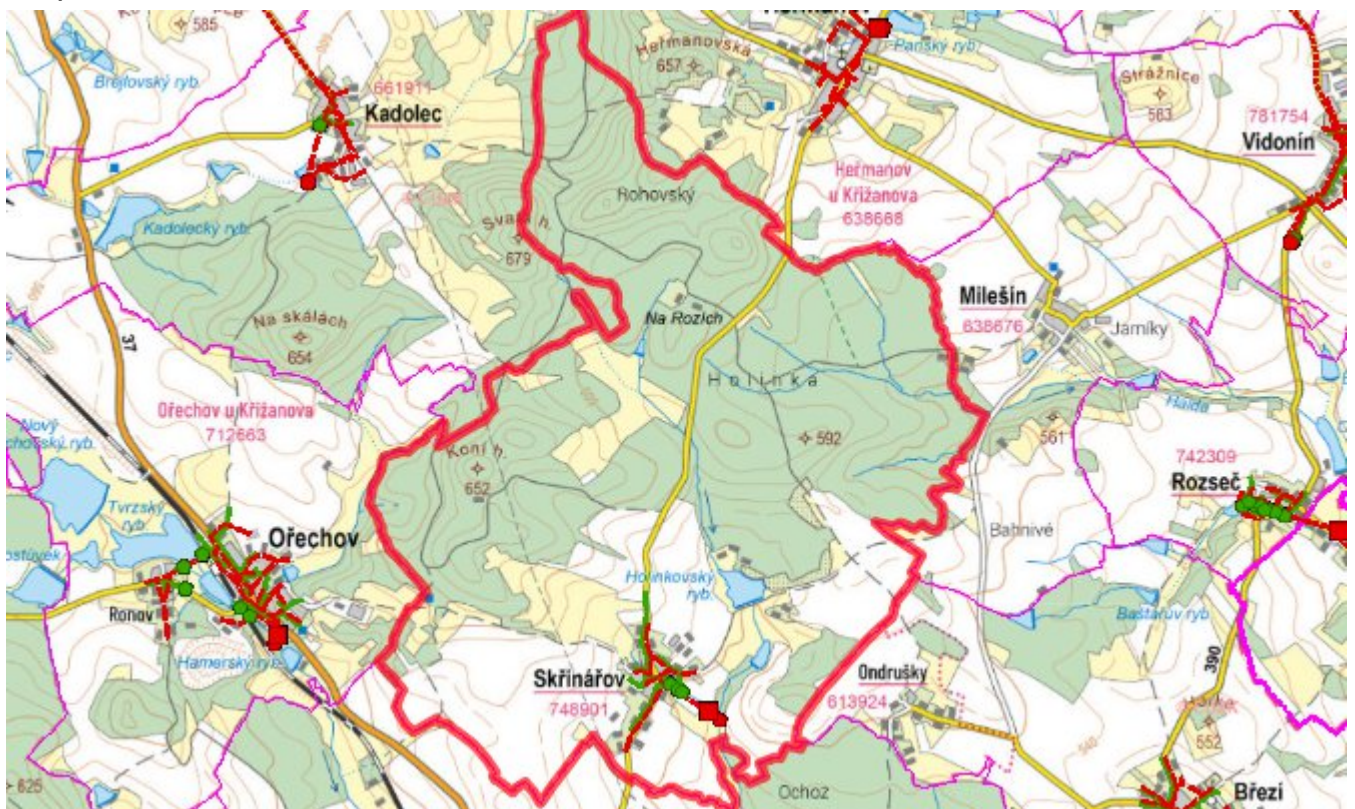

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Skřinářov	1 000,0	13 000,0	14 000,0
Obec Skřinářov celkem	1 000,0	13 000,0	14 000,0

AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
1. 1. 2022	2022	administrativní opatření	Oprava evidenčních údajů podle skutečnosti.
15. 12. 2015	0646/07/2015/ZK	usnesení zastupitelstva	Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.