


# Matějov - CZ063.3714.6115.699 - stav 15. 12. 2015

## A. OBEC

### Matějov

<b>Číslo obce PRVKUK</b>	699
<b>Kód obce PRVKUK</b>	CZ063.3714.6115.699
<b>Kód obce</b>	596108
<b>Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP</b>	1708 (6115) Žďár nad Sázavou
<b>Číslo POU Název POU</b>	3417 Žďár nad Sázavou

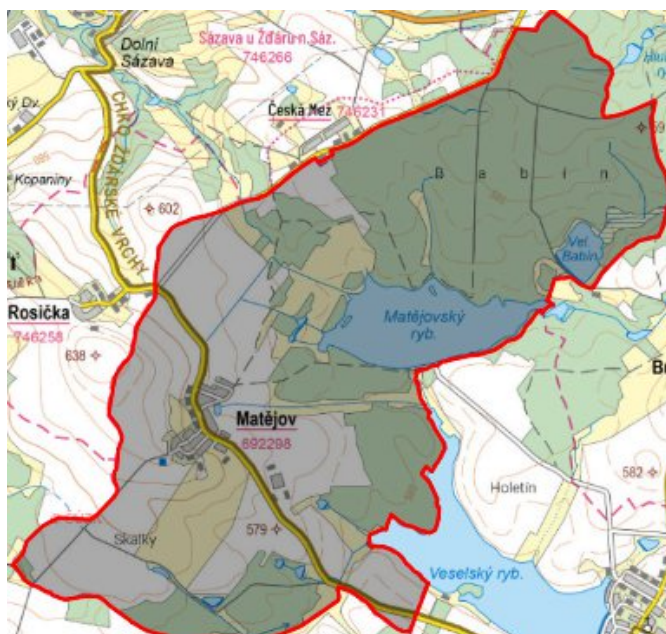

### Členění obce

<b>Úplný kód části obce PRVKUK</b>	<b>Název části obce</b>	<b>Kód části obce PRVKUK</b>	<b>Kód části obce RÚIAN</b>
CZ063.3714.6115.0699.01	Matějov	09229	92291

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Obec Matějov se nachází jihozápadně od města Žďár nad Sázavou ve vzdálenosti cca 7 km. Obcí protéká řeka Oslava. Rozsah zástavby v obci je v rozmezí 580 - 615 m n.m. Obec Matějov se částečně nachází v CHKO Žďárské vrchy a v povodí vodárenské nádrže Mostiště.

## B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Matějov	trvale bydlící	204	204	204	220	220	220	220
	přechodně bydlící	18	18	18	20	20	20	20
	celkem	222	222	222	240	240	240	240
Obec Matějov celkem	trvale bydlící	204	204	204	220	220	220	220
	přechodně bydlící	18	18	18	20	20	20	20
	celkem	222	222	222	240	240	240	240

## B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Matějov	220	216	218	217	220	216	219	220	214	210	202	202	202	202	202	-	-

## C. VODOVODY

### C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Matějov	211	211	211	225	225	225	225
Obec Matějov celkem	211	211	211	225	225	225	225

### C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci je vybudován veřejný vodovod. Zdrojem vody je prameniště, ve kterém jsou dvě kopané studny a jeden vrt, který nahradil kopanou studnu s malou vydatností. Odtud je voda vedena do VDJ 100 m<sup>3</sup> s úpravnou vody. Surová voda je do vodojemu čerpána přes odradoňovací věž a technologii na snížení obsahu dusičnanů. Z vodojemu je voda vedena do rozvodné sítě v obci. Celková délka vodovodní sítě je cca 2500 m.

## C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů (zejména VDJ). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.


### Navrhované zdroje pitné vody

S novými vodními zdroji se neuvažuje.

### Časový harmonogram

V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Matějov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

### Mapa

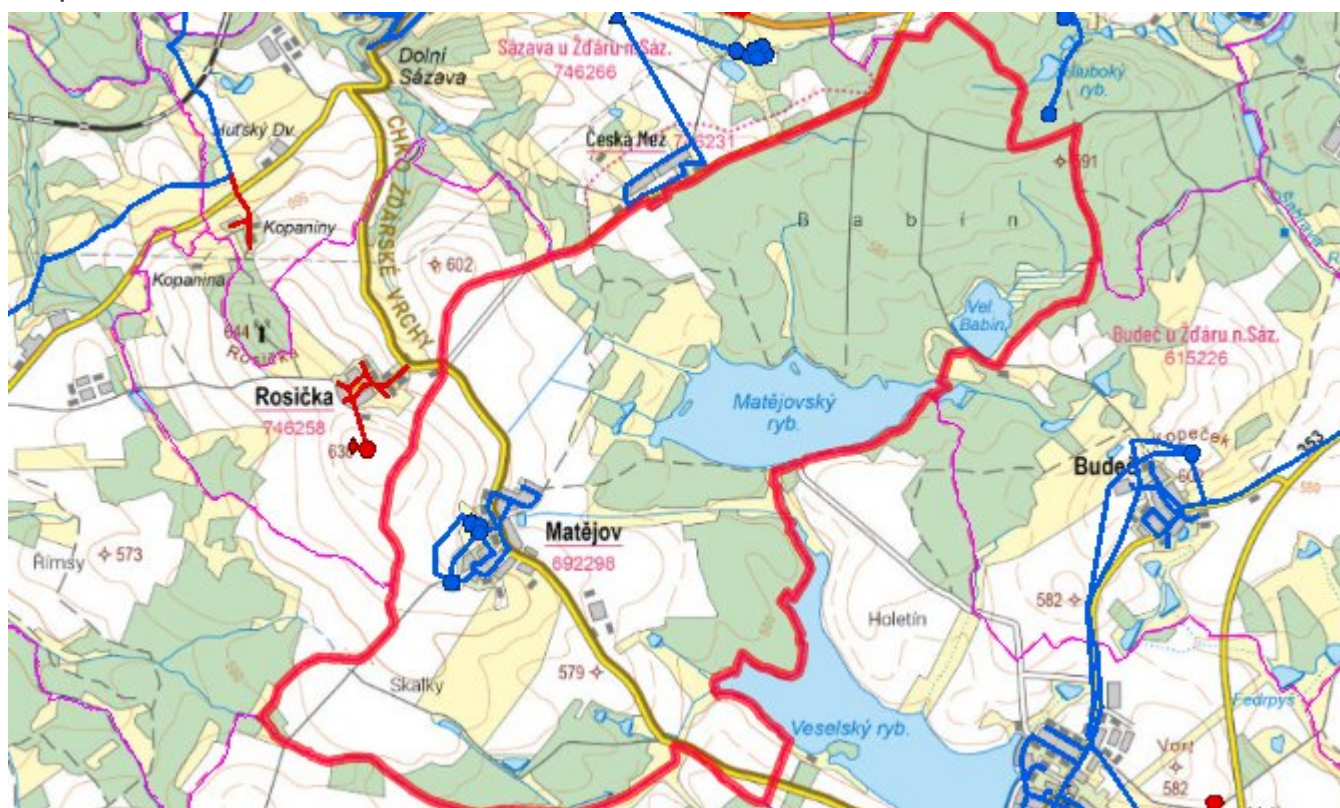

## D. KANALIZACE A ČOV

### D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Matějov	-	-	-	-	225	225	225
<b>Obec Matějov celkem</b>	-	-	-	-	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>



## D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je jednotná kanalizace vybudovaná v roce 1973 o délce cca 3000 m, na kterou je napojena většina obyvatel. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septických kanalizacích přímo do vodního toku pod obcí, část domků má pro zachycování odpadních vod vybudovány bezodtoké jímky.

V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

## D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci se navrhuje dostavba a rekonstrukce jednotné kanalizace.

V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

Nově napojené obce (místní části): Matějov

Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

V obcích a místních částech, kde jsou navrženy soukromé jímky na vyvážení je možné alternativně využít domovních čistíren odpadních vod, nebo jim ekvivalentních technologií čištění odpadních vod, které jsou v souladu s příslušnou legislativou.

## Časový harmonogram

V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Matějov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

## Mapa



## E. EKONOMICKÁ ČÁST

Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Matějov	1 700,0	15 600,0	17 300,0
<b>Obec Matějov celkem</b>	<b>1 700,0</b>	<b>15 600,0</b>	<b>17 300,0</b>

## AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
15. 12. 2015	0646/07/2015/ZK	usnesení zastupitelstva	Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.