


# Nová Ves u Leštiny - CZ063.3601.6102.076 - stav 1. 1. 2022

## A. OBEC

### Nová Ves u Leštiny

<b>Číslo obce PRVKUK</b>	76
<b>Kód obce PRVKUK</b>	CZ063.3601.6102.076
<b>Kód obce</b>	569151
<b>Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP</b>	949 (6102) Havlíčkův Brod
<b>Číslo POU Název POU</b>	1988 Golčův Jeníkov

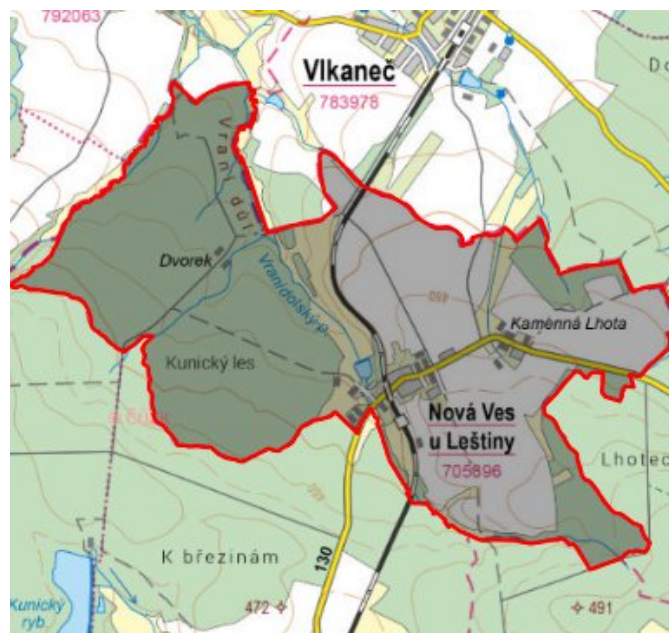

### Členění obce

<b>Úplný kód části obce PRVKUK</b>	<b>Název části obce</b>	<b>Kód části obce PRVKUK</b>	<b>Kód části obce RÚIAN</b>
CZ063.3601.6102.0076.01	Nová Ves u Leštiny	10589	105899

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Obec Nová Ves u Leštiny leží na sever od města Světlá nad Sázavou. Obcí protéká Vranidolský potok. Obec nemá žádné místní části.

## B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Nová Ves u Leštiny	trvale bydlící	105	105	105	120	125	130	130
	přechodně bydlící	0	0	0	20	20	20	20
	celkem	105	105	105	140	145	150	150
Obec Nová Ves u Leštiny celkem	trvale bydlící	105	105	105	120	125	130	130
	přechodně bydlící	0	0	0	20	20	20	20
	<b>celkem</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>140</b>	<b>145</b>	<b>150</b>	<b>150</b>

## B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nová Ves u Leštiny	109	105	109	115	115	117	120	120	125	126	123	123	119	119	119	-	-

## C. VODOVODY

### C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Nová Ves u Leštiny	105	105	105	120	120	125	125
<b>Obec Nová Ves u Leštiny celkem</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>125</b>	<b>125</b>

### C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Nová Ves u Leštiny (436 - 475 m n.m.) s osadou Kamenná Lhota má vybudovaný veřejný vodovod (kol. 2002), napojený přímo z rozvodné sítě obce Leština u Světlé na skupinový vodovod Vrbice - Leština. Voda je dodávána gravitačně z VDJ Vrbice 1 x 250 m<sup>3</sup> (514,81/511,51 m n.m.). Zdrojem vody pro skupinový vodovod jsou dvě kopané studny (hloubka 5 m, vydatnost 2,8 l/s) v k.ú. Kynice, surová voda je upravována poblíž zdroje v samostatné odkyselovací stanici.

## C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.


### Navrhované zdroje pitné vody

S novými vodními zdroji se neuvažuje.

### Časový harmonogram

V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Nová Ves u Leštiny realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

### Mapa

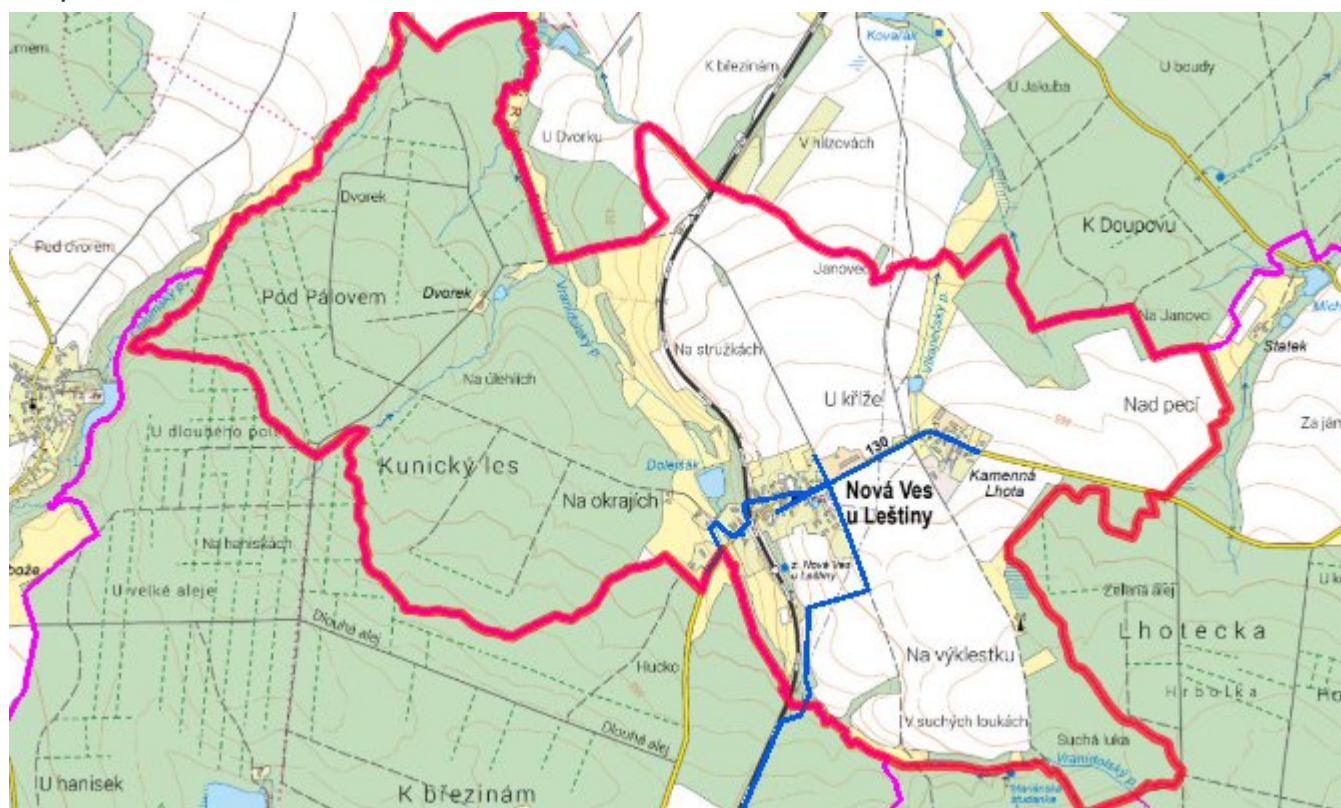

## D. KANALIZACE A ČOV

### D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
<b>Nová Ves u Leštiny</b>	0	0	0	0	0	125	125
<b>Obec Nová Ves u Leštiny celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125</b>	<b>125</b>



## E. EKONOMICKÁ ČÁST

Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Nová Ves u Leštiny	-	8 000,0	8 000,0
<b>Obec Nová Ves u Leštiny celkem</b>	-	<b>8 000,0</b>	<b>8 000,0</b>

## AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
1. 1. 2022	2022	administrativní opatření	Oprava evidenčních údajů podle skutečnosti.
15. 12. 2015	0646/07/2015/ZK	usnesení zastupitelstva	Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.