


# Popůvky - CZ063.3710.6107.303 - stav 15. 12. 2015

## A. OBEC

### Popůvky

<b>Číslo obce PRVKUK</b>	303
<b>Kód obce PRVKUK</b>	CZ063.3710.6107.303
<b>Kód obce</b>	591408
<b>Číslo ORP (ČSÚ)</b> <b>Název ORP</b>	1589 (6107) Náměšť nad Oslavou
<b>Číslo POU</b> <b>Název POU</b>	3191 Náměšť nad Oslavou

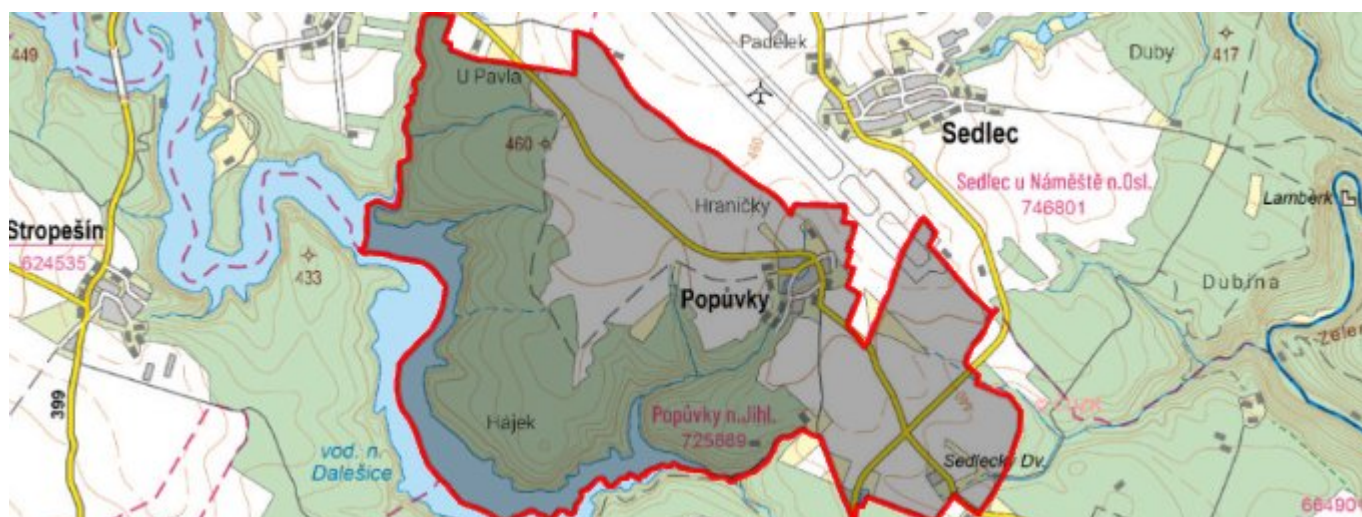

### Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ063.3710.6107.303.01	Popůvky	12588	125881

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Obec Popůvky leží jižně od města Náměšť nad Oslavou ve vzdálenosti cca 6 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 430 - 450 m n.m.

### B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030

<b>Popůvky</b>	Trvale bydlící	91	91	91	68	57	47	36
	Přechodně bydlící	20	20	20	20	20	20	20
	Celkem	111	111	111	88	77	67	56

### B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

<b>Obec</b>
Popůvky

## C. VODOVODY

### C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

<b>Název části obce</b>	<b>Počet připojených na vodovod</b>						
	<b>2002</b>	<b>2005</b>	<b>2010</b>	<b>2015</b>	<b>2020</b>	<b>2025</b>	<b>2030</b>
<b>Popůvky</b>	111	111	110	68	57	47	36

### C.2 Bilanční údaje

<b>Položka</b>	<b>Jednotka</b>	<b>2002</b>	<b>2005</b>	<b>2010</b>	<b>2015</b>	<b>2020</b>	<b>2025</b>	<b>2030</b>
Průměrná potřeba vody	m <sup>3</sup> /den	10	14	21	-	-	-	-
Maximální potřeba vody	m <sup>3</sup> /den	16	21	31	-	-	-	-
Voda specifická z VVR	l/os x den	83,08	101,49	128,99	-	-	-	-
Voda specifická z VFC	l/os x den	75,00	73,20	71,90	-	-	-	-
Voda specifická z VFD	l/os x den	64,90	63,00	61,70	-	-	-	-
Voda specifická z VFO	l/os x den	10,10	10,20	10,20	-	-	-	-
Voda specifická z VNF	l/os x den	8,08	28,29	57,09	-	-	-	-

### C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Popůvky má vybudovaný veřejný vodovod. Zásobení vodou je řešeno napojením na náměšťskou větev oblastního vodovodu Třebíč s řídicím VDJ Babylón 1500 m<sup>3</sup>.

V roce 2010 bylo realizováno prodloužení vodovodu pro osadu Sedlecký dvůr v celkové délce 514 m.

### C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní

sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

### Navrhované zdroje pitné vody

S novými vodními zdroji se neuvažuje.

### Časový harmonogram

V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Popůvky realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

## C.7 Mapa



## D. KANALIZACE A ČOV

### D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce	Počet připojených na kanalizaci						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Popůvky	54	54	54	-	-	-	-

### D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených na ČOV						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Popůvky	-	-	-	-	-	-	36

### D.3 Bilanční údaje

<b>Položka</b>	<b>Jednotka</b>	<b>2002</b>	<b>2005</b>	<b>2010</b>	<b>2015</b>	<b>2020</b>	<b>2025</b>	<b>2030</b>
Produkce komunálních OV	m <sup>3</sup> /den	-	-	-	-	-	-	-
Produkce komunálního znečištění	kg/den	-	-	-	-	-	-	-
Produkce průmyslových OV	m <sup>3</sup> /den	-	-	-	-	-	-	-
Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	-	-	-	-	-	-	-

### D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou zneškodňovány individuálním způsobem.

V obci je vybudována dešťová kanalizace s 1 čerpací stanicí a ČOV – obojí pouze stavebně (tj. bez technologické části).

### D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Dešťová kanalizace bude využita jako splašková.

V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

Nově napojené obce (místní části): Popůvky

Návrhový svaz z obcí (místních částí): není

Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

#### **Časový harmonogram**

V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Popůvky realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

### D.7 Mapa



## E. EKONOMICKÁ ČÁST

Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

### E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Popůvky	-	3 500,0	3 500,0
<b>Obec Popůvky celkem</b>	-	<b>3 500,0</b>	<b>3 500,0</b>

### E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Popůvky	782,0	-	782,0
<b>Obec Popůvky celkem</b>	<b>782,0</b>	-	<b>782,0</b>

### E.3 Mapa



## F. AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
15. 12. 2015	0646/07/2015/ZK	usnesení zastupitelstva	Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.