

Fryšava pod Žákovou horou - CZ063.3714.6108.318 - stav 15. 12. 2015

A. OBEC

Fryšava pod Žákovou horou

Číslo obce PRVKUK	318
Kód obce PRVKUK	CZ063.3714.6108.318
Kód obce	595578
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1686 (6108) Nové Město na Moravě
Číslo POU Název POU	3387 Nové Město na Moravě



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ063.3714.6108.318.01	Fryšava pod Žákovou horou	03532	35327

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Fryšava pod Žákovou horou se nachází severovýchodně od města Žďár nad Sázavou, ve vzdálenosti cca 10 km. Obcí protéká říčka Fryšávka. Rozsah zástavby je v rozmezí 693 - 750 m n.m.

Obec Fryšava pod Žákovou horou se nachází v CHKO Žďárské vrchy a v povodí VN Vír.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Fryšava pod Žákovou horou	Trvale bydlící	338	337	337	338	340	345	350
	Přechodně bydlící	288	287	287	60	60	55	50
	Celkem	626	624	624	398	400	400	400

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec
Fryšava pod Žákovou horou

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených na vodovod						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Fryšava pod Žákovou horou	586	586	586	370	370	380	380

C.2 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Průměrná potřeba vody	m ³ /den	60	66	76	-	-	-	-
Maximální potřeba vody	m ³ /den	90	99	114	-	-	-	-
Voda specifická z VVR	l/os x den	93,19	97,51	105,20	-	-	-	-
Voda specifická z VFC	l/os x den	79,50	77,40	76,10	-	-	-	-
Voda specifická z VFD	l/os x den	70,10	68,00	66,70	-	-	-	-
Voda specifická z VFO	l/os x den	9,40	9,40	9,40	-	-	-	-
Voda specifická z VNF	l/os x den	13,69	20,11	29,10	-	-	-	-

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Fryšava má veřejný vodovod. Zdrojem pitné vody je prameniště Fryšávky západně od obce Fryšava pod Žákovou horou, které má 4 kopané studny o vydatnosti 4,65 l/s. Voda je svedena do přerušovací jímky 10 m³

(740,9/739 m n.m.).

1. tl. Pásmo 693 - 720 m n.m. je zásobeno z průřusovací jímky. Na konci 1. tl. pásma spotřebiště je umístěna ČS s akumulační jímkou 10 m³ (722,41/721 m n.m.), která čerpá vodu do VDJ Fryšava 2 x 100 m³ (766,3/763,0 m n.m.).

2. tl. Pásmo 720 - 750 m n.m. je zásobeno z VDJ Fryšava. Z VDJ je zásobována i obec Tři Studně.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.


Navrhované zdroje pitné vody

S novými vodními zdroji se neuvažuje.

Časový harmonogram

V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Fryšava pod Žákovou horou realizace navržených opatření předpokládá do r. 2030.

C.7 Mapa

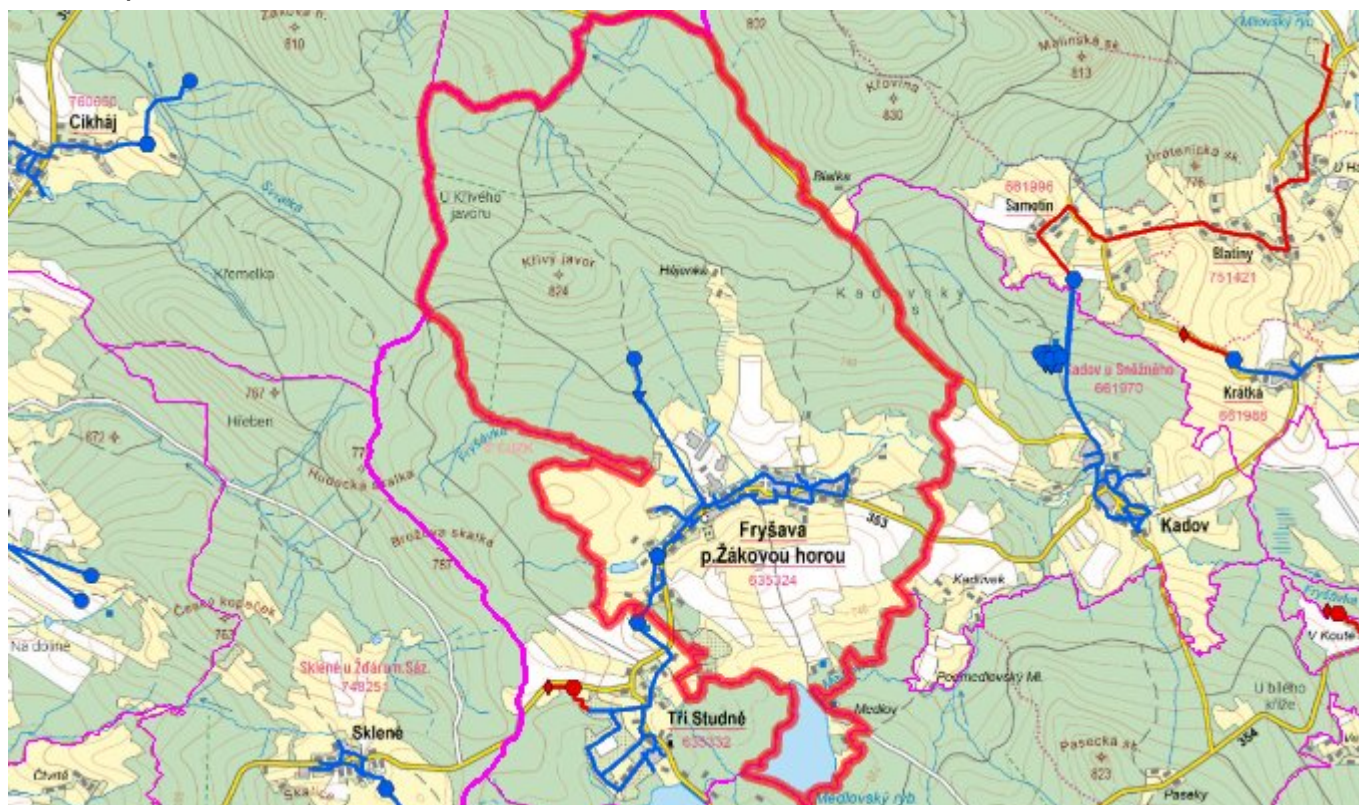

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce	Počet připojených na kanalizaci						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Fryšava pod Žákovou horou	-	-	-	370	370	380	380

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených na ČOV						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Fryšava pod Žakovou horou	-	-	-	370	370	380	380

D.3 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Produkce komunálních OV	m ³ /den	-	-	-	-	-	-	-
Produkce komunálního znečištění	kg/den	-	-	-	-	-	-	-
Produkce průmyslových OV	m ³ /den	-	-	-	-	-	-	-
Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	-	-	-	-	-	-	-

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec má z r. 2012 vybudovanou oddílnou splaškovou kanalizaci a čistírnu odpadních vod o kapacitě 400 EO.

V obci je vybudována čistírna odpadních vod.

V současnosti napojené obce (místní části): Fryšava pod Žakovou Horou

Nově napojené obce (místní části): není

Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Předpokládá se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

Časový harmonogram

V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Fryšava pod Žakovou horou realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

D.7 Mapa



E. EKONOMICKÁ ČÁST

Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicemi do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.


E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Fryšava pod Žákovou horou	500,0	500,0	1 000,0
Obec Fryšava pod Žákovou horou celkem	500,0	500,0	1 000,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Fryšava pod Žákovou horou	-	-	-
Obec Fryšava pod Žákovou horou celkem	-	-	-

E.3 Mapa

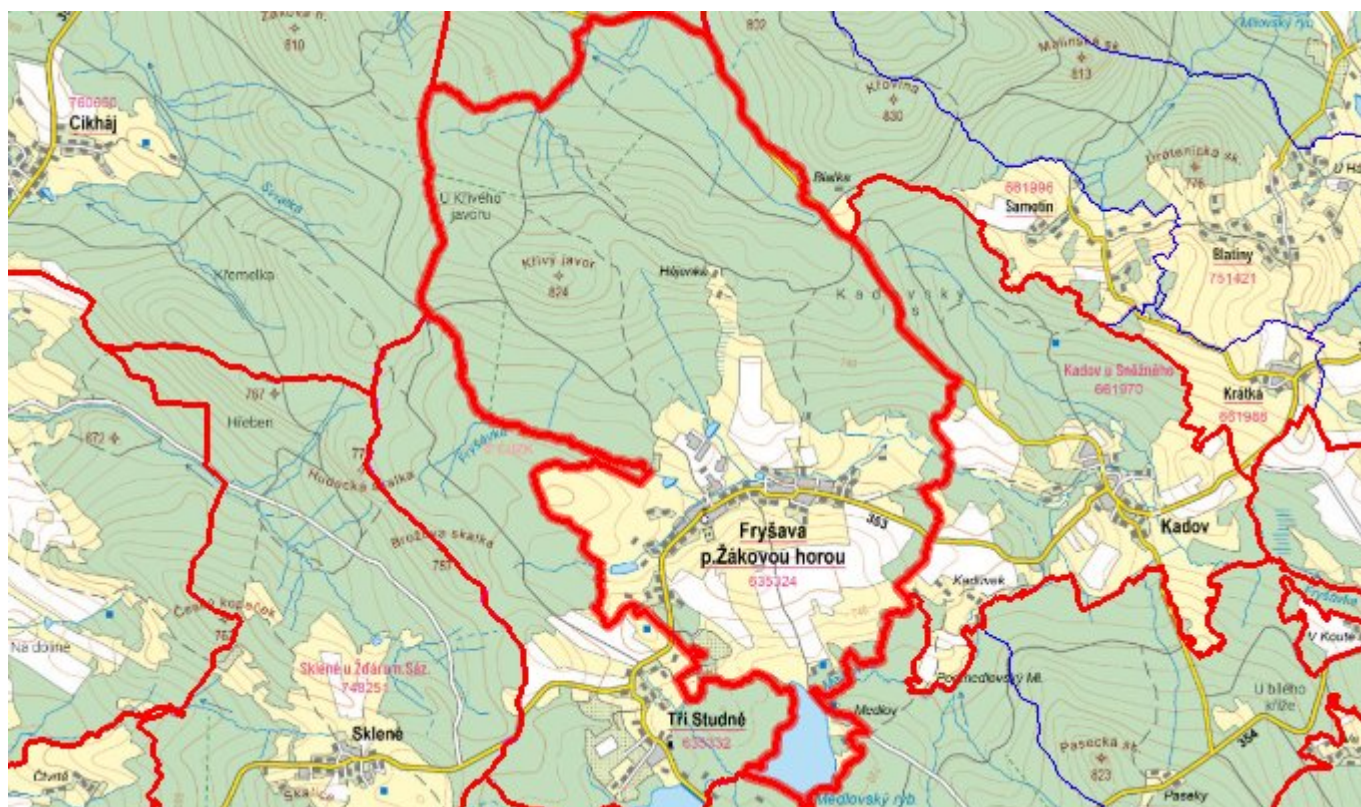

F. AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
15. 12. 2015	0646/07/2015/ZK	usnesení zastupitelstva	Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.