

Čížkov - CZ063.3304.6110.379 - stav 15. 12. 2015

A. OBEC

Čížkov

Číslo obce PRVKUK	379
Kód obce PRVKUK	CZ063.3304.6110.379
Kód obce	598704
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	388 (6110) Pelhřimov
Číslo POU Název POU	809 Pelhřimov



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ063.3304.6110.379.01	Čížkov	02406	24066

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Čížkov se nachází západně od města Pelhřimov ve vzdálenosti cca 7 km. Obcí protéká bezejmenný místní vodní tok, dále jsou v obci místní rybníky. Rozsah zástavby je v rozmezí 606,0 – 618,0 m n.m.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030

Čížkov	Trvale bydlící	125	125	125	132	138	140	145
	Přechodně bydlící	20	20	20	20	20	20	20
	Celkem	145	145	145	152	158	160	165

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec
Čížkov

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených na vodovod						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Čížkov	-	-	-	-	-	-	140

C.2 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Průměrná potřeba vody	m ³ /den	-	-	-	-	-	-	-
Maximální potřeba vody	m ³ /den	-	-	-	-	-	-	-
Voda specifická z VVR	l/os x den	-	-	-	-	-	-	-
Voda specifická z VFC	l/os x den	-	-	-	-	-	-	-
Voda specifická z VFD	l/os x den	-	-	-	-	-	-	-
Voda specifická z VFO	l/os x den	-	-	-	-	-	-	-
Voda specifická z VNF	l/os x den	-	-	-	-	-	-	-

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Čížkov je zásobena pitnou vodou z domovních studní.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Předpokládá se výstavba veřejného vodovodu s vlastním podzemním zdrojem, vodojemem, případně s úpravnou vody.


Navrhované zdroje pitné vody

S novými vodními zdroji se uvažuje.

Časový harmonogram

V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Čížkov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

C.7 Mapa

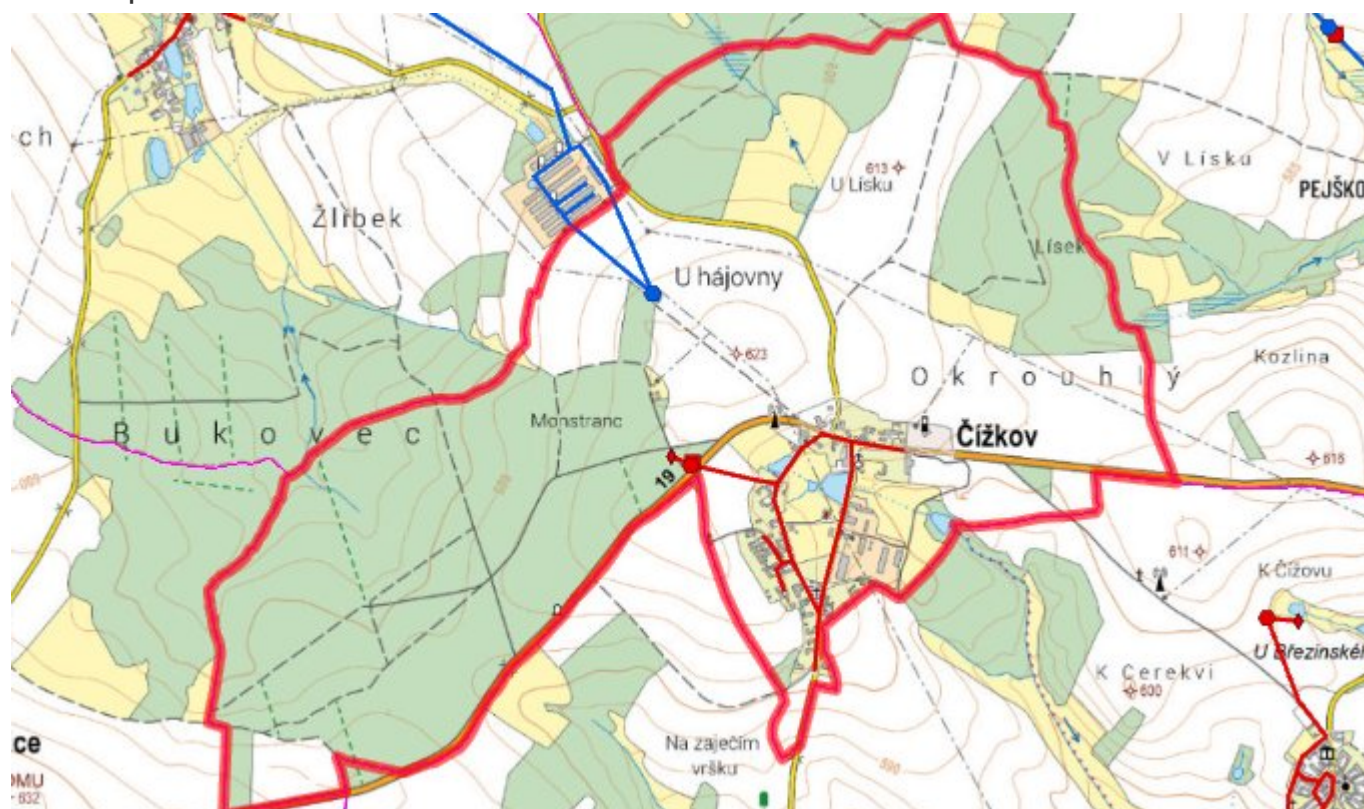

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce	Počet připojených na kanalizaci						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Čížkov	-	-	-	-	-	-	140

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených na ČOV						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Čížkov	-	-	-	-	-	-	140

D.3 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
---------	----------	------	------	------	------	------	------	------

Produkce komunálních OV	m ³ /den	-	-	-	-	-	-	-	-
Produkce komunálního znečištění	kg/den	-	-	-	-	-	-	-	-
Produkce průmyslových OV	m ³ /den	-	-	-	-	-	-	-	-
Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	-	-	-	-	-	-	-	-

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Čížkov žije v současnosti 130 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 20 rekreatantů. Obec má v současnosti částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci (cca 50 %) z betonových trub. Některé odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek nebo jsou zaústěny přes domovní septiky do jednotné kanalizace.

V obci není vybudována ČOV.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci je uvažováno s výstavbou splaškové kanalizace a čistiřny odpadních vod. Stávající kanalizace bude sloužit jako dešťová.

V obci bude vybudována ČOV.

V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

Nově napojené obce (místní části): Čížkov


Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

Pokud nebude zajištěna výstavba čistiřny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistiřny odpadních vod, jímky na vyvážení).

Časový harmonogram

V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Čížkov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

D.7 Mapa

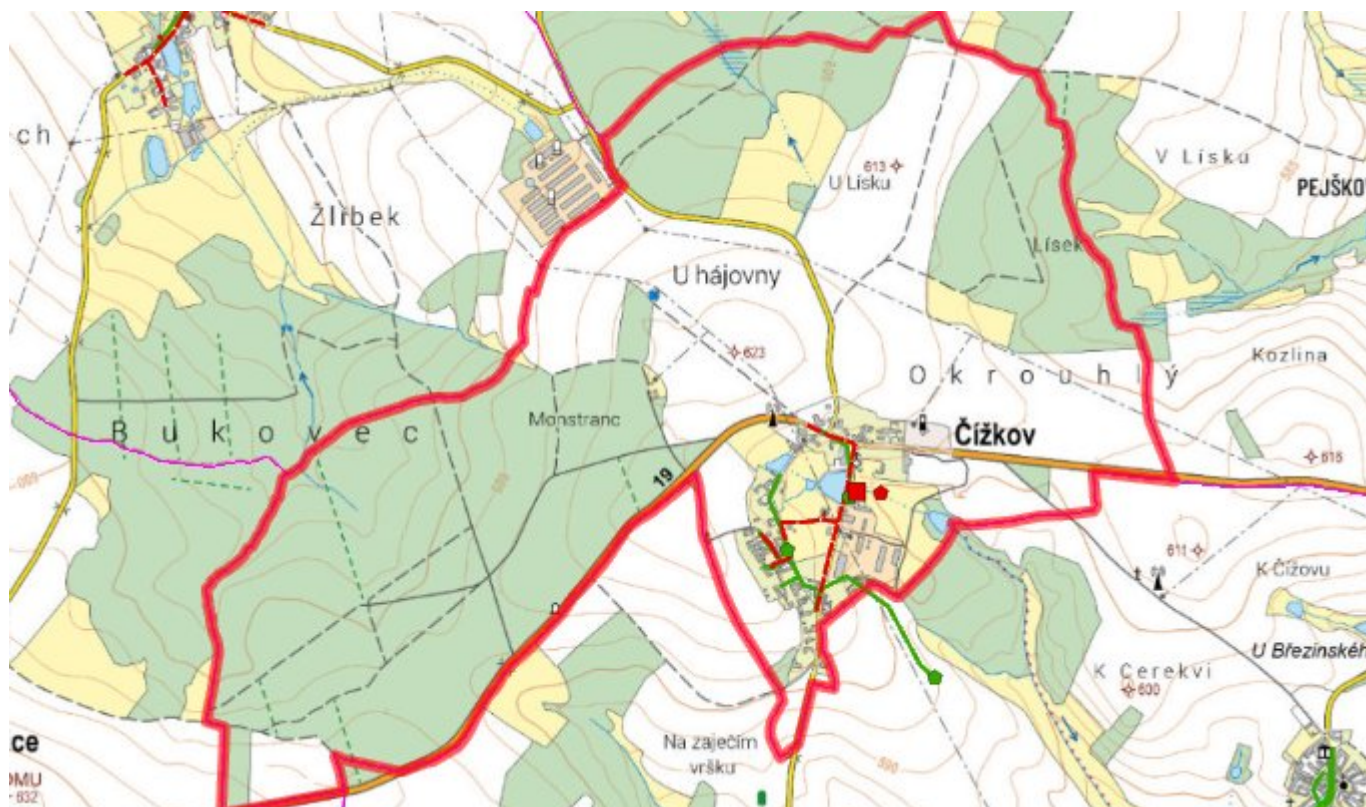

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.


E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Čížkov	8 600,0	13 000,0	21 600,0
Obec Čížkov celkem	8 600,0	13 000,0	21 600,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Čížkov	-	-	-
Obec Čížkov celkem	-	-	-

E.3 Mapa

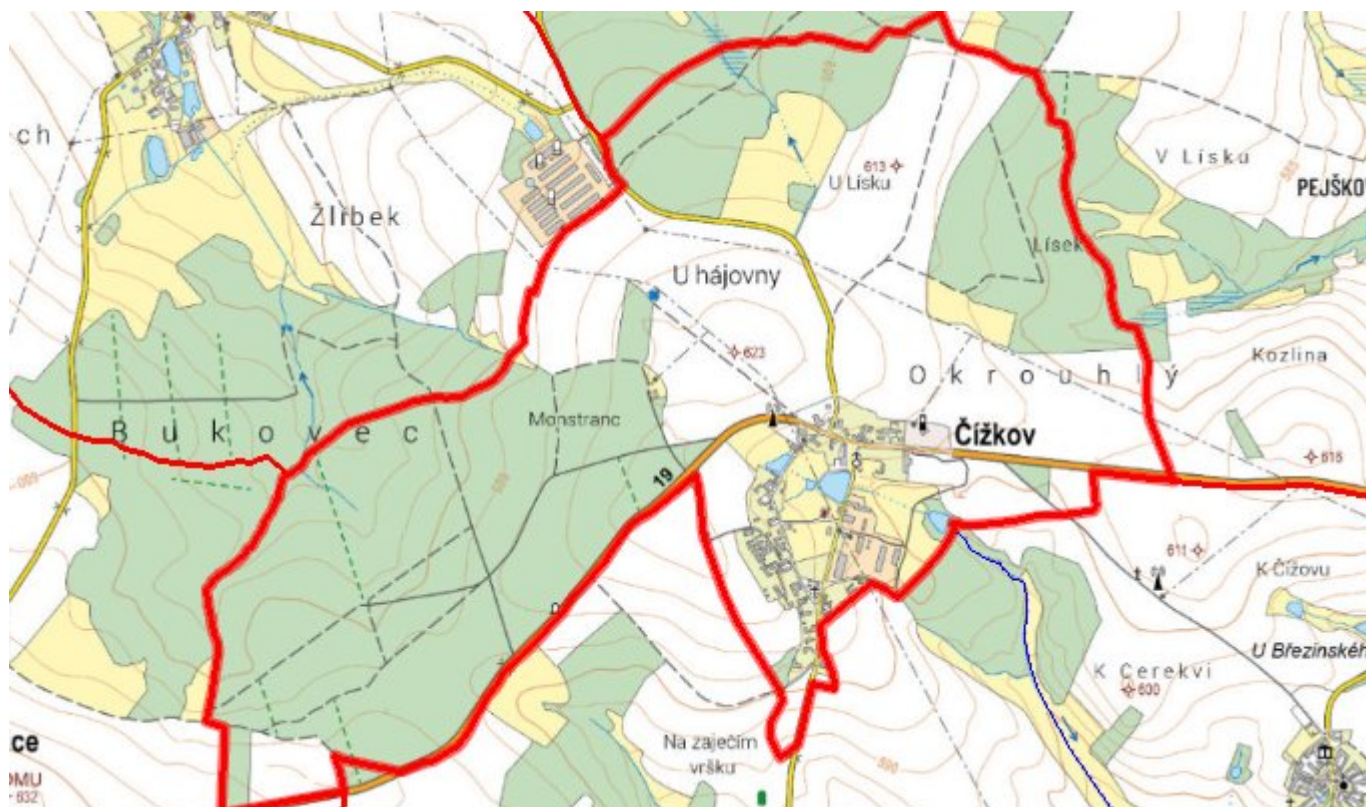

F. AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
15. 12. 2015	0646/07/2015/ZK	usnesení zastupitelstva	Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.