Jabloňov - CZ063.3714.6114.625 - stav 15. 12. 2015

A. OBEC

Jabloňov

Číslo obce PRVKUK	625
Kód obce PRVKUK	CZ063.3714.6114.625
Kód obce	595730
Číslo ORP (ČSÚ) **Název ORP**	1694 (6114) Velké Meziříčí
Číslo POU **Název POU**	3409 Velké Meziříčí



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ063.3714.6114.625.01	Jabloňov	05625	56251

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Jabloňov se nachází jihovýchodně od města Velké Meziříčí, ve vzdálenosti cca 6 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 489 - 510 m n. m.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030

Jabloňov	Trvale bydlící	321	320	320	350	357	364	369
	Přechodně bydlící	10	10	10	10	10	10	10
	Celkem	331	330	330	360	367	374	379

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec
Jabloňov

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	**Počet připojených na vodovod**						
	2002	**2005**	**2010**	**2015**	**2020**	**2025**	**2030**
Jabloňov	308	308	308	350	357	364	369

C.2 Bilanční údaje

Položka	**Jednotka**	**2002**	**2005**	**2010**	**2015**	**2020**	**2025**	**2030**
Průměrná potřeba vody	m^3/den	69	68	69	-	-	-	-
Maximální potřeba vody	m^3/den	103	102	104	-	-	-	-
Voda specifická z VVR	l/os x den	197,08	194,98	195,89	-	-	-	-
Voda specifická z VFC	l/os x den	147,50	145,40	144,00	-	-	-	-
Voda specifická z VFD	l/os x den	71,40	69,30	67,90	-	-	-	-
Voda specifická z VFO	l/os x den	76,10	76,10	76,10	-	-	-	-
Voda specifická z VNF	l/os x den	49,58	49,58	51,89	-	-	-	-

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Jabloňov (489 - 510 m.n.m.) má veřejný vodovod. Voda je přiváděna z ÚV Mostiště. Obec je připojena na přivaděč Velké Meziříčí - Velká Bíteš, na kterém je umístěn VDJ Jabloňov 2 x 150 m3 s kótami hladiny 522,0 / 518,35 m.n.m. VDJ Jabloňov je využíván jako akumulace pro čerpací stanici na přivaděči Velké Meziříčí - Velká Bíteš a jako zásobní vodojem pro obec Jabloňov. Z vodojemu je obec zásobena gravitačně.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní

sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.


Navrhované zdroje pitné vody

S novými vodními zdroji se neuvažuje.

Časový harmonogram

V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Jabloňov realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

C.7 Mapa

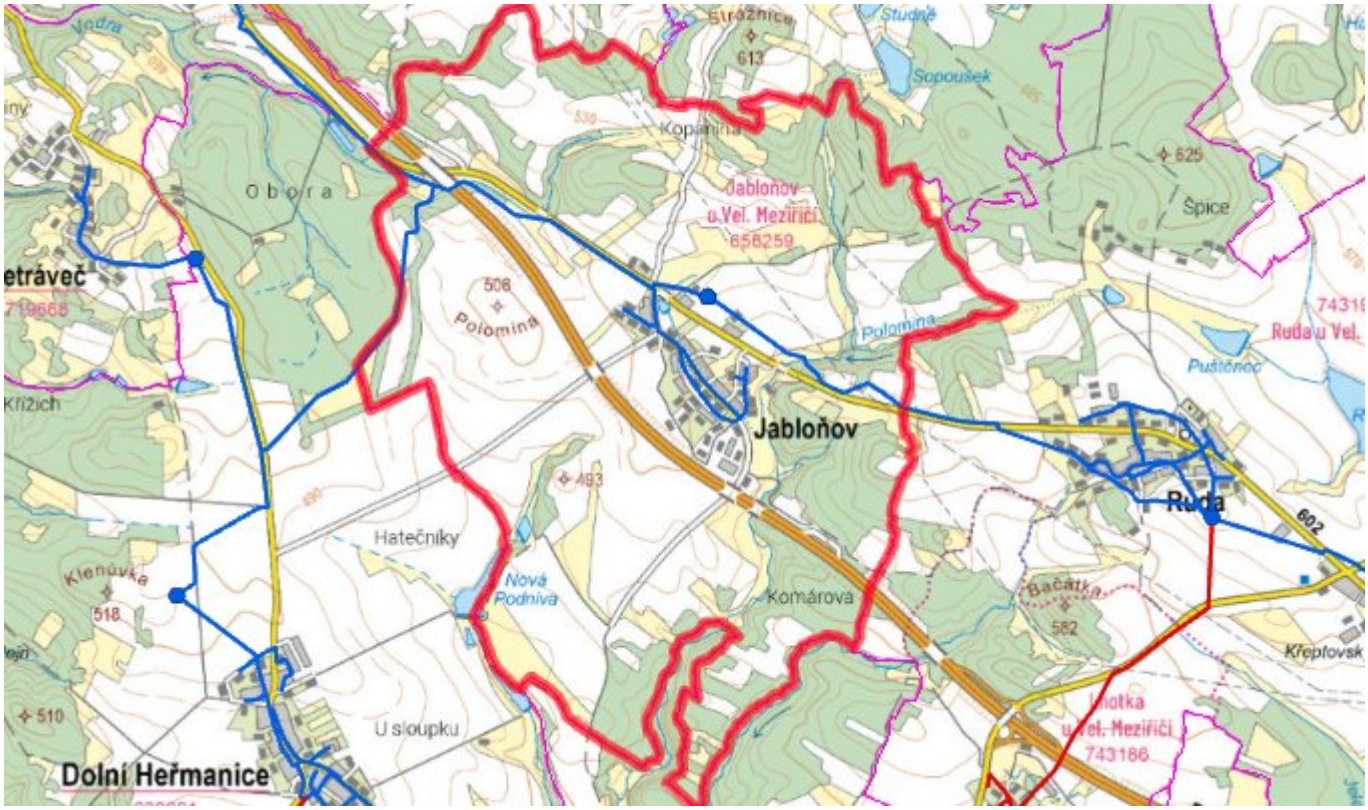

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce	Počet připojených na kanalizaci						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Jabloňov	249	249	249	-	-	-	-

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených na ČOV						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Jabloňov	-	-	-	-	-	-	369

D.3 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Produkce komunálních OV	m^3/den	-	-	-	-	-	-	-
Produkce komunálního znečištění	kg/den	-	-	-	-	-	-	-
Produkce průmyslových OV	m^3/den	-	-	-	-	-	-	-
Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	-	-	-	-	-	-	-

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec má jednotnou kanalizační síť postavenou v letech 1971 - 1985, na kterou je napojeno 249 obyvatel. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí 1048 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 a DN 400. Stoky A a C jsou zaústěny do potoku Polomina, stoka B do rybníka v jižní části návsi. Odpadní vody odtékají stávající kanalizací po předčištění v biologických septicích přímo do toku nebo rybníka, část odpadních vod do bezodtokých jímek.
V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu


Současný technický stav kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v obci s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splašková voda odváděná stokovou sítí na nově vybudovanou ČOV.ˇ

V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.
V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
Nově napojené obce (místní části): Jabloňov
Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

Časový harmonogram

V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Jabloňov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

D.7 Mapa

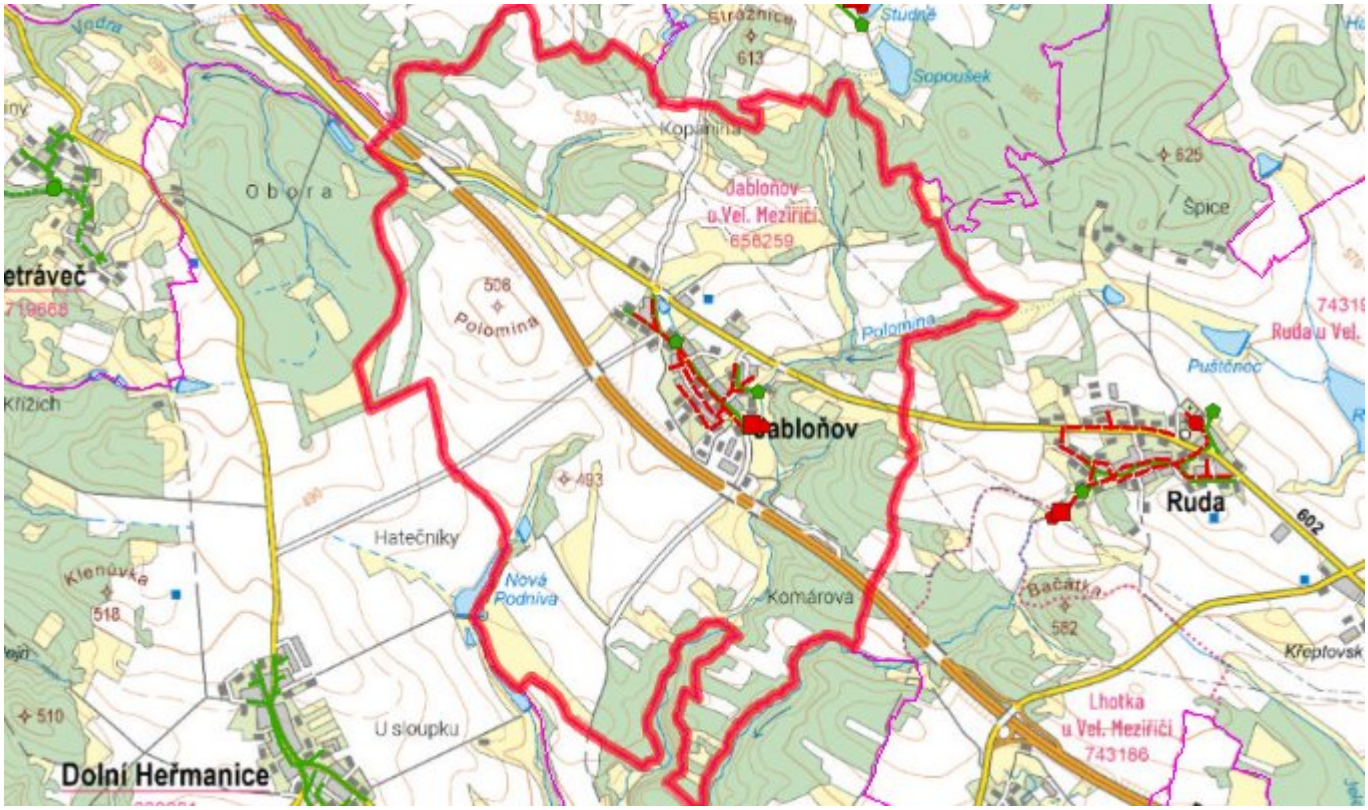

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.


E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Jabloňov	4 000,0	18 000,0	22 000,0
Obec Jabloňov celkem	**4 000,0**	**18 000,0**	**22 000,0**

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Jabloňov	-	-	-
Obec Jabloňov celkem	**-**	**-**	**-**

E.3 Mapa

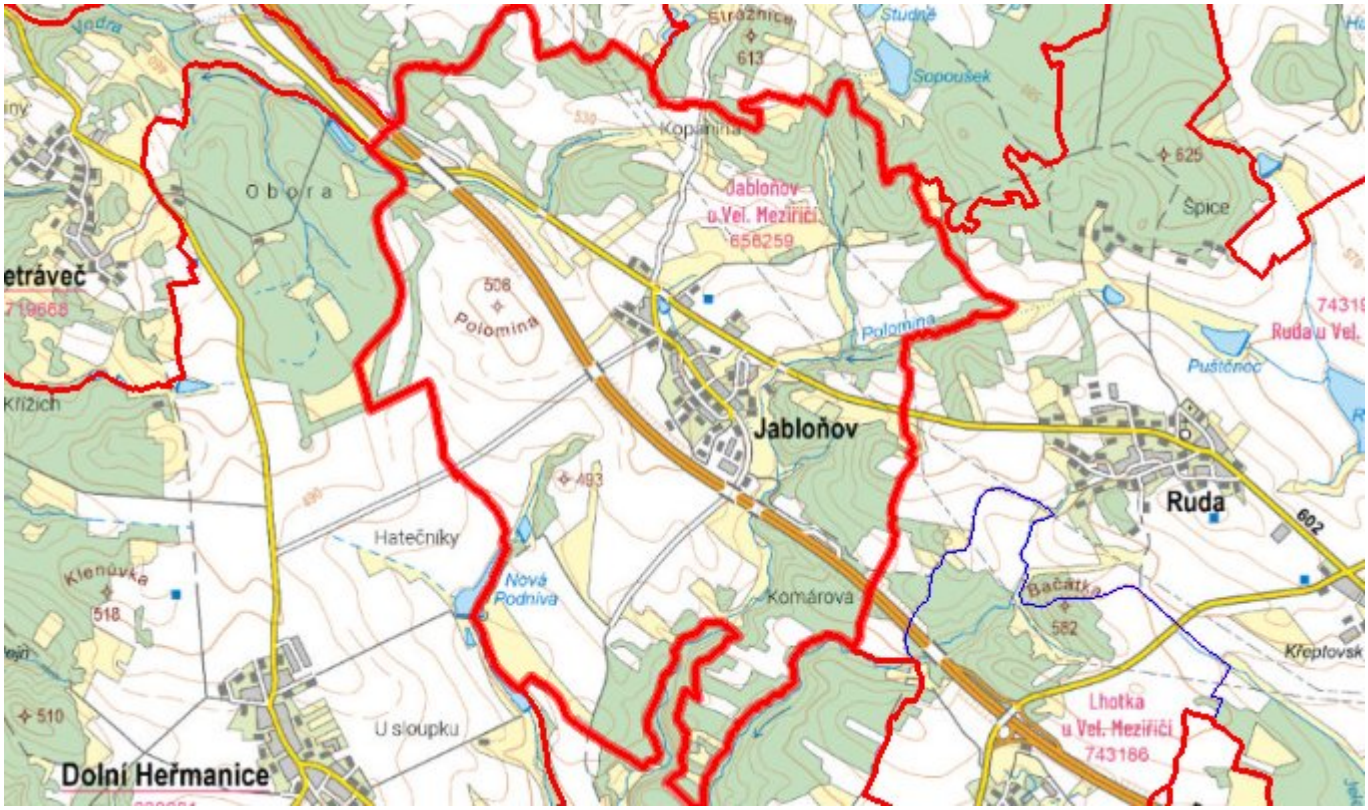

F. AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
15. 12. 2015	0646/07/2015/ZK	usnesení zastupitelstva	Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.