
Jívoví - CZ063.3714.6114.626 - stav 15. 12. 2015

A. OBEC

Jívoví

Číslo obce PRVKUK	626
Kód obce PRVKUK	CZ063.3714.6114.626
Kód obce	595802
Číslo ORP (ČSÚ) **Název ORP**	1694 (6114) Velké Meziříčí
Číslo POU **Název POU**	3409 Velké Meziříčí

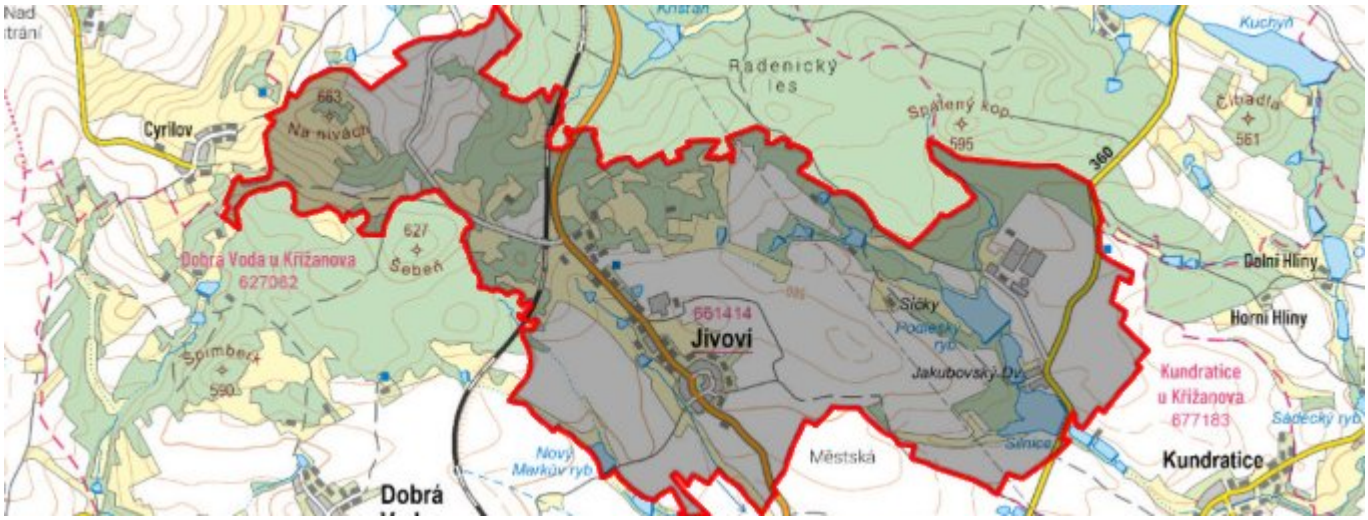

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ063.3714.6114.626.01	Jívoví	06141	61417

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Jívoví se nachází severovýchodně od města Velké Meziříčí, ve vzdálenosti cca 10 km. Obcí protéká Jívovský potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 542 - 599 m n. m.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030

Jívoví	Trvale bydlící	303	302	302	296	305	310	310
	Přechodně bydlící	15	15	15	15	15	15	15
	Celkem	318	317	317	311	320	325	325

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec
Jívoví

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	**Počet připojených na vodovod**						
	2002	**2005**	**2010**	**2015**	**2020**	**2025**	**2030**
Jívoví	295	295	295	296	305	310	310

C.2 Bilanční údaje

Položka	**Jednotka**	**2002**	**2005**	**2010**	**2015**	**2020**	**2025**	**2030**
Průměrná potřeba vody	m^3/den	53	39	47	-	-	-	-
Maximální potřeba vody	m^3/den	80	58	70	-	-	-	-
Voda specifická z VVR	l/os x den	117,36	95,36	113,59	-	-	-	-
Voda specifická z VFC	l/os x den	55,30	59,50	66,50	-	-	-	-
Voda specifická z VFD	l/os x den	31,80	36,00	43,00	-	-	-	-
Voda specifická z VFO	l/os x den	23,50	23,50	23,50	-	-	-	-
Voda specifická z VNF	l/os x den	62,06	35,86	47,09	-	-	-	-

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Jívoví je zásobena pitnou vodou z ÚV Mostiště. Zásobní řad do obce odbočuje z přívodného řadu z VDJ Dobrá Voda 2 x 1000 m3 (590/585,0 m.n.m.) do Velké Bíteše.

Spotřebiště je rozděleno do dvou tlakových pásem:

I. tl. pásmo (542 - 570 m.n.m.) je zásobeno gravitačně přímo z přívodného řadu z VDJ Dobrá Voda 2 x 1000 m3 (590/585 m.n.m.).

II. tl. pásmo (570 - 552 m.n.m.) je zásobeno z přívodného řadu přes ATS.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.


Navrhované zdroje pitné vody

S novými vodními zdroji se neuvažuje.

Časový harmonogram

V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Jívoví realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

C.7 Mapa

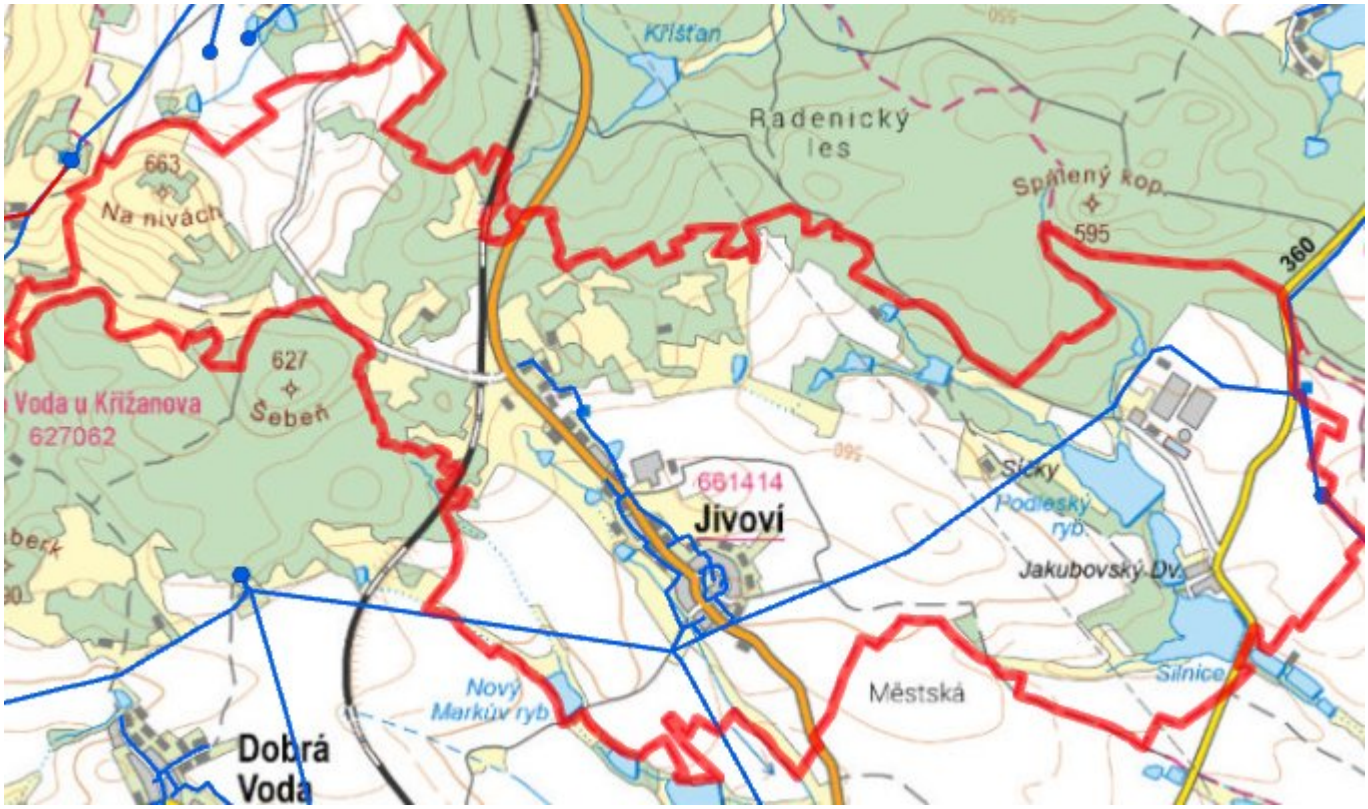

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce	Počet připojených na kanalizaci						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Jívoví	61	61	61	-	-	310	310

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených na ČOV						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030

Jívoví	-	-	-	-	-	310	310

D.3 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Produkce komunálních OV	m^3/den	-	-	-	-	-	-	-
Produkce komunálního znečištění	kg/den	-	-	-	-	-	-	-
Produkce průmyslových OV	m^3/den	-	-	-	-	-	-	-
Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	-	-	-	-	-	-	-

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudována jednotná kanalizační síť, na kterou je napojeno přibližně 211 obyvatel. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 945 m, byly použity betonové trouby profilů DN 500 - 800.
Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do Jívovského potoka.
Ostatní nemovitosti mají vybudovány bezodtoké jímky.
V obci není vybudována čistírna odpadních vod.


D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v obci s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splaškové vody budou čerpány výtlakem na ČOV Křižanov.

Časový harmonogram

V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Jívoví realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

D.7 Mapa

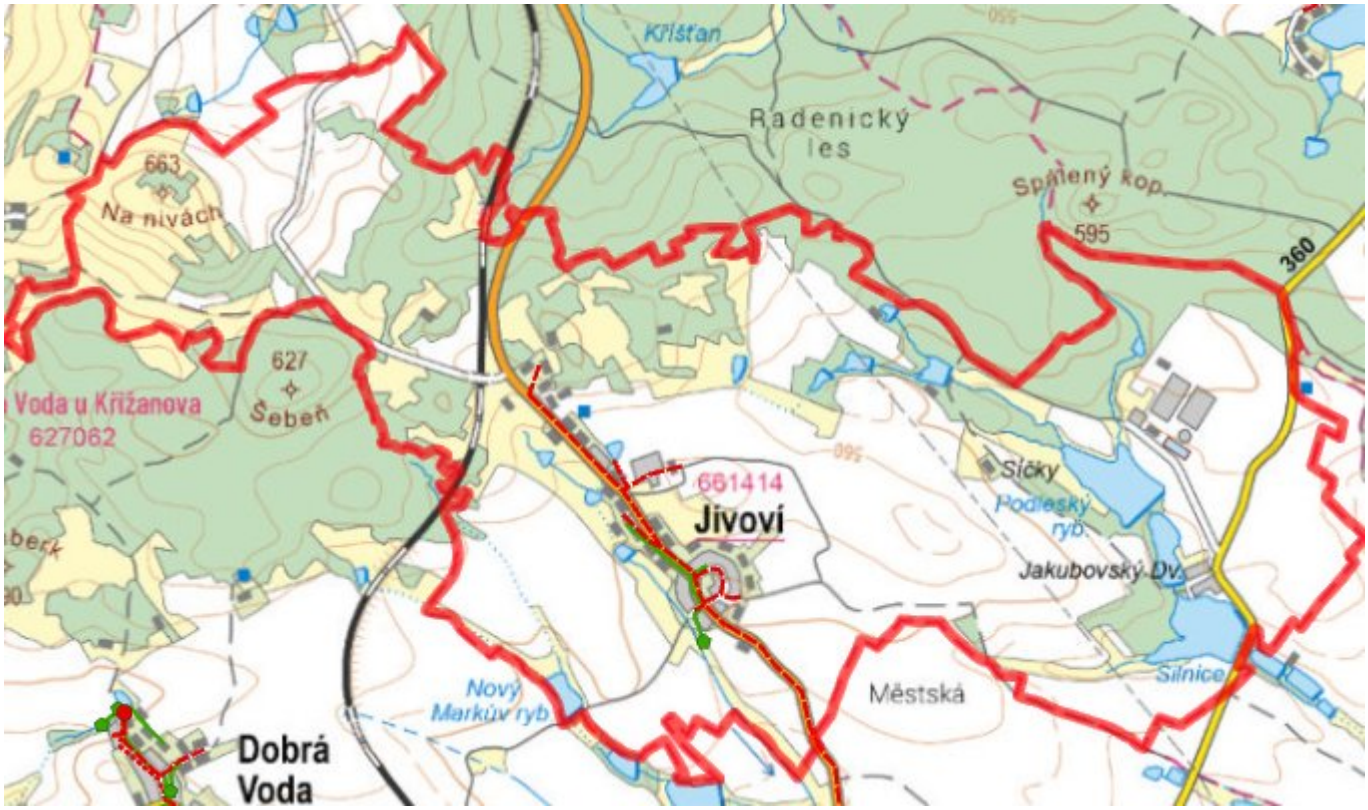

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.


E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Jívoví	1 500,0	14 000,0	15 500,0
Obec Jívoví celkem	**1 500,0**	**14 000,0**	**15 500,0**

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Jívoví	-	-	-
Obec Jívoví celkem	**-**	**-**	**-**

E.3 Mapa

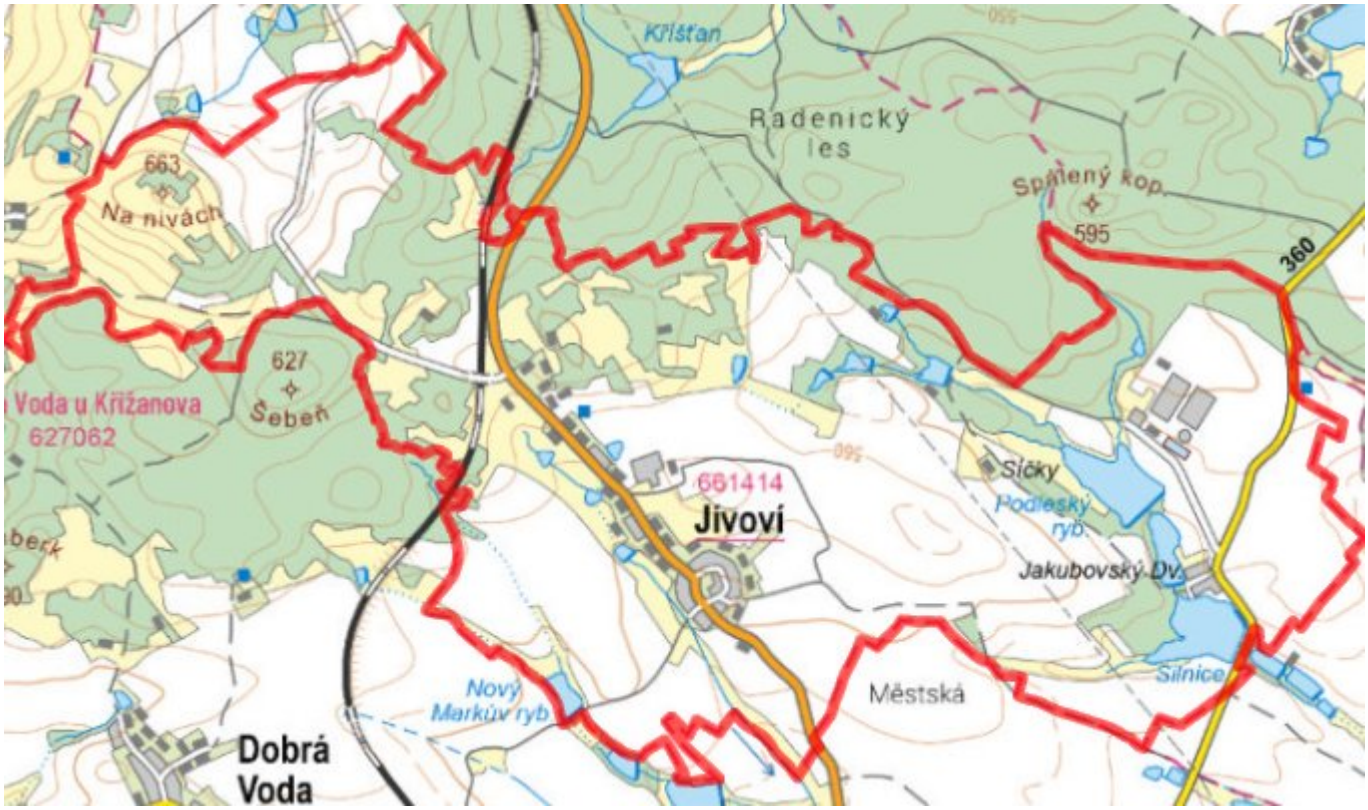

F. AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
15. 12. 2015	0646/07/2015/ZK	usnesení zastupitelstva	Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.