



<b>Jívoví</b>	Trvale bydlící	303	302	302	296	305	310	310
	Přechodně bydlící	15	15	15	15	15	15	15
	Celkem	318	317	317	311	320	325	325

### B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

<b>Obec</b>
Jívoví

## C. VODOVODY

### C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

<b>Název části obce</b>	<b>Počet připojených na vodovod</b>						
	<b>2002</b>	<b>2005</b>	<b>2010</b>	<b>2015</b>	<b>2020</b>	<b>2025</b>	<b>2030</b>
<b>Jívoví</b>	295	295	295	296	305	310	310

### C.2 Bilanční údaje

<b>Položka</b>	<b>Jednotka</b>	<b>2002</b>	<b>2005</b>	<b>2010</b>	<b>2015</b>	<b>2020</b>	<b>2025</b>	<b>2030</b>
Průměrná potřeba vody	m <sup>3</sup> /den	53	39	47	-	-	-	-
Maximální potřeba vody	m <sup>3</sup> /den	80	58	70	-	-	-	-
Voda specifická z VVR	l/os x den	117,36	95,36	113,59	-	-	-	-
Voda specifická z VFC	l/os x den	55,30	59,50	66,50	-	-	-	-
Voda specifická z VFD	l/os x den	31,80	36,00	43,00	-	-	-	-
Voda specifická z VFO	l/os x den	23,50	23,50	23,50	-	-	-	-
Voda specifická z VNF	l/os x den	62,06	35,86	47,09	-	-	-	-

### C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Jívoví je zásobena pitnou vodou z ÚV Mostiště. Zásobní řád do obce odbočuje z přívodného řádu z VDJ Dobrá Voda 2 x 1000 m<sup>3</sup> (590/585,0 m.n.m.) do Velké Bíteše.

Spotřebišťe je rozděleno do dvou tlakových pásem:

I. tl. pásmo (542 - 570 m.n.m.) je zásobeno gravitačně přímo z přívodného řádu z VDJ Dobrá Voda 2 x 1000 m<sup>3</sup> (590/585 m.n.m.).

II. tl. pásmo (570 - 552 m.n.m.) je zásobeno z přívodného řádu přes ATS.

## C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.


### Navrhované zdroje pitné vody

S novými vodními zdroji se neuvažuje.

### Časový harmonogram

V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Jívoví realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

## C.7 Mapa

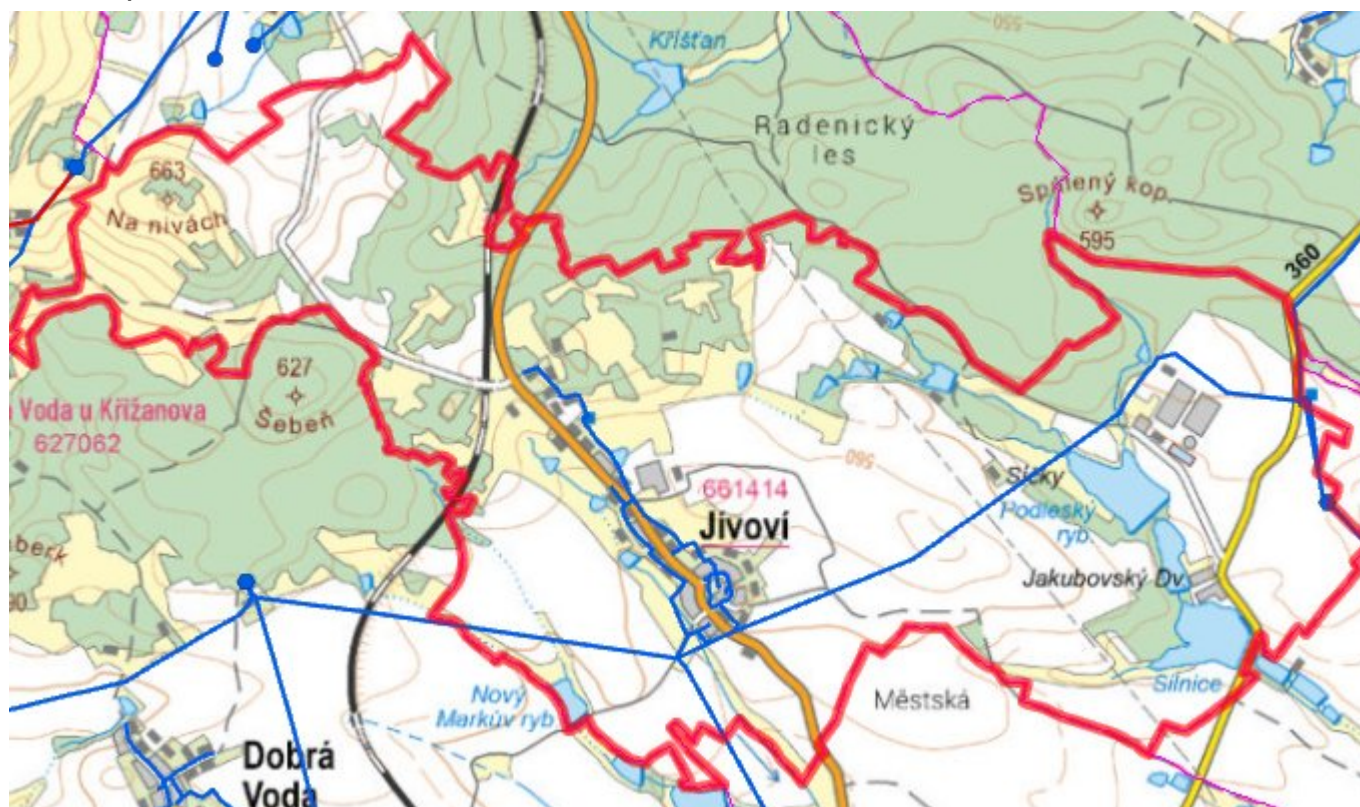

## D. KANALIZACE A ČOV

### D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce	Počet připojených na kanalizaci						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Jívoví	61	61	61	-	-	310	310

### D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených na ČOV						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030

Jívoví	-	-	-	-	-	310	310
--------	---	---	---	---	---	-----	-----

### D.3 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Produkce komunálních OV	m <sup>3</sup> /den	-	-	-	-	-	-	-
Produkce komunálního znečištění	kg/den	-	-	-	-	-	-	-
Produkce průmyslových OV	m <sup>3</sup> /den	-	-	-	-	-	-	-
Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	-	-	-	-	-	-	-

### D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudována jednotná kanalizační síť, na kterou je napojeno přibližně 211 obyvatel. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 945 m, byly použity betonové trouby profilů DN 500 - 800. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septických stávající kanalizací přímo do Jívovského potoka. Ostatní nemovitosti mají vybudovány bezodtoké jímky. V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

### D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v obci s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splaškové vody budou čerpány výtlačkem na ČOV Křižanov.

#### Časový harmonogram

V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Jívoví realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

### D.7 Mapa



## E. EKONOMICKÁ ČÁST

Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

### E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Jívoví	1 500,0	14 000,0	15 500,0
<b>Obec Jívoví celkem</b>	<b>1 500,0</b>	<b>14 000,0</b>	<b>15 500,0</b>

### E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Jívoví	-	-	-
<b>Obec Jívoví celkem</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### E.3 Mapa



## F. AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
15. 12. 2015	0646/07/2015/ZK	usnesení zastupitelstva	Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.