
Rousměrov - CZ063.3714.6114.660 - stav 15. 12. 2015

A. OBEC

Rousměrov

Číslo obce PRVKUK	660
Kód obce PRVKUK	CZ063.3714.6114.660
Kód obce	596604
Číslo ORP (ČSÚ) **Název ORP**	1694 (6114) Velké Meziříčí
Číslo POU **Název POU**	3409 Velké Meziříčí

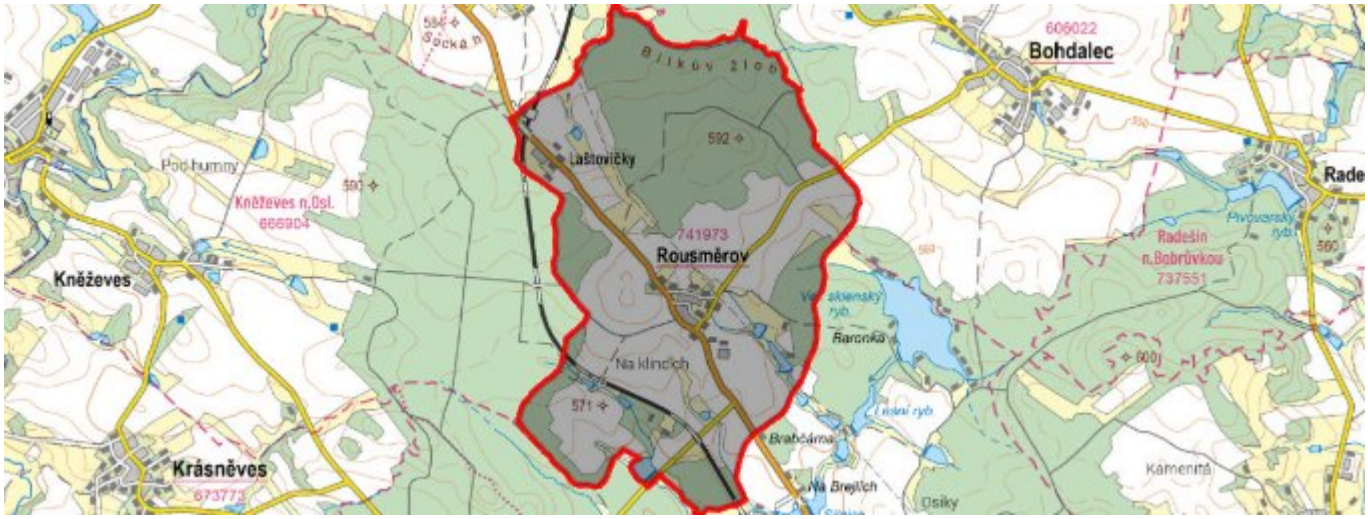

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ063.3714.6114.660.01	Rousměrov	14197	141976
CZ063.3714.6114.660.02	Laštovičky	14196	141968

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Rousměrov se nachází severně od města Velké Meziříčí, ve vzdálenosti cca 12 km. Obec se skládá ze dvou místních částí Laštoviček a Rousměrova. Rozsah zástavby je v rozmezí 565 - 591 m n.m.
Obec se nachází v povodí VN Mostiště.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Laštovičky	Trvale bydlící	39	39	39	40	41	41	41
	Přechodně bydlící	3	3	3	3	3	3	3
	Celkem	42	42	42	43	44	44	44
Rousměrov	Trvale bydlící	75	75	75	80	75	70	64
	Přechodně bydlící	10	10	10	10	10	10	10
	Celkem	85	85	85	90	85	80	74

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec
Rousměrov

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených na vodovod						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Laštovičky	33	33	33	40	41	41	41
Rousměrov	66	66	66	80	75	70	64

C.2 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	Název části obce	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Průměrná potřeba vody	m^3/den	Laštovičky	2	2	3	-	-	-	-
		Rousměrov	9	11	15	-	-	-	-
Maximální potřeba vody	m^3/den	Laštovičky	3	3	4	-	-	-	-
		Rousměrov	14	17	22	-	-	-	-
Voda specifická z VVR	l/os x den	Laštovičky	52,47	58,10	69,28	-	-	-	-
		Rousměrov	127,55	142,49	165,14	-	-	-	-
Voda specifická z VFC	l/os x den	Laštovičky	48,60	48,90	49,40	-	-	-	-
		Rousměrov	116,00	113,70	112,20	-	-	-	-

Voda specifická z VFD	l/os x den	Laštovičky	48,60	48,90	49,40	-	-	-	-
		Rousměrov	76,30	74,00	72,50	-	-	-	-
Voda specifická z VFO	l/os x den	Laštovičky	-	-	-	-	-	-	-
		Rousměrov	39,70	39,70	39,70	-	-	-	-
Voda specifická z VNF	l/os x den	Laštovičky	3,87	9,20	19,88	-	-	-	-
		Rousměrov	11,55	28,79	52,94	-	-	-	-

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní (městská) část Laštovičky

Místní část Laštovičky má vybudovaný veřejný vodovod. Laštovičky jsou napojeny na přivaděč Mostiště – Žďár přímo přes armaturní šachtu.

Místní (městská) část Rousměrov

Místní část Rousměrov má vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem vody je ÚV Mostiště. Obec je připojena na přivaděč Mostiště - Žďár přes redukční šachtu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Místní (městská) část Laštovičky

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

Místní (městská) část Rousměrov

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.


Navrhované zdroje pitné vody

S novými vodními zdroji se neuvažuje.

Časový harmonogram

V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Rousměrov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

C.7 Mapa

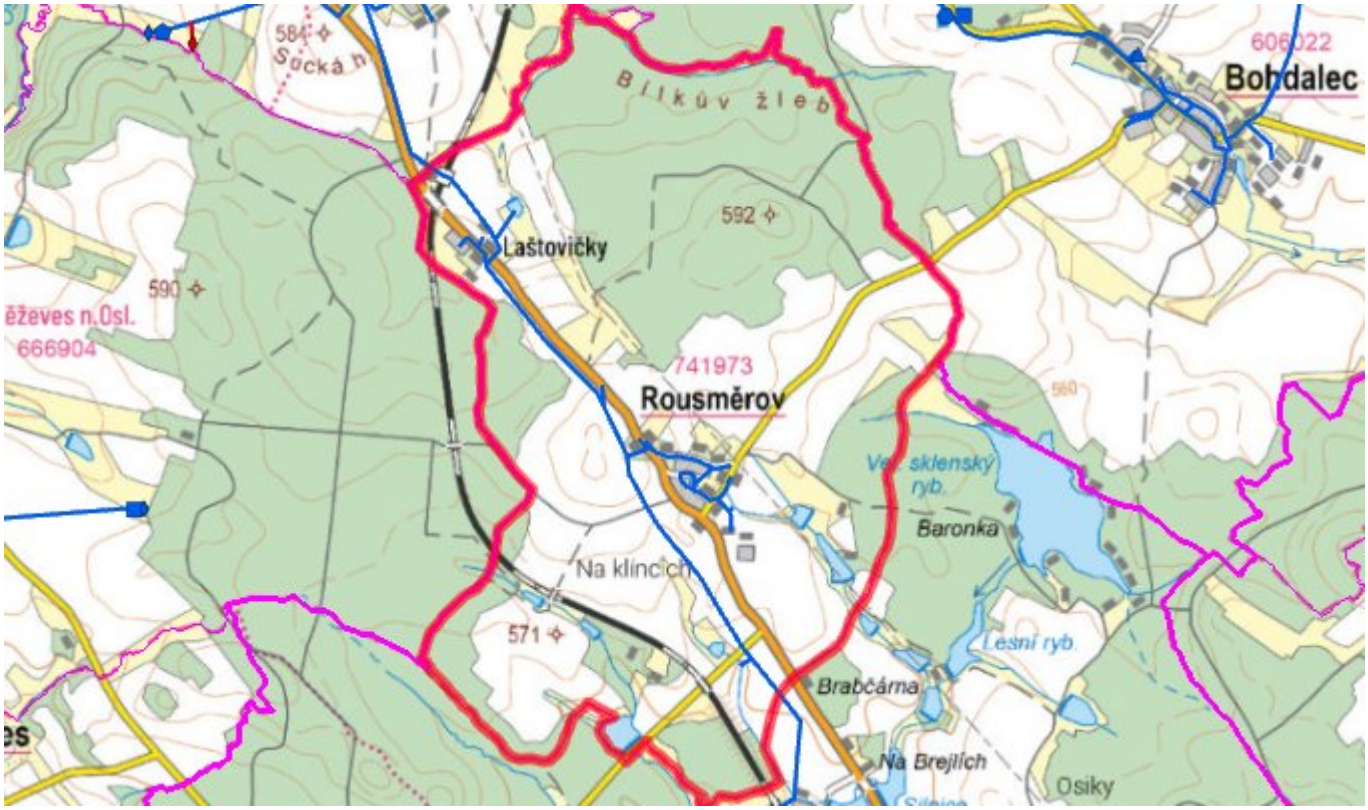

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce	Počet připojených na kanalizaci						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Laštovičky	-	-	-	-	-	-	-
Rousměrov	-	-	-	-	-	-	-

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených na ČOV						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Laštovičky	-	-	-	-	-	-	-
Rousměrov	-	-	-	-	-	-	-

D.3 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	Název části obce	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030

Produkce komunálních OV	m^3/den	Laštovičky Rousměrov	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Produkce komunálního znečištění	kg/den	Laštovičky Rousměrov	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Produkce průmyslových OV	m^3/den	Laštovičky Rousměrov	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	Laštovičky Rousměrov	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Místní (městská) část Laštovičky

Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do vodního toku a dále do Babačky. U části rodinných domků jsou odpadní vody zachycovány do bezodtokých jímek.

V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

Místní (městská) část Rousměrov

Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích do místního vodního toku a dále do Babačky. U části rodinných domků jsou odpadní vody zachycovány do bezodtokých jímek.

V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Místní (městská) část Laštovičky

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).


Místní (městská) část Rousměrov

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

Časový harmonogram

V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod pro obec Rousměrov není navrženo k realizaci žádné opatření.

D.7 Mapa

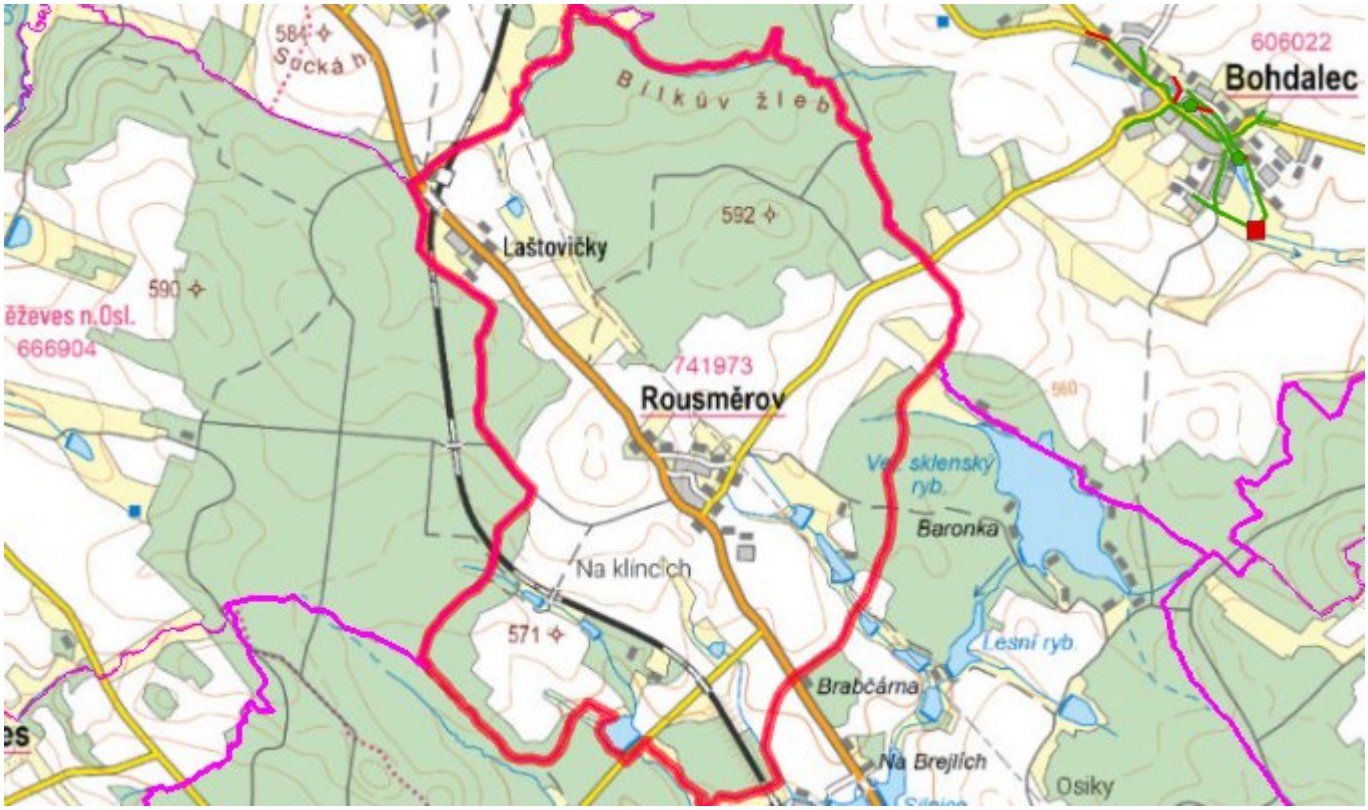

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.


E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Laštovičky	200,0	-	200,0
Rousměrov	300,0	-	300,0
Obec Rousměrov celkem	**500,0**	**-**	**500,0**

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Laštovičky	-	-	-
Rousměrov	-	-	-
Obec Rousměrov celkem	**-**	**-**	**-**

E.3 Mapa

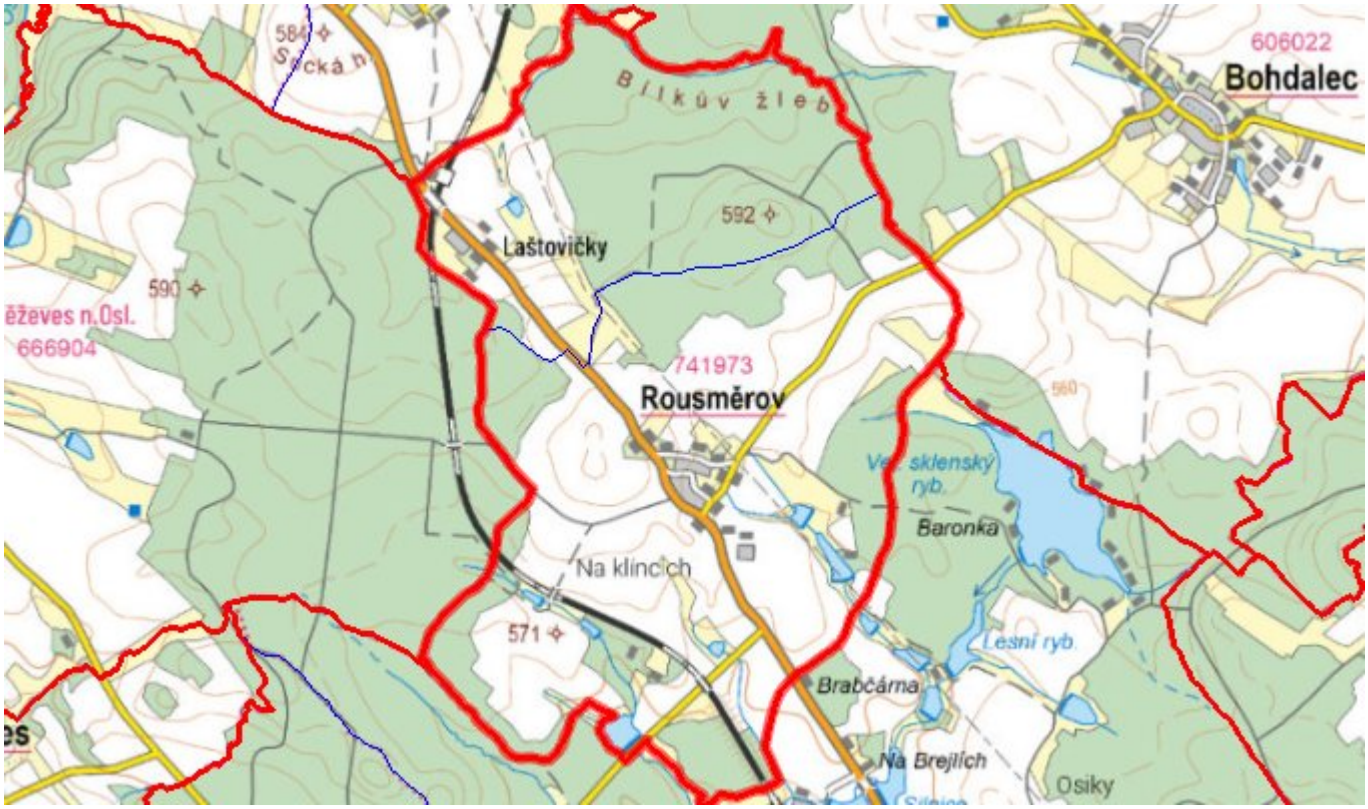

F. AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
15. 12. 2015	0646/07/2015/ZK	usnesení zastupitelstva	Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.