# Záblatí - CZ063.3714.6114.679 - stav 15. 12. 2015

## A. OBEC

### Záblatí

| | |
|---|---|
| **Číslo obce PRVKUK** | 679 |
| **Kód obce PRVKUK** | CZ063.3714.6114.679 |
| **Kód obce** | 597112 |
| **Číslo ORP (ČSÚ)**<br>**Název ORP** | 1694 (6114)<br>Velké Meziříčí |
| **Číslo POU**<br>**Název POU** | 3395<br>Velká Bíteš |




### Členění obce

| Úplný kód části obce PRVKUK | Název části obce | Kód části obce PRVKUK | Kód části obce RÚIAN |
|---|---|---|---|
| CZ063.3714.6114.679.01 | Záblatí | 18920 | 189201 |

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Obec Záblatí se nachází jihovýchodně od města Velké Meziříčí, ve vzdálenosti cca 12 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 510 - 546 m n.m.

### B.2 Demografický vývoj (prognóza)

| Název části obce | Obyvatelé | Počet obyvatel | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2002 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Záblatí** | Trvale bydlící | 168 | 168 | 168 | 185 | 188 | 191 | 193 |
| | Přechodně bydlící | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Celkem | 172 | 172 | 172 | 189 | 192 | 195 | 197 |

### B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

| **Obec** |
|---|
| Záblatí |

## C. VODOVODY

### C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

| **Název části obce** | **Počet připojených na vodovod** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2002** | **2005** | **2010** | **2015** | **2020** | **2025** | **2030** |
| **Záblatí** | 153 | 154 | 157 | 185 | 188 | 191 | 193 |

### C.2 Bilanční údaje

| **Položka** | **Jednotka** | **2002** | **2005** | **2010** | **2015** | **2020** | **2025** | **2030** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměrná potřeba vody | $m^3$/den | 27 | 28 | 29 | - | - | - | - |
| Maximální potřeba vody | $m^3$/den | 41 | 42 | 44 | - | - | - | - |
| Voda specifická z VVR | l/os x den | 132,10 | 129,40 | 127,10 | - | - | - | - |
| Voda specifická z VFC | l/os x den | 130,60 | 127,90 | 125,60 | - | - | - | - |
| Voda specifická z VFD | l/os x den | 69,30 | 67,20 | 65,90 | - | - | - | - |
| Voda specifická z VFO | l/os x den | 61,30 | 60,70 | 59,70 | - | - | - | - |
| Voda specifická z VNF | l/os x den | 1,50 | 1,50 | 1,50 | - | - | - | - |

### C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Záblatí má vybudovaný vodovod. Zdrojem pitné vody je ÚV Mostiště s přívodním řadem ČS Vídeň – VDJ Velká Bíteš. Z přívodního řadu je zásoben VDJ Osová Bitýška 2 x 150 m3 (559,3 /556,3 m n.m.), ze kterého je obec zásobena gravitačně rozvodnými řady.

### C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není

vybudována.


**Navrhované zdroje pitné vody**

S novými vodními zdroji se neuvažuje.

**Časový harmonogram**

V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Záblatí realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

## C.7 Mapa

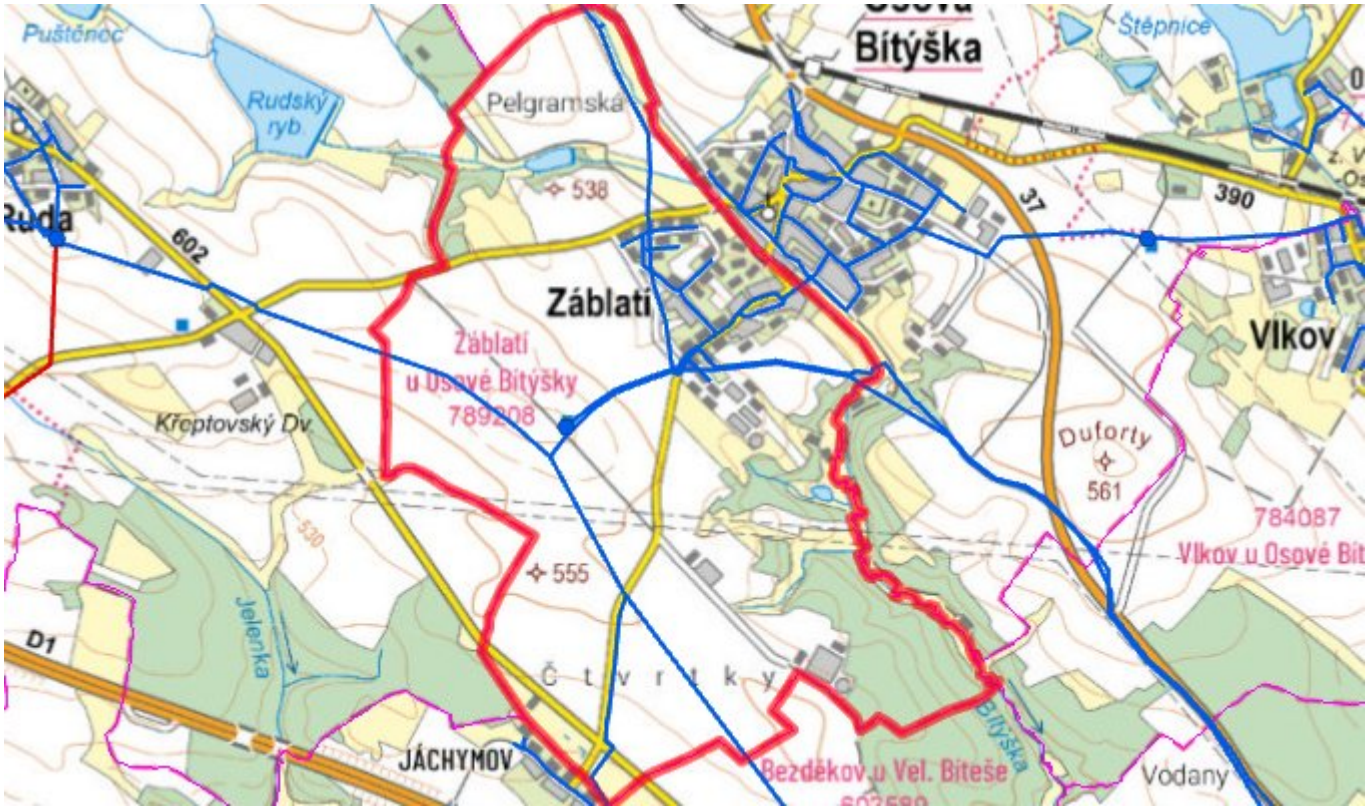


# D. KANALIZACE A ČOV

## D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

| Název části obce | Počet připojených na kanalizaci | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2002 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| **Záblatí** | 153 | 153 | 153 | 185 | 188 | 191 | 193 |

## D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

| Název části obce | Počet připojených na ČOV | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2002 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| **Záblatí** | - | - | - | 185 | 188 | 191 | 193 |

## D.3 Bilanční údaje

| Položka | Jednotka | 2002 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkce komunálních OV | $m^3$/den | - | - | - | - | - | - | - |
| Produkce komunálního znečištění | kg/den | - | - | - | - | - | - | - |
| Produkce průmyslových OV | $m^3$/den | - | - | - | - | - | - | - |
| Produkce znečištění průmyslových OV | kg/den | - | - | - | - | - | - | - |

## D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci byla vybudována v letech 2002 - 2003 jednotná a částečně splašková kanalizace, ze které jsou odpadní vody zaústěny na ČOV Osová Bitýška.


## D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

**Časový harmonogram**

V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Osová Bitýška realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

## D.7 Mapa

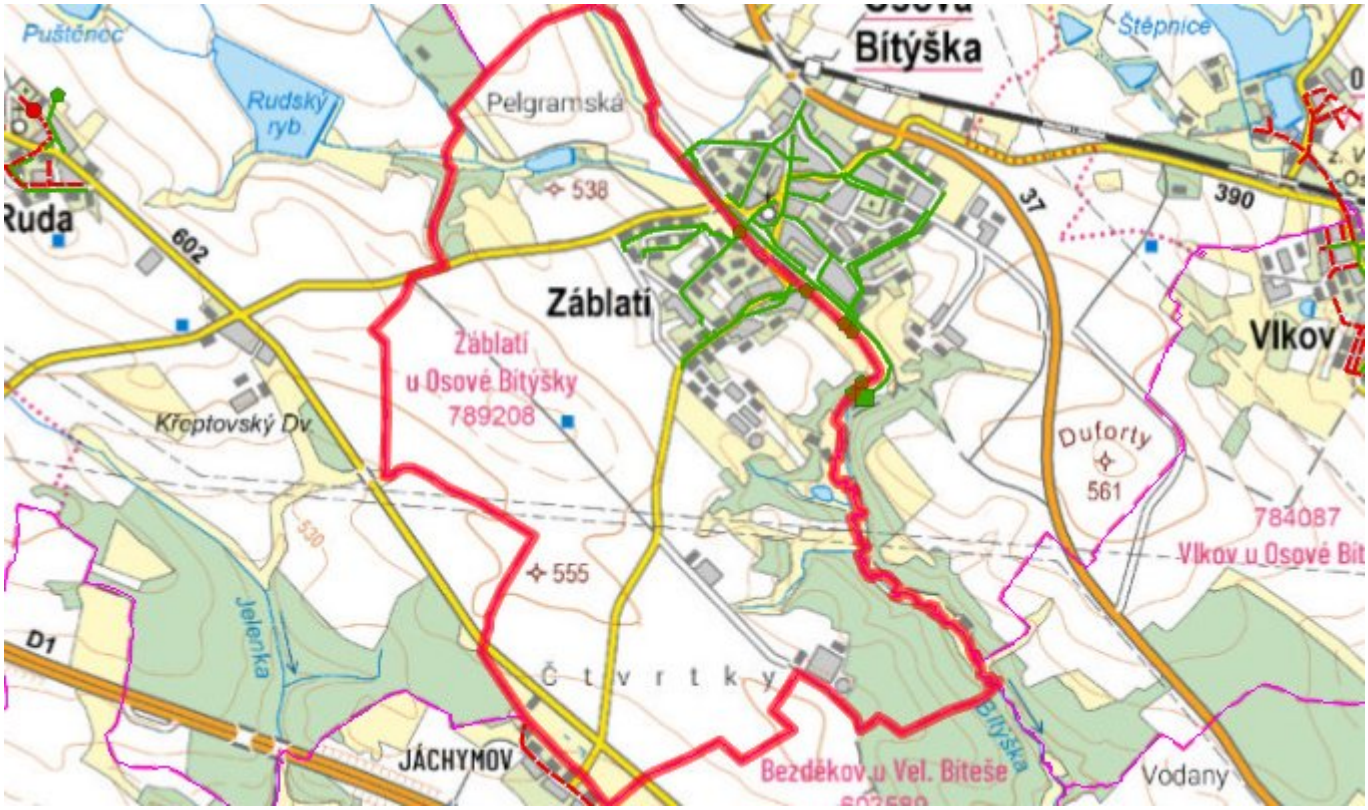


# E. EKONOMICKÁ ČÁST

Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.


## E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

| Název části obce | Typ investice | | |
|---|---|---|---|
| | Vodovody | Kanalizace | Celkem |
| **Záblatí** | 4 500,0 | 1 000,0 | 5 500,0 |
| **Obec Záblatí celkem** | **4 500,0** | **1 000,0** | **5 500,0** |

## E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

| Název části obce | Typ investice | | |
|---|---|---|---|
| | Vodovody | Kanalizace | Celkem |
| **Záblatí** | - | - | - |
| **Obec Záblatí celkem** | **-** | **-** | **-** |

## E.3 Mapa

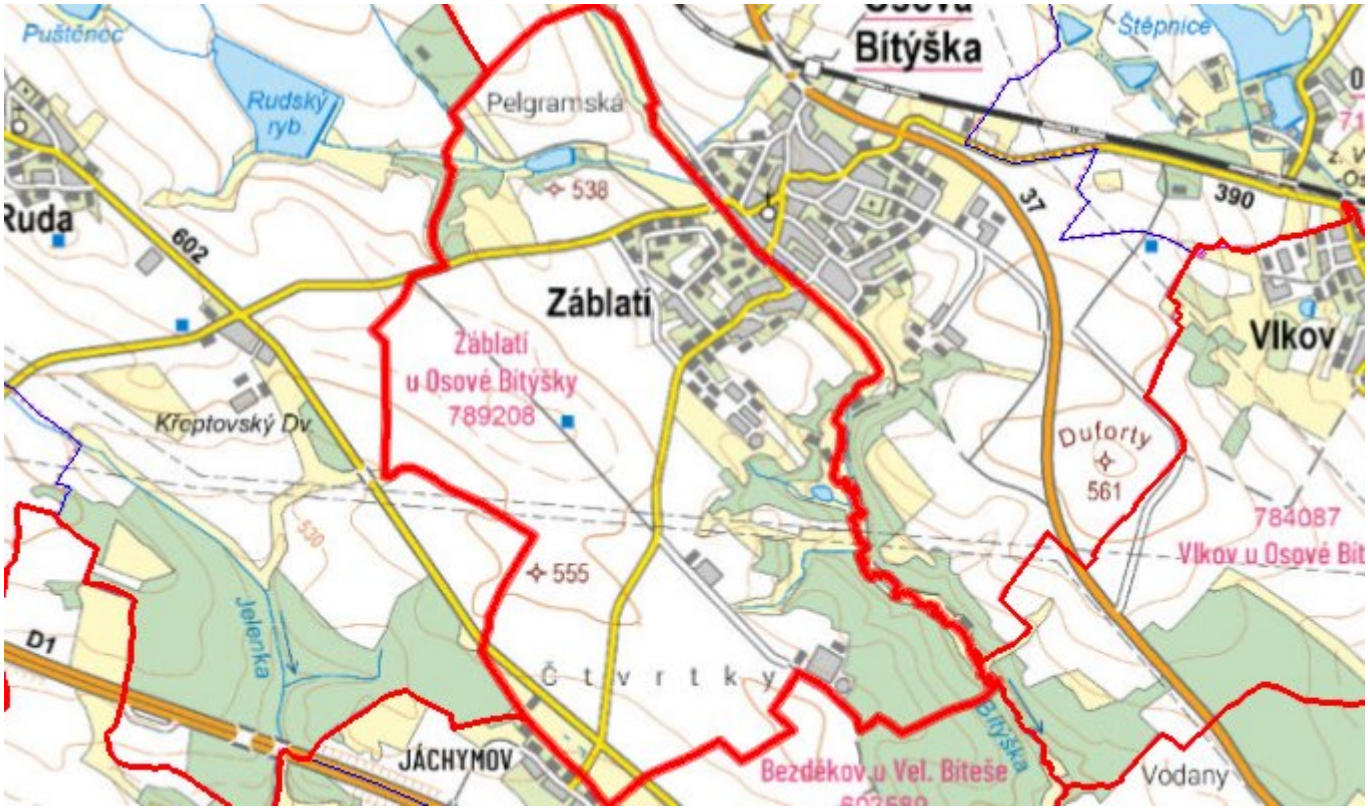


## F. AKTUALIZACE

| Datum projednání | Číslo projednání | Typ projednání | Popis |
|---|---|---|---|
| 15. 12. 2015 | 0646/07/2015/ZK | usnesení zastupitelstva | Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce. |