Netín - CZ063.3714.6114.644 - stav 1. 1. 2021

A. OBEC

Netín

Číslo obce PRVKUK	644
Kód obce PRVKUK	CZ063.3714.6114.644
Kód obce	596183
Číslo ORP (ČSÚ) **Název ORP**	1694 (6114) Velké Meziříčí
Číslo POU **Název POU**	3409 Velké Meziříčí



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ063.3714.6114.644.01	Netín	10391	103918
CZ063.3714.6114.644.02	Záseka	10392	103926

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Netín se nachází severozápadně od města Velké Meziříčí, ve vzdálenosti cca 9 km. Obec se skládá ze dvou místních částí, Netína a Záseky. Rozsah zástavby je v rozmezí 519 - 553 m. n. m.
Obec Netín se nachází v povodí VN Mostiště.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Netín	Trvale bydlící	288	287	287	295	292	289	286
	Přechodně bydlící	144	144	144	144	144	144	144
	Celkem	432	431	431	439	436	433	430
Záseka	Trvale bydlící	27	27	27	27	27	27	27
	Přechodně bydlící	144	144	144	144	144	144	144
	Celkem	171	171	171	171	171	171	171

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec
Netín

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených na vodovod						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Netín	288	287	287	295	292	289	286
Záseka	26	26	26	27	27	27	27

C.2 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	Název části obce	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Průměrná potřeba vody	m^3/den	Netín	59	54	57	-	-	-	-
		Záseka	4	5	6	-	-	-	-
Maximální potřeba vody	m^3/den	Netín	88	80	85	-	-	-	-
		Záseka	6	7	9	-	-	-	-
Voda specifická z VVR	l/os x den	Netín	183,95	174,19	179,04	-	-	-	-
		Záseka	138,88	151,21	170,32	-	-	-	-
Voda specifická z VFC	l/os x den	Netín	162,40	160,50	159,40	-	-	-	-
		Záseka	126,00	123,60	122,10	-	-	-	-

Voda specifická z VFD	l/os x den	Netín	69,30	67,20	65,90	-	-	-	-
		Záseka	80,20	77,80	76,30	-	-	-	-
Voda specifická z VFO	l/os x den	Netín	93,10	93,30	93,50	-	-	-	-
		Záseka	45,80	45,80	45,80	-	-	-	-
Voda specifická z VNF	l/os x den	Netín	21,55	13,69	19,64	-	-	-	-
		Záseka	12,88	27,61	48,22	-	-	-	-

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní (městská) část Netín

Místní část Netín má veřejný vodovod zásobovaný vodou z prameniště Pavlov. Obec má vybudovanou odbočku z přívodního řadu do VDJ Měřín 400 m3 (530,8/526,8 m.n.m.), do kterého je přiváděna voda z přivaděče Pavlov - Mostiště.

Místní (městská) část Záseka

Místní část Záseka má vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem vody je prameniště Pavlov. Obec je připojena na přivaděč Pavlov - Mostiště - Olší.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Místní (městská) část Netín

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

Místní (městská) část Záseka

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.


Navrhované zdroje pitné vody

S novými vodními zdroji se neuvažuje.

Časový harmonogram

V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Netín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

C.7 Mapa

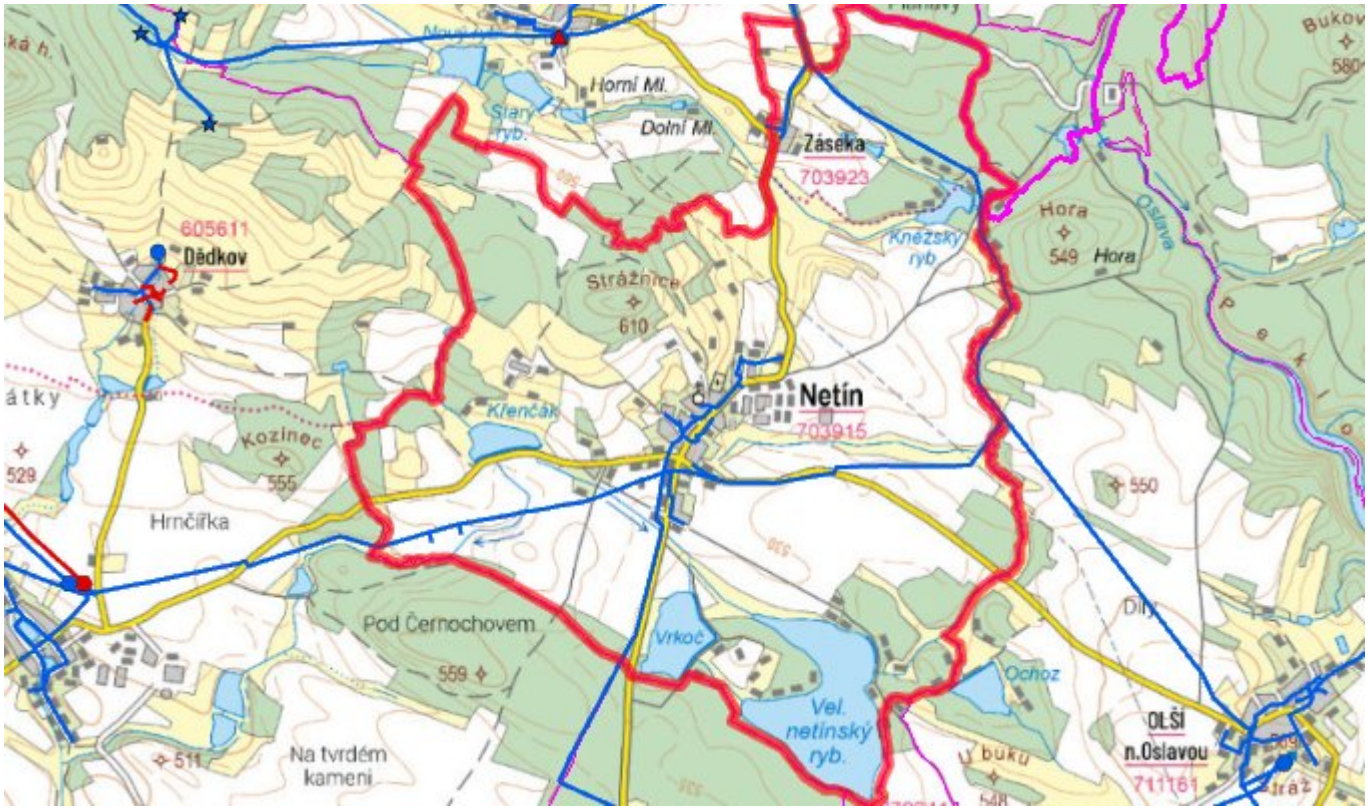

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce	Počet připojených na kanalizaci						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Netín	18	18	18	-	292	289	286
Záseka	0	0	0	-	27	27	27

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených na ČOV						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Netín	0	0	0	0	292	289	286
Záseka	0	0	0	0	27	27	27

D.3 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	Název části obce	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030

Produkce komunálních OV	m^3/den	Netín Záseka	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	- -	- -	- -	- -
Produkce komunálního znečištění	kg/den	Netín Záseka	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	- -	- -	- -	- -
Produkce průmyslových OV	m^3/den	Netín Záseka	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	Netín Záseka	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Místní (městská) část Netín

V místní části byla v letech 1977 - 1982 vybudována jednotná kanalizační síť, na kterou je napojena většina obyvatel. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 2527 m, byly použity betonové a železobetonové trouby DN 300 - 800. Hlavní stoky kanalizace jsou zaústěny do říčky Křemičky a do místního vodního toku. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích přímo do toků.

V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

Místní (městská) část Záseka

Místní část Záseka nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do toku Křibský potok nebo jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

V místní části obce není vybudována čistírna odpadních vod.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Místní (městská) část Netín

Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v místní části s výstavbou nové kanalizace odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.

V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

Nově napojené obce (místní části): Netín, Záseka, Zadní Zhořec

Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

Místní (městská) část Záseka

V místní části je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny do jímky a odtud čerpány na ČOV Netín.


Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní

vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

Časový harmonogram

V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Netín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

D.7 Mapa

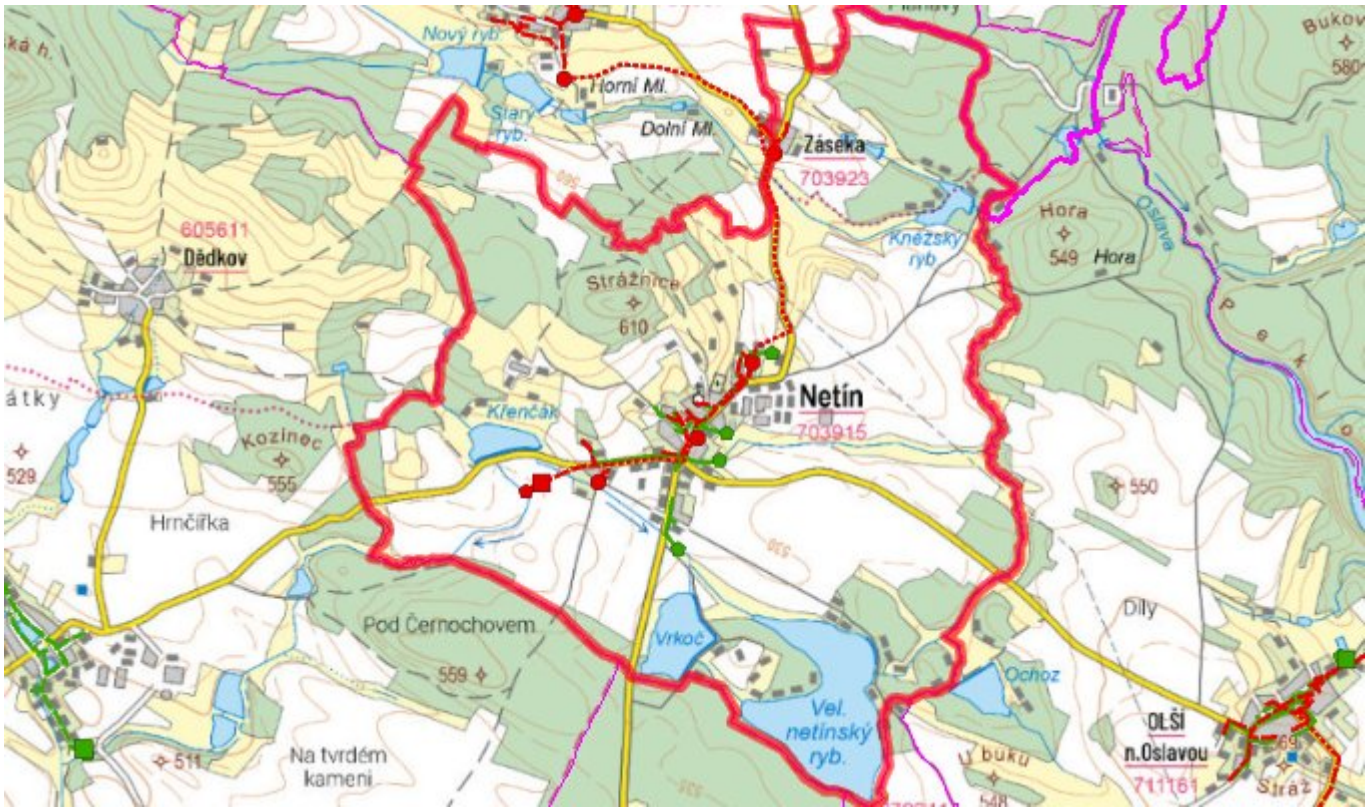

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.


E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Netín	4 500,0	20 000,0	24 500,0
Záseka	1 200,0	3 000,0	4 200,0
Obec Netín celkem	**5 700,0**	**23 000,0**	**28 700,0**

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Netín	-	-	-
Záseka	-	-	-
Obec Netín celkem	**-**	**-**	**-**

E.3 Mapa

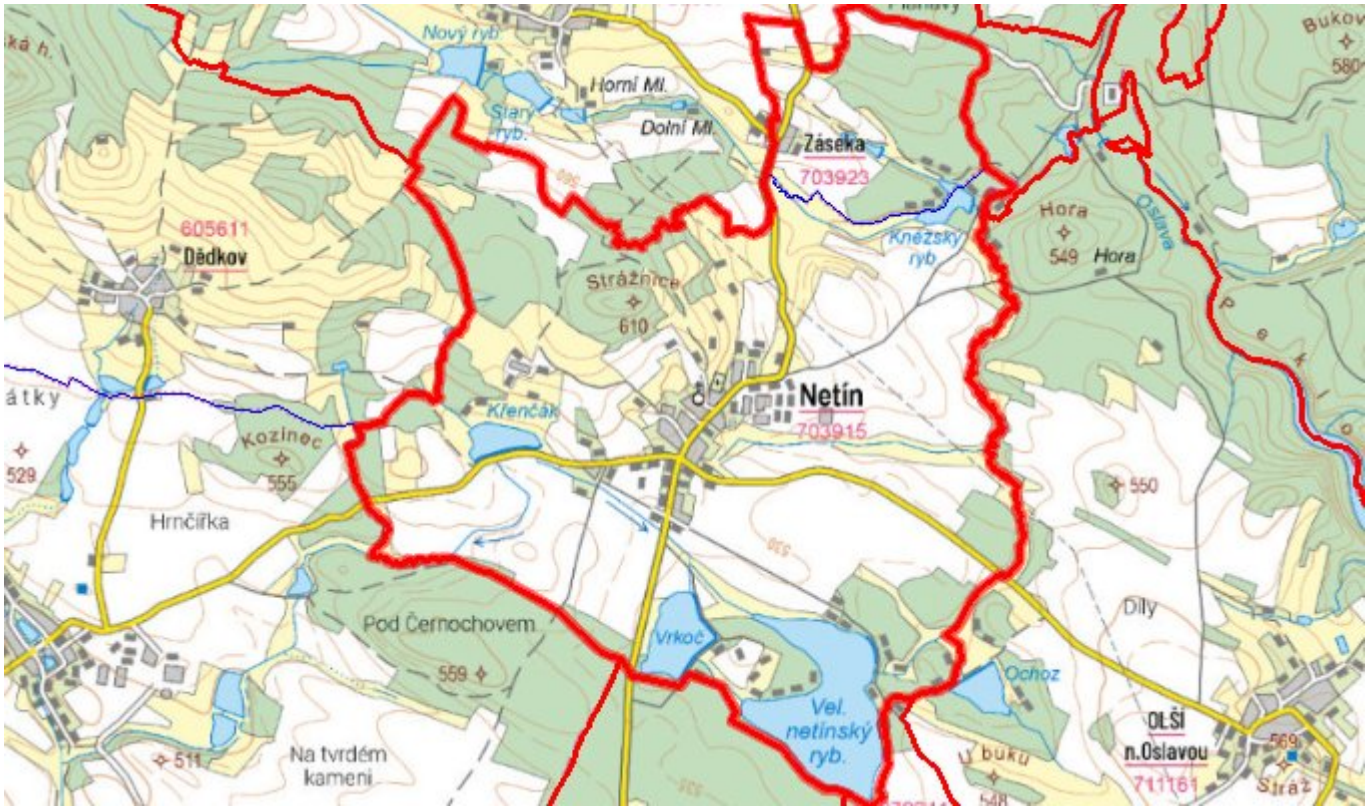

F. AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
1. 1. 2021	2021	administrativní opatření	Oprava evidenčních údajů podle skutečnosti.
15. 12. 2015	0646/07/2015/ZK	usnesení zastupitelstva	Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.