


Bácovice - CZ063.3304.6110.368 - stav 1. 1. 2022

A. OBEC

Bácovice

Číslo obce PRVKUK	368
Kód obce PRVKUK	CZ063.3304.6110.368
Kód obce	561118
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	388 (6110) Pelhřimov
Číslo POU Název POU	809 Pelhřimov

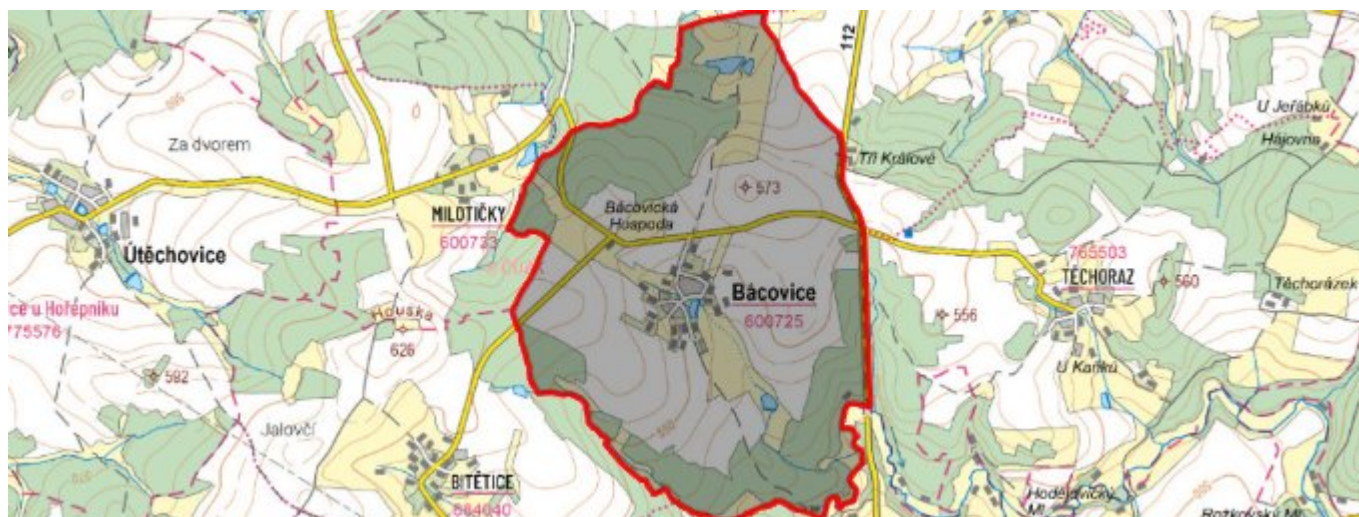

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ063.3304.6110.368.01	Bácovice	00072	728

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Bácovice se nachází severozápadně od města Pelhřimov ve vzdálenosti cca 6 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 544,0 – 564,0 m n.m. Obec se nachází v OP VN Švihov.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030

Bácovice	Trvale bydlící	65	65	65	87	89	90	92
	Přechodně bydlící	23	23	23	26	27	28	30
	Celkem	88	88	88	113	116	118	122

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec
Bácovice

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených na vodovod						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Bácovice	27	33	43	75	88	88	102

C.2 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Průměrná potřeba vody	m ³ /den	5	6	7	-	-	-	-
Maximální potřeba vody	m ³ /den	7	8	10	-	-	-	-
Voda specifická z VVR	l/os x den	168,00	169,57	159,54	-	-	-	-
Voda specifická z VFC	l/os x den	168,00	161,40	144,50	-	-	-	-
Voda specifická z VFD	l/os x den	127,20	123,50	111,30	-	-	-	-
Voda specifická z VFO	l/os x den	40,80	37,90	33,20	-	-	-	-
Voda specifická z VNF	l/os x den	0,00	8,17	15,04	-	-	-	-

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Prameniště vodovodu je tvořeno dvěma kopanými studnami, v místě studní se nachází jednokomorový plastový VDJ 10 m³. Z VDJ je voda čerpadlem dodávána do vodovodních řadů délky cca 1000 m.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.


Navrhované zdroje pitné vody

S novými vodními zdroji se neuvažuje.

Časový harmonogram

V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Bácovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

C.7 Mapa

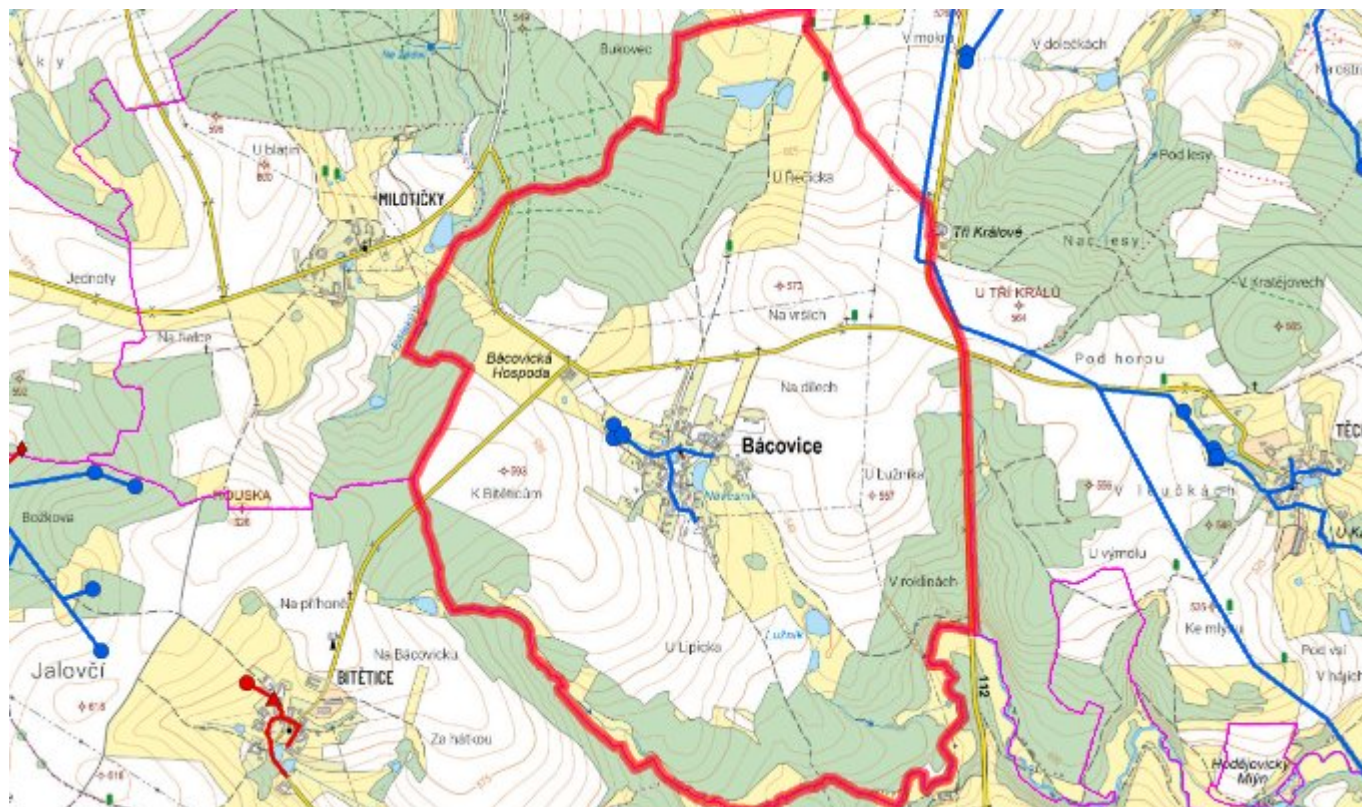

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce	Počet připojených na kanalizaci						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Bácovice	33	33	33	33	33	33	102

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených na ČOV						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Bácovice	0	0	0	0	0	0	0

D.3 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Produkce komunálních OV	m ³ /den	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Produkce komunálního znečištění	kg/den	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Produkce průmyslových OV	m ³ /den	-	-	-	-	-	-	-
Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	-	-	-	-	-	-	-

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci žije v současné době cca 86 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o cca 25 rekreatů. V obci je vybudována jednotná kanalizační síť z betonových trub DN 300 - 500 mm celkové délky cca 1562 m. Do kanalizace je přes domovní septiky napojeno cca 62 obyvatel.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci je uvažováno s výstavbou splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod.

V obci bude vybudována ČOV.

V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

Nově napojené obce (místní části): Báčovice


Návrhový svaz z obcí (místních částí): není

Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

Časový harmonogram

V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Báčovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

D.7 Mapa

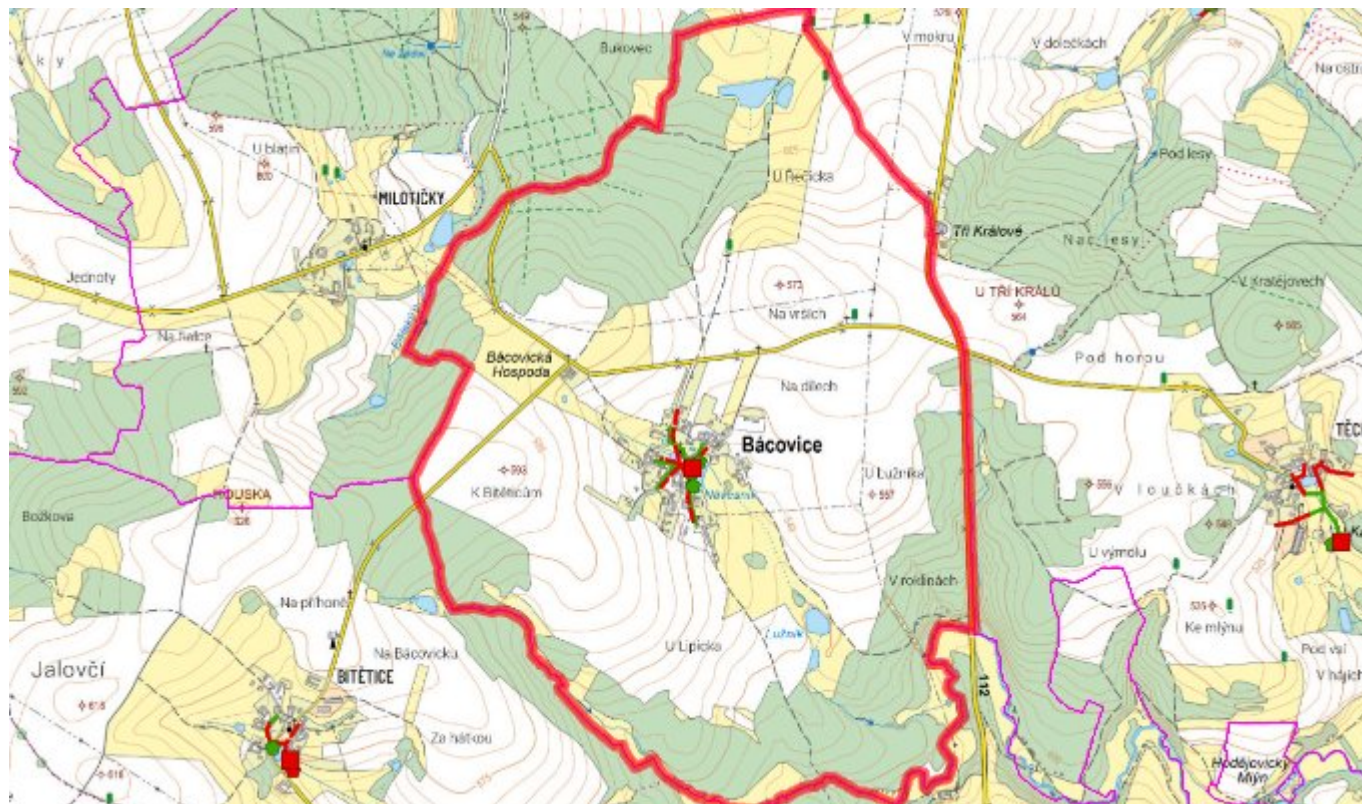

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.


E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Bádovice	1 400,0	9 600,0	11 000,0
Obec Bádovice celkem	1 400,0	9 600,0	11 000,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Bádovice	720,0	200,0	920,0
Obec Bádovice celkem	720,0	200,0	920,0

E.3 Mapa

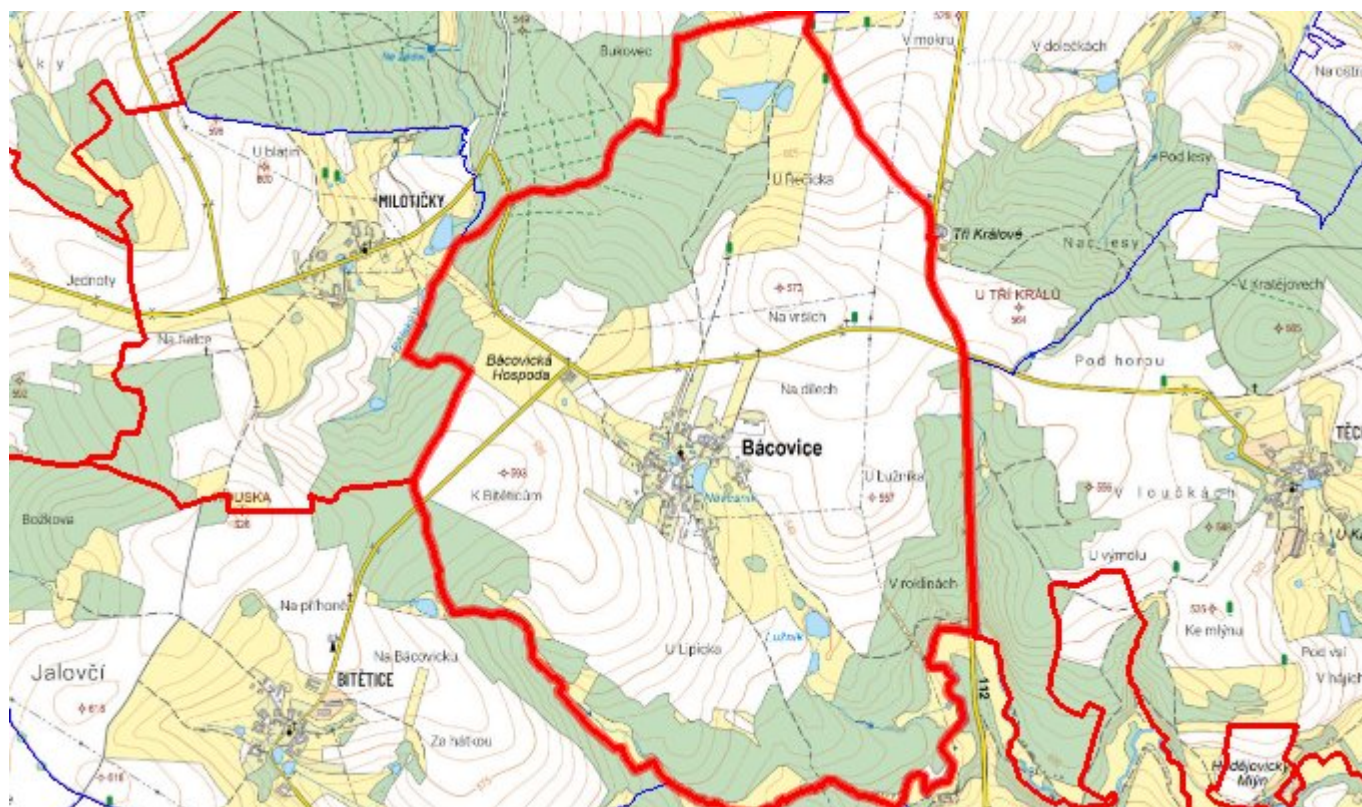

F. AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
1. 1. 2022	2022	administrativní opatření	Administrativní změna - oprava statistických údajů podle skutečnosti.
15. 12. 2015	0646/07/2015/ZK	usnesení zastupitelstva	Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.