


Chyšná - CZ063.3304.6110.388 - stav 1. 1. 2022

A. OBEC

Chyšná

Číslo obce PRVKUK	388
Kód obce PRVKUK	CZ063.3304.6110.388
Kód obce	561321
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	388 (6110) Pelhřimov
Číslo POU Název POU	809 Pelhřimov

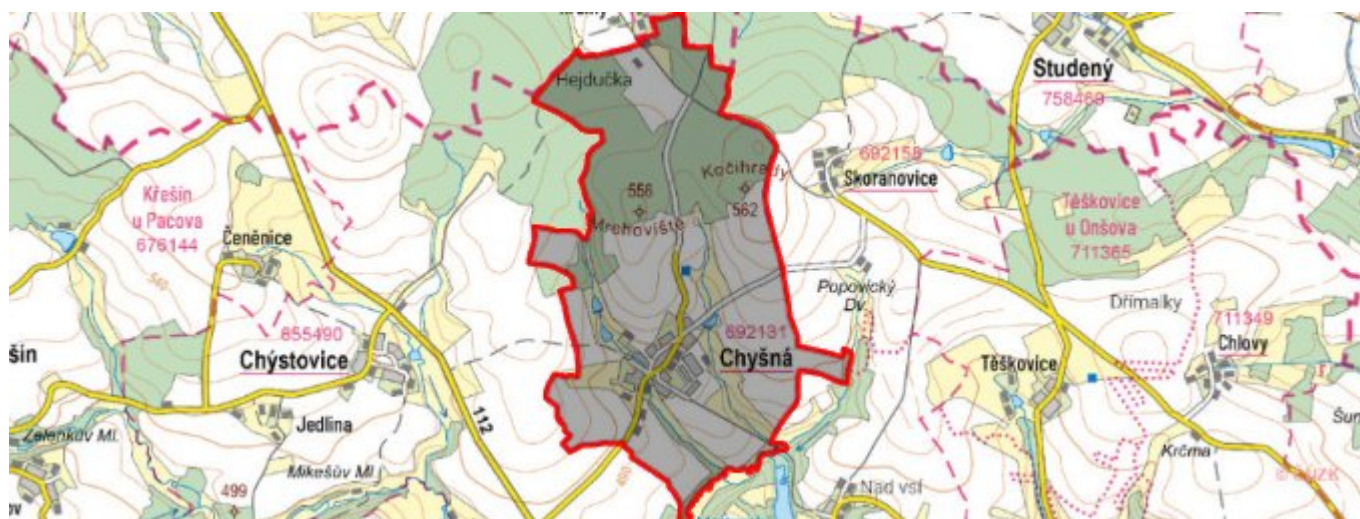

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ063.3304.6110.388.01	Chyšná	09213	92134

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Chyšná se nachází severovýchodně od města Pacov ve vzdálenosti cca 14 km. V obci je Návesní rybník a místní bezejmenný vodní tok. Rozsah zástavby je v rozmezí 488,0 - 512,0 m n.m. Obec se nachází v OP VN Švihov.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Chyšná	Trvale bydlící	102	102	102	115	115	115	115
	Přechodně bydlící	50	50	50	35	35	35	35
	Celkem	152	152	152	150	150	150	150

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec
Chyšná

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených na vodovod						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Chyšná	0	0	0	150	150	150	150

C.2 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Průměrná potřeba vody	m ³ /den	0	0	0	-	-	-	-
Maximální potřeba vody	m ³ /den	0	0	0	-	-	-	-
Voda specifická z VVR	l/os x den	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Voda specifická z VFC	l/os x den	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Voda specifická z VFD	l/os x den	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Voda specifická z VFO	l/os x den	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Voda specifická z VNF	l/os x den	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci byla výstavba vodovodu započata ve 40. letech minulého století. Bylo vybudováno jímání vody a dále se nepokračovalo. Z jímání se napojilo několik objektů vlastními přípojkami. V roce 2005 byla realizována akumulární nádrž 2 x 50 m³, odkyselovací stanice, zásobní vodovodní řad do obce PVC DN 110 mm v délce 550 m a rozvodné řady po obci PVC DN 90 mm v celkové délce 1162 m, včetně domovních přípojek.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V obci je uvažováno s vyhledáním a výstavbou nového vodního zdroje, případně úpravny vody a přívodního řadu do VDJ. Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.


Navrhované zdroje pitné vody

S novými vodními zdroji se uvažuje.

Časový harmonogram

V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Chyšná realizace navržených opatření předpokládá do r. 2030.

C.7 Mapa

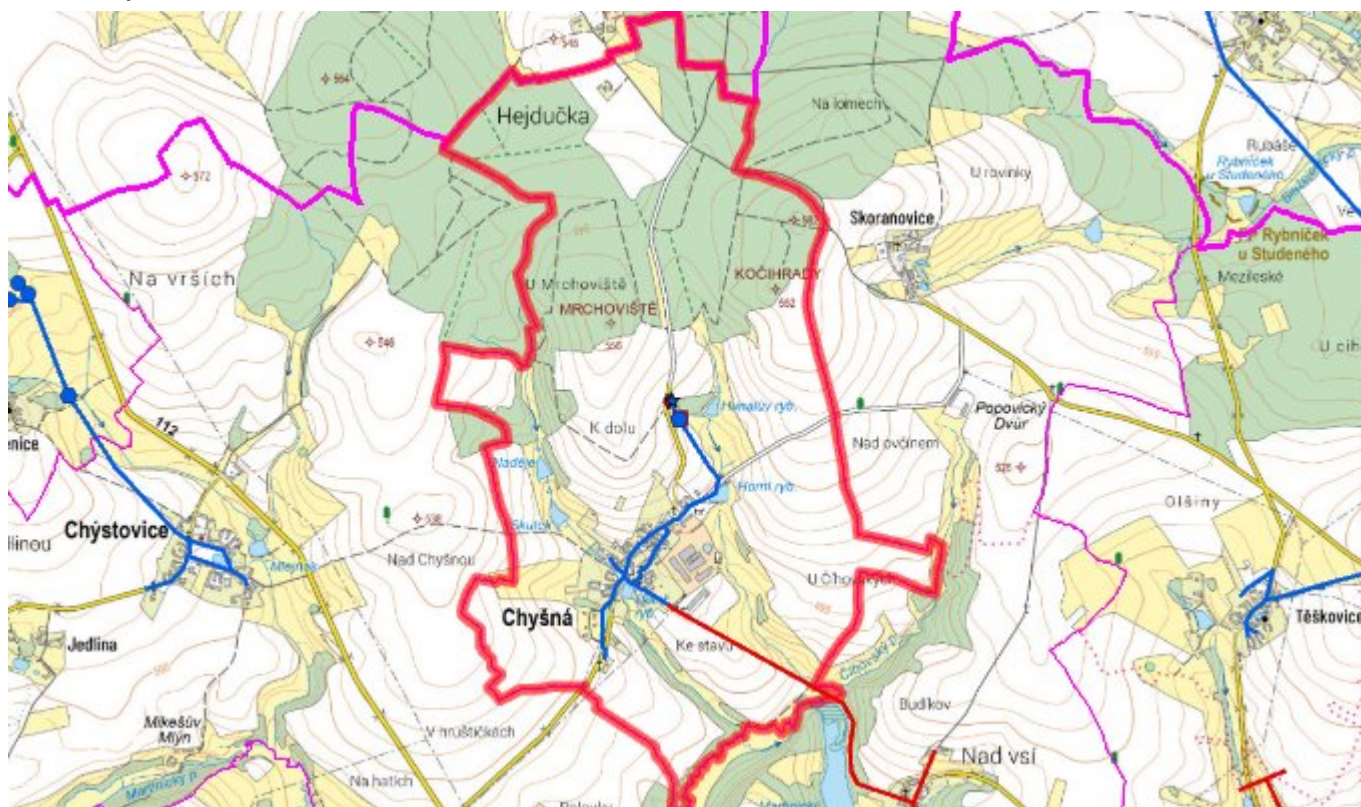

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce	Počet připojených na kanalizaci						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Chyšná	0	0	0	0	0	150	150

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených na ČOV						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030

Chyšná	0	0	0	0	0	150	150
---------------	---	---	---	---	---	-----	-----

D.3 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Produkce komunálních OV	m ³ /den	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Produkce komunálního znečištění	kg/den	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Produkce průmyslových OV	m ³ /den	-	-	-	-	-	-	-
Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	-	-	-	-	-	-	-

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci žije v současnosti 115 trvale bydlících obyvatel a 35 rekreatů. V obci je vybudována kanalizace, do které jsou přes domovní septiky vypouštěny odpadní vody od cca poloviny počtu nemovitostí. Ostatní objekty jsou vybaveny bezodtokými jímkami.

V obci není vybudována ČOV.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci je uvažováno s výstavbou splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod o kapacitě cca 200 EO.

V obci bude vybudována ČOV.

V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

Nově napojené obce (místní části): Chyšná


Návrhový svaz z obcí (místních částí): není

Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

Časový harmonogram

V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Chyšná realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

D.7 Mapa

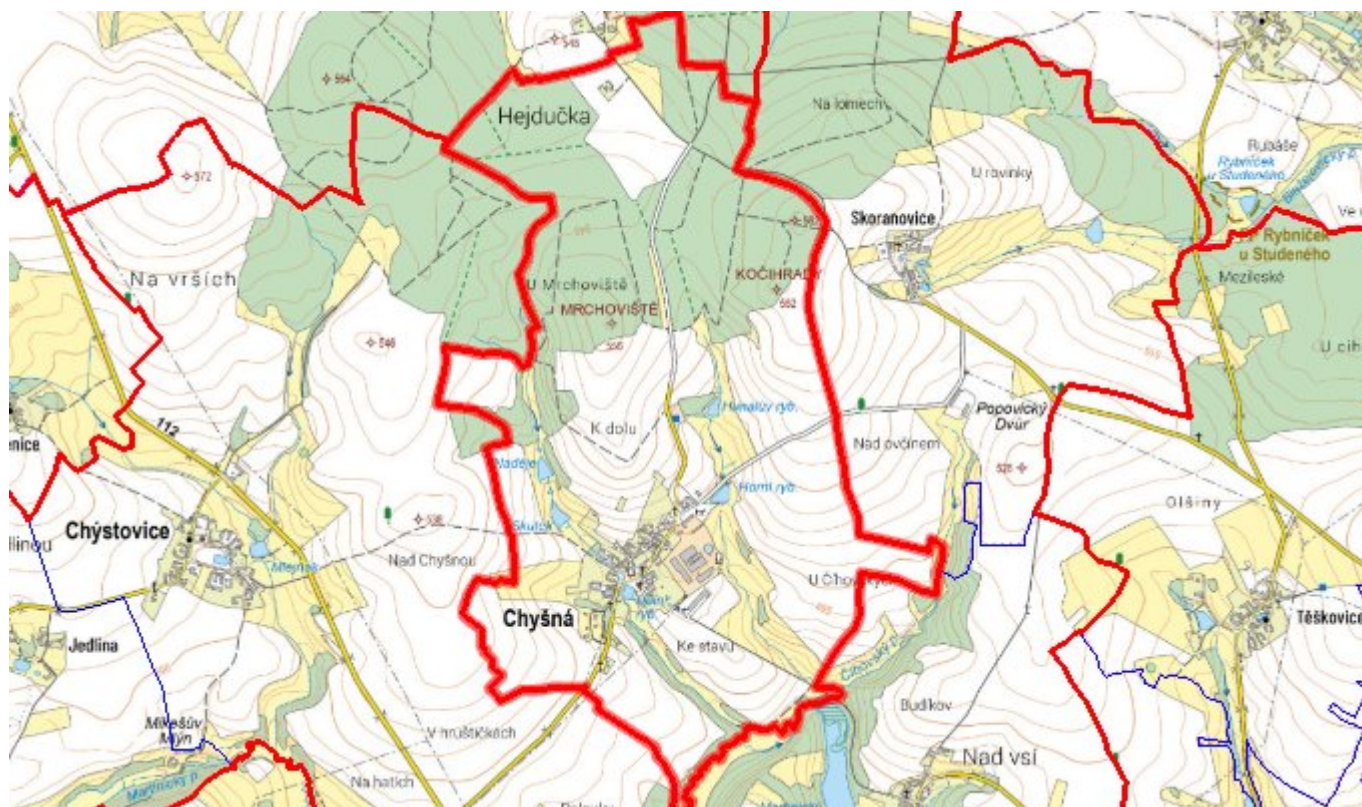

F. AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
1. 1. 2022	2022	administrativní opatření	Administrativní změna - oprava evidenčních údajů podle skutečnosti.
15. 12. 2015	0646/07/2015/ZK	usnesení zastupitelstva	Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.