
Zlátenka - CZ063.3304.6109.366 - stav 7. 5. 2024

A. OBEC

Zlátenka

Číslo obce PRVKUK	366
Kód obce PRVKUK	CZ063.3304.6109.366
Kód obce	598666
Číslo ORP (ČSÚ) **Název ORP**	370 (6109) Pacov
Číslo POU **Název POU**	795 Pacov

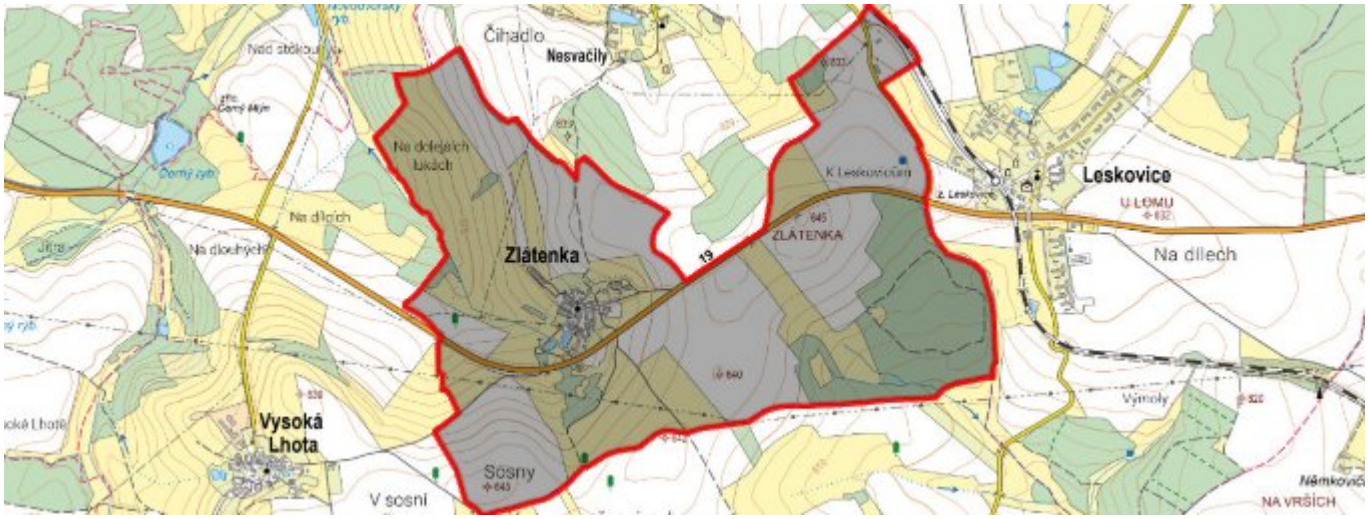

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ063.3304.6109.366.01	Zlátenka	19320	193208

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Zlátenka se nachází jihovýchodně od města Pacov ve vzdálenosti cca 6 km. V obci je Návesní rybník a bezejmenný vodní tok. Rozsah zástavby je v rozmezí 598,0 – 614,0 m n.m.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030

Zlátenka	Trvale bydlící	44	44	44	51	53	56	58
	Přechodně bydlící	5	5	5	10	10	10	10
	Celkem	49	49	49	61	63	66	68

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec
Zlátenka

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	**Počet připojených na vodovod**						
	2002	**2005**	**2010**	**2015**	**2020**	**2025**	**2030**
Zlátenka	30	32	34	61	63	66	68

C.2 Bilanční údaje

Položka	**Jednotka**	**2002**	**2005**	**2010**	**2015**	**2020**	**2025**	**2030**
Průměrná potřeba vody	m^3/den	4	4	4	-	-	-	-
Maximální potřeba vody	m^3/den	6	6	6	-	-	-	-
Voda specifická z VVR	l/os x den	122,80	118,60	114,60	-	-	-	-
Voda specifická z VFC	l/os x den	122,80	118,60	114,60	-	-	-	-
Voda specifická z VFD	l/os x den	91,40	88,60	86,90	-	-	-	-
Voda specifická z VFO	l/os x den	31,40	30,00	27,70	-	-	-	-
Voda specifická z VNF	l/os x den	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Zlátenka je veřejný vodovod. Prameniště vodovodu tvoří šest studní a posilující vrt, ze kterého je voda čerpána do studní a dále je gravitačně vedena do obce. Studny i vrt jsou vzájemně propojené potrubím PE 2" v délce 80 m.Přívodní potrubí a rozvodné potrubí po obci je litinové JS 80 v délce 700 m .

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k nevyhovující kvalitě vody a nedostatečné akumulaci se uvažuje o výstavbě nového vodojemu s úpravnou vody.

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.


Navrhované zdroje pitné vody

S novými vodními zdroji se neuvažuje.

Časový harmonogram

V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Zlátenka realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

C.7 Mapa

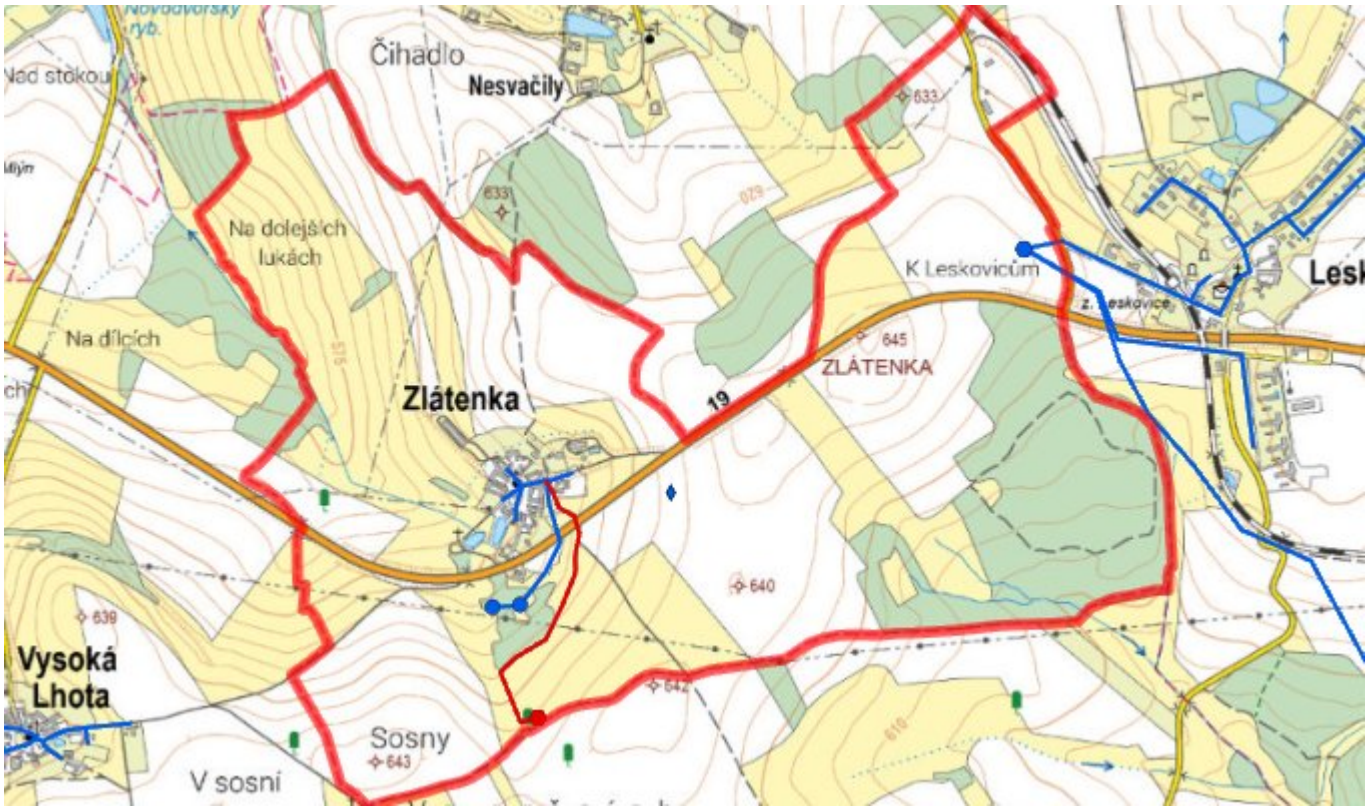

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce	Počet připojených na kanalizaci						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Zlátenka	0	0	0	-	-	-	-

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených na ČOV						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Zlátenka	0	0	0	0	0	0	0

D.3 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Produkce komunálních OV	m^3/den	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Produkce komunálního znečištění	kg/den	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Produkce průmyslových OV	m^3/den	-	-	-	-	-	-	-
Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	-	-	-	-	-	-	-

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci žije v současnosti 47 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 10 rekreantů.Obec Zlátenka je majitelem jednotné kanalizace, která je zaústěna jednou výustí do Návesního rybníka, který je na pravostranného přítoku Novodvorského potoka. Výstavba kanalizace probíhala v letech 1960 – 1970. Kanalizace je provedená z betonových trub o průměru 50 cm, na kanalizaci nejsou provedeny revizní šachty. Kanalizace je pouze opatřena dešťovými vpustěmi. Celková délka kanalizace je 230 m. Odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na ČOV Pacov, nebo jsou přes domovní septiky zaústěny do kanalizace nebo přímo do místního vodního toku.


D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

Časový harmonogram

V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod pro obec Zlátenka není k realizaci navrženo žádné opatření.

D.7 Mapa

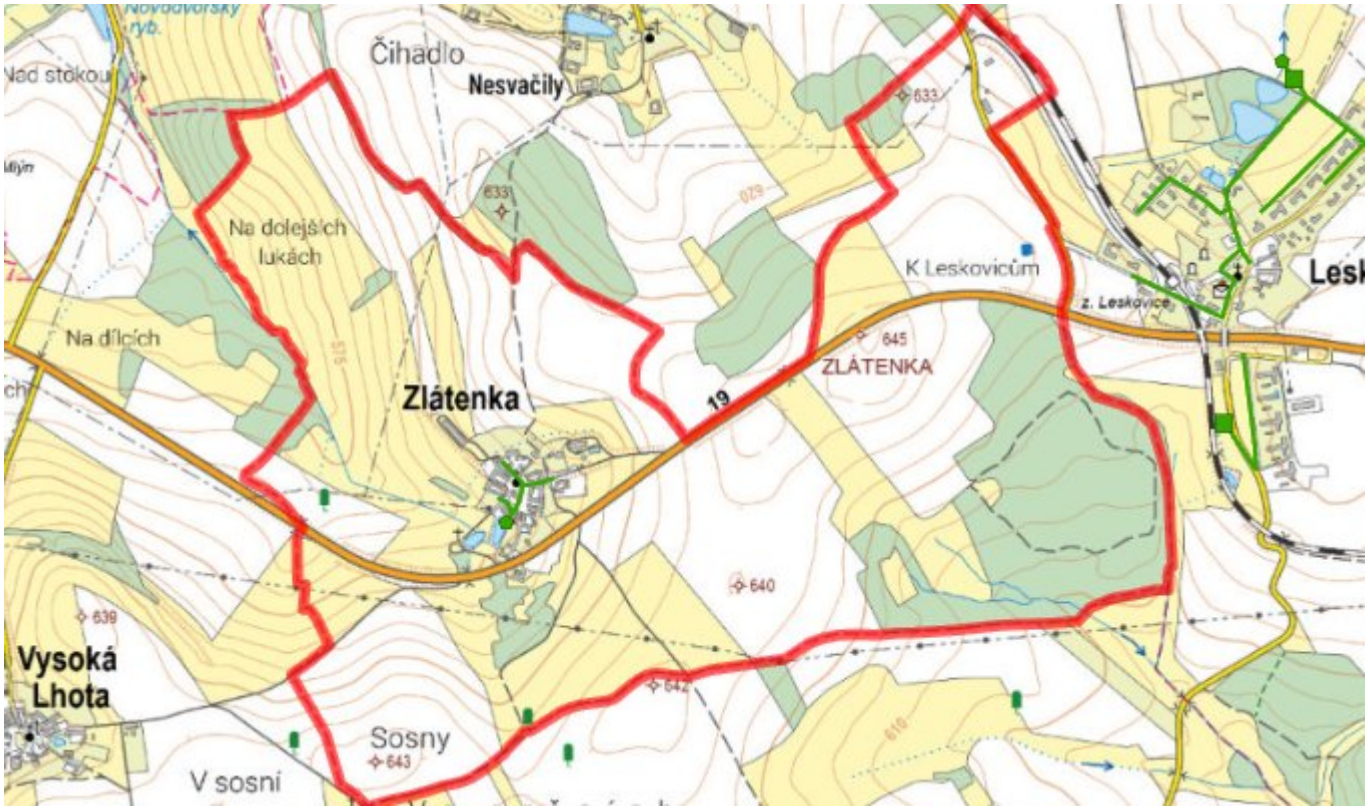

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.


E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Zlátenka	3 400,0	-	3 400,0
Obec Zlátenka celkem	**3 400,0**	**-**	**3 400,0**

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Zlátenka	-	-	-
Obec Zlátenka celkem	**-**	**-**	**-**

E.3 Mapa

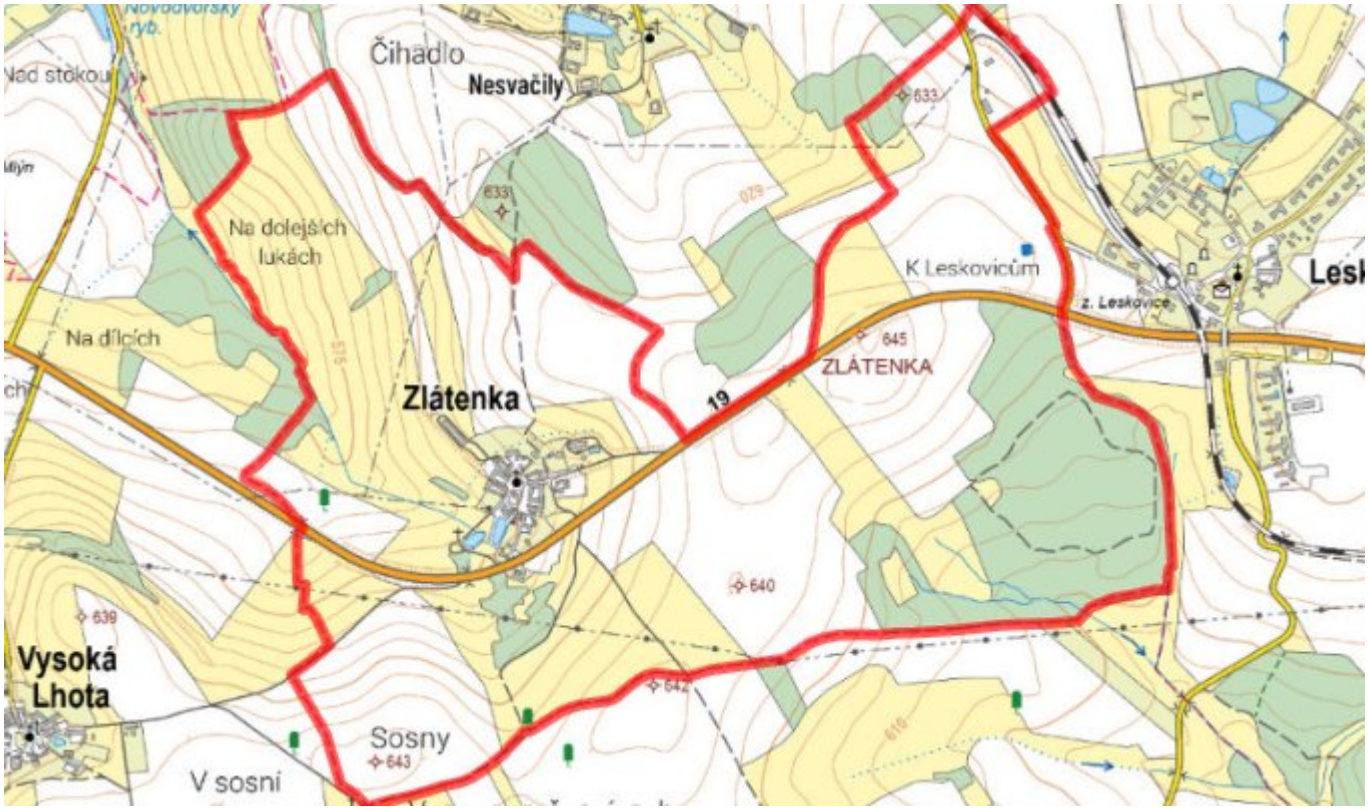

F. AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
7. 5. 2024	0182/03/2024/ZK	usnesení zastupitelstva	Nový VDJ s ÚV
15. 12. 2015	0646/07/2015/ZK	usnesení zastupitelstva	Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.