

Jaroměřice nad Rokytnou - CZ063.3710.6113.542 - stav 19. 5. 2025

A. OBEC

Jaroměřice nad Rokytnou

Číslo obce PRVKUK	542
Kód obce PRVKUK	CZ063.3710.6113.542
Kód obce	590754
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1597 (6113) Třebíč
Číslo POU Název POU	3166 Jaroměřice nad Rokytnou



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ063.3710.6113.542.01	Jaroměřice nad Rokytnou	41257	412571
CZ063.3710.6113.542.02	Boňov	00723	7234
CZ063.3710.6113.542.03	Ohrazenice	00533	5339
CZ063.3710.6113.542.04	Popovice	05751	57517
CZ063.3710.6113.542.05	Příložany	13606	136069
CZ063.3710.6113.542.06	Ratibořice	13987	139874
CZ063.3710.6113.542.07	Vacenovice	04453	44539

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Město Jaroměřice nad Rokytňou leží jižně od města Třebíč, ve vzdálenosti cca 13 km. Město je tvořeno sedmi městskými částmi Boňov, Jaroměřice nad Rokytňou, Ohrazenice, Popovice, Příložany, Ratibořice a Vacenovice. Městem protéká řeka Rokytňá, do které se vlévá řeka Rokytka.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Boňov	Trvale bydlící	99	99	99	85	79	74	68
	Přechodně bydlící	22	22	22	22	22	22	22
	Celkem	121	121	121	107	101	96	90
Jaroměřice nad Rokytňou	Trvale bydlící	3 129	3 123	3 122	3 350	3 402	3 449	3 484
	Přechodně bydlící	22	22	22	22	22	22	22
	Celkem	3 151	3 145	3 144	3 372	3 424	3 471	3 506
Ohrazenice	Trvale bydlící	229	229	228	204	198	193	187
	Přechodně bydlící	22	22	22	22	22	22	22
	Celkem	251	251	250	226	220	215	209
Popovice	Trvale bydlící	143	143	143	107	98	88	78
	Přechodně bydlící	22	22	22	22	22	22	22
	Celkem	165	165	165	129	120	110	100
Příložany	Trvale bydlící	213	213	213	225	222	218	214
	Přechodně bydlící	22	22	22	22	22	22	22
	Celkem	235	235	235	247	244	240	236
Ratibořice	Trvale bydlící	220	220	219	215	213	212	209
	Přechodně bydlící	22	22	22	22	22	22	22
	Celkem	242	242	241	237	235	234	231
Vacenovice	Trvale bydlící	73	73	73	59	53	48	42
	Přechodně bydlící	21	21	21	21	21	21	21
	Celkem	94	94	94	80	74	69	63

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec
Jaroměřice nad Rokytnou

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených na vodovod						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Boňov	0	0	0	64	58	53	47
Jaroměřice nad Rokytnou	2 519	2 650	2 872	3 039	3 091	3 138	3 173
Ohrazenice	0	0	0	101	95	90	84
Popovice	0	0	0	0	0	88	78
Příložany	213	213	213	223	220	216	212
Ratibořice	0	0	0	132	130	129	126
Vacenovice	0	0	0	43	37	32	26

C.2 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	Název části obce	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Průměrná potřeba vody	m ³ /den	Boňov	0	0	0	-	-	-	-
		Jaroměřice nad Rokytnou	407	465	561	-	-	-	-
		Ohrazenice	0	0	0	-	-	-	-
		Popovice	34	39	47	-	-	-	-
		Příložany	0	0	0	-	-	-	-
		Ratibořice	0	0	0	-	-	-	-
		Vacenovice	0	0	0	-	-	-	-

Maximální potřeba vody	m ³ /den	Boňov	0	0	0	-	-	-	-
		Jaroměřice nad Rokytnou	570	651	786	-	-	-	-
		Ohrazenice	0	0	0	-	-	-	-
		Popovice	51	58	71	-	-	-	-
		Příložany	0	0	0	-	-	-	-
		Ratibořice	0	0	0	-	-	-	-
		Vacenovice	0	0	0	-	-	-	-
Voda specifická z VVR	l/os x den	Boňov	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Jaroměřice nad Rokytnou	136,19	144,99	159,15	-	-	-	-
		Ohrazenice	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Popovice	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Příložany	134,56	143,79	164,34	-	-	-	-
		Ratibořice	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Vacenovice	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Voda specifická z VFC	l/os x den	Boňov	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Jaroměřice nad Rokytnou	110,30	115,20	123,30	-	-	-	-
		Ohrazenice	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Popovice	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Příložany	107,50	105,90	104,80	-	-	-	-
		Ratibořice	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Vacenovice	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Voda specifická z VFD	l/os x den	Boňov	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Jaroměřice nad Rokytnou	58,70	65,90	78,00	-	-	-	-
		Ohrazenice	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Popovice	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Příložany	54,70	53,10	52,00	-	-	-	-
		Ratibořice	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Vacenovice	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Voda specifická z VFO	l/os x den	Boňov	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Jaroměřice nad Rokytnou	51,60	49,30	45,30	-	-	-	-
		Ohrazenice	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Popovice	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Příložany	52,80	52,80	52,80	-	-	-	-
		Ratibořice	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Vacenovice	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

Voda specifická z VNF	l/os x den	Boňov	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Jaroměřice	25,89	29,79	35,85	-	-	-	-
		nad	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Rokytnou	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Ohrazenice	27,06	37,89	59,54	-	-	-	-
		Popovice	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Příložany	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Ratibořice							
		Vacenovice							

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní (městská) část Boňov

Místní část Boňov má vybudovaný nový veřejný vodovodní řad, který je zásobený ze stávajícího vodovodu v obci Příložany přes ATS Boňov, vodou z dukovanské větve oblastního vodovodu Třebíč (realizace v roce 2011).

Místní (městská) část Jaroměřice nad Rokytnou

Místní část Jaroměřice nad Rokytnou má kompletní vodovodní síť, napojenou na vlastní VDJ Jaroměřice 1300 m³ (471,0 / 467,0 m n.m.), plněný gravitačně z dukovanské větve oblastního vodovodu Třebíč. Řídící je VDJ Moravské Budějovice 2200 m³ (504,0 / 500,0 m n.m.).

Místní (městská) část Ohrazenice

Místní část Ohrazenice má vybudovaný místní veřejný vodovod, napojený na věžový VDJ Blatnice 100 m³ (480,1 / 473,7 m n.m.). V současné době je vodojem Blatnice dočasně mimo provoz z důvodu malé spotřeby vody. Zásobení vodou je řešeno z dukovanské větve oblastního vodovodu Třebíč.

Místní (městská) část Popovice

Místní část Popovice nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni z vlastních studní.

Místní (městská) část Příložany

Místní část Příložany má veřejný vodovod, připojený odbočkou z dukovanské větve oblastního vodovodu Třebíč. Řídícím vodojemem je VDJ Moravské Budějovice 1600 m³ (504,0 / 500,0 m n.m.).

Místní (městská) část Ratibořice

Místní část Ratibořice má vybudovaný nový vodovodní řad napojený přívodním řadem na Ratibořickou část (Boňov – polodíly) dukovanské větve oblastního vodovodu Třebíč.

Místní (městská) část Vacenovice

Místní část Vacenovice má vybudovaný nový veřejný vodovodní řad, přívodní řad je napojen na řad Š1 za obcí Štěpánovice, zásobený vodou z dukovanské větve oblastního vodovodu Třebíč.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Místní (městská) část Boňov

Navrhuje se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

Místní (městská) část Jaroměřice nad Rokytnou

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

Místní (městská) část Ohrazenice

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

Místní (městská) část Popovice

Místní část Popovice bude napojena prodloužením rozvodného vodovodního řadu z m. č. Jaroměřice nad Rokytnou.

Místní (městská) část Příložany

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

Místní (městská) část Ratibořice

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

Místní (městská) část Vacenovice

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

Navrhované zdroje pitné vody

Pro místní část Popovice se uvažuje se zásobením ze společného zdroje pro oblastní vodovod Třebíč, z ÚV Štítary (zdroj povrchové vody - vodní nádrž Vranov).

Časový harmonogram

V oblasti zásobování pitnou vodou se pro město Jaroměřice nad Rokytnou realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

C.7 Mapa



D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce	Počet připojených na kanalizaci						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Boňov	0	0	0	0	0	0	47
Jaroměřice nad Rokytnou	2 315	2 314	2 314	3 186	3 238	3 285	3 320
Ohrazenice	0	0	0	0	0	90	84
Popovice	0	0	0	0	0	88	78
Příložany	0	0	0	0	0	216	212
Ratibořice	0	0	0	0	0	212	209
Vacenovice	0	0	0	0	0	0	42

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených na ČOV						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Boňov	0	0	0	0	0	0	47

Jaroměřice nad Rokytnou	2 315	2 314	2 314	3 186	3 238	3 285	3 320
Ohrazenice	0	0	0	0	0	90	84
Popovice	0	0	0	0	0	88	78
Příložany	0	0	0	0	0	216	212
Ratibořice	0	0	0	0	0	212	209
Vacenovice	0	0	0	0	0	0	42

D.3 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	Název části obce	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Produkce komunálních OV	m ³ /den	Boňov	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Jaroměřice nad Rokytnou	46,94	46,85	46,83	-	-	-	-
		Ohrazenice	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Popovice	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Příložany	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Ratibořice							
		Vacenovice							
Produkce komunálního znečištění	kg/den	Boňov	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Jaroměřice nad Rokytnou	186,18	185,82	185,76	-	-	-	-
		Ohrazenice	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Popovice	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Příložany	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Ratibořice							
		Vacenovice							
Produkce průmyslových OV	m ³ /den	Boňov	-	-	-	-	-	-	-
		Jaroměřice nad Rokytnou	200,00	200,00	200,00	-	-	-	-
		Ohrazenice	-	-	-	-	-	-	-
		Popovice	-	-	-	-	-	-	-
		Příložany	-	-	-	-	-	-	-
		Ratibořice							
		Vacenovice							

Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	Boňov	-	-	-	-	-	-	-
		Jaroměřice nad Rokytnou	670,00	670,00	670,00	-	-	-	-
		Ohrazenice	-	-	-	-	-	-	-
		Popovice	-	-	-	-	-	-	-
		Příložany	-	-	-	-	-	-	-
		Ratibořice	-	-	-	-	-	-	-
		Vacenovice	-	-	-	-	-	-	-

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Místní (městská) část Boňov

Městská část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích. V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

Místní (městská) část Jaroměřice nad Rokytnou

Městská část má vybudovanou jednotnou veřejnou kanalizační síť, která je napojena na čistírnu odpadních vod. Na kanalizaci a ČOV je napojeno cca 95 % obyvatel města. Ve městě je vybudována mechanicko-biologická ČOV, která v roce 2006 prošla rekonstrukcí a intenzifikací. Odpadní voda je vypouštěna do vodního toku Rokytná.

Místní (městská) část Ohrazenice

Městská část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích. V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

Místní (městská) část Popovice

Městská část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích. V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

Místní (městská) část Příložany

Městská část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích. V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

Místní (městská) část Ratibořice

Městská část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích. V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

Místní (městská) část Vacenovice

Městská část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Místní (městská) část Boňov

Uvažuje se s výstavbou splaškové kanalizace. Odpadní vody budou odváděny přes m.č. Příložany na ČOV Jaroměřice nad Rokytnou.

Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod,

jímky na vyvážení).

Místní (městská) část Jaroměřice nad Rokytnou

Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

Uvažuje se s intenzifikací ČOV, včetně rekonstrukce její technologie.

V současnosti napojené obce (městské části): Jaroměřice nad Rokytnou

Nově napojené obce (městské části): Boňov, Popovice, Příložany, Dolní Lažany, Ohrazenice Lesůňky, Bohušice, Blatnice, Ratibořice

Návrhový svoz z obcí (městských částí): není

Místní (městská) část Ohrazenice

V městské části je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody.

Splaškové vody budou výtlačkem odváděny do kanalizace v obci Blatnice a dále na ČOV Jaroměřice nad Rokytnou.

Pokud nebude zajištěna výstavba splaškové kanalizace, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

Místní (městská) část Popovice

V městské části je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splaškové odpadní vody budou odváděny sběračem na ČOV Jaroměřice nad Rokytnou.

Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

Místní (městská) část Příložany

V městské části je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splaškové odpadní vody budou odváděny sběračem na ČOV Jaroměřice nad Rokytnou.

Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

Místní (městská) část Ratibořice

V městské části je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splaškové odpadní vody budou odváděny přes místní části Boňov a Příložany na ČOV Jaroměřice nad Rokytnou.

Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní ČOV, jímky na vyvážení).

Místní (městská) část Vacenovice

V městské části je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody.


Bude vybudována čistírna odpadních vod.

Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

Časový harmonogram

V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro město Jaroměřice nad Rokytnou realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

D.7 Mapa

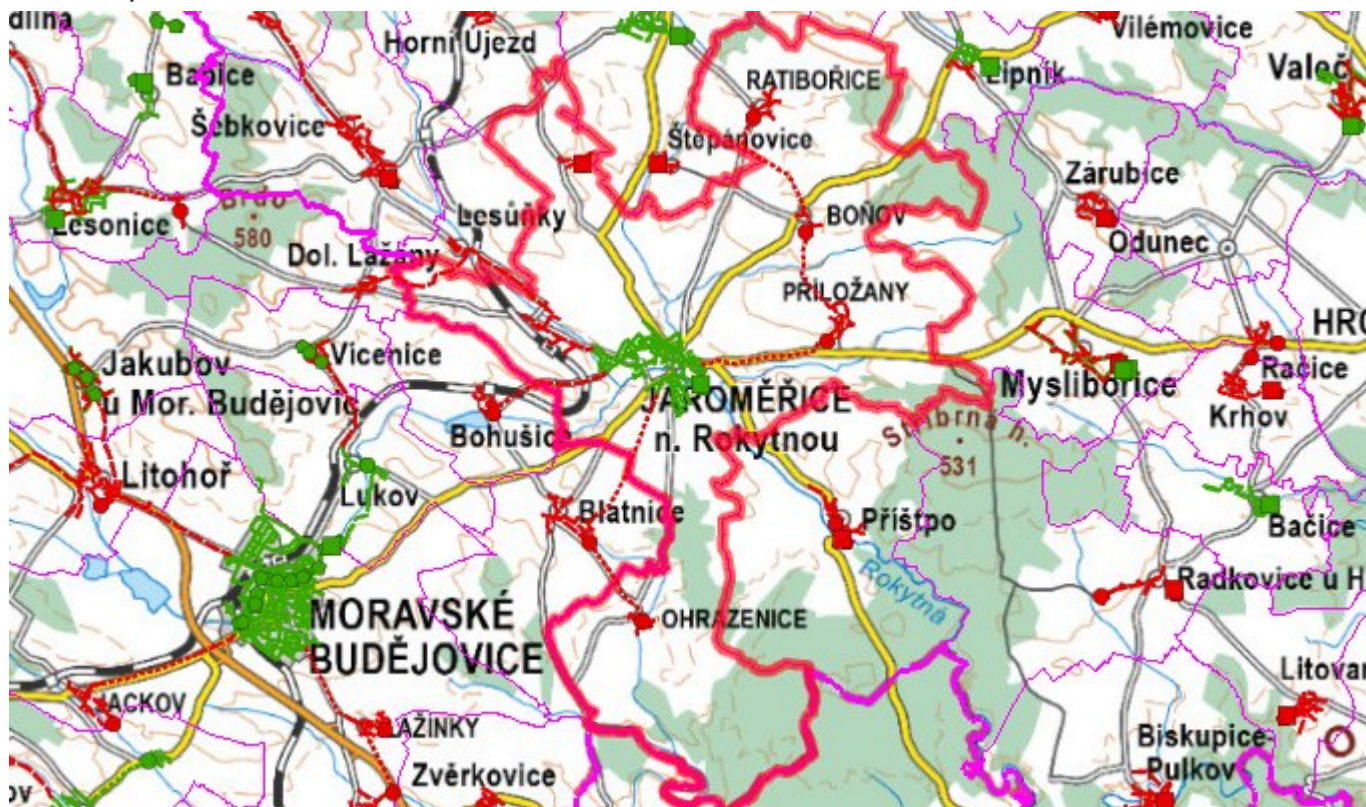

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle

přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistiřny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Boňov	-	19 500,0	19 500,0
Jaroměřice nad Rokytou	3 600,0	66 400,0	70 000,0
Ohrazenice	-	14 000,0	14 000,0
Popovice	8 700,0	23 800,0	32 500,0
Příložany	300,0	22 800,0	23 100,0
Ratibořice	7 463,0	19 500,0	26 963,0
Vacenovice	-	9 500,0	9 500,0
Obec Jaroměřice nad Rokytou celkem	20 063,0	175 500,0	195 563,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Boňov	4 100,0	-	4 100,0
Jaroměřice nad Rokytou	2 885,2	150 698,7	153 583,9
Ohrazenice	5 927,0	-	5 927,0
Popovice	-	-	-
Příložany	-	-	-
Ratibořice	-	-	-
Vacenovice	4 174,0	-	4 174,0
Obec Jaroměřice nad Rokytou celkem	17 086,1	150 698,7	167 784,9

E.3 Mapa



F. AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
19. 5. 2025	0163/03/2025/ZK	usnesení zastupitelstva	Změna v m.č. Ohrazenice - odvedení splaškových vod výtlakem na obec Blatnice a dále na ČOV Jaroměřice nad Rokytnou
1. 1. 2021	2021	administrativní opatření	Oprava evidenčních údajů podle skutečnosti.
10. 12. 2019	0543/07/2019/ZK	usnesení zastupitelstva	Část obce Ratibořice: Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod - splašková kanalizace a napojení na ČOV Jaroměřice nad Rokytnou. Část obce Boňov: Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod - splašková kanalizace a napojení na obcí ČOV Jaroměřice nad Rokytnou
15. 12. 2015	0646/07/2015/ZK	usnesení zastupitelstva	Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.