
Velké Meziříčí - CZ063.3714.6114.674 - stav 20. 6. 2017

A. OBEC

Velké Meziříčí

Číslo obce PRVKUK	674
Kód obce PRVKUK	CZ063.3714.6114.674
Kód obce	597007
Číslo ORP (ČSÚ) **Název ORP**	1694 (6114) Velké Meziříčí
Číslo POU **Název POU**	3409 Velké Meziříčí

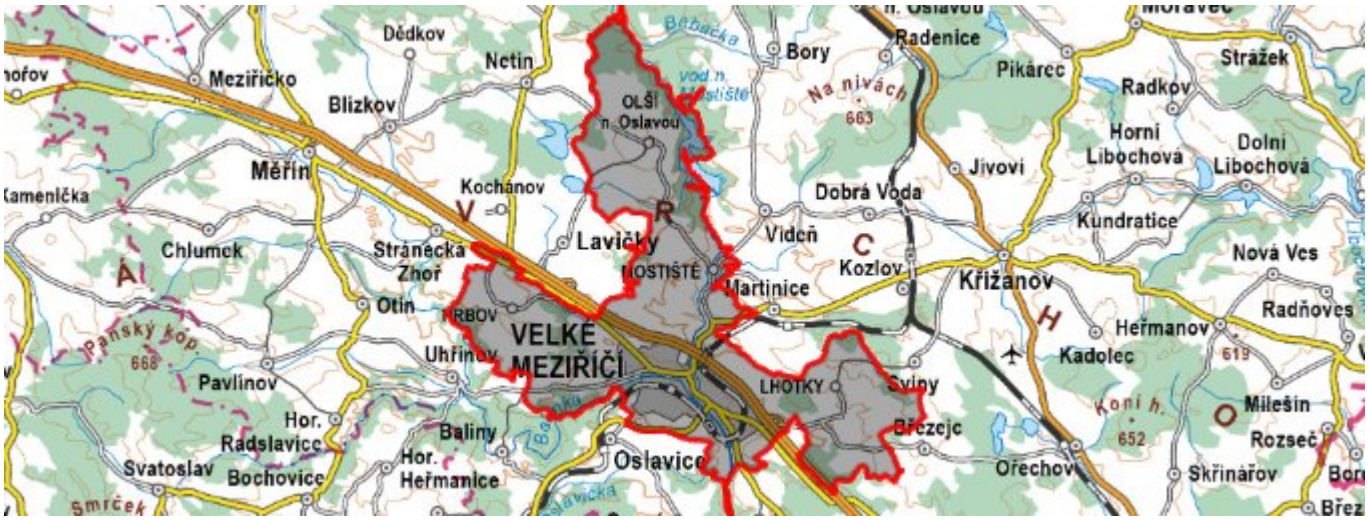

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ063.3714.6114.674.01	Velké Meziříčí	41303	413038
CZ063.3714.6114.674.02	Dolní Radslavice	08148	81485
CZ063.3714.6114.674.03	Hrbov	04796	47961
CZ063.3714.6114.674.04	Kúsky	08149	81493
CZ063.3714.6114.674.05	Lhotky	08150	81507
CZ063.3714.6114.674.06	Mostiště	09985	99856
CZ063.3714.6114.674.07	Olší nad Oslavou	11116	111163
CZ063.3714.6114.674.08	Svařenov	04797	47970

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Město se skládá z 8 městských částí: Dolní Radslavice, Hrbov, Kúsky, Lhotky, Mostiště, Olší nad Oslavou, Svařenov a Velké Meziříčí. Městem protéká řeka Oslava, do které se vlévá říčka Balinka. Rozsah zástavby je v rozmezí 418 - 530 m n.m.
Místní část Olší nad Oslavou se nachází v povodí VN Mostiště.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Dolní Radslavice	Trvale bydlící	78	78	78	89	92	95	98
	Přechodně bydlící	-	-	-	-	-	-	-
	Celkem	78	78	78	89	92	95	98
Hrbov	Trvale bydlící	113	113	113	144	149	154	158
	Přechodně bydlící	-	-	-	-	-	-	-
	Celkem	113	113	113	144	149	154	158
Kúsky	Trvale bydlící	63	63	63	67	68	69	70
	Přechodně bydlící	-	-	-	-	-	-	-
	Celkem	63	63	63	67	68	69	70
Lhotky	Trvale bydlící	234	234	233	228	225	223	219
	Přechodně bydlící	-	-	-	-	-	-	-
	Celkem	234	234	233	228	225	223	219
Mostiště	Trvale bydlící	589	588	588	608	617	626	632
	Přechodně bydlící	-	-	-	-	-	-	-
	Celkem	589	588	588	608	617	626	632
Olší nad Oslavou	Trvale bydlící	251	250	250	256	252	248	244
	Přechodně bydlící	-	-	-	-	-	-	-
	Celkem	251	250	250	256	252	248	244

Svařenov	Trvale bydlící	99	99	99	115	116	117	118
	Přechodně bydlící	-	-	-	-	-	-	-
	Celkem	99	99	99	115	116	117	118
Velké Meziříčí	Trvale bydlící	10 384	10 363	10 360	10 338	10 283	10 217	10 117
	Přechodně bydlící	-	-	-	-	-	-	-
	Celkem	10 384	10 363	10 360	10 338	10 283	10 217	10 117

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec
Velké Meziříčí

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	**Počet připojených na vodovod**						
	2002	**2005**	**2010**	**2015**	**2020**	**2025**	**2030**
Dolní Radslavice	15	26	55	60	65	78	98
Hrbov	113	113	113	144	149	154	158
Kúsky	53	53	53	67	68	69	70
Lhotky	208	211	215	210	215	223	219
Mostiště	483	505	543	483	490	500	510
Olší nad Oslavou	251	250	250	256	252	248	244
Svařenov	99	99	99	115	116	117	118
Velké Meziříčí	10 361	10 361	10 360	10 338	10 283	10 217	10 117

C.2 Bilanční údaje

Položka	**Jednotka**	**Název části obce**	**2002**	**2005**	**2010**	**2015**	**2020**	**2025**	**2030**

Průměrná potřeba vody	m^3/den	Dolní	1	6	13	-	-	-	-
		Radslavice	26	29	35	-	-	-	-
		Hrbov	6	6	6	-	-	-	-
		Kúsky	22	30	45	-	-	-	-
		Lhotky	93	102	95	-	-	-	-
		Mostiště	50	20	22	-	-	-	-
		Olší nad	23	24	24	-	-	-	-
		Oslavou	2 089	2 192	2 339	-	-	-	-
		Svařenov							
		Velké							
		Meziříčí							
Maximální potřeba vody	m^3/den	Dolní	2	9	20	-	-	-	-
		Radslavice	39	44	52	-	-	-	-
		Hrbov	9	9	10	-	-	-	-
		Kúsky	33	46	68	-	-	-	-
		Lhotky	140	154	143	-	-	-	-
		Mostiště	74	30	33	-	-	-	-
		Olší nad	35	35	36	-	-	-	-
		Oslavou	2 820	2 959	3 158	-	-	-	-
		Svařenov							
		Velké							
		Meziříčí							
Voda specifická z VVR	l/os x den	Dolní	64,90	142,24	173,37	-	-	-	-
		Radslavice	216,94	231,06	252,54	-	-	-	-
		Hrbov	74,60	73,00	71,90	-	-	-	-
		Kúsky	90,10	106,76	141,34	-	-	-	-
		Lhotky	158,83	164,89	152,41	-	-	-	-
		Mostiště	140,23	80,60	83,62	-	-	-	-
		Olší nad	202,50	200,20	198,70	-	-	-	-
		Oslavou	181,08	187,29	195,34	-	-	-	-
		Svařenov							
		Velké							
		Meziříčí							
Voda specifická z VFC	l/os x den	Dolní	62,70	60,50	58,60	-	-	-	-
		Radslavice	200,80	198,50	197,00	-	-	-	-
		Hrbov	69,90	68,30	67,20	-	-	-	-
		Kúsky	69,90	68,10	66,70	-	-	-	-
		Lhotky	124,60	126,10	128,70	-	-	-	-
		Mostiště	80,90	78,70	77,20	-	-	-	-
		Olší nad	199,00	196,70	195,20	-	-	-	-
		Oslavou	158,50	160,00	162,40	-	-	-	-
		Svařenov							
		Velké							
		Meziříčí							

Voda specifická z VFD	l/os x den	Dolní Radslavice	55,00 77,40	53,40 75,10	52,30 73,60	- -	- -	- -	- -
		Hrbov	55,00	53,40	52,30	-	-	-	-
		Kúsky	55,00	53,40	52,30	-	-	-	-
		Lhotky	49,90	54,50	62,30	-	-	-	-
		Mostiště	75,10	72,90	71,40	-	-	-	-
		Olší nad Oslavou	76,70	74,40	72,90	-	-	-	-
		Svařenov	83,60	85,10	87,50	-	-	-	-
		Velké Meziříčí							
Voda specifická z VFO	l/os x den	Dolní Radslavice	7,70 123,40	7,10 123,40	6,30 123,40	- -	- -	- -	- -
		Hrbov	14,90	14,90	14,90	-	-	-	-
		Kúsky	14,90	14,70	14,40	-	-	-	-
		Lhotky	74,70	71,60	66,40	-	-	-	-
		Mostiště	5,80	5,80	5,80	-	-	-	-
		Olší nad Oslavou	122,30 74,90	122,30 74,90	122,30 74,90	- -	- -	- -	- -
		Svařenov							
		Velké Meziříčí							
Voda specifická z VNF	l/os x den	Dolní Radslavice	2,20 16,14	81,74 32,56	114,77 55,54	- -	- -	- -	- -
		Hrbov	4,70	4,70	4,70	-	-	-	-
		Kúsky	20,20	38,66	74,64	-	-	-	-
		Lhotky	34,23	38,79	23,71	-	-	-	-
		Mostiště	59,33	1,90	6,42	-	-	-	-
		Olší nad Oslavou	3,50 22,58	3,50 27,29	3,50 32,94	- -	- -	- -	- -
		Svařenov							
		Velké Meziříčí							

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní (městská) část Dolní Radslavice

Městská část Dolní Radslavice má vybudovaný veřejný vodovod, který je napojený na přívodný řad do VDJ Ambrožný 2 x 150 m3 (637,90/634,20 m n.m.). Vodojem je zásoben z přivaděče ÚV Mostiště – ČS Ovčírna Třebíč.

Místní (městská) část Hrbov

Městská část Hrbov má vybudovaný veřejný vodovod se zdrojem ÚV Mostiště. Voda je přiváděna přes VDJ Hrbov 350 m3 (555/551,5 m n.m.) z přivaděče VDJ Olší n. O. - Uhřínov.

Místní (městská) část Kúsky

Městská část Kúsky má vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem pitné vody je ÚV Mostiště. Místní část je pod tlakem VDJ Ambrožný 2 x 150 m3 (639/635 m n.m.), který je zásoben z přivaděče ÚV Mostiště – ČS Ovčírna

Třebíč. Místní část je zásobena přes přerušovací komoru 10 m3 (602,35/599,35 m n.m.) gravitačně.

Místní (městská) část Lhotky

Městská část Lhotky má vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem pitné vody je ÚV Mostiště. Místní část je pod tlakem VDJ Ambrožný 2 x 150 m3 (639/635 m n.m.), který je zásoben z přivaděče ÚV Mostiště – ČS Ovčírna Třebíč. Místní část je zásobena přes přerušovací komoru 10 m3 (602,35/599,35 m n.m.) a vodovod Kúsky gravitačně.

Místní (městská) část Mostiště

Městská část Mostiště je zásobena pitnou vodou z ÚV Mostiště. Do VDJ Mostiště 100 m3 (483,3/480,3 m n.m.) je přiváděna voda z přivaděče ÚV Mostiště – VDJ Tři Kříže 2 x 100 m3 (535,37/531,52 m n.m.) ve Velkém Meziříčí. Z VDJ Mostiště je místní část zásobena gravitačně.

Místní (městská) část Olší nad Oslavou

Městská část Olší nad Oslavou má vybudovaný vodovod, který je napojen na skupinový vodovod se zdrojem ÚV Mostiště, ze které se voda čerpá do VDJ Olší nad Oslavou 2 x 200 m3 (568,4 /564,35 m n.m.). Obec je připojena na zásobní řad z VDJ Olší nad Oslavou do obce Uhřínov.

Místní (městská) část Svařenov

Městská část Svařenov má vybudovaný veřejný vodovod se zdrojem ÚV Mostiště. Voda je přiváděna přes VDJ Hrbov 350 m3 (555/551,5 m n.m.) z přivaděče VDJ Olší n.O. - Uhřínov.

Místní (městská) část Velké Meziříčí

Městská část Velké Meziříčí má vybudovaný veřejný vodovod. Velké Meziříčí je vodou zásobeno z ÚV Mostiště (120 l/s), přes VDJ Vídeň 2 x 1000 m3 (549,30/543,78 m n.m.) z přivaděče Mostiště - Třebíč.

Dalším zdrojem bylo prameniště Pavlov. Nyní slouží pro zásobení obcí Kochánov, Meřín, Netín, Olší n.O., Radostín nad Oslavou, Stránecká Zhoř, Zadní Zhořec a Záseka.

Velké Meziříčí je rozděleno na tři tlaková pásma:

I. tl. pásmo (do 400 m.n.m.) je napájeno z VDJ Fajťák I 2 x 250 m3 (490,0/486,25 m n.m.), který je napojen pod přerušovacím VDJ Fajťák II 400 m3 (538,65/533,95 m n.m.) na přivaděč Mostiště - Třebíč. Druhý VDJ Nad Čechovými sady 2 x 500 m3 (490,0/486,25 m n.m) je připojen na propojení VDJ Tři kříže s přivaděčem Mostiště - Třebíč.

II. tl. pásmo (440 - 480 m n.m.) je ovládáno vodojemem Nad sýpkami 50 m3 (502,6/499,75 m.n.m.), který je napojen na přivaděč horního tlakového pásma z VDJ Tři kříže.

III. tl. pásmo (480 - 530 m n.m.) zásobuje VDJ Tři kříže 2 x 100 m3 (535,37/531,52 m n.m.), který je napojen na přivaděč z ÚV Mostiště a propojen s VDJ Fajťák I, který je propojen s přivaděčem Mostiště - Třebíč.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Místní (městská) část Dolní Radslavice

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není

vybudována.

Místní (městská) část Hrbov

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

Místní (městská) část Kúsky

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

Místní (městská) část Lhotky

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

Místní (městská) část Mostiště

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů (zejména VDJ). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

Místní (městská) část Olší nad Oslavou

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

Místní (městská) část Svařenov

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

Místní (městská) část Velké Meziříčí

U VDJ Tři Kříže se navrhuje zvýšení kapacity akumulace na 2 x 500 m3.

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů (zejména VDJ Fajťák I, Nad Sýpkami a Tři Kříže). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.


Navrhované zdroje pitné vody

S novými vodními zdroji se neuvažuje.

Časový harmonogram

V oblasti zásobování pitnou vodou se pro město Velké Meziříčí realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

C.7 Mapa

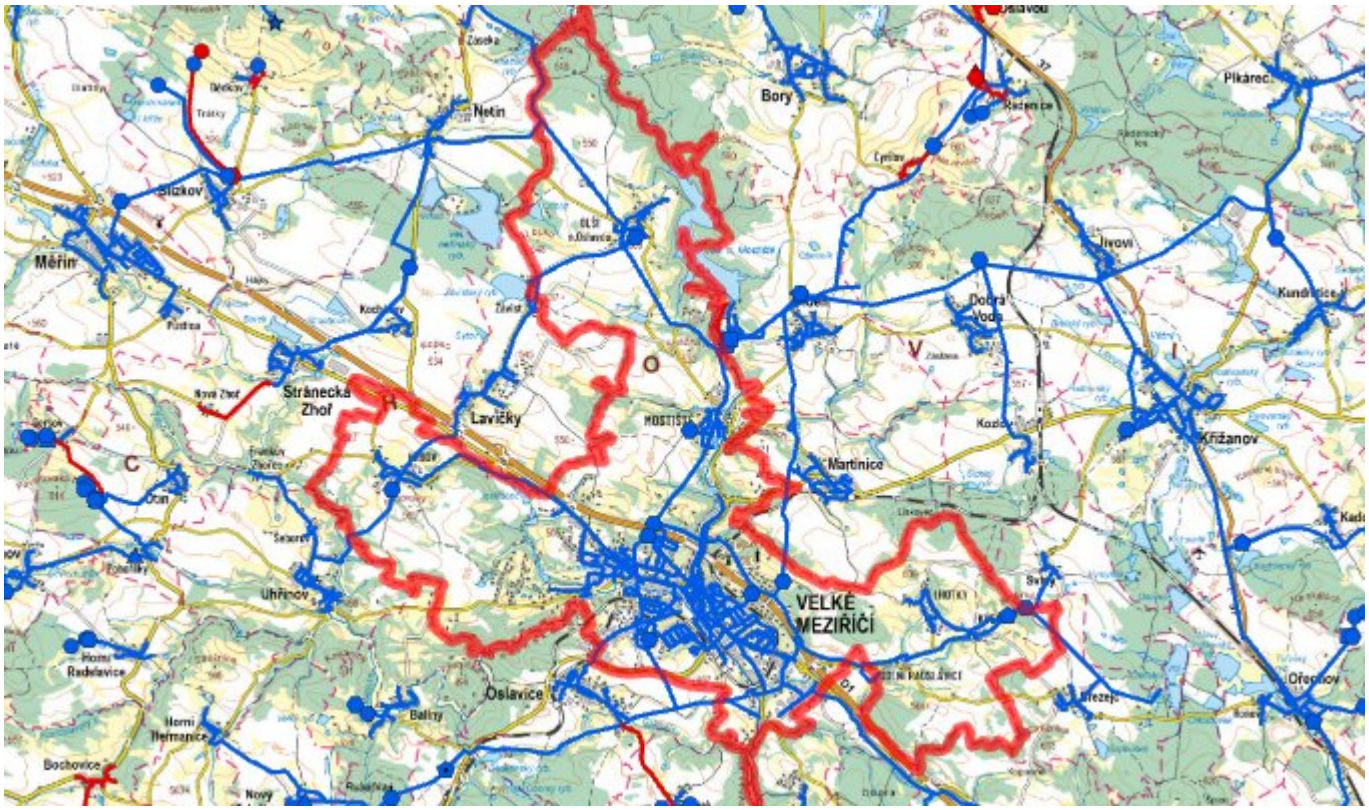

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce	Počet připojených na kanalizaci						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Dolní Radslavice	-	-	-	-	-	-	98
Hrbov	80	80	80	-	-	-	158
Kúsky	-	-	-	-	-	-	70
Lhotky	180	180	179	-	-	-	219
Mostiště	35	35	559	608	617	626	632
Olší nad Oslavou	200	199	199	256	252	248	244
Svařenov	60	60	60	-	-	-	118
Velké Meziříčí	10 000	9 996	9 993	10 338	10 283	10 217	10 117

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených na ČOV						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Dolní Radslavice	-	-	-	-	-	-	98
Hrbov	-	-	-	-	-	-	158
Kúsky	-	-	-	-	-	-	70
Lhotky	-	-	-	-	-	-	219
Mostiště	-	-	559	608	617	626	632
Olší nad Oslavou	200	199	199	256	252	248	244
Svařenov	-	-	-	-	-	-	118
Velké Meziříčí	10 000	9 996	9 993	10 338	10 283	10 217	10 117

D.3 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	Název části obce	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Produkce komunálních OV	m^3/den	Dolní Radslavice	-	-	-	-	-	-	-
		Hrbov	-	-	-	-	-	-	-
		Kúsky	-	-	-	-	-	-	-
		Lhotky	4,42	4,41	4,41	-	-	-	-
		Mostiště	-	-	-	-	-	-	-
		Olší nad Oslavou	-	-	-	-	-	-	-
		Svařenov	155,76	155,45	155,40	-	-	-	-
		Velké Meziříčí	-	-	-	-	-	-	-
Produkce komunálního znečištění	kg/den	Dolní Radslavice	-	-	-	-	-	-	-
		Hrbov	-	-	-	-	-	-	-
		Kúsky	-	-	-	-	-	-	-
		Lhotky	17,52	17,49	17,49	-	-	-	-
		Mostiště	-	-	-	-	-	-	-
		Olší nad Oslavou	-	-	-	-	-	-	-
		Svařenov	617,85	616,60	616,42	-	-	-	-
		Velké Meziříčí	-	-	-	-	-	-	-

Produkce průmyslových OV	m^3/den	Dolní Radslavice Hrbov Kúsky Lhotky Mostiště Olší nad Oslavou Svařenov Velké Meziříčí	- - - - - - - 402,74	- - - - - - - 402,74	- - - - - - - 402,74	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -
Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	Dolní Radslavice Hrbov Kúsky Lhotky Mostiště Olší nad Oslavou Svařenov Velké Meziříčí	- - - - - - - 625,05	- - - - - - - 625,05	- - - - - - - 625,05	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Místní (městská) část Dolní Radslavice

Městská část má částečně vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích kanalizací do vodního toku nebo jsou akumulovány v bezodtokých jímkách.

V městské části není vybudovaná čistírna odpadních vod.

Místní (městská) část Hrbov

V městské části byla v minulosti vybudována částečně jednotná kanalizační síť. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 450 m a byly použity betonové trouby profilů DN 300 - 1000 mm. Celá kanalizační síť je rozdělena do 2 částí, jednotlivé části jsou zaústěny do místního vodního toku.

Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích kanalizací do vodního toku nebo jsou akumulovány v bezodtokých jímkách.

V městské části není vybudovaná čistírna odpadních vod.

Místní (městská) část Kúsky

Městská část má částečně vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích kanalizací přímo do toku nebo jsou akumulovány v bezodtokých jímkách.

V městské části není vybudovaná čistírna odpadních vod.

Místní (městská) část Lhotky

V městské části byla v minulosti vybudována jednotná kanalizační síť, na kterou je napojena většina obyvatel.

Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích přímo do místního vodního toku nebo do bezodtokých jímek.

V městské části není vybudovaná čistírna odpadních vod.

Místní (městská) část Mostiště

V roce 2013 realizována výstavba splaškové kanalizace s čerpáním do kanalizace Velké Meziříčí a odvedením odpadních vod na ČOV Velké Meziříčí. Celková délka splaškové kanalizace je cca 4663 m. Původní jednotná kanalizace slouží jako dešťová.

Místní (městská) část Olší nad Oslavou

V části městské části byla v minulosti vybudována jednotná kanalizační síť, na kterou je napojena většina obyvatel. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 2,5 km, byly použity betonové trouby profilů DN 300 - 800 mm.

Kanalizační síť je zaústěna na stávající kořenovou ČOV (3 kořenová pole) v obci o kapacitě 260 EO.

Stávající systém odvádění a čištění odpadních vod není vyhovující.

Místní (městská) část Svařenov

V městské části je na jednotnou kanalizační síť napojena většina obyvatel. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 420 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 - 400.

Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do vodního toku nebo jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

V městské části není vybudovaná čistírna odpadních vod.

Místní (městská) část Velké Meziříčí

Jednotná kanalizační síť města byla budována postupně v letech 1946 - 1990. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 21701 m, byly použity kameninové, betonové a železobetonové trouby profilů DN 500 - 1500. Kanalizační síť města je ukončena ČOV z r. 1994.

V roce 2013 realizována výstavba splaškové kanalizace a intenzifikace ČOV Velké Meziříčí (v rámci projektu Dyje II.) o kapacitě 22 300 EO.

V současnosti napojené obce (městské části): Velké Meziříčí, Mostiště, Oslavice Petráveč

Nově napojené obce (městské části): Dolní Radslavice, Hrbov, Kúsky, Lhotky, Svařenov, Martinice, Vídeň

Návrhový svoz z obcí (městských částí): není uvažován

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Místní (městská) část Dolní Radslavice

V městské části je uvažováno s výstavbou oddílné splaškové kanalizační sítě. Splaškové odpadní vody budou přečerpány výtlakem a napojeny do kanalizačního systému městské části Velké Meziříčí a odvedeny na ČOV Velké Meziříčí.

Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

Místní (městská) část Hrbov

Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v městské části s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splaškové odpadní vody budou napojeny do kanalizačního systému městské části Velké Meziříčí a odvedeny na ČOV Velké Meziříčí.

Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

Místní (městská) část Kúsky

V městské části je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody, které budou přečerpány do místní části Dolní Radslavice a poté napojeny do kanalizačního systému města Velké Meziříčí a odvedeny na ČOV Velké Meziříčí.

Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

Místní (městská) část Lhotky

Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v městské části s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody, které budou odvedeny kanalizačním sběračem do Dolních Radslavic a poté napojeny do kanalizačního systému města Velké Meziříčí a odvedeny na ČOV Velké Meziříčí. Stoky stávající jednotné kanalizace budou využity jako dešťová kanalizace.

Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

Místní (městská) část Mostiště

Předpokládá se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

V rámci výstavby splaškové kanalizace městské části Olší nad Oslavou bude realizována výstavba splaškové kanalizace a výtlaku včetně čerpací stanice z prostoru areálu nemocnice sv. Zdislavy (cca 65 obyvatel).

Místní (městská) část Olší nad Oslavou

Předpokládá se výstavba nové kanalizace odvádějící pouze splaškové vody na čerpací stanici, odkud budou odpadní vody výtlakem odváděny do kanalizační sítě městské části Mostiště a dále stávající kanalizací přes Mostiště a Velké Meziříčí na ČOV Velké Meziříčí.

Místní (městská) část Svařenov

Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v městské části s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody, které budou odvedeny kanalizačním sběračem do místní části Hrbov a poté napojeny do kanalizačního systému města Velké Meziříčí a odvedeny na ČOV Velké Meziříčí. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.

Místní (městská) část Velké Meziříčí

Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

V současnosti napojené obce (městské části): Velké Meziříčí, Mostiště, Oslavice, Petráveč


Nově napojené obce (městské části): Dolní Radslavice, Hrbov, Kúsky, Lhotky, Olší nad Oslavou, Svařenov, Martinice, Vídeň a Lavičky

Návrhový svoz z obcí (městských částí): Závist

Časový harmonogram

V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro město Velké Meziříčí realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

D.7 Mapa

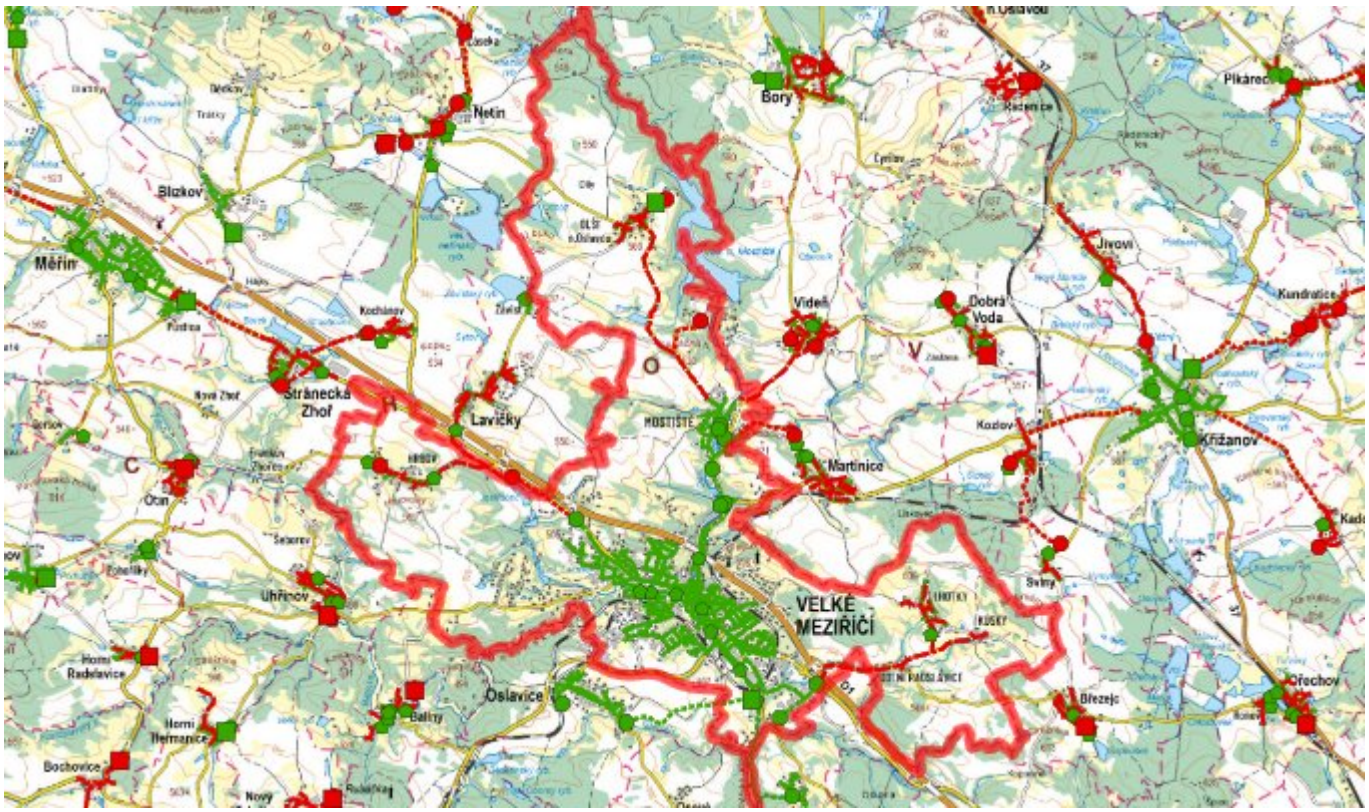

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.


E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Dolní Radslavice	3 000,0	10 000,0	13 000,0
Hrbov	7 000,0	13 700,0	20 700,0
Kúsky	2 500,0	8 000,0	10 500,0
Lhotky	5 500,0	15 000,0	20 500,0
Mostiště	12 000,0	-	12 000,0
Olší nad Oslavou	7 000,0	45 000,0	52 000,0
Svařenov	1 500,0	12 000,0	13 500,0
Velké Meziříčí	120 000,0	154 000,0	274 000,0
Obec Velké Meziříčí celkem	**158 500,0**	**257 700,0**	**416 200,0**

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Dolní Radslavice	-	-	-
Hrbov	-	-	-
Kúsky	-	-	-
Lhotky	-	-	-
Mostiště	-	-	-
Olší nad Oslavou	-	-	-
Svařenov	-	-	-
Velké Meziříčí	-	-	-
Obec Velké Meziříčí celkem	**-**	**-**	**-**

E.3 Mapa

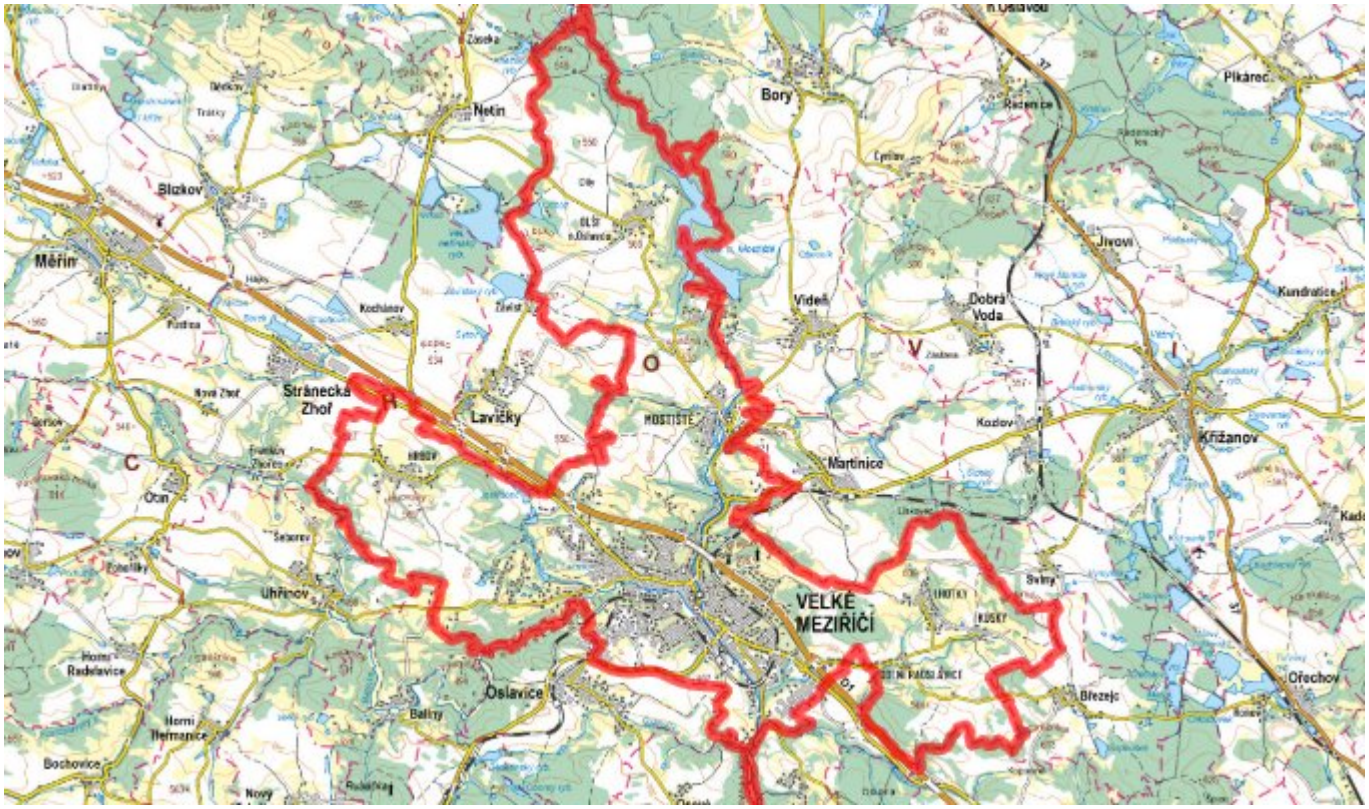

F. AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
20. 6. 2017	0333/04/2017/ZK	usnesení zastupitelstva	Doplnění napojené obce Lavičky a svozové obce Závist na ČOV Velké Meziříčí.
15. 12. 2015	0646/07/2015/ZK	usnesení zastupitelstva	Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.